
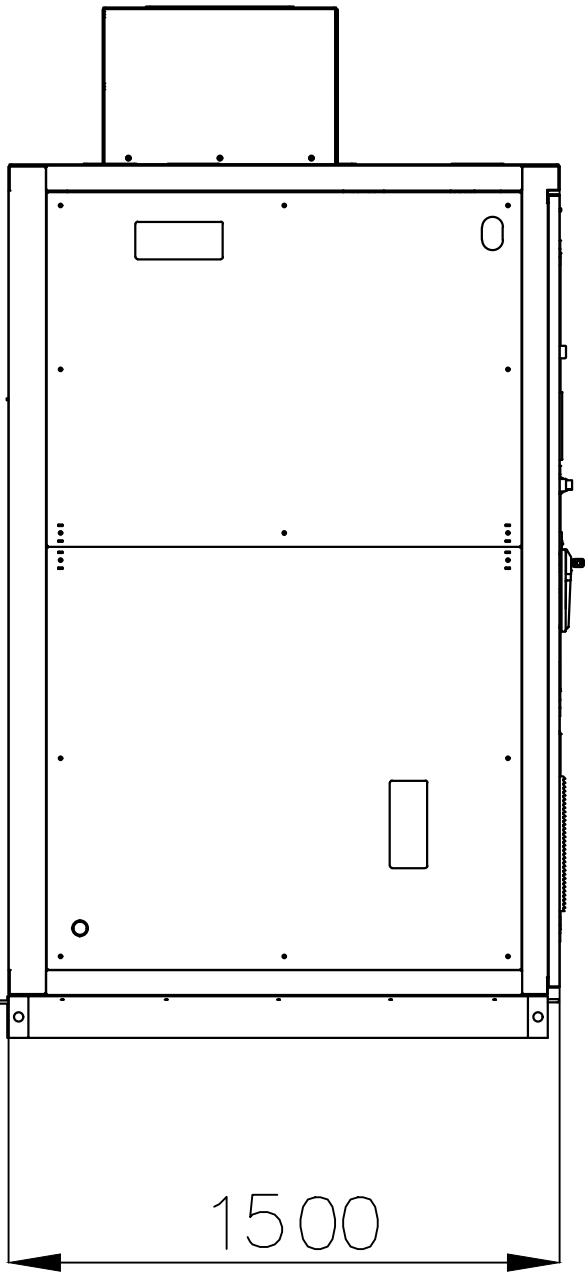


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата

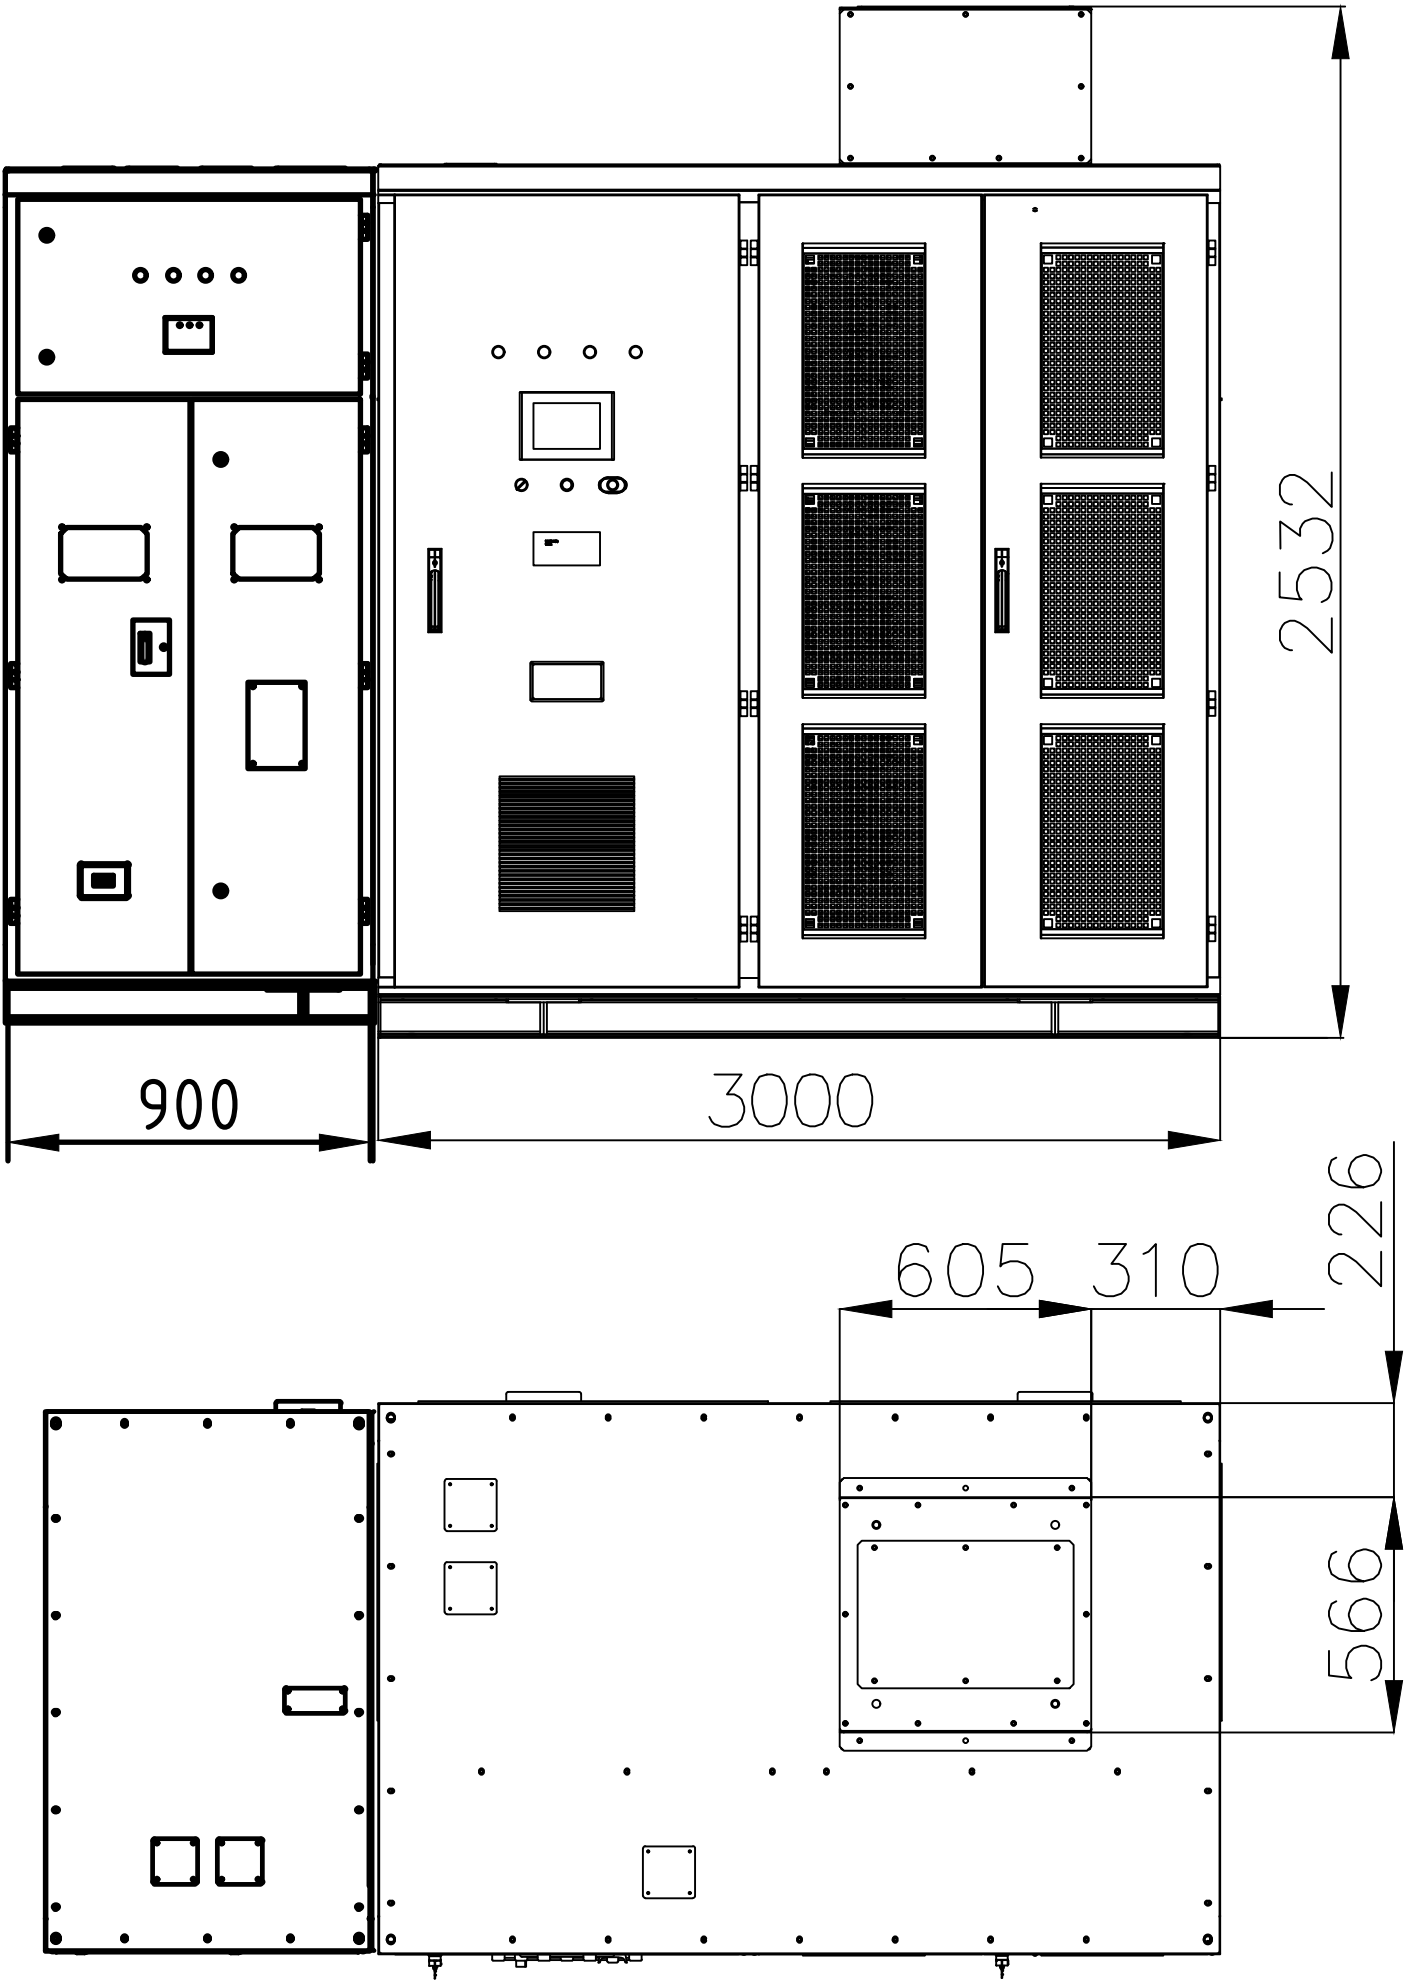

Минимальное расстояние для обслуживания:  
С фронтальной стороны 1000 мм  
С тыльной стороны 500 мм  
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры				
						ESQ—ME800				
						”Элком”				
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата				
Разраб.							ESQ—ME800	Стадия	Лист	Листов
Пров.									1	1
							10кВ, 2500 кВт			
Н. контр.										
							