
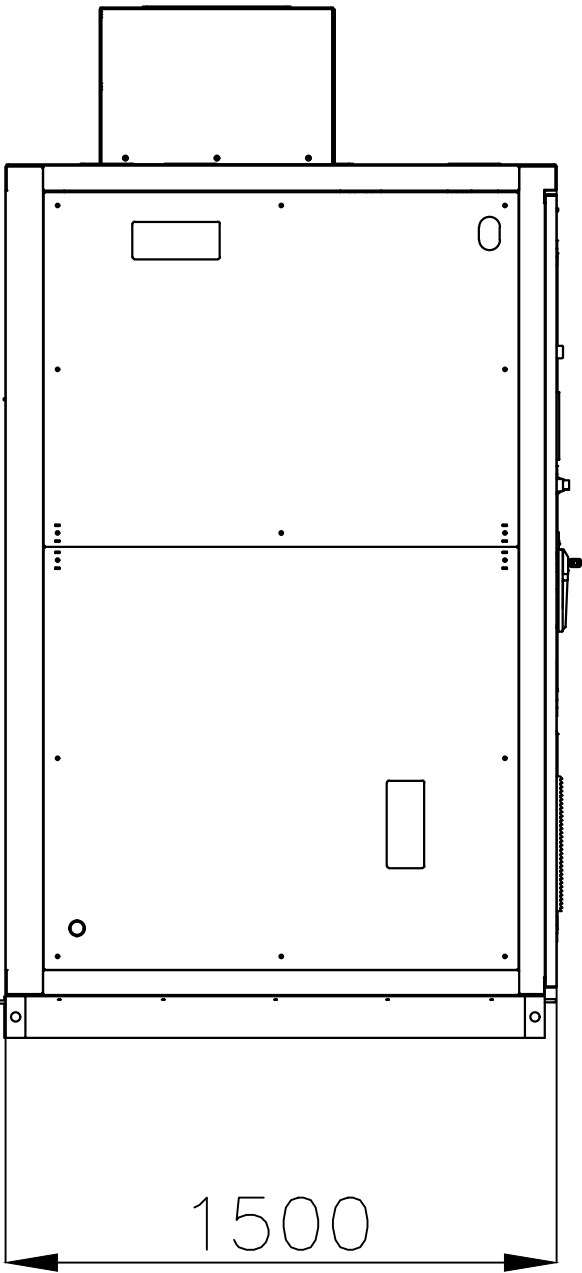


| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? подл. Подпись и дата |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

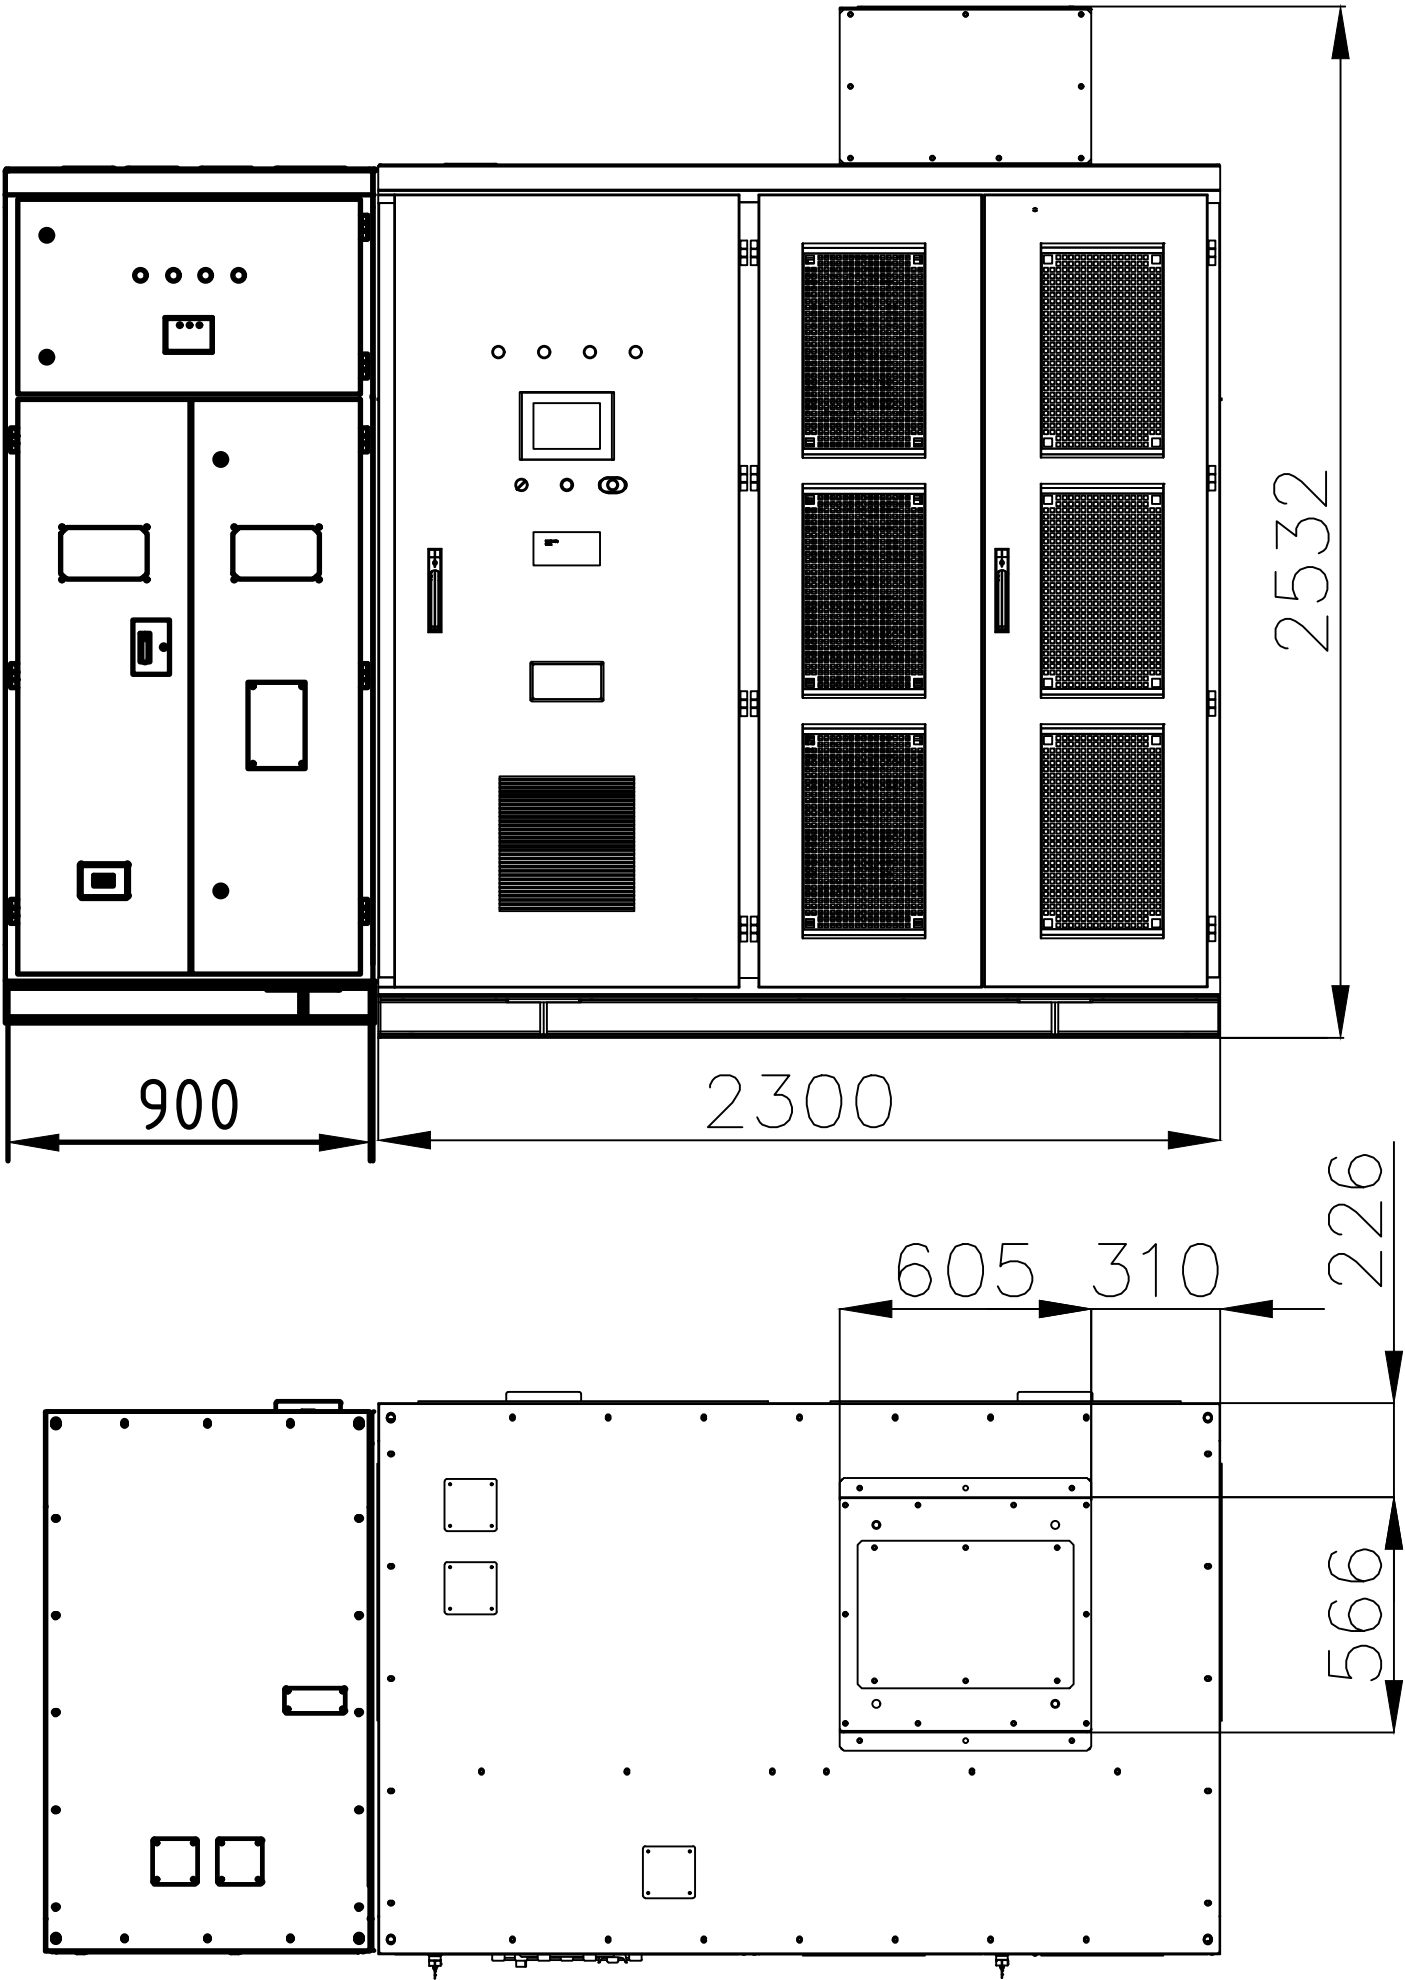

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---|-----|------|--------------------|---------------|---|------|--------|
| | | | | | | Габаритные размеры | | | | |
| | | | | | | ESQ—ME800 | | | | |
| | | | | | | "Элком" | | | | |
| Изм. | Кол. у | Лист | ? | док | Подп | Дата | ESQ—ME800 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | | | | | | | | | 1 |
| Пров. | | | | | | | 6кВ, 1600 кВт |  | | |
| | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |