


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата	инв. ? дубл. Подп. и дата	инв. ? дубл. Подп. и дата
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

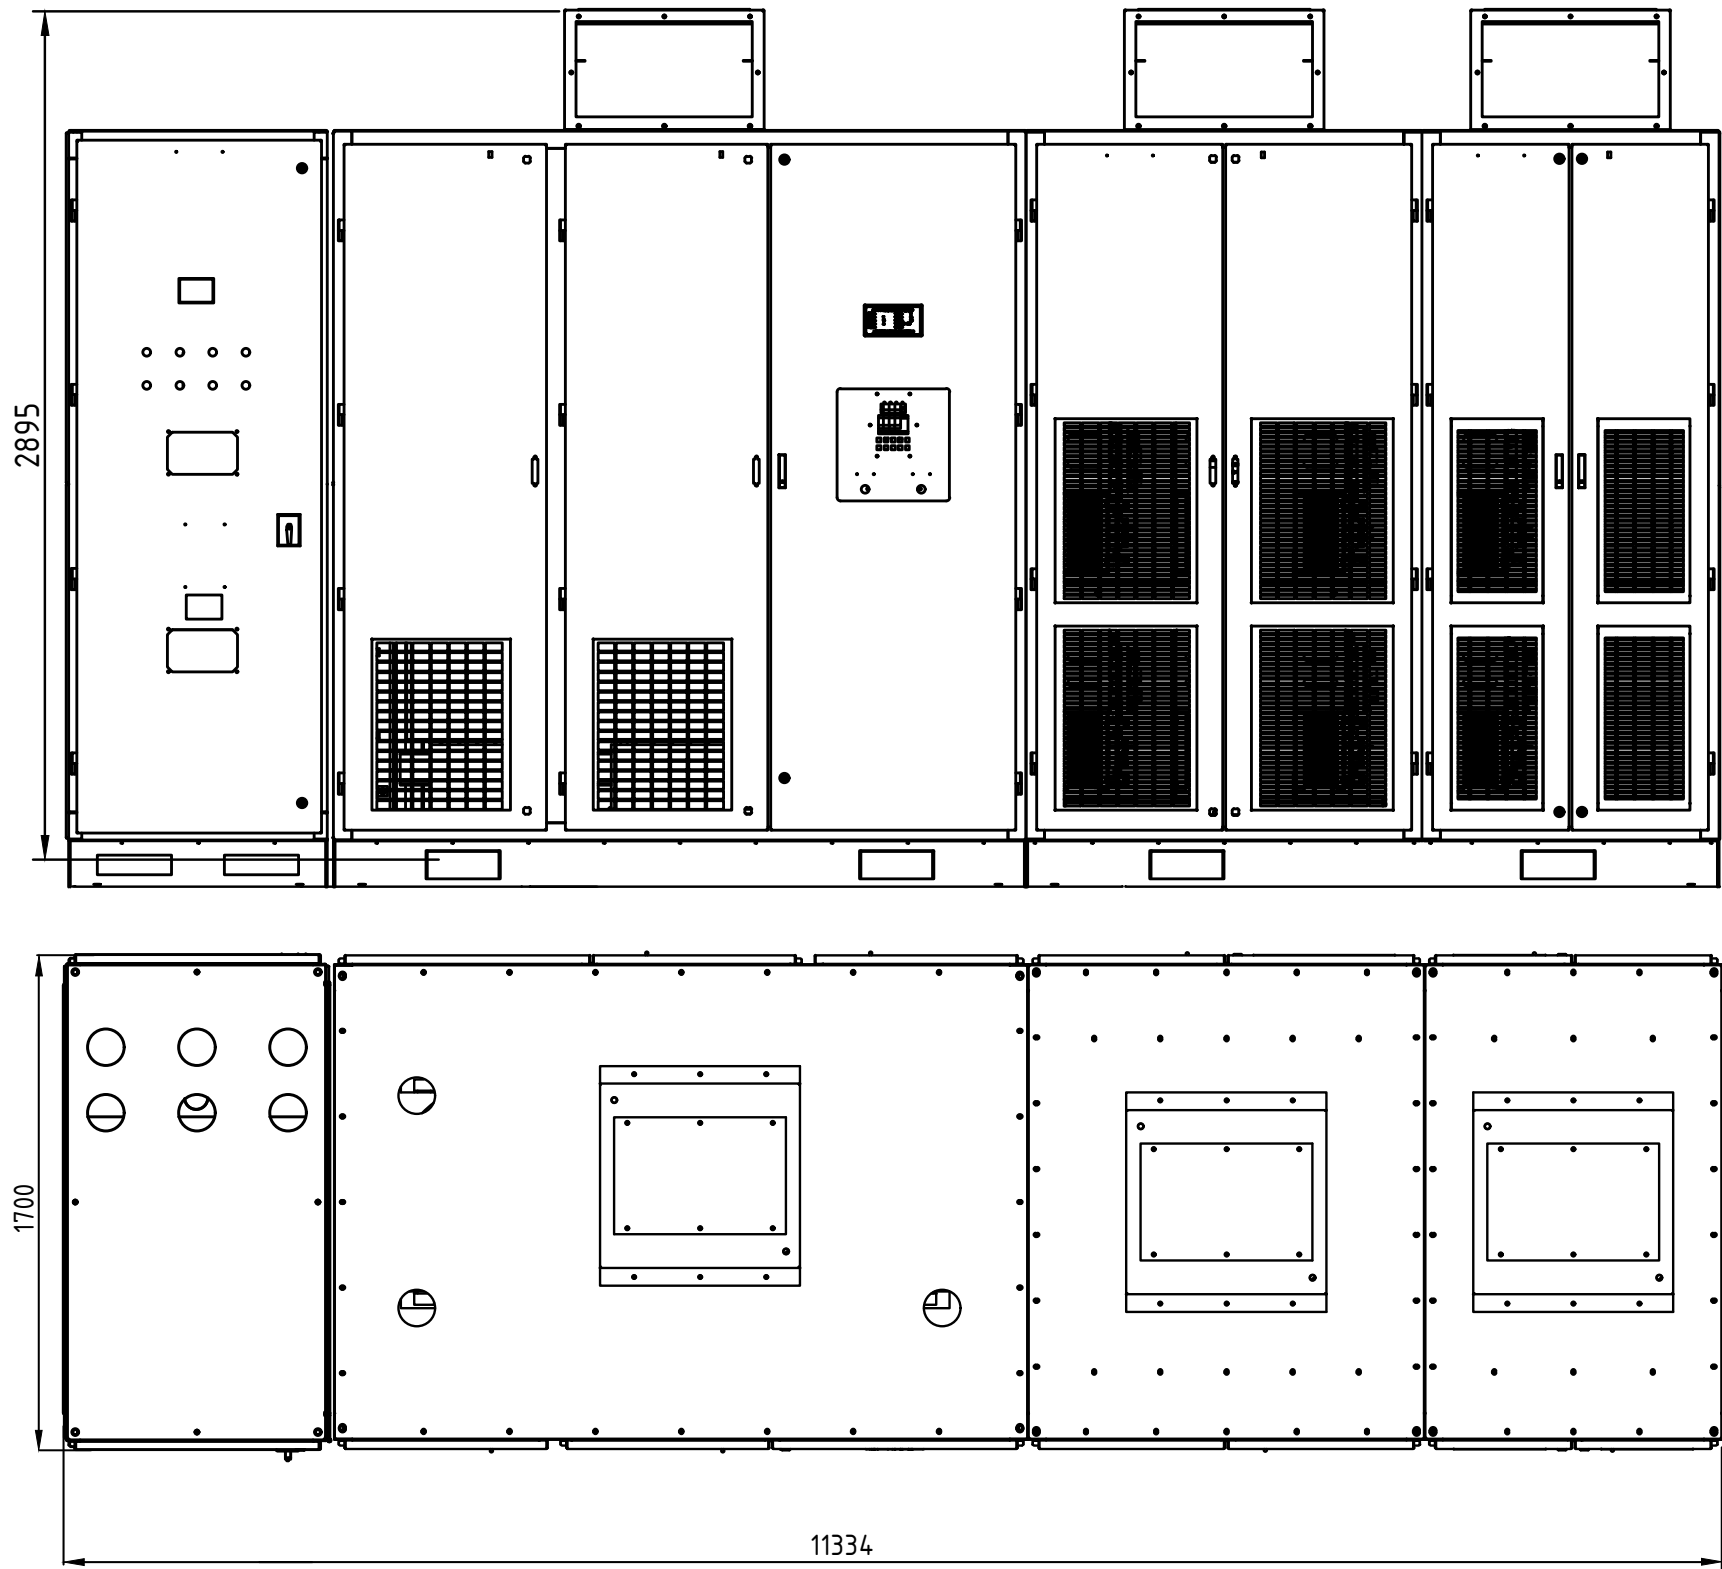

Минимальное расстояние для обслуживания:  
С фронтальной стороны 1000 мм  
С тыльной стороны 500 мм  
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры			
						ESQ—ME800			
						”Элком”			
Изм.	Кол. у	Лист?	док	Подп	Дата	ESQ—ME800	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	1
Пров.						10 кВ, 8000 кВт			
Н. контр.									