
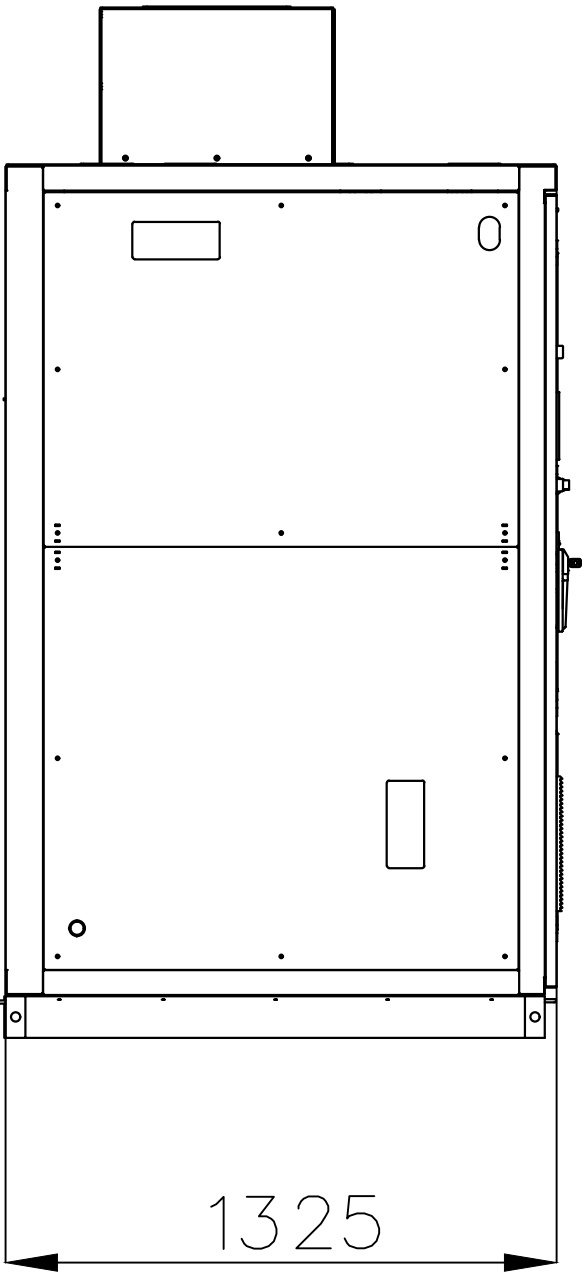


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? подл. Подпись и дата

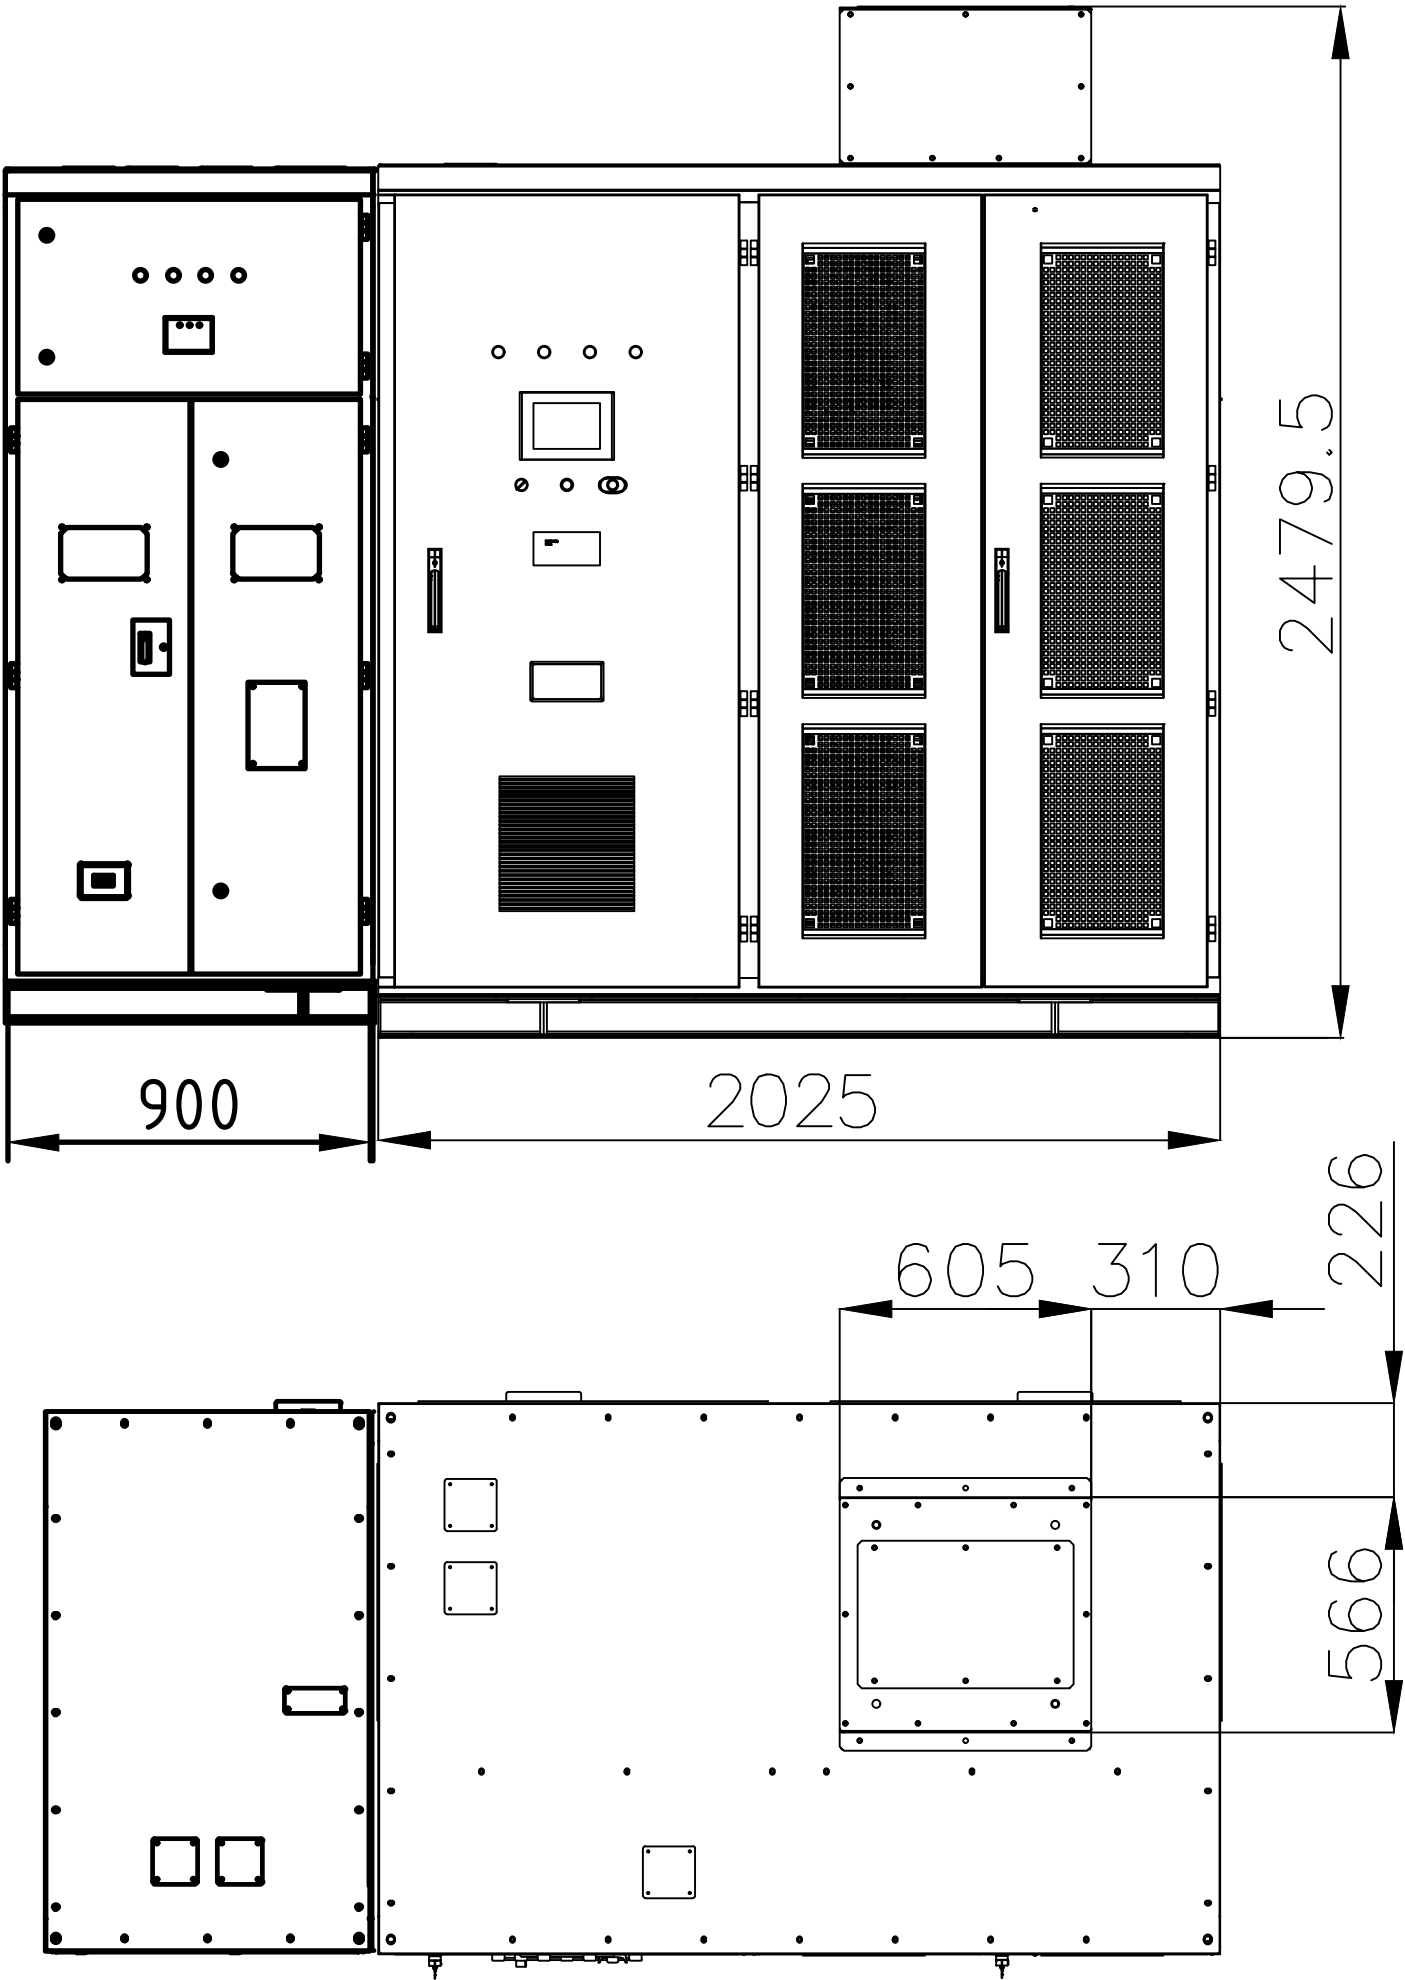

Минимальное расстояние для обслуживания:  
С фронтальной стороны 1000 мм  
С тыльной стороны 500 мм  
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры			
						ESQ-ME800			
						"Элком"			
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата	ESQ-ME800	Статус	Лист
Разраб.									Листов
Пров.									1
									1
Н. контр.							6кВ, 500 кВт		
									