


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата	Инв. ? инв. Подп. и дата	Инв. ? инв. Подп. и дата
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

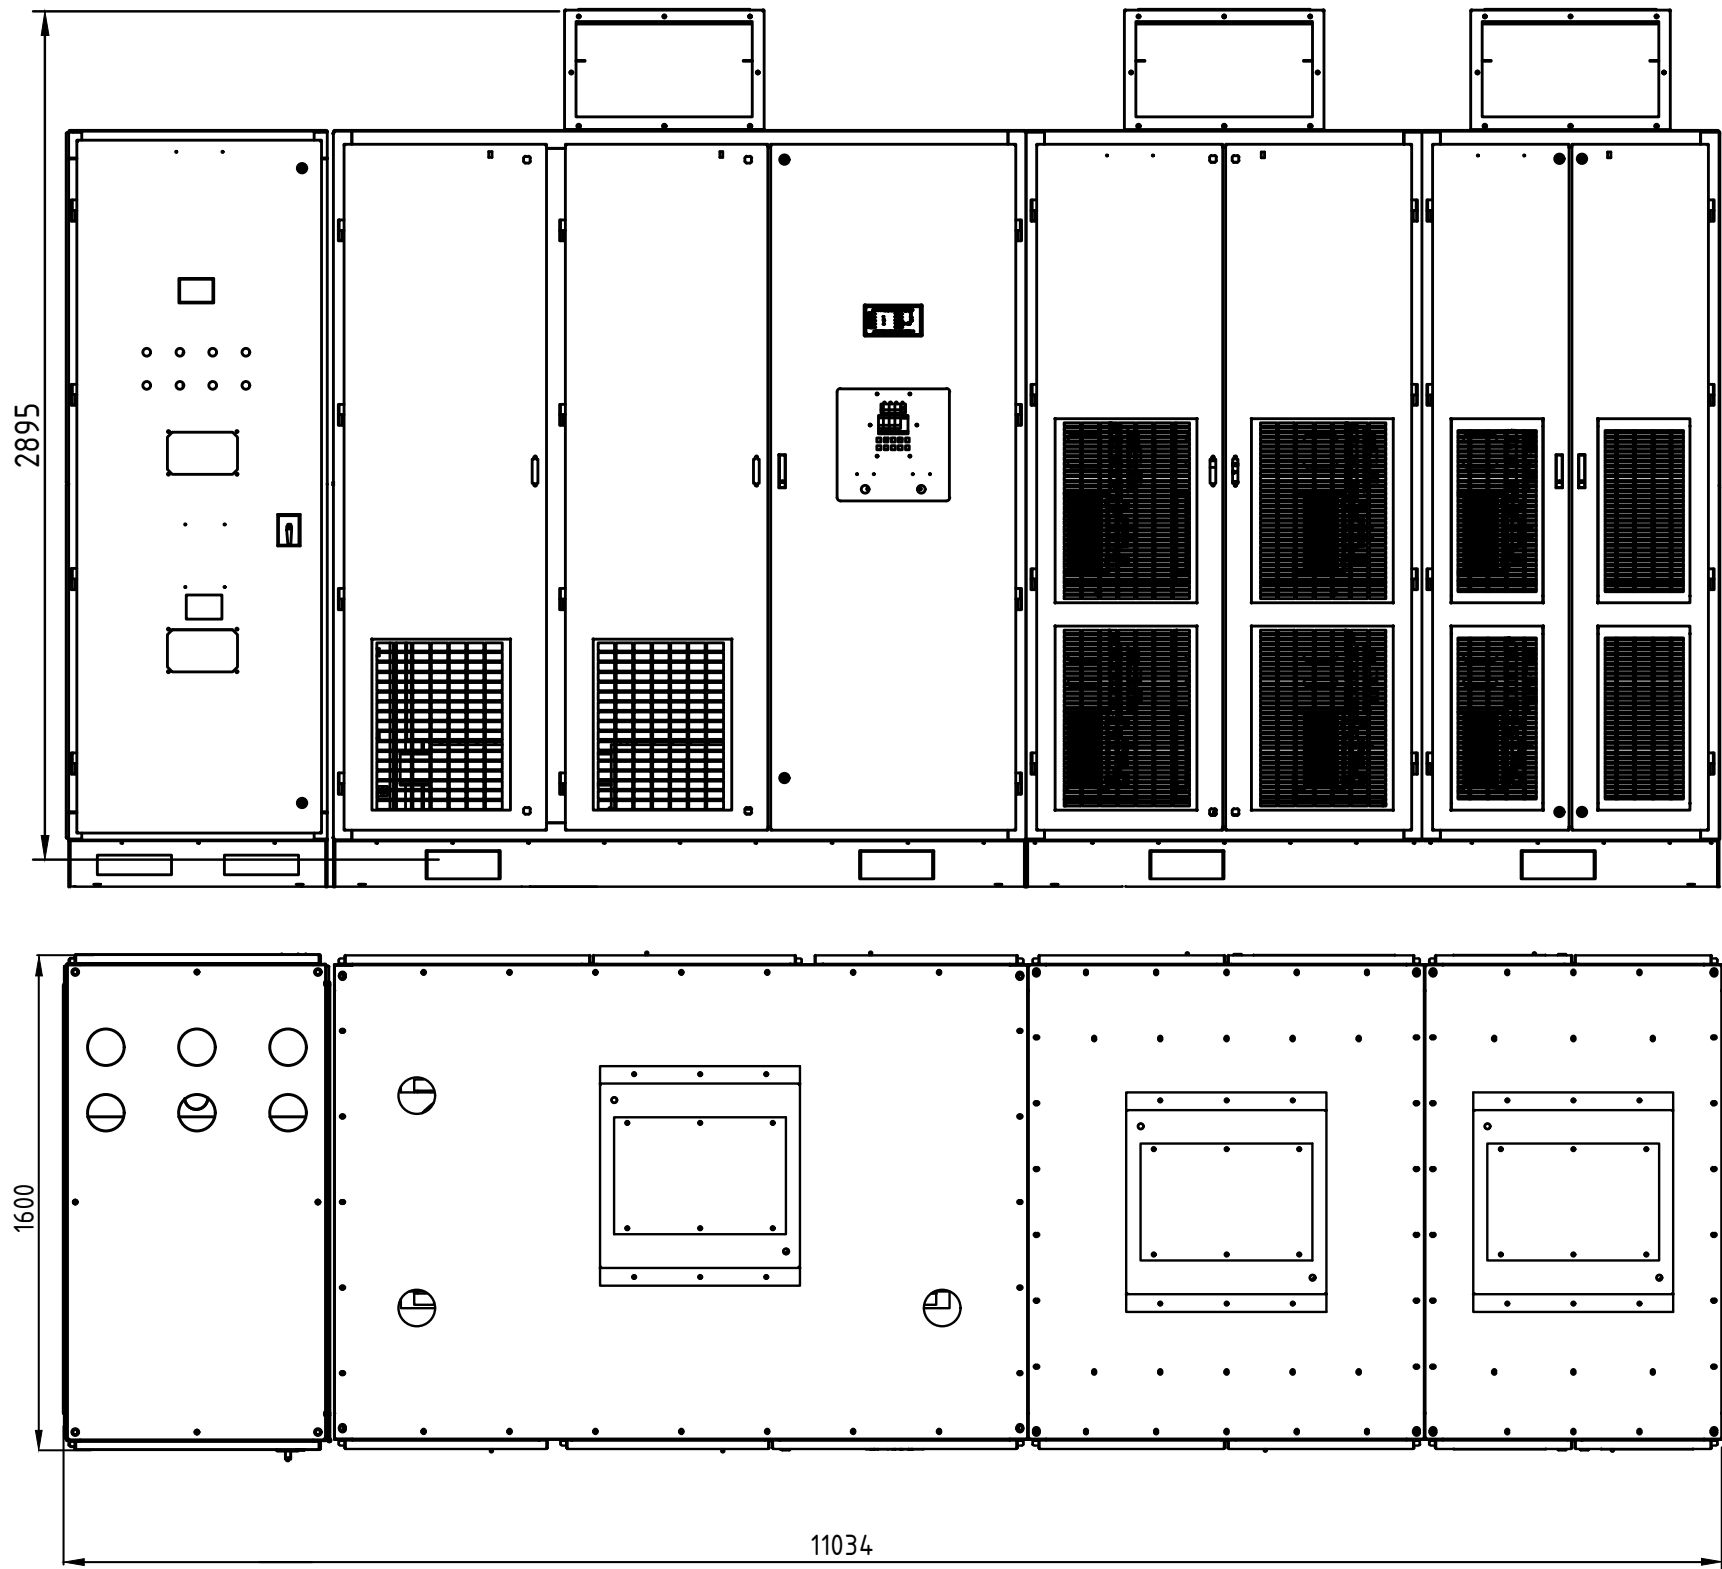

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры					
						ESQ—ME800					
						"Элком"					
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата	ESQ—ME800	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.										1	1
Пров.											
							10 кВ, 5600 кВт				
Н. контр.											