


|                             |                           |                          |                          |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? дубл. Подп. и дата | Инв. ? инв. Подп. и дата | Инв. ? инв. Подп. и дата |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|

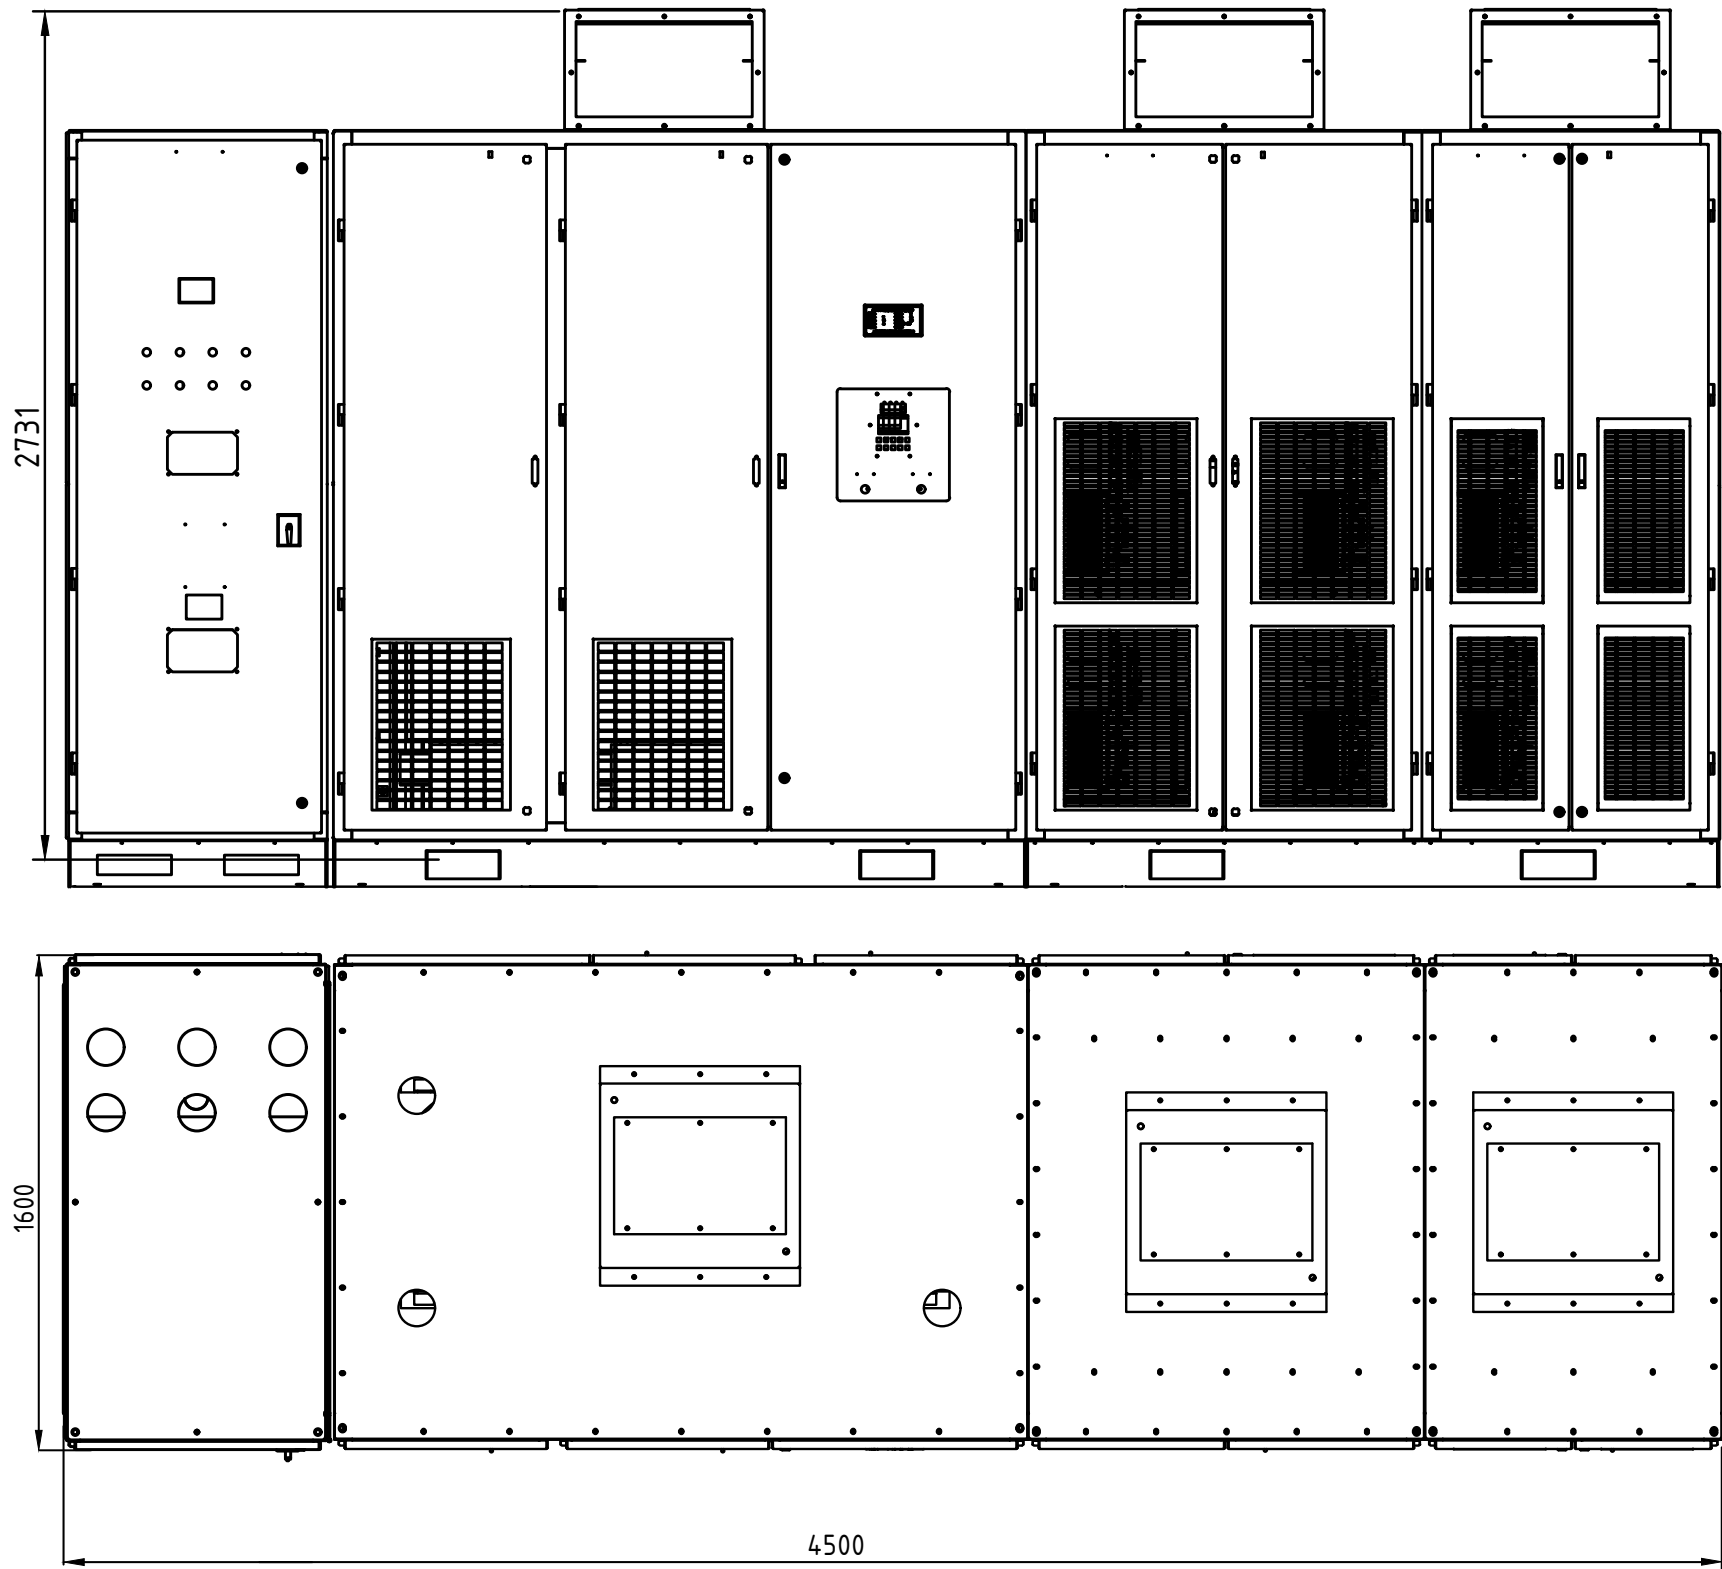

Минимальное расстояние для обслуживания:  
С фронтальной стороны 1000 мм  
С тыльной стороны 500 мм  
С правой и с левой сторон 190 мм

|           |        |      |   |     |      |                    |                 |   |      |        |   |
|-----------|--------|------|---|-----|------|--------------------|-----------------|---|------|--------|---|
|           |        |      |   |     |      | Габаритные размеры |                 |   |      |        |   |
|           |        |      |   |     |      | ESQ—ME800          |                 |   |      |        |   |
|           |        |      |   |     |      | "Элком"            |                 |   |      |        |   |
| Изм.      | Кол. у | Лист | ? | док | Подп | Дата               | ESQ—ME800       | Стадия  | Лист | Листов |   |
| Разраб.   |        |      |   |     |      |                    |                 |   |      | 1      | 1 |
| Пров.     |        |      |   |     |      |                    |                 |   |      |        |   |
|           |        |      |   |     |      |                    | 10 кВ, 3150 кВт |  |      |        |   |
| Н. контр. |        |      |   |     |      |                    |                 |   |      |        |   |