


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата	Инв. ? инв. Подп. и дата	Инв. ? инв. Подп. и дата
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

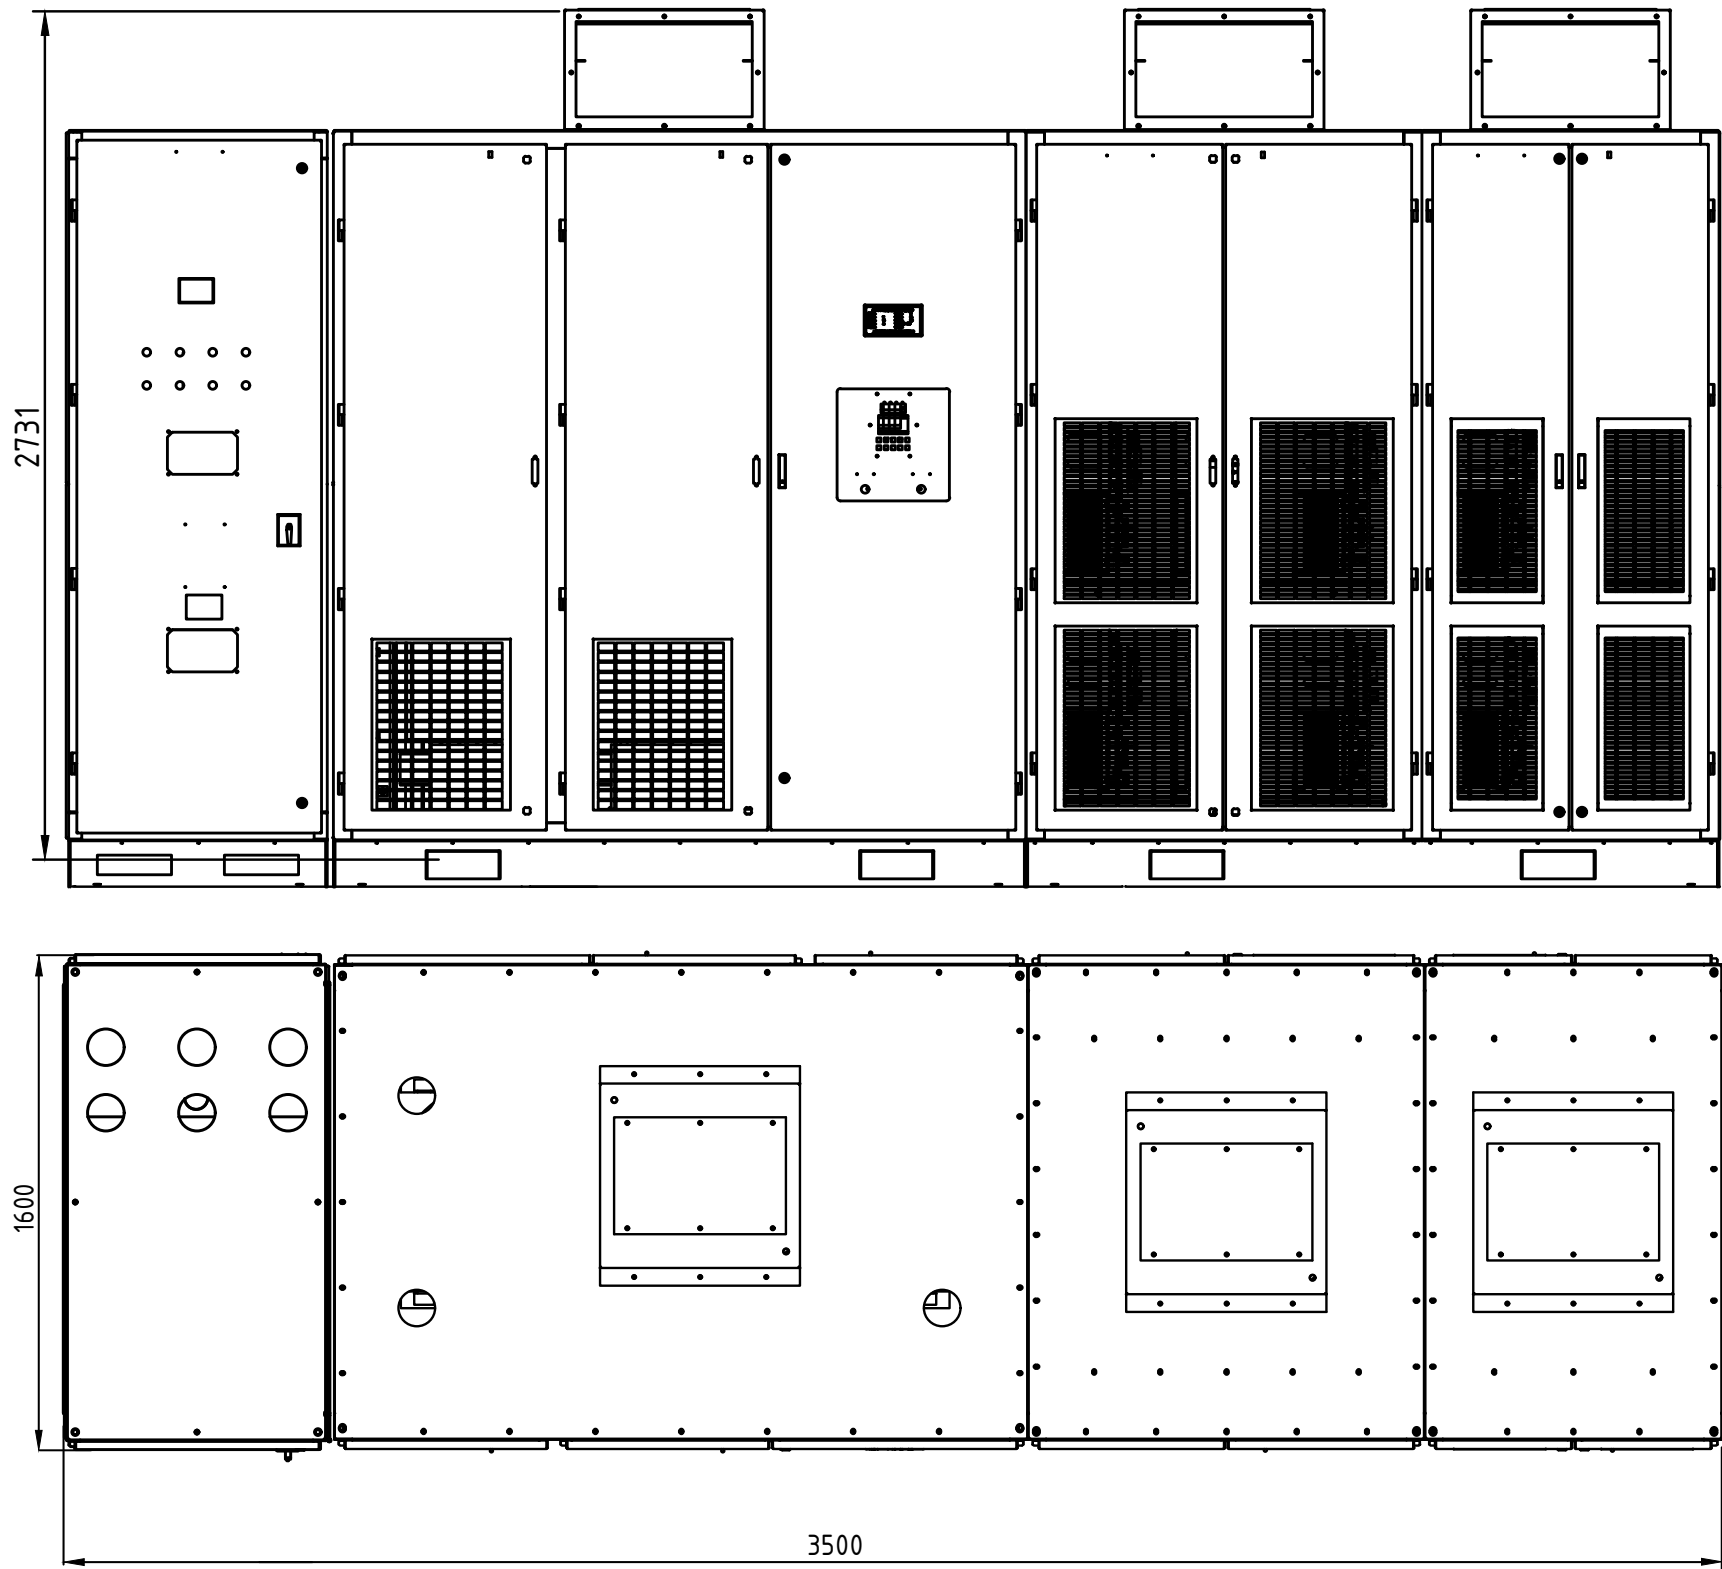

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры			
						ESQ—ME800			
						"Элком"			
Изм.	Кол. у	Лист?	док	Подп	Дата	ESQ—ME800	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	1
Пров.						6 кВ, 2000 кВт			
Н. контр.									