


Инв. ? подл.	Подпись и дата	инв.	Инв. ? дубл.	Подп. и дата
--------------	----------------	------	--------------	--------------

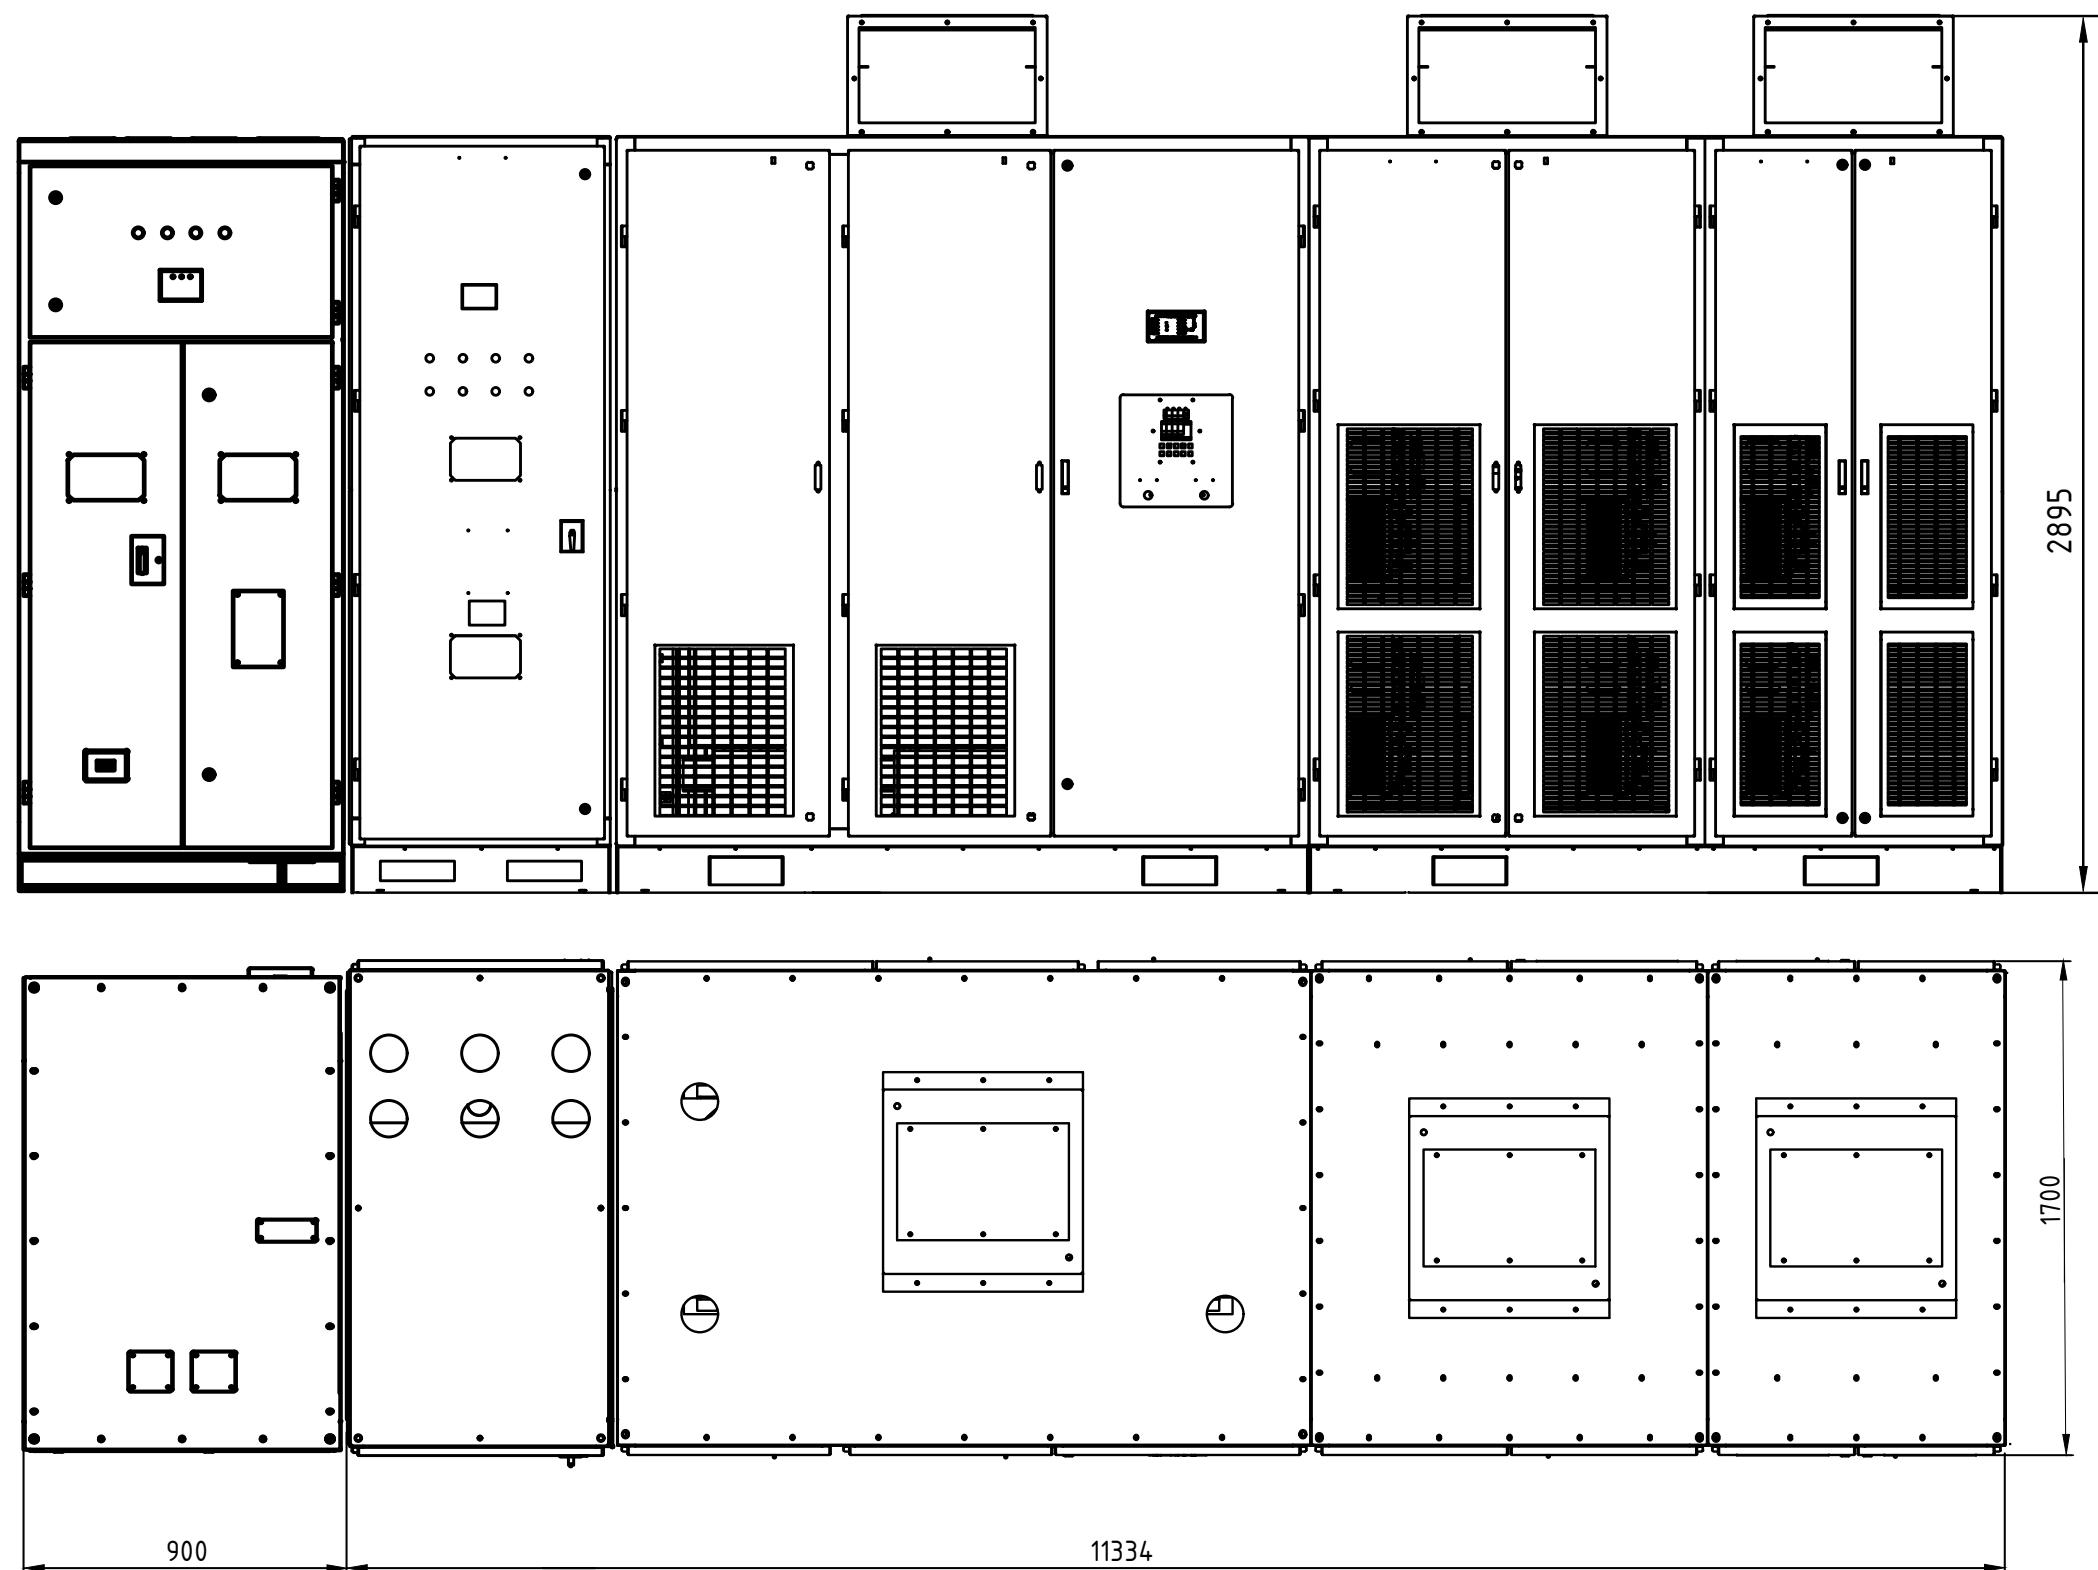

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры			
						ESQ—ME800			
						"Элком"			
Изм.	Кол. у	Лист	г. док	Подп.	Дата				
Разраб.						ESQ—ME800		Смаг	Лист
Пров.									Листов
								1	1
						10 кВ, 6300 кВт			
Н. контр.									