


Инв. ? подл. Подпись и дата	Инв. ? дубл. Подп. и дата	Инв. ? зам. инв. Подп. и дата	Инв. ? дубл. инв. Подп. и дата
-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------

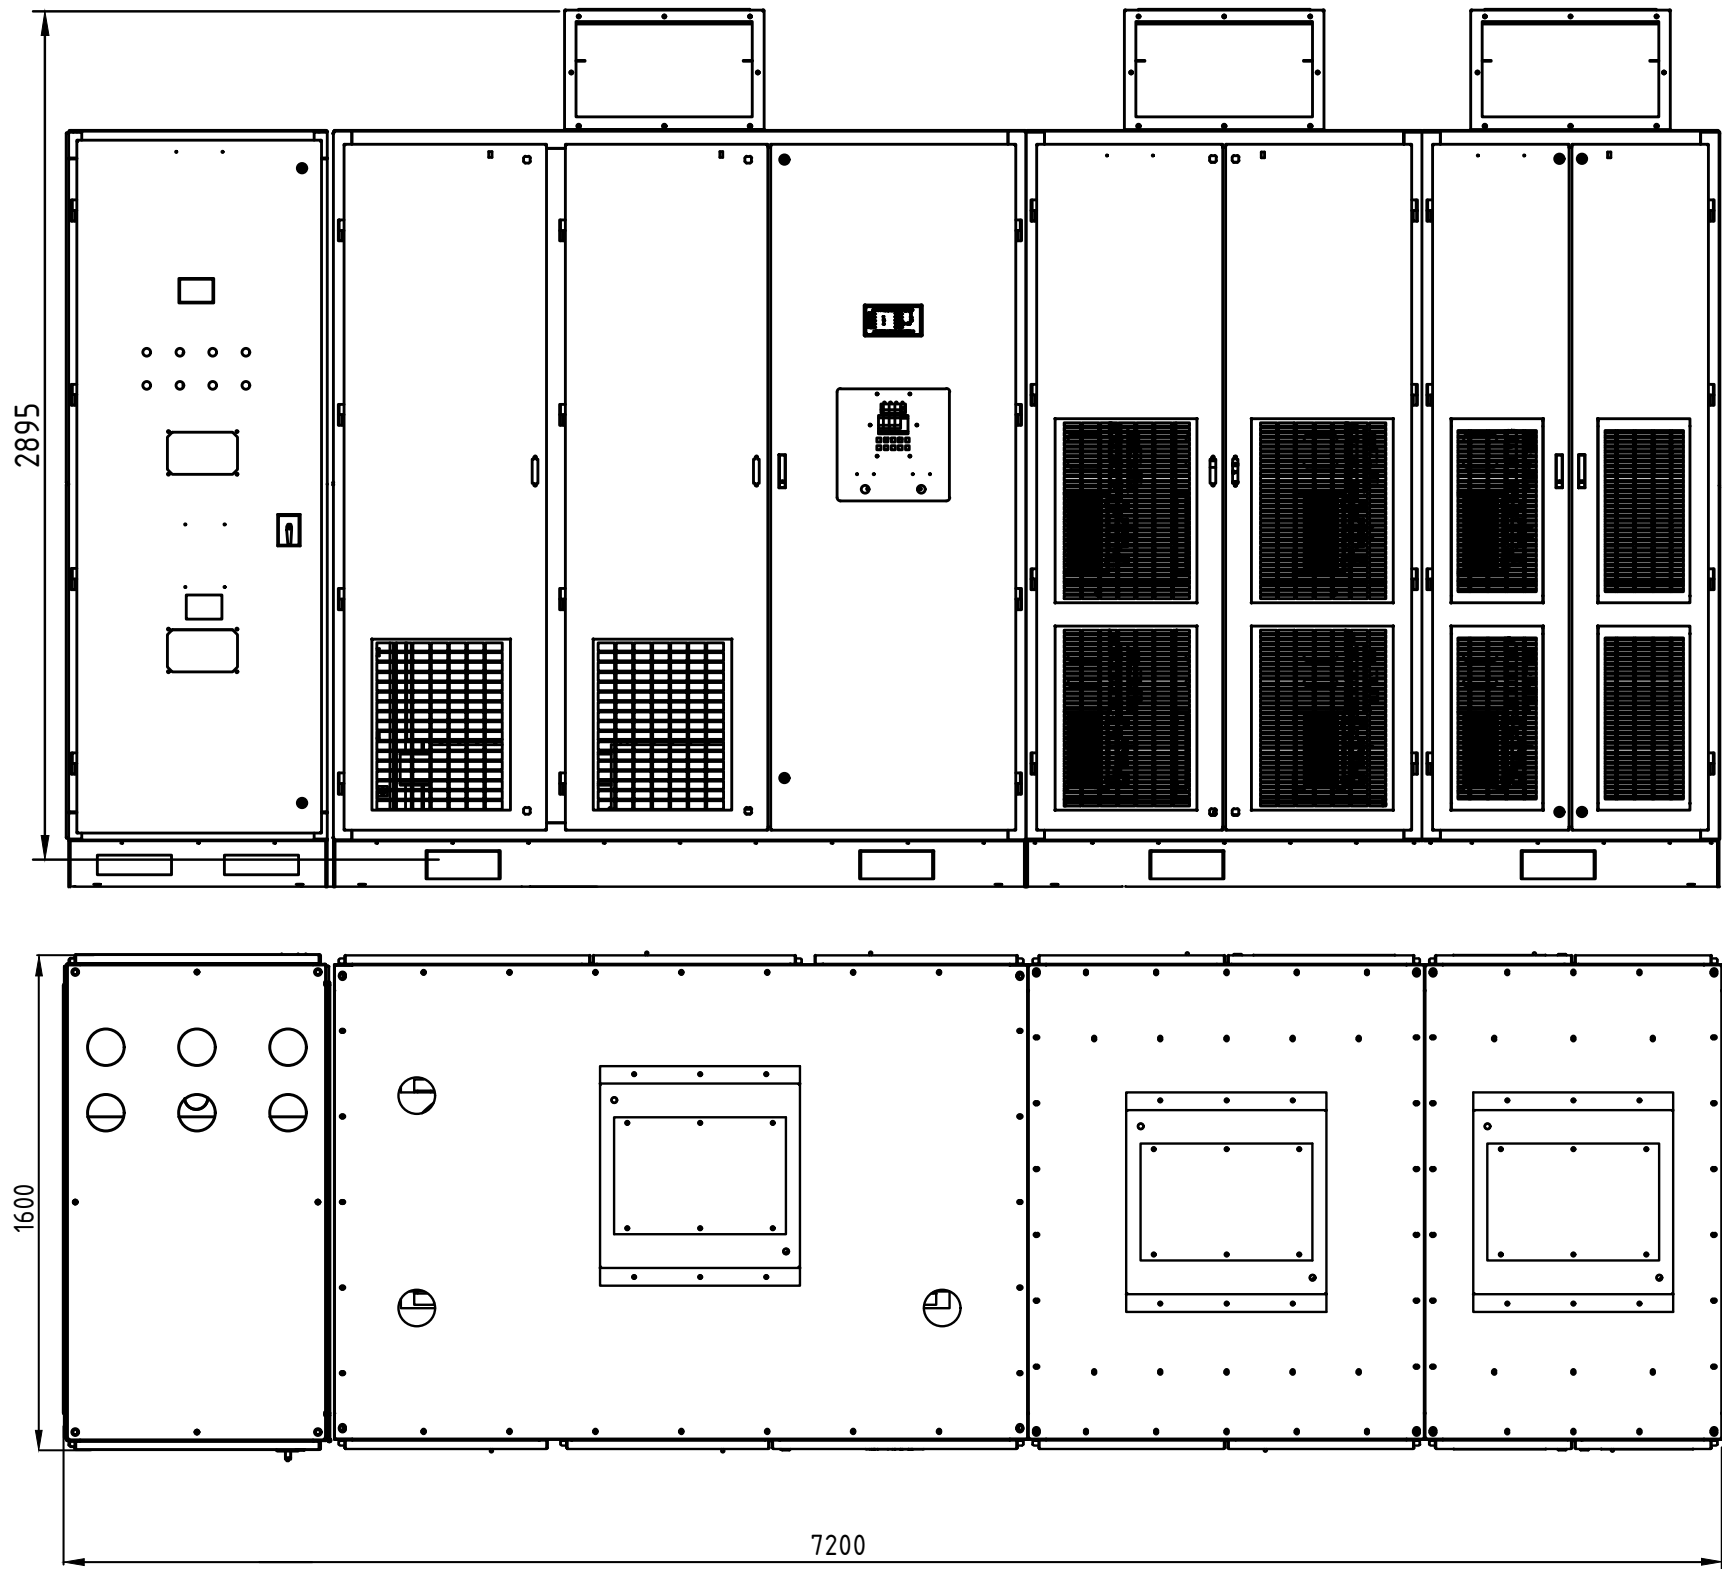

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

						Габаритные размеры				
						ESQ—ME800				
						"Элком"				
Изм.	Кол. у	Лист	?	док	Подп	Дата	ESQ—ME800	Стадия	Лист	Листов
Разраб.										
Пров.									1	1
							10 кВ, 4500 кВт			
Н. контр.										