


| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Инв. ? подл. Подпись и дата | Инв. ? дубл. Подп. и дата | инв. ? дубл. Подп. и дата | инв. ? дубл. Подп. и дата |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

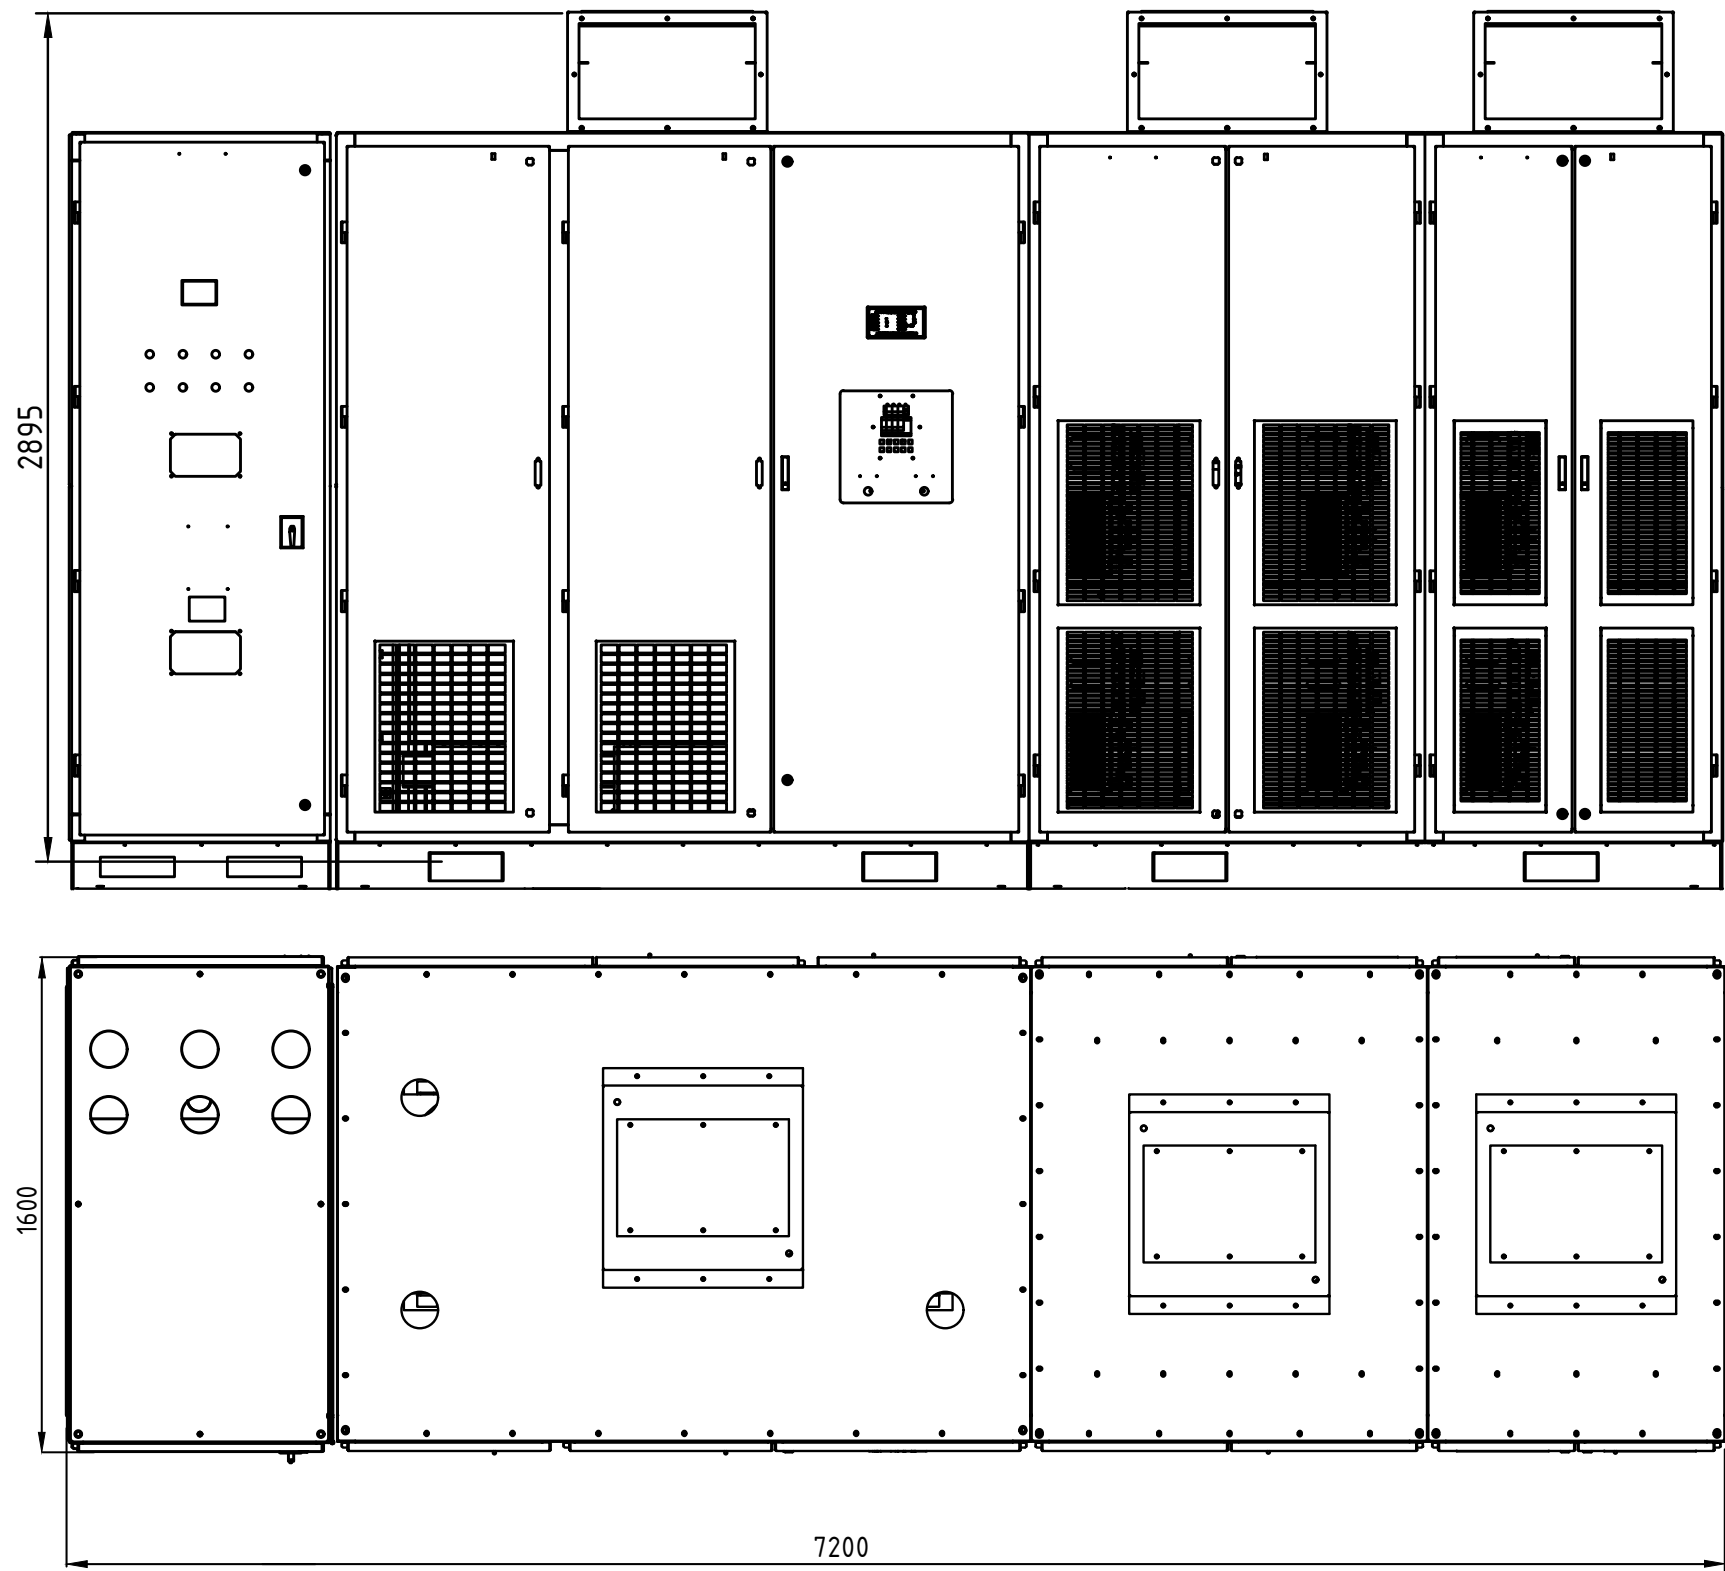

Минимальное расстояние для обслуживания:
С фронтальной стороны 1000 мм
С тыльной стороны 500 мм
С правой и с левой сторон 190 мм

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---|-----|------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | Габаритные размеры | | | |
| | | | | | | ESQ-ME800 | | | |
| | | | | | | "Элком" | | | |
| Изм. | Кол. у | Лист | ? | док | Подп | Дата | ESQ-ME800 | Стадия | Лист |
| Разраб. | | | | | | | | | Листов |
| Пров. | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 1 |
| Н. контр. | | | | | | | 10 кВ, 4000 кВт | | |