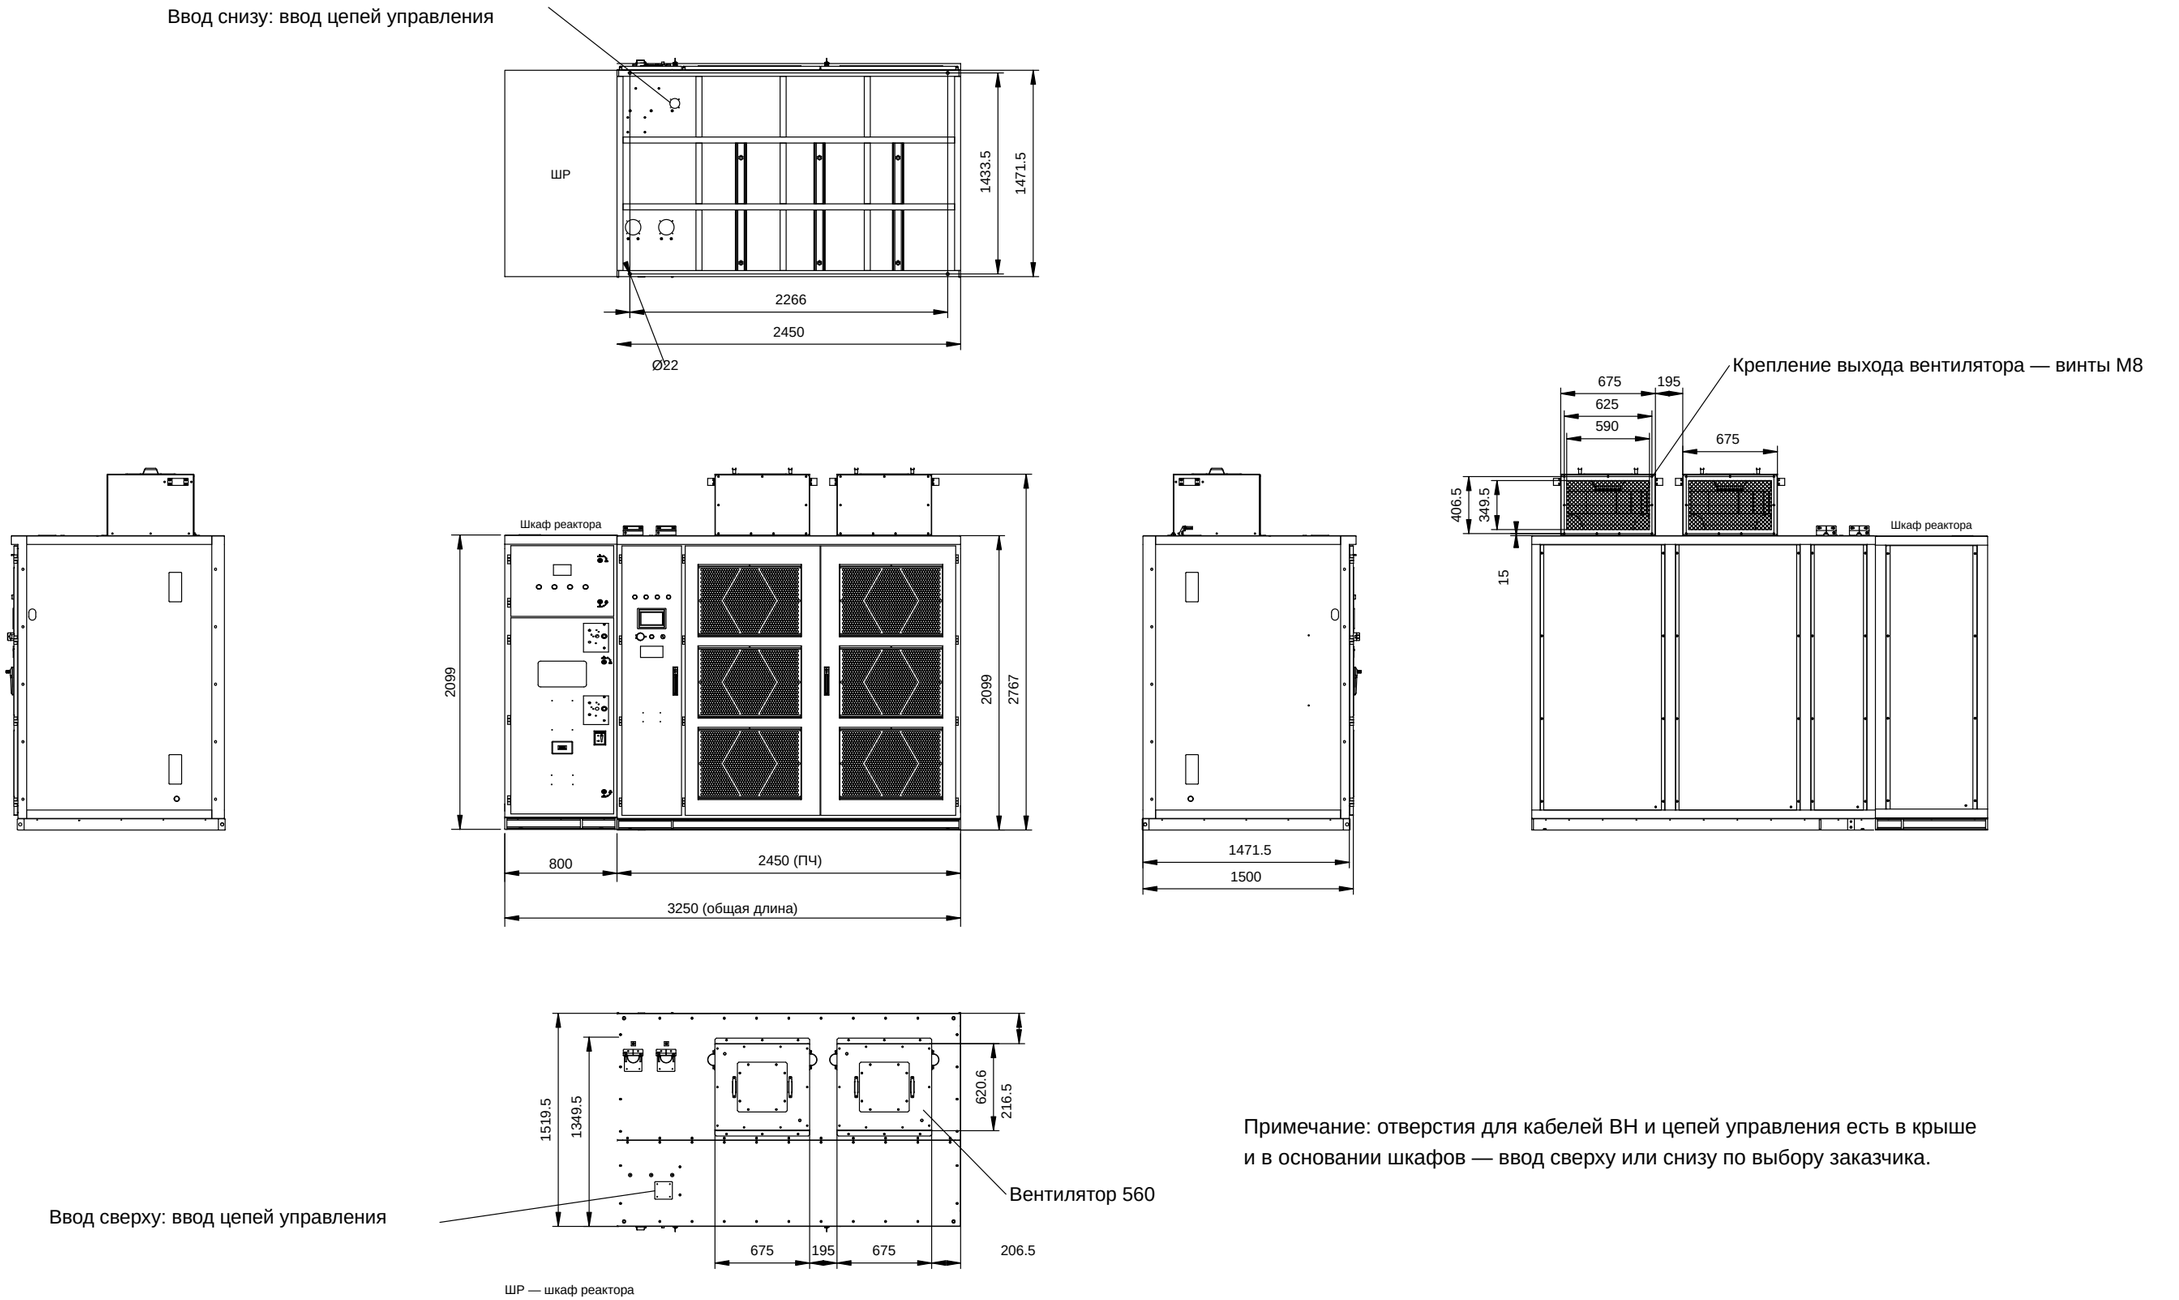

Ввод снизу: ввод цепей управления
ШР
1433.5
1471.5
2266
2450
Ø22
Крепление выхода вентилятора — винты M8
675
195
625
590
675
406.5
349.5
15
Шкаф реактора
Шкаф реактора
2099
2099
2767
800
2450 (ПЧ)
3250 (общая длина)
1471.5
1500
1519.5
1349.5
620.6
216.5
Вентилятор 560
Ввод сверху: ввод цепей управления
675
195
675
206.5
ШР — шкаф реактора
Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше
и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.