


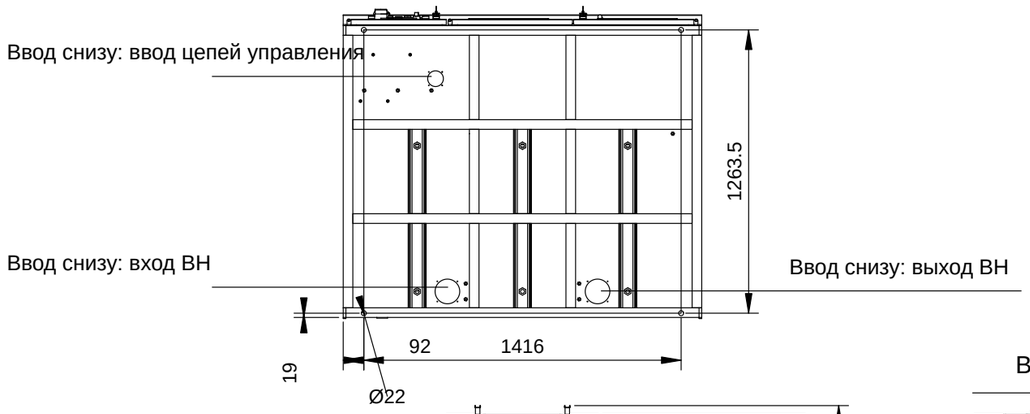


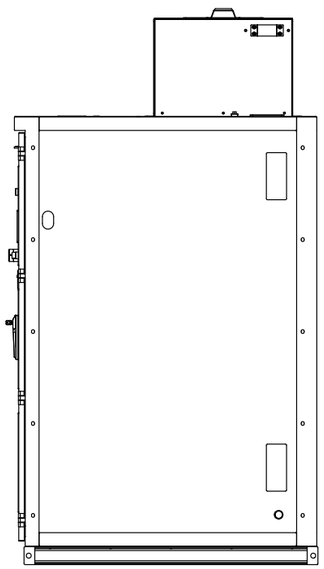


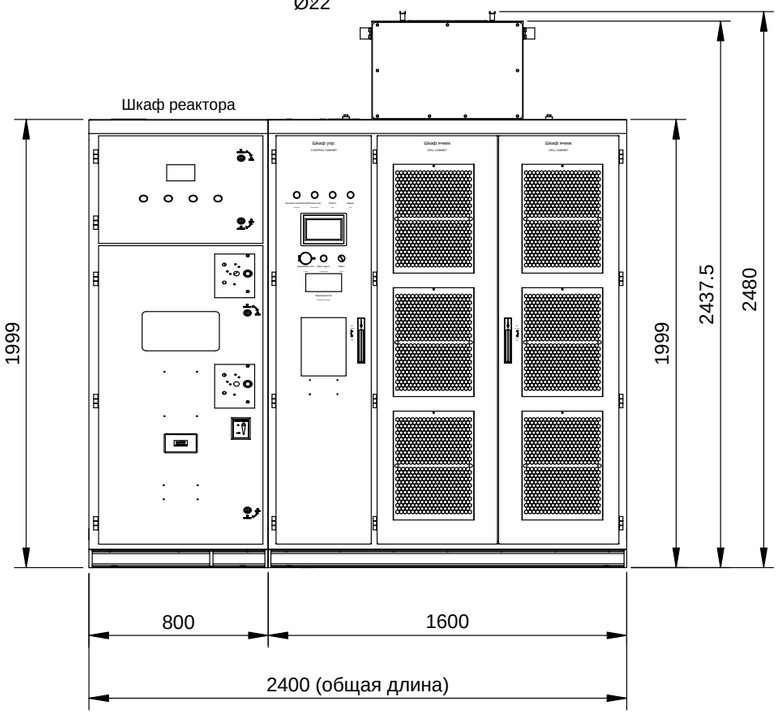


Выход воздуха — назад

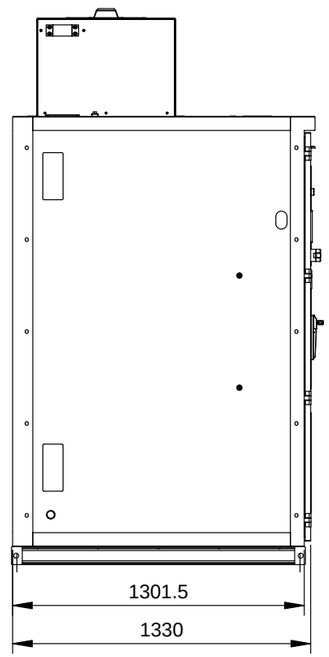

Крепление выхода вентилятора — винты М8

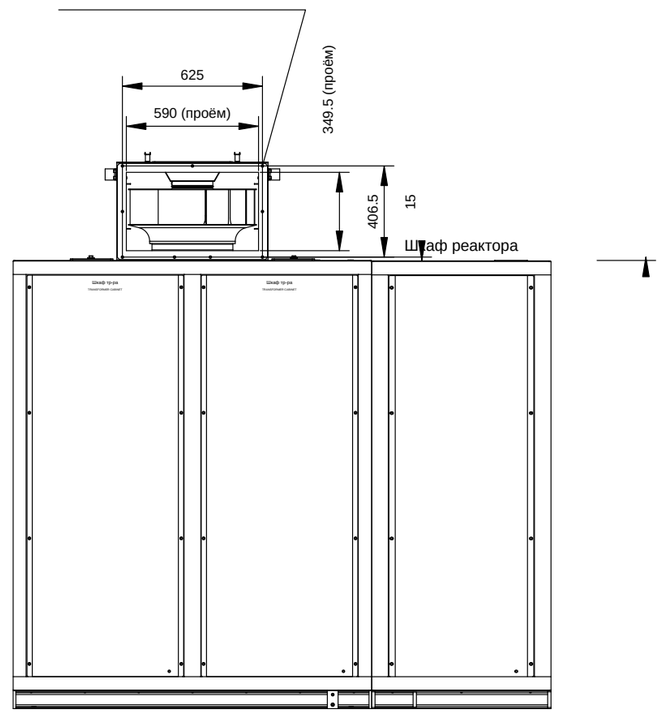

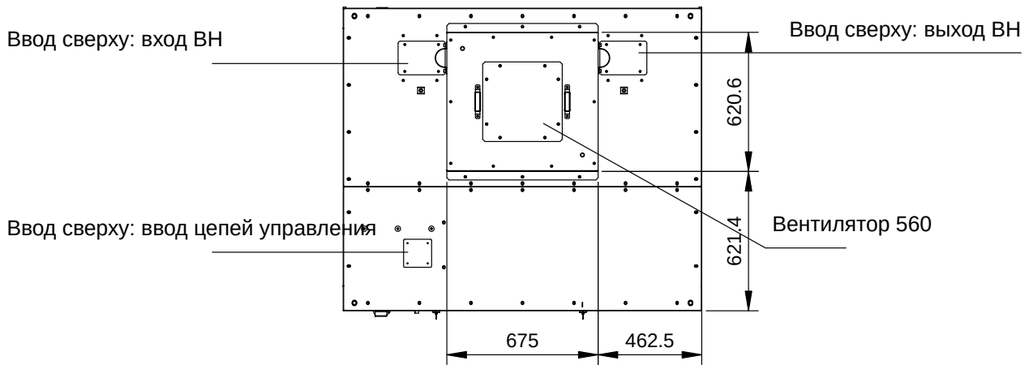

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.