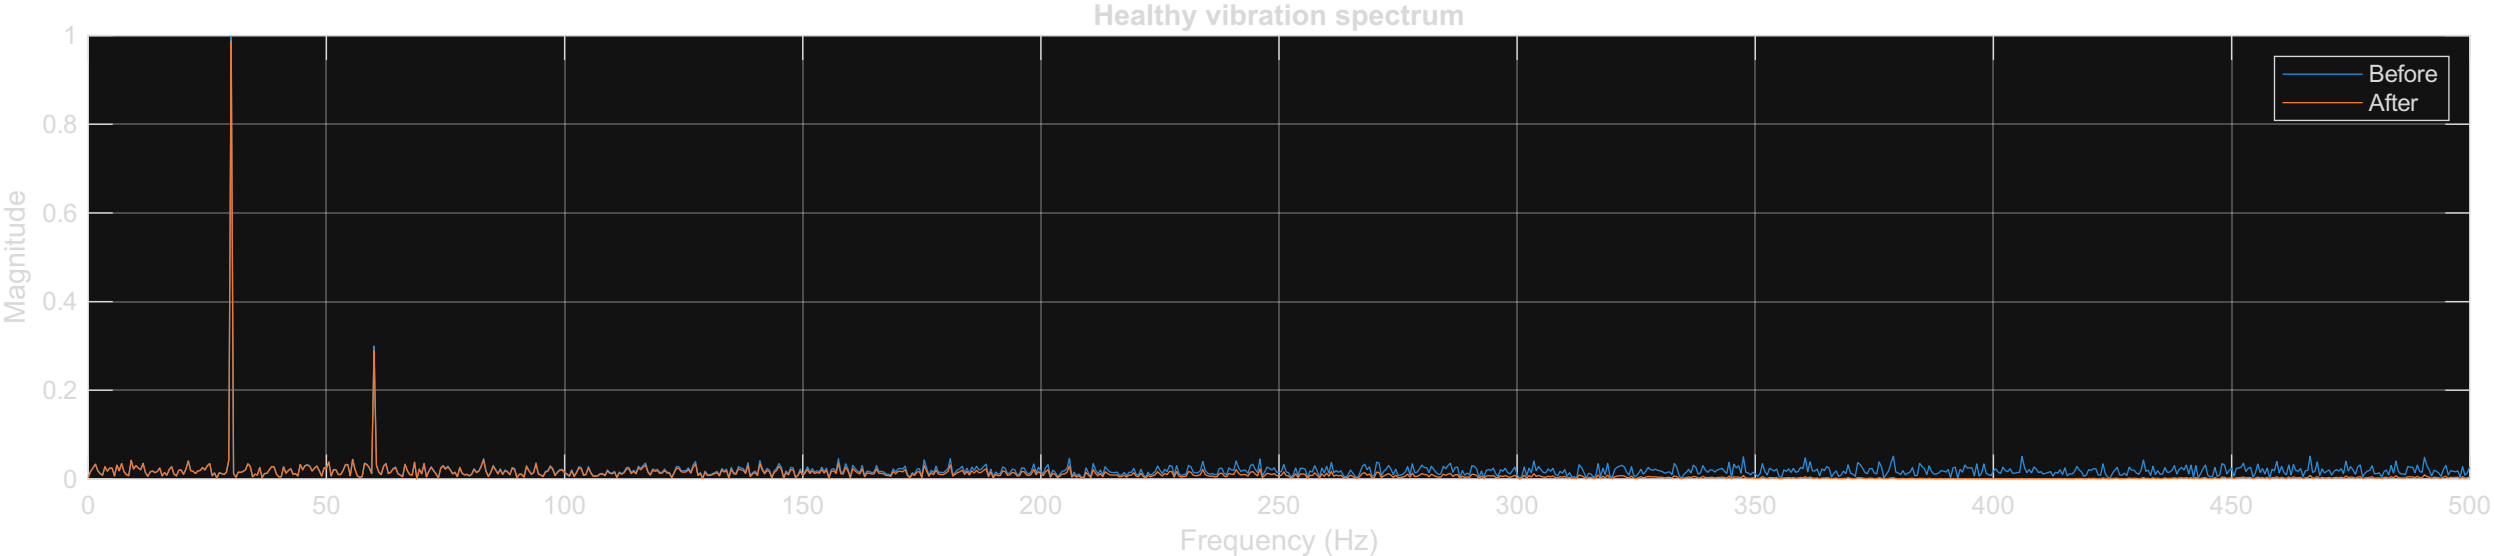
Healthy vibration spectrum
Before
After
Magnitude
Frequency (Hz)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

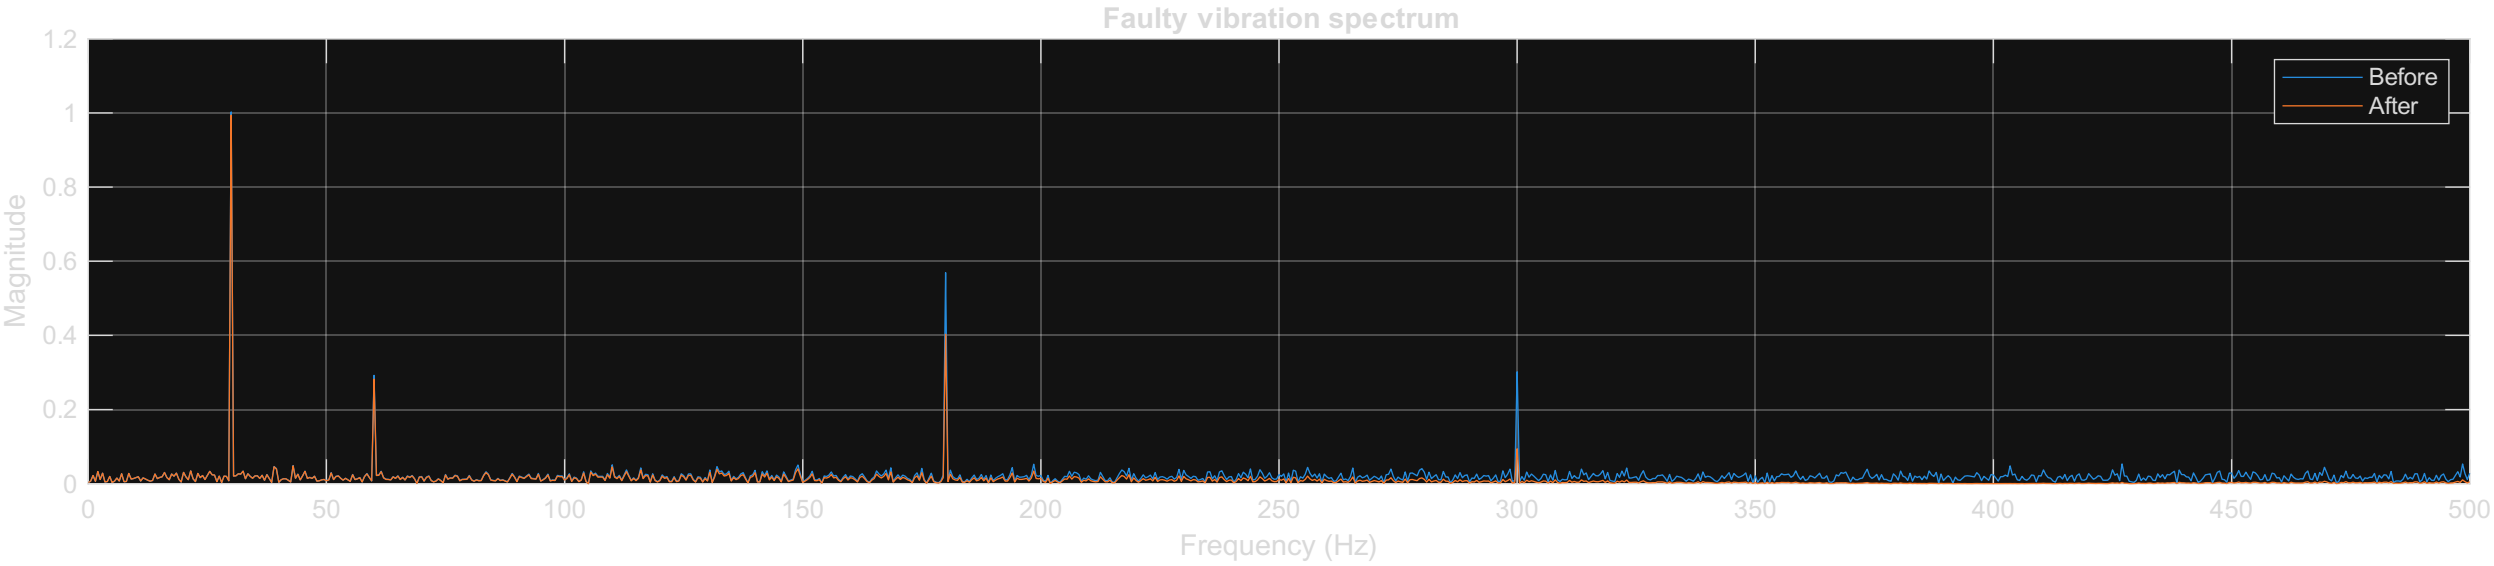
Faulty vibration spectrum
Before
After
Magnitude
Frequency (Hz)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500