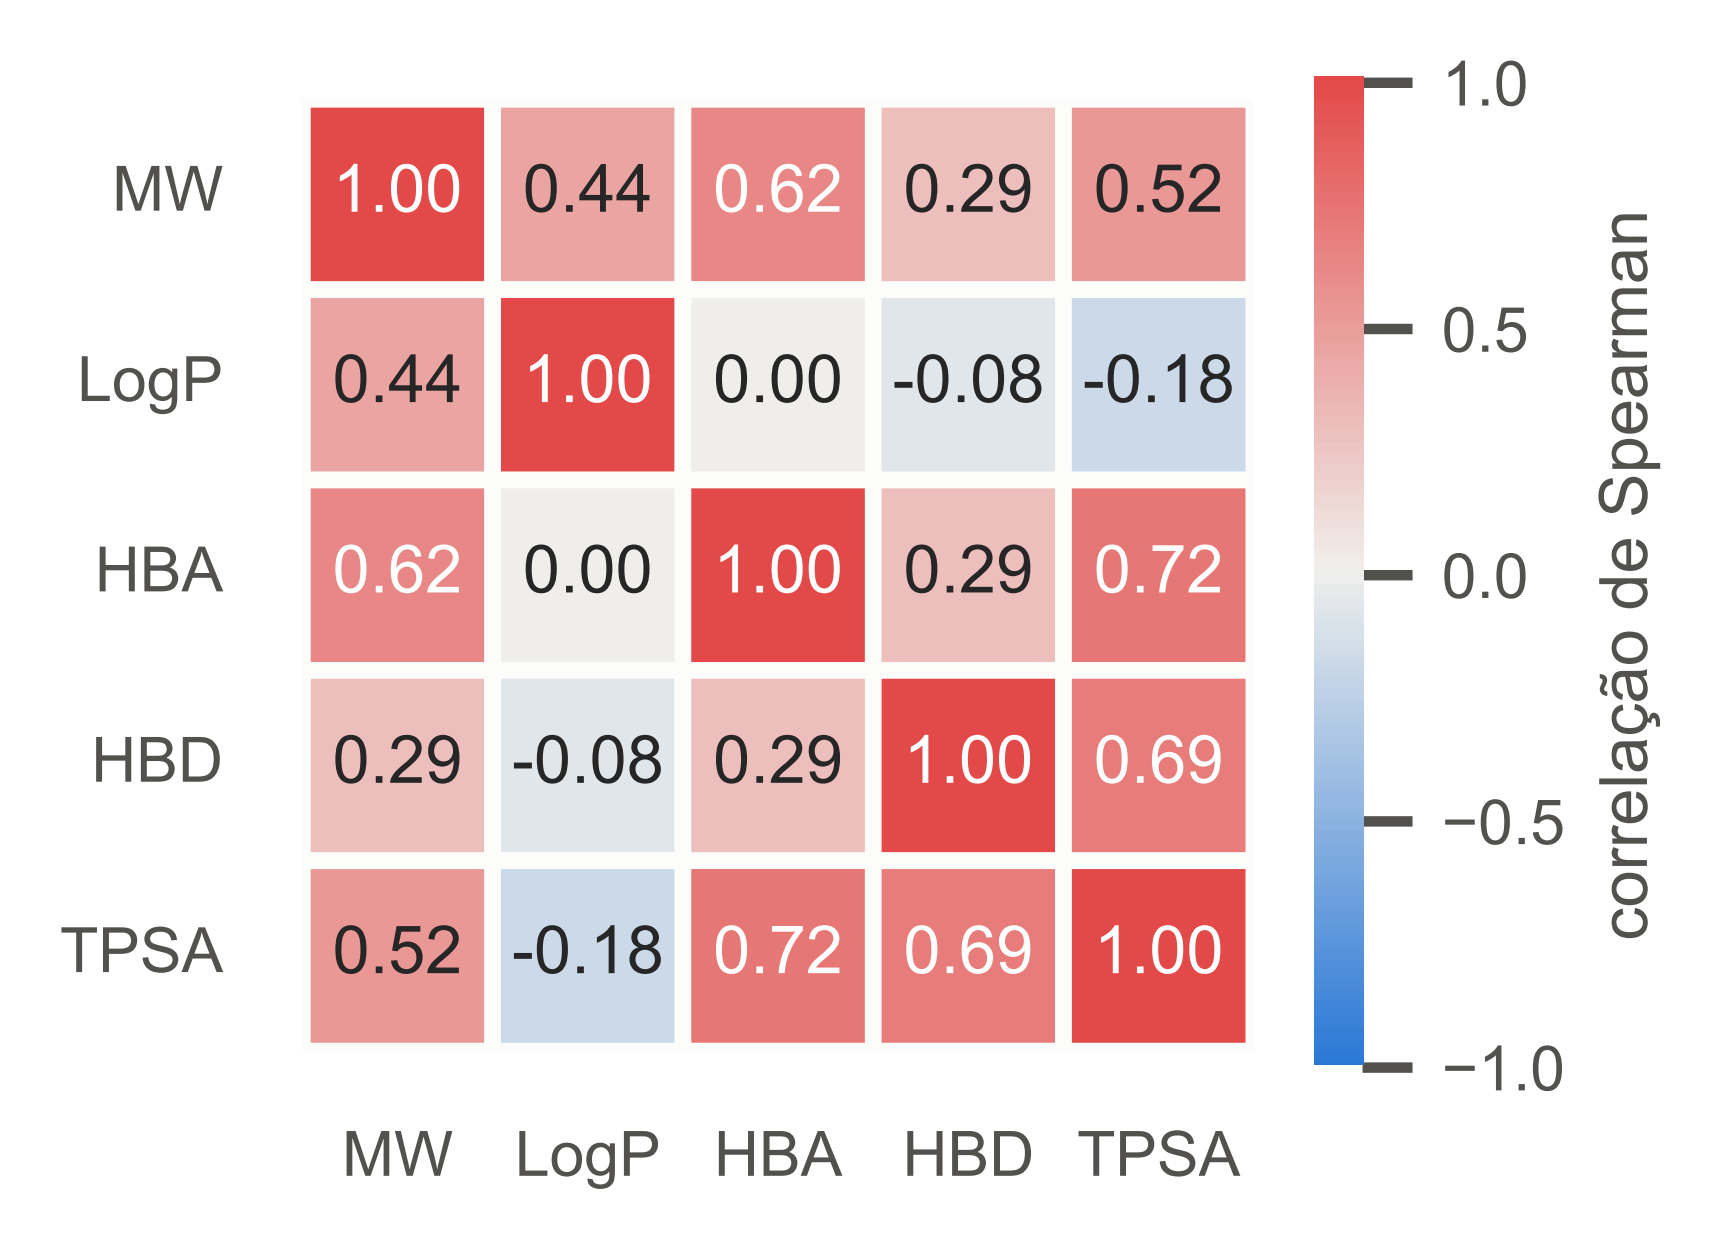
MW
LogP
HBA
HBD
TPSA
1.00
0.44
0.62
0.29
0.52
0.44
1.00
0.00
-0.08
-0.18
0.62
0.00
1.00
0.29
0.72
0.29
-0.08
0.29
1.00
0.69
0.52
-0.18
0.72
0.69
1.00
MW
LogP
HBA
HBD
TPSA
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
correlação de Spearman