

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	115 年 06 月 29 日 14 時 30 分(星期一)		填表人員	張立民		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名		電話	04-26362111	所屬單位	福壽實業股份有限公司鹿港廠
	地址	彰化縣鹿港鎮鹿工路 7 號				
	電子郵件	https://www.fwusow.com.tw/				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	福壽實業股份有限公司鹿港廠，新購買安裝的設備(大陸進口)欲依據大陸設計製造及歐盟證書如何辦理重新及竣工檢查須準備哪些資料。					
處理情形	該事業單位欲申請設備屬第一種壓力容器且為大陸 GB 製造標準，已告知依安檢則第 6 條第 2 項規定及勞動部指定適用標準不符合從國外進口或於國內依合約約定採用國外標準設計、製造之規定，並請事業單位與原製造單位確認有無歐盟製造廠證書。					
承辦人： ☒ 代檢員張立民 副組長： ☒ 代檢業務副主管賴俊發 組長： ☒ 代檢業務林明聰						
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					
				表單編號	Q1-01C	114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	115 年 6 月 11 日 15 時 30 分(星期四)		填表人員	石景元		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	連坤喜 黃耀閔	電話	0935955250	所屬單位	台灣化學纖維股份有限公司 (PTA 廠)
	地址	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 5 號				
	電子郵件					
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	詢問大陸地區進口設備 ASME Code 設計製造無登錄 National Board No. 及無繳費證明如何於本國檢查？					
處理情形	1. 依據「行政院勞工委員會九十八年一月十四日勞安二字第 0 九八 0 一四五 0 三九號」函所解釋：由中國大陸依 ASME 標準製造者，請依 ASME 標準相關規定辦理，包括製造者應被認可註冊，授權檢查員(AI)之檢查結果應登錄，以確保製造及檢查品質。 2. 依據 ASME Code 設計製造檢查進口設備者，因應 National Board Inspection Code(NBIC)官方網頁強制性公布 2024.01.01 要求製造資料報告(MDR)簽署格式內容，遇無在 MDR 空白處由製造廠代表人簽名及押日期、AI 簽名及押日期者，須請業者提供 NB 註冊之繳費收據證明，以憑辦理。 3. 也可適用 NBIC Part3 檢查合格後，出具 NBIC R2 Form 格式，向美國 NB 註冊證錄。 4. 對於有註冊 National Board No. 使用端登入(NBIC)官方網頁付費下載製造廠上傳文件。					
承辦人：	代檢員 石景元		副組長：	代檢業務副主管 賴俊發		組長：
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	115 年 05 月 12 日 15 時 30 分(星期二)		填表人員	洪育德		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名		電話	048-525691	所屬單位	台灣淺野實業有限公司大村廠
	地址	彰化縣大村鄉錫安路臨 257 號				
	電子郵件	www.paiho.com				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：					
反應事項	台灣淺野實業有限公司大村廠，新購買安裝的設備(大陸進口)如何辦理重新及竣工檢查須準備哪些資料。					
處理情形	該事業單位欲申請設備屬第一種壓力容器且為大陸 GB 製造標準，已告知依安檢則第 6 條第 2 項規定不符合從國外進口或於國內依合約約定採用國外標準設計、製造之規定，並請事業單位與原製造單位確認。					
承辦人：代檢員洪育德 0512/1630 副組長：代檢業務賴俊發 0573-7705 組長：代檢業務林明聰 115.05.13						
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	115 年 4 月 22 日 15 時 00 分(星期三)		填表人員	卓育德		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	葉桂珠	電話	04-7565307#134	所屬單位	台灣百和工業股份有限公司
	地址	彰化縣和美鎮和港路 575 號				
	電子郵件	www.paiho.com				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：					
反應事項	台灣百和工業股份有限公司二廠(地址：彰化縣和美鎮德美路 616 巷 49 號)，新購買安裝的設備(含國/內外)如何辦理重新及竣工檢查須準備哪些資料。					
處理情形	該事業單位欲申請設備屬第一種壓力容器，已告知依照危險性機械及設備安全檢查規則相關規定辦理，並依【重新/竣工檢查檢附資料一覽表】備妥相關資料。					
承辦人： ☒ 代檢員卓育德 115.06.09 副組長： ☒ 代檢業務副主管賴俊發 115.06.09 組長： ☒ 代檢業務主管林明聰 115.06.09						
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					
				表單編號	Q1-01C	114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	115 年 4 月 17 日 15 時 00 分(星期五)		填表人員	賴俊發		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	黃奕翔	電話	04-26393670#42422	所屬單位	中鼎工程/台中電廠
	地址	台中市龍井區龍昌路 1 號(南四門中鼎複循環辦公室)				
	電子郵件	trevor.huang@ctci.com				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：					
反應事項	台中電廠新建燃氣機二號機組的壓力容器，為能符合後續機組點火時程，需先完成設備竣工檢查工作，故於此討論能否將設備檢查日期提早數日。					
處理情形	經查由中鼎工程申請台中發電廠共 11 座設備，皆完成書本審核及通知繳費程序，受理任務代檢員擬排訂 4 月底前完成設備檢查任務。現場提醒中鼎公司及台中發電廠設備需經檢查合格後才能使用時，請提早向本會申請相關檢查，避免拖延試運轉的期程。					
承辦人 代檢業務副主管 賴俊發 副組長 代檢業務副主管 賴俊發 組長: 代檢業務主管 林明聰						
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)
危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 12 月 11 日 15 時 15 分(星期四)			填表人員	卓育德		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件	
反應人	姓名	阮廠長 邱煒哲(富台)		電話	04-7910016		所屬單位	豐琿資源股份有限公司
	地址	彰化縣伸港鄉線工北四路 789 號						
	電子郵件	---						
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____							
反應事項	第一期鍋爐將進行整修，鍋爐相關國外進口組件須辦理重新檢查，因組件製造廠所提供的 FORM P-4 使用 EDT 電子註冊(National Board No.)，得否以鍋爐製造廠負責人及 AI 電子簽證(如附件)作為上傳證明，縮短施工工期。							
處理情形	經與 AI 檢查員確認使用鍋爐製造廠負責人及 AI 電子簽證作為上傳證明為可行，故此案將以方法進行，以利事業單位縮短施工工期。							
承辦人：代檢員卓育德 114.12.16 副組長：代檢業務賴俊發 114.12.16 組長：代檢業務林明聰 114.12.17								
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。							

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 12 月 12 日 10 時 00 分(星期五)		填表人員	賴俊發		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件	
反應人	姓名	沈俊助	電話	05-6816011		所屬單位	台朔重工股份有限公司麥寮廠
	地址	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 3 號					
	電子郵件	shen18797@fpc.com.tw					
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____						
反應事項	有關本公司將國外進口無焊道之非標準壓力件端板，依據勞動部改制前行政院勞工委員會發布「危險性設備型式合格廠商委外製造處理原則」(100 年 1 月 14 日勞檢 2 字第 1000150054 號函釋)第三項第 1 目所示，『經採以指定之標準設計、製造者，得視為材料，依材質證明執行材料檢查。』，貴會執行材料檢查是否即依上述要求辦理審查。						
處理情形	本案涉及依據國外標準與整機要求疑義，為求各轄區代檢機構檢查尺度一致，將提 115 年第 1 次技術委員會討論。						
承辦人： <u>代檢業務賴俊發</u> 副組長： <u>代檢業務賴俊發</u> 組長： <u>代檢業務林明聰</u> 副主任： <u>副主任(2)</u> 副主任： <u>副主任(2)</u> 114.12.12							
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。						

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	111年12月4日 15時0分(星期四) 林錦臣		填表人員	代檢員莊忠儒		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	林錦臣	電話	0919770269	所屬單位	中A宣系統科技
	地址					
	電子郵件	ymintin@faset.com.tw				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	諮詢压力容器是否屬工業設備。ASME設備。C200, D500 4.B. D600, HX200. 討論製程溫度, 壓力如何判斷。					
處理情形	依鍋壓規則, 字檢則, 協助說明判斷原則					
承辦人：代檢員莊忠儒 副組長：代檢業務副主管賴俊發 組長：代檢業務主管林明聰(中)						
備註	行政程序法第173條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 11 月 04 日 16 時 28 分(星期二)		填表人員	張立民		☐ 電話 ☐ 蒞會 ☒ 電子郵件
反應人	姓名	鄧尚儒	電話	04-25312251	所屬單位	大正和儀器股份有限公司
	地址	臺中市潭子區潭秀里潭富路一段 87 巷 79 號				
	電子郵件	ytminst@msl0.hinet.net				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	1. 因客戶滅菌時無法達到預期效果(冷凍物品滅菌)，經本公司討論需由原外鍋進氣管連結一支可活動式蒸汽管，經確效孔連結蒸汽管路以改善滅菌效果(非焊接或破壞性修改，新增管路為可拆式牙接口)。 2. 原確效孔為牙口，於熔接期間，內牙口有局部焊渣，使用螺絲攻將焊渣清除乾淨使螺紋露出，以便後續管路安裝。 3. 客戶詢問上述 2 項改善方式依「危險性機械及設備安全檢查規則」是否符合第 117 條，應向所在地檢查機構申請變更檢查？					
處理情形	如蒙核可後以公務信箱 E-mail 回覆如下： 貴公司您好： 有關您的來信詢問增設蒸汽管路是否需要依安檢則第 117 條規定第 1 項：「第一種壓力容器經修改致其胴體、集管器、端板、管板、頂蓋板、補強支撐等有變動者，所有人或雇主應向所在地檢查機構申請變更檢查。」申請變更檢查一事，依據來信內容，本會回覆如下： 1. 如採額外活動式蒸汽管路藉由確效孔進入滅菌鍋，係屬增加管路配置與前述規定變更要項不符，惟應額外考量蒸汽進入量與安全裝置排放之關聯性。 2. 如採由確效孔增加蒸汽管路進入滅菌鍋，該孔並未更動僅重新攻牙與前述規定變更要項不符，惟應額外考量蒸汽進入量與安全裝置排放之關聯性，及重新攻牙不得影響牙口強度。 本案並未涉及動火之修改。					
承辦人	代檢員張立民 1106-1645		副組長	代檢業務賴俊發 副主管 1106-1703		組長：代檢業務林明聰 主 1106-1800
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 11 月 4 日 10 時 20 分(星期二)		填表人員	賴俊發		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	吳旻益	電話	0919-659-531	所屬單位	台灣化學纖維股份有限公司麥寮廠(苯乙烯廠)
	地址	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 5 號				
	電子郵件	wmi.lmz@msa.hinet.net				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	有關本廠原申請一壓併高特案件，因本廠近期製程節能修改後，新增加 40 多座第一種壓力容器，試問如何再向貴會申請一壓併高特案？					
處理情形	1. 貴廠前已申請過一壓併高特案件，因製程節能修改之新舊更換設備，可以直接以函文方式，檢送新與舊設備間的關係及說明，本會將指派人員辦理。 2. 若非前已申請一壓併高特過的案件(指新設設備者)達 40 座次，應先釐清高特與一壓間『不可分格的理由』，製作製程圖示資料並說明製程關係，在尚未申請前，應請貴廠向本會討論是否合適申請。 3. 現石化產業處於低迷階段，是否申請一壓併高特，也煩請貴公司審慎思考。					
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

承辦人：代檢業務 賴俊發
副主管 114.11.04副組長：代檢業務 賴俊發
副主管 114.11.04組長：代檢業務 林明聰
主 114.11.05

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 10 月 30 日 15 時 05 分(星期四)		填表人員	卓育德		☐ 電話 ☐ 蒞會 ☒ 電子郵件
反應人	姓名	鄧尚儒	電話	04-25312251	所屬單位	大正和儀器股份有限公司
	地址	臺中市潭子區潭秀里潭富路一段 87 巷 79 號				
	電子郵件	ytminst@msl0.hinet.net				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____					
反應事項	有一案件，設計壓力為 4.0KG/cm ² 、設計溫度為 200℃(黃色底部份-附件)，請問此壓力與溫度是否可以達到？是否有廠商可以製作出此規範之壓力容器？					
處理情形	如蒙核可後以公務信箱 E-mail 回覆如下： 1. 經查詢飽和蒸汽表數據，200℃飽和蒸汽壓約為 15 kgf/cm ² ，但如壓力容器設置有足夠吹洩量之安全裝置，控制容器能於設計壓力 4 kgf/cm ² 正常操作，該設計數據似無不可。 2. 惟設計壓力容器時之材料容許抗拉強度應選用設計溫度 200℃時之數值，以符合安全設計。					
承辦人：	代檢員卓育德 114.10.30		副組長：	代檢業務賴俊發 114.10.30		組長：代檢業務林明聰 114.10.31
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					
				表單編號	Q1-01C	114.06

飽和蒸汽表

高德

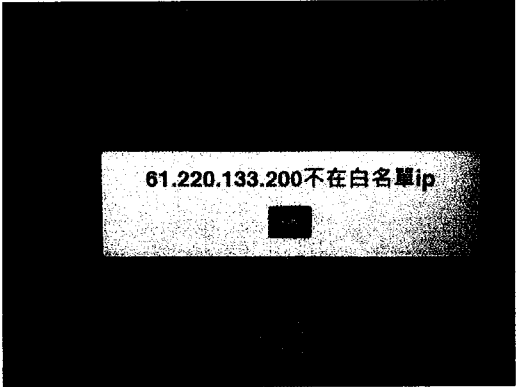
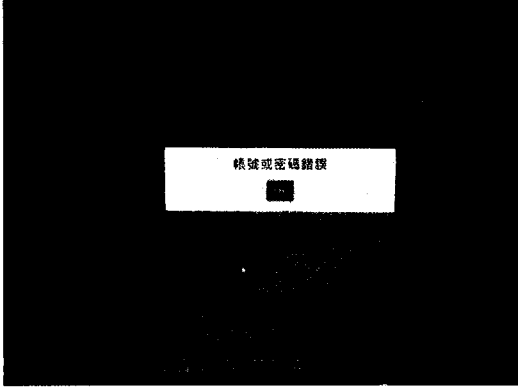
PHYSICAL PROPERTIES OF SATURATED STEAM

表壓 (bar G)	絕對壓 (bar)	溫度 (°C)	比容積 (m³/Kg)	顯熱 Kcal/Kg	顯熱 KJ/Kg	蒸發熱 Kcal/Kg	蒸發熱 KJ/Kg	全熱焓 Kcal/Kg	全熱焓 KJ/Kg
0,00	1,013	100,0	1,673	100,1	419,1	539,4	2258,4	639,5	2677,5
0,50	1,513	111,6	1,149	111,9	468,5	531,9	2227,0	643,8	2695,5
1,00	2,013	120,4	0,881	120,8	505,8	526,0	2202,3	646,8	2708,0
1,50	2,513	127,6	0,714	128,1	536,3	521,1	2181,7	649,2	2718,1
2,00	3,013	133,7	0,603	134,4	562,7	517,0	2164,6	651,4	2727,3
3,00	4,013	143,7	0,461	144,7	605,8	509,9	2134,8	654,6	2740,7
4,00	5,013	152,0	0,374	153,1	641,0	503,8	2109,3	656,9	2750,3
5,00	6,013	158,9	0,315	160,3	671,1	498,5	2087,1	658,8	2758,3
6,00	7,013	165,0	0,272	166,7	697,9	493,8	2067,4	660,5	2765,4
7,00	8,013	170,5	0,240	172,4	721,8	489,4	2049,0	661,8	2770,8
8,00	9,013	175,4	0,215	177,6	743,6	485,4	2032,3	663,0	2775,8
9,00	10,013	180,0	0,194	182,3	763,3	481,6	2016,4	663,9	2779,6
10,00	11,013	184,1	0,177	186,8	782,1	478,0	2001,3	664,8	2783,4
12,00	13,013	191,7	0,151	194,8	815,6	471,4	1973,7	666,2	2789,2
13,00	14,013	195,1	0,141	198,5	831,1	468,3	1960,7	666,8	2791,8
14,00	15,013	198,3	0,132	202,0	845,7	465,3	1948,1	667,3	2793,9
15,00	16,013	201,4	0,124	205,3	859,6	462,5	1936,4	667,8	2795,9
18,00	19,013	209,9	0,105	214,4	897,8	454,4	1902,5	668,8	2800,1
19,00	20,013	212,5	0,100	217,2	909,4	451,8	1891,6	669,0	2801,0
20,00	21,013	215,0	0,095	220,0	921,1	449,4	1881,5	669,4	2802,6
25,00	26,013	226,1	0,077	232,3	972,6	437,7	1832,6	670,0	2805,2

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☐設備類 ☒行政類

反應時間	114 年 10 月 20 日 15 時 40 分(星期一)		填表人員	王惠玲		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	林志峰	電話	0928-121264	所屬單位	台灣化學合成酚廠
	地址	雲林縣麥寮廠台塑工業園區 23 號				
	電子郵件	FENG121264@gmail.com				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☐ 諮詢 ☒ 其他： <u>改善線上定期檢查網頁</u>					
反應事項	本公司申請使用線上定期檢查網頁，每次線上登入都發現本公司申請單位被列為「不在白名單 ip」(如圖 1)，都要向貴會再詢問 ip 及重設密碼，經本公司重設密碼後，再下次再登入線上定期檢查申請網頁，會出現「帳號或密碼錯誤」(如圖 2)；以上事件一直重復的發生，造成本公司申請定期檢查困擾與不方便，煩請貴會結解本公司的疑問。  圖 1  圖 2					
處理情形	資訊系統僅提供五組固定 IP 欄位，有關 IP 部分請事業單位向所屬公司 IT 人員請求設定將 IP 浮動限制在五組內，或改由自然人憑證登入。密碼錯誤部分如有遺忘可直接致電本會承辦人員進行密碼重置。					
承辦人：<u>事務員王惠玲</u> 102201700 副組長：<u>代檢業務林文集</u> 102201807 組長：<u>代辦業務林明聰</u> 102201910						
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114年10月20日 15時00分(星期一)		填表人員		李益州		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件	
反應人	姓名	張雲峰	電話	0915268528	所屬單位	振孝工業		
	地址	台中市工業區→→路76號						
	電子郵件							
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____							
反應事項	釐清 CNS 9195 壓力容器之伸縮接頭 ^{3.3節} ，在成形外殼形伸縮接頭之外側圓角部份上設有熔接接頭時之構造。							
處理情形	依業者出示之圖面及計算書，說明 CNS 9195 壓力容器之伸縮接頭之設計理念與條件，圓滿解決。							
承辦人：代檢員李益州 副組長：代檢業務賴俊發 組長：代檢業務林明聰 114.10.20								
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。							

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 9 月 2 日 14 時 47 分(星期二)		填表人員	賴俊發		☐ 電話 ☐ 蒞會 ☒ 電子郵件																																
反應人	姓名	謝明成	電話	05-6811200	所屬單位	台灣塑膠 LLDPE 廠																																
	地址	雲林縣麥寮鄉台塑工業園區 1 號																																				
	電子郵件	k-xie@fpc.com.tw																																				
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____																																					
反應事項	台塑 LLDPE 廠擬新增設備，設計條件如下，請問是否需要工檢。 <table border="1"> <tr> <td>設備名稱：V-610A</td> <td>李昭明</td> </tr> <tr> <td>內容物英文名稱</td> <td>Pentane</td> </tr> <tr> <td>內容物中文名稱</td> <td>戊烷</td> </tr> <tr> <td>毒性(Yes/No)</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>致死性(Yes/No)</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>可燃性(Yes/No)</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>內容積(m3)</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>設計壓力(Kg/cm2)</td> <td>9.50</td> </tr> <tr> <td>常用壓力(Kg/cm2)</td> <td>2.50</td> </tr> <tr> <td>常用溫度(℃)</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>常用溫度下之飽和蒸氣壓(Kg/cm2)</td> <td>1.31</td> </tr> <tr> <td>大氣壓下之沸點(℃)</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>操作狀況下之狀態(相別)</td> <td>液相</td> </tr> <tr> <td>大氣壓力(Kg/cm2)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>理想溫度(℃)</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>35(℃)</td> <td>35.00</td> </tr> </table>						設備名稱：V-610A	李昭明	內容物英文名稱	Pentane	內容物中文名稱	戊烷	毒性(Yes/No)	No	致死性(Yes/No)	No	可燃性(Yes/No)	Y	內容積(m3)	35.00	設計壓力(Kg/cm2)	9.50	常用壓力(Kg/cm2)	2.50	常用溫度(℃)	30.00	常用溫度下之飽和蒸氣壓(Kg/cm2)	1.31	大氣壓下之沸點(℃)	36.00	操作狀況下之狀態(相別)	液相	大氣壓力(Kg/cm2)	0.00	理想溫度(℃)	25.00	35(℃)	35.00
設備名稱：V-610A	李昭明																																					
內容物英文名稱	Pentane																																					
內容物中文名稱	戊烷																																					
毒性(Yes/No)	No																																					
致死性(Yes/No)	No																																					
可燃性(Yes/No)	Y																																					
內容積(m3)	35.00																																					
設計壓力(Kg/cm2)	9.50																																					
常用壓力(Kg/cm2)	2.50																																					
常用溫度(℃)	30.00																																					
常用溫度下之飽和蒸氣壓(Kg/cm2)	1.31																																					
大氣壓下之沸點(℃)	36.00																																					
操作狀況下之狀態(相別)	液相																																					
大氣壓力(Kg/cm2)	0.00																																					
理想溫度(℃)	25.00																																					
35(℃)	35.00																																					
處理情形	不符合「高壓氣體勞工安全規則」第 2 條所稱高壓氣體(如下)之條件，即非屬高壓氣體特定設備，由業者確認後，再向本會申請檢查。 一、在常用溫度下，表壓力（以下簡稱壓力。）達每平方公分十公斤以上之壓縮氣體或溫度在攝氏三十五度時之壓力可達每平方公分十公斤以上之壓縮氣體，但不含壓縮乙炔氣。 二、在常用溫度下，壓力達每平方公分二公斤以上之壓縮乙炔氣或溫度在攝氏十五度時之壓力可達每平方公分二公斤以上之壓縮乙炔氣。 三、在常用溫度下，壓力達每平方公分二公斤以上之液化氣體或壓力達每平方公分二公斤時之溫度在攝氏三十五度以下之液化氣體。 四、前款規定者外，溫度在攝氏三十五度時，壓力超過每平方公分零公斤以上之液化氣體中之液化氫化氫、液化溴甲烷、液化環氧乙烷或其他中央主管機關指定之液化氣體。																																					
承辦人：	代檢業務 賴俊發 副主 114.09.02		副組長：	代檢業務 賴俊發 副主 114.09.02		組長：	代檢業務 林明聰 主 114.09.02																															
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。																																					

表單編號

Q1-01C

114.06

(社團法人中華產業機械設備協會)

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

☐機械類 ☒設備類 ☐行政類

反應時間	114 年 8 月 14 日 10 時 00 分(星期四)			填表人員	賴俊發		☐ 電話 ☒ 蒞會 ☐ 電子郵件
反應人	姓名	周政運	電話	0921-966332	所屬單位	中天精機股份有限公司	
	地址						
	電子郵件						
反應類別	☐ 陳情 ☐ 建議 ☒ 諮詢 ☐ 其他：_____						
反應事項	有關中天精機股份有限公司物理發泡機製程機組可否認定為非屬高壓氣體特定設備，本案物理發泡機製程為製造運動鞋底成形的機器機組，將預製成形材料放置設備模具中，閉模時利用高壓鋼瓶氮氣輸送於增壓機組上，由增壓機組加壓至每平方公分 70~200 公斤後並注入發泡機模具(內容積 10~65 公升)內，且同時物理發泡機組保持加熱狀態持續 20~60 分鐘左加，讓發泡材料固定於發泡機內模具上成形，隨後即將模具開啟，鞋底成品與氮氣排出，此過程中以氮氣注入發泡機模具內部，利用物料與氮氣加壓模具內產生鞋底成形。是否可提供相關證明佐證，該製造設備非屬高壓氣體特定設備。						
處理情形	查勞動部改制前行政院勞工委員會 112 年 9 月 14 日勞安 2 字第 1120013234 號函釋，『略…加硫機於閉模後加熱並導入氮氣至生胎內側，保壓持續約 8 分結束，開模前亦會將模具之氮氣排出，該工序屬輪胎加硫機生產之部分運作機制，其與高壓氣體勞工安全規則第 14 條所稱氣體設備無涉，自非屬危險性機械及設備安全檢查則第 4 條第 3 款所稱高壓氣體特定設備。』上述案例與本案由相似，可認定物理發泡機製程機組為非屬高壓氣體特定設備。 另以提交 114 年第 5 次代行檢查機構技術委員會討論。						
承辦人：	代檢業務賴俊發 副主 114.08.14		副組長：代檢業務賴俊發 副主 114.08.14		組長：代檢業務林明聰 主 114.08.14		
備註	行政程序法第 173 條：「人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理」： 一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。 二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。 三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。						
					表單編號	Q1-01C	114.06

危險性機械及設備檢查反應事項及處理情形紀錄表

反應單位	台塑石化股份有限公司		日期	114 年 07 月 09 日	
反應人	鄭文晴		聯絡電話	05-6816517	
反應事項	台塑石化股份有限公司麥寮三廠(烯烴三廠)_擬變更平底低溫儲槽(T-025A)內容物由乙烯改為儲存 97%以上乙烷及 3%以下甲烷，該如何提出申請及相關作法。				
處理情形	因內容物變更涉及重新檢查之耐壓試驗，本會為釐清有關危險性設備平底低溫儲槽內容物變更，重新檢查之耐壓試驗如何實施檢查一案，擬聘請專家、學者召開諮詢會議討論(預定 114 年 11 月 13 日召開)。				
承辦人	代檢員卓育德	副組長	代檢業務副主管賴俊發	組長	代檢業務主管林明聰
			表單編號	Q1-01B	103.11.