



危險性機械設備 代檢員智慧數位助理



另一種更好的選擇：代行檢查員

中華產業機械設備協會 代檢組

#vlog_1

另一種更好的選擇

歡迎加入



觀看平台： YouTube



中華產業機械設備協會 代檢組

@中機設 · 81位訂閱者 · 45 部影片

進一步瞭解這個頻道...顯示更多

訂閱

首頁 影片 Shorts 播放清單

最新 熱門 最早



災難解剖：致命的兩秒鐘
觀看次數：14次 · 3 個月前



致命的7.4公尺墜落
觀看次數：54次 · 4 個月前



致命的隱形殺手
觀看次數：19次 · 4 個月前



十九公尺墜落：一場可預防悲劇的剖析
觀看次數：26次 · 5 個月前



如何辨識與分類鍋爐及壓力容器2
觀看次數：308次 · 6 個月前



深入解析 API 620：低溫儲槽的檢測之道
觀看次數：62次 · 6 個月前



高壓容器年限計算表教學
觀看次數：80次 · 6 個月前



工業守護神：關鍵的安全配管
觀看次數：119次 · 6 個月前



視線死角的代價
觀看次數：93次 · 6 個月前

YouTube 搜尋

API 620 低溫儲槽的檢測之道



對工程師和檢查員來說


深入解析 API 620：低溫儲槽的檢測之道

中華產業機械設備協會 代檢組 81位訂閱者 訂閱

觀看次數：62次 6個月前
【歡迎加入勞動檢查的行列】
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FA...>
更多內容

YouTube TW 搜尋

如何辨識與分類鍋爐及壓力容器

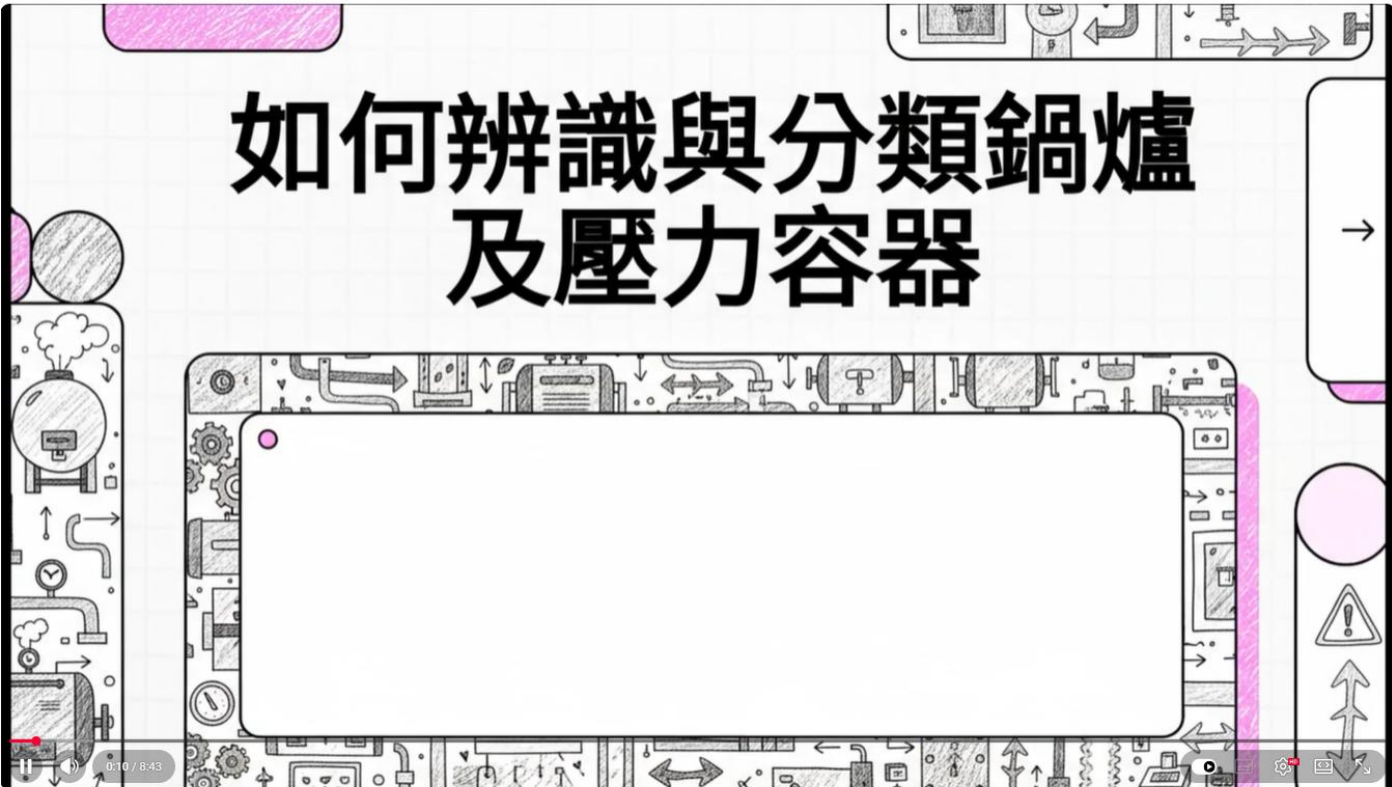

如何辨識與分類鍋爐及壓力容器2

中華產業機械設備協會 代檢組 81位訂閱者 訂閱

高容有效期間及內檢期限計算表(中機設版本)									
基本資料									
本次檢查方式	=	內外檢							
設備分類	=	(H03)槽車 (ISO TANK)							
容器型式	=	有縫容器							
固定方式	=	車載型							
來源	=	國外進口							
「製造日」	=	99	年	12	月	1	日		
內部檢查									
本次「檢查日」	=	119	年	9	月	27	日		
檢查日-構造日或製造日=D	=	19	年	⇒ 15≤D<20,每2年					
				⇒ N=	2				
本次「原有效期間」	=	116	年	5	月	13	日		
是否在三個月內	=	否							
有效年限	=	1							

屬性	重點檢視項目	審查內容	判斷
送審文件	內容物性質表	☐ 鍋爐、 ☐ 第一種壓力容器、 ☐ 高壓氣體特定設備。	V /
送審文件	免熔接檢查	1.貫流鍋爐、鍋爐附屬設備(節煤器、過熱器)、給水管或集管器圓周接頭...等(安檢則第 73 條)---B 2.內徑 300mm 以下熔接接頭...等(安檢則第 97、121 條)---P、S	
送審文件	型式合格證選用	CNS-型式合格證(核准容量、型式種類) ASME-型式製造證書-U(有效期限)	
送審文件	型式合格證選用--塔型(S-安檢則第 4 條)	塔槽:係指具有進行反應、分離、精煉、蒸餾等製程功能之容器。 塔 → 最高正切線 ~ 最低正切線長度 ≥ 5 m (係指 TL~TL)。 儲槽 → 儲存能力 300 m³(氣體)或 3 公噸(液體)之槽。 (塔/儲槽需計算支持物強度(裙座/腳座)) 塔(直立容器)→高度 H 與直徑 D 之比 ≥ 5。(資料來源:壓力容器設計知識-第六版)	
送審文件	共同型式檢查 委外共同製作	☐ 協同具型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(有焊接)。需提供相關資料(焊接文件、試片...等)交付主製造廠一併執行熔接檢查。危險性設備型式合格廠委外製造處理原則(勞委會 77 年 7 月 28 日台 77 勞 檢 2 字第 14236 號函辦理) ☐ 協同非具型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(有焊接)。需共同申請型式檢查-危險性設備型式合格廠委外製造處理原則 ☐ 委外由型式或非型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(無焊接)。都需經檢查機構核備在案。危險性機械及設備型式檢查注意事項第 10 項 (特別注意:委外廠若非具型式合格製造資格者,僅能執行成型加工,不得執行熔接行為)	
送審文件	WPS/PQR	1. ☐ 焊接方式、 ☐ 支援熔接範圍、 ☐ P-NO.→P-NO.、 ☐ 小管壁厚度對應之熔接範圍、 ☐ 複合板或 Overlay 板。 2.填角熔接--可用開槽對接 WPS/PQR 支援。 (CNS 9803 附錄 C C.3(b)/QW-202.2(c)/QW451.4)	
送審文件	變更檢查通用法規	新舊法規版本適用問題,業者與製造廠雙方同意。 先部件構造後變更檢查組合--原 ASME→ASME 或 CNS (OK)、--原 CNS→ASME (不 OK)僅可以 CNS	
送審文件	現地焊接組裝	施工現場需有旁檢機構核准之「現地型式合格證」。 (如經所轄旁檢機構核可免再申請現地型式合格證明者,核准文中需有組裝焊接施工現場地址)	
送審文件	第三方檢查人員資格認定	依據 API620、625、530、560 設計、製造及檢查之危險性設備,業主應提供同意聘請獨立檢查員證明資料,且該檢查員(AI)不宜由該案型式製造廠主任設計者或施工負責人擔任檢查員(AI)	
1.4.6 (續)	4-4-6 (續) 5.0.6 (續)	1.材證每頁均須加蓋大章及施工負責人章(影本者請加蓋與本相符)。 2.事前全案中所有材料「規格編號及厚度」,均以「材證」為依據。	