

Test de estrés

- Caso 1: Hospital Garrahan – LP 48/2026

Resultado Caso 1: flujo completo ejecutado sin errores, desde detección hasta notificación por mail.

Carga inicial de la fila en Airtable: se ingresa el link original de la licitación real (Hospital Garrahan, Boletín Oficial).


LICITACIONES

Licitaciones
Config_Empresa
Errores_Log
+ Añ...

Grid view

☐	A Nombre publicación	Link original	☒
☐	Hospital Garrahan – LP 48/...	https://www.boletinoficial...	
+			

La fila queda con Estado = "Nueva" y Fecha de detección registrada automáticamente, lista para ser tomada por el Airtable Trigger.


LICITACIONES

[Datos](#)
[Automatizaciones](#)

Licitaciones

[Config_Empresa](#)
[Errores_Log](#)

[+ Añadir o importar](#)


Grid view

Ocultar campos

Filtro

	A Nombre publicación	Estado	Fecha de detección
1	Hospital Garrahan – LP 48/...	Nueva	20/9/2026 2:52pm
+			

Vista general del workflow en n8n: se observa el recorrido completo desde el disparador hasta las ramas de descarte, aviso comercial y aprobación. En esta etapa, el flujo espera aprobación humana para continuar.

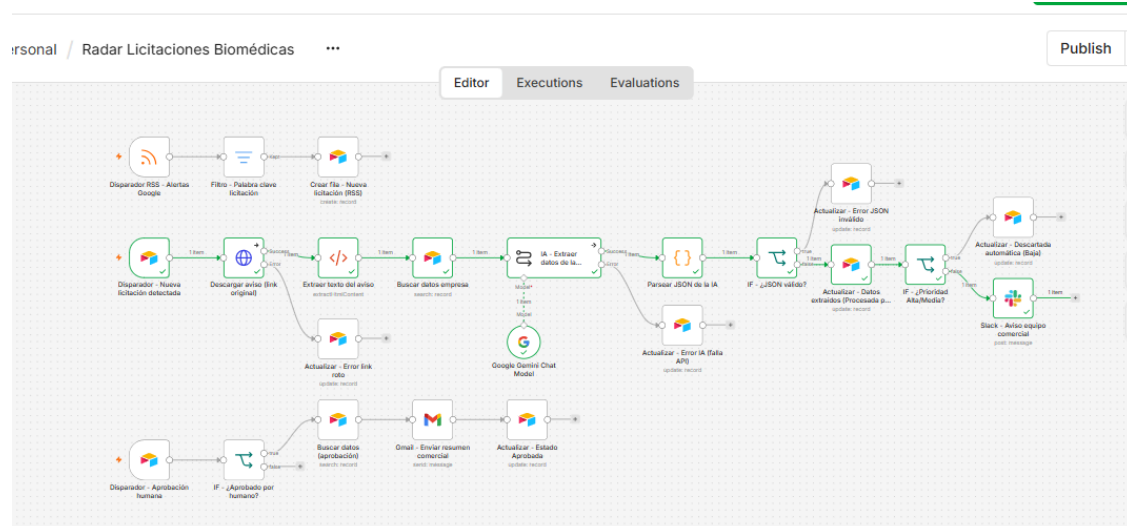

Airtable ya con los datos estructurados que extrajo la IA a partir del texto del aviso: organismo comprador, institución y categoría de equipo (Insumos hospitalarios).

A Nombre publicación	A Organismo...	A Hospital o Institución	📌 Categoría de equipo
Hospital Garrahan – LP 48/...	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S....	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S....	Insumos hospitalarios

Fila actualizada con el análisis completo de la IA: prioridad calculada (Media) y resumen de compatibilidad comercial. Estado pasa a "Procesada por IA".

LICITACIONES

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Lanzamiento

Licitaciones

Config_EmpresaErrores_Log+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y

☐	A Nombre publicación	Nivel de...	Prioridad	Resumen IA	Estado	Fecha de detección
1	Hospital Garrahan – LP 48/...	Media	Media	Licitación orientada a prod...	Procesada por IA	20/9/2026 2:52pm
+						

Aviso automático enviado a Slack al equipo comercial de la empresa BioTecMed, con el resumen generado por la IA y el link directo a la licitación, indicando cómo aprobar el seguimiento desde Airtable.

🔔 Nueva oportunidad detectada – Prioridad Media Organismo: HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" Hospital/Institución: HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" Categoría: Insumos hospitalarios Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Resumen: Licitación orientada a productos de Hemodinamia e Intervencionismo. La compatibilidad es media ya que, aunque la empresa vende insumos hospitalarios y equipos de diagnóstico, el objeto es muy específico de una especialidad. Link: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2414252/20260702> Para aprobar, marcá el checkbox "Aprobado por humano" en Airtable.


Automated with this [n8n workflow](#)

 **boletinoficial.gob.ar**
BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C.
"PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" - Licitación Pública 48/2026
BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA - HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C.
"PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" - Licitación Pública 48/2026

Paso de Human-in-the-loop: una persona del equipo comercial revisa el resumen y tilda el checkbox "Aprobado por humano" en Airtable.

Al tildarse el checkbox, se dispara automáticamente el segundo workflow: el IF confirma la aprobación (rama "true") y continúa hacia la búsqueda de datos de la empresa, el envío del mail y la actualización final del estado.

☒ Aprobado por...

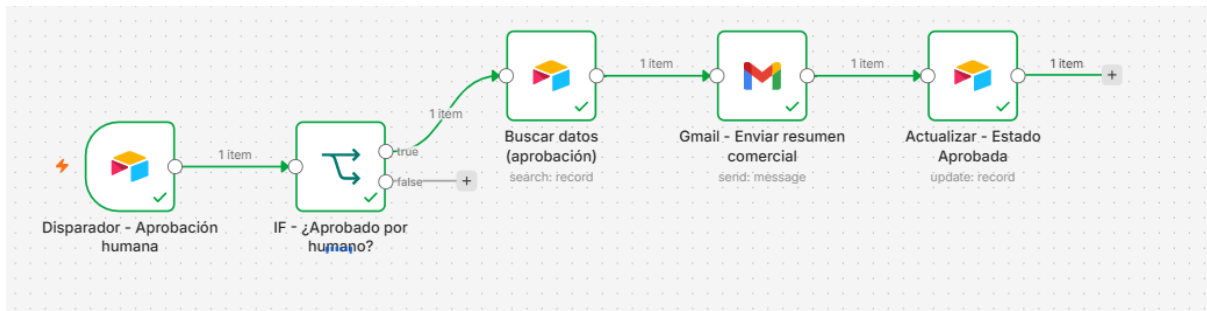Estado final de la fila en Airtable: "Aprobada".

LICITACIONES							
Datos Automatizaciones Interfaces Formularios							
Licitaciones Config_Empresa Errores_Log + Añadir o importar							
Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar							
☐	A Nombre publicación		Resumen IA	Estado	Fecha de detección		Aprob
1	Hospital Garrahan – LP 48/...		Licitación orientada a prod...	Aprobada	20/9/2026	2:52pm	
+							

Mail comercial recibido automáticamente, confirmando la oportunidad con todos los datos relevantes para el seguimiento.

Oportunidad confirmada: Hospital Garrahan – LP 48/2026 Inbox x

Paula Vaschetto
to me

3:15 PM (2 minutes ago) ☆ 😊 ↶ ⋮

Se aprobó el seguimiento de la siguiente licitación: Organismo: HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" Hospital/Institución: HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" Categoría: Insumos hospitalarios Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Resumen: Licitación orientada a productos de Hemodinamia e Intervencionismo. La compatibilidad es media ya que, aunque la empresa vende insumos hospitalarios y equipos de diagnóstico, el objeto es muy específico de una especialidad. Link: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/tercera/2414252/20260702> Equipo comercial de BioTecMed: preparar seguimiento.

This email was sent automatically with [n8n](#)

↶ Reply ↷ Forward 😊

- Caso 2: Hospital El Cruce (Kirchner) – LP 12/2026

Resultado Caso 2: el sistema descartó automáticamente la licitación por baja compatibilidad comercial, sin generar aviso innecesario al equipo comercial.

📌 Prioridad	📄 Resumen IA	📌 Estado	📅 Fecha de detección
Media	Licitación para productos d...	Aprobada	20/9/2026 2:52pm
Baja	La licitación se enfoca en bi...	Descartada automática	20/9/2026 4:34pm

- Caso 3: Admin. Nacional de Establecimientos de Salud – LP 0001/2026

Resultado Caso 3: el sistema volvió a clasificar correctamente esta licitación como prioridad Baja y la descartó de forma automática, confirmando consistencia en el criterio de compatibilidad comercial frente a un organismo distinto al del Caso 2.

Licitaciones						
Config_Empresa Errores_Log + Añadir o importar						
Herramienta						
Grid view						
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar						
☐	A Nombre publicación	aciones o...	📌 Nivel de...	📌 Prioridad	📄 Resumen IA	📌 Estado
1	Hospital Garrahan – LP 48/...		Media	Media	Licitación para productos d...	Aprobada
2	Hospital El Cruce (Kirchner)...		Baja	Baja	La licitación se enfoca en bi...	Descartada automática
3	Admin. Nacional de Estable...		Baja	Baja	La licitación tiene por objet...	Descartada automática
+						

- Caso 4: Utilización de link incorrecto para probar el “camino infeliz”

Resultado Caso 4: se cargó una fila con un link a un dominio inexistente para forzar el fallo de la descarga del aviso. El HTTP Request activó su rama de error y el sistema actualizó el Estado a "Error" sin detener el resto del flujo ni procesar datos corruptos.

Licitaciones						
Config_Empresa Errores_Log + Añadir o importar						
Herramienta						
Grid view						
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar						
☐	A Nombre publicación		📌 Prioridad	📄 Resumen IA	📌 Estado	📅 Fecha de detección
1	Hospital Garrahan – LP 48/...		Media	Licitación para productos d...	Aprobada	20/9/2026 2:52pm
2	Hospital El Cruce (Kirchner)...		Baja	La licitación se enfoca en bi...	Descartada automática	20/9/2026 4:34pm
3	Admin. Nacional de Estable...		Baja	La licitación tiene por objet...	Descartada automática	20/9/2026 4:57pm
☐	Licitación prueba error				Nueva	20/9/2026 5:09pm
+						


Licitaciones						
Config_Empresa Errores_Log + Añadir o importar						
Herramienta						
Grid view						
Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar						
☐	A Nombre publicación		📌 Prioridad	📄 Resumen IA	📌 Estado	
1	Hospital Garrahan – LP 48/...		Media	Licitación para productos d...	Aprobada	
2	Hospital El Cruce (Kirchner)...		Baja	La licitación se enfoca en bi...	Descartada automática	
3	Admin. Nacional de Estable...		Baja	La licitación tiene por objet...	Descartada automática	
☐	Licitación prueba error				Error	
+						

- Resultado Caso 5: se cargó una fila con el campo "Link original" vacío para forzar un fallo por dato faltante, distinto al de un link roto. El sistema detectó la falla en el mismo punto (HTTP Request) y actualizó el Estado a "Error" correctamente.*

Sep 20, 17:15:48  

Succeeded in 566ms | 76KB | ID#97 | Version fb92b856

+ Add tag

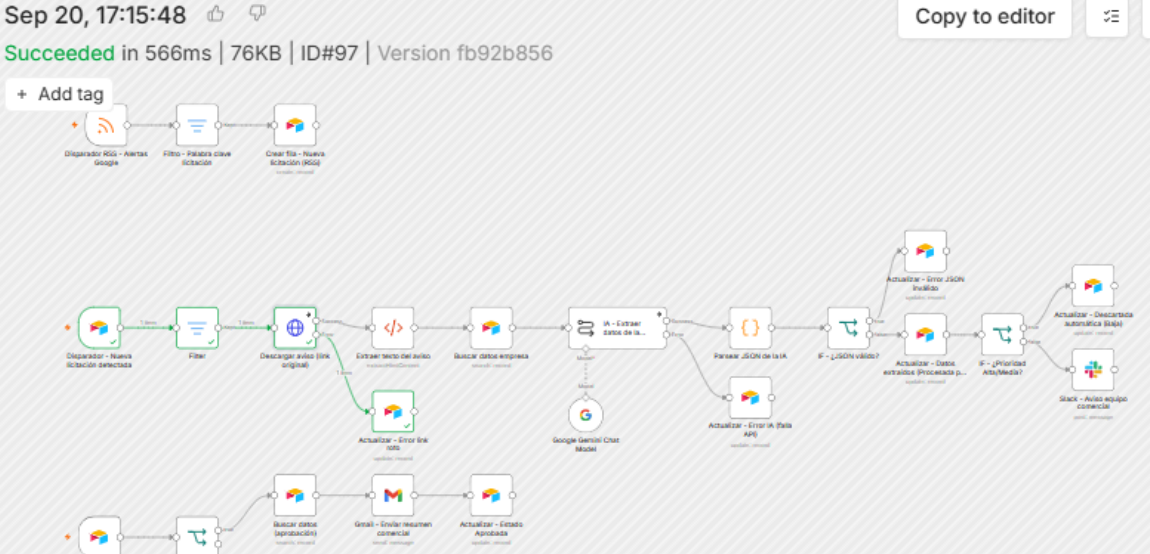

Disparador RSS - Alertas Google

Filtro - Palabras clave: Activación

Crear fila - Nueva Activación RSS

Disparador - Nueva Activación detectada

Filtro

Descargar aviso (link original)

Extraer texto del aviso

Buscar datos empresa

IA - Extraer datos de la IA

Parsear JSON de la IA

¿JSON válido?

Actualizar - Datos extraídos (Procesados p...)

¿Prioridad Activación?

Actualizar - Datos JSON (Procesados p...)

Actualizar - Datos extraídos (Slack)

Slack - Aviso equipo comercial

Disparador - Aprobación humana

¿Aprobado por humano?

Buscar datos (aprobación)

Google - Enviar resumen comercial

Actualizar - Estado Aprobado

Google Gemini Chat Model

Actualizar - Error link rotos

Actualizar - Error JSON (Procesados p...)

Copy to editor


🗑

Licitaciones ⓘ				Config_Empresa ⓘ	Errores_Log ⓘ	+	Añadir o ir
Grid view				Ocul			
☐	A	Nombre publicación		Estado			
1		Hospital Garrahan – LP 48/...	ctos d...	Aprobada			
2		Hospital El Cruce (Kirchner)...	a en bi...	Descartada automática			
3		Admin. Nacional de Estable...	r objet...	Descartada automática			
4		Licitación prueba error		Error			
5		Licitación prueba error 2		Error			
+							

- Caso 6: Falla real del proveedor de IA (evidencia no simulada)

Durante las pruebas, el servicio de Google Gemini devolvió un error real 503 ("model is currently experiencing high demand"), no provocado intencionalmente. El nodo de IA activó su rama de error y el sistema actualizó el Estado a "Error" correctamente, validando el manejo de errores frente a una falla genuina de un servicio externo, no solo frente a casos simulados.

Resultado Caso 6: el sistema no se cayó ni quedó en un estado inconsistente ante la falla del proveedor externo.

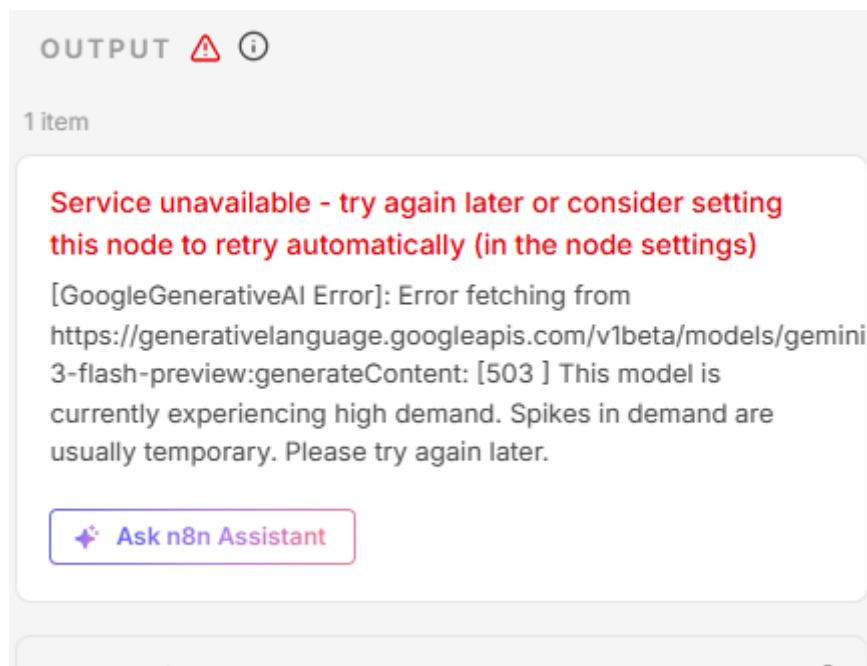

Resultado global del test de estrés:

Todos los casos fueron ejecutados correctamente. El sistema demostró manejo correcto del camino feliz completo (detección → análisis con IA → aprobación humana → notificación comercial), del descarte automático por baja compatibilidad comercial (2 casos, distintos organismos), y de 3 variantes de camino infeliz (link inexistente, campo faltante, y falla real del proveedor de IA), en todos los casos actualizando el Estado en Airtable de forma consistente sin interrumpir el flujo.