

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9866 Alternador de Camadas de Infraestrutura (CRAS/CREAS)

Painel de Georreferenciamento (rota /georreferenciamento) · módulo client · Evidências end-to-end no app real

Gerado em: 10/07/2026	História: HU #9866 — Alternador de Camadas de Infraestrutura Atual (CRAS/CREAS)
Critérios: CA09 (1 critério)	Submódulos: client 99e397d · api feature/geo-9862-google-satellite-zindex (+ seeder MaceioSocialUnitsSeeder)
Ambiente: API Sail/PostgreSQL · client Vite :5175 (não-mock) → http://localhost/api	Organização (tenant): Maceió Geo (massa geo) · 25 unidades CRAS/CREAS geocodificadas (seed) · 12 famílias
Perfil de acesso: Master (CPF 27043020140) com geo-panel.view — RN10/RN21	Ferramenta: playwright-cli (Chromium, viewport 1680x1050) + Pest + Vitest

Resumo

O critério de aceite da HU #9866 sobre o alternador da camada de infraestrutura (CRAS/CREAS) foi verificado dirigindo o app real no navegador e reforçado pela suíte automatizada — ATENDIDO. Pré-requisito de dado: foi criado o seeder MaceioSocialUnitsSeeder que popula as 25 unidades oficiais de Maceió (20 CRAS + 5 CREAS, coordenadas WGS84 das páginas da Prefeitura) no tenant Maceió Geo, cada uma geocodificada (addresses_geometries POINT ativo, reusando o UpsertAddressGeometryAction). CA09: com o filtro de Extrema pobreza aplicado (manchas de calor no mapa), ao ativar o seletor da camada builtin "CRAS e CREAS" (Unidades de Atendimento), o sistema plota os 25 marcadores fixos nos prédios físicos dos CRAS/CREAS — permitindo confrontar visualmente onde o serviço está instalado com as manchas de adensamento de risco; ao desligar o seletor, os marcadores somem (alternador liga/desliga). O endpoint client/geo-panel/social-units retornou 200 com os 25 pontos. Cobertura automatizada: Pest "serves the tenant social units as anonymous points with type_code (RN09)" (53 testes/190 asserções) + Vitest useGeoPanel (camada de unidades, 24 testes).

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA09	Exibição das unidades existentes (alternador CRAS/CREAS)	ATENDIDO · navegador

CA09 — Exibição das unidades existentes (alternador CRAS/CREAS)


ATENDIDO · navegador


Critério (Gherkin): Dado que apliquei o filtro de extrema pobreza e visualizo as manchas de calor, Quando ativo o seletor de "Unidades de Atendimento", Então o sistema plota marcadores fixos indicando onde estão localizados os prédios físicos dos CRAS e CREAS atuais do município.

Como foi testado: Pré-requisito: rodado o seeder `MaceioSocialUnitsSeeder` (25 unidades — 20 CRAS + 5 CREAS — geocodificadas no tenant `Maceió Geo`). No painel, aplicado o filtro **Extrema pobreza** (manchas de calor) e, na barra **Camadas**, ativado o seletor **CRAS e CREAS** (Unidades de Atendimento); em seguida desativado para contraste.


Resultado observado:

- Com a camada ligada, o sistema plota os 25 marcadores fixos (pinos) nos prédios físicos dos CRAS/CREAS espalhados por Maceió, sobre o mapa com as manchas de calor da extrema pobreza — confronto visual serviço x risco.
- O seletor CRAS e CREAS aparece na barra de Camadas com switch ligado; a chamada `client/geo-panel/social-units` retorna 200 com os 25 pontos (`uuid`, `name`, `type_code`, `lat`, `lng`).
- Ao desligar o seletor, os marcadores são removidos do mapa mantendo o heatmap (alternador liga/desliga — RN09).
- Cobertura: Pest GeoPanelTest "serves the tenant social units as anonymous points with `type_code`" + Vitest useGeoPanel (camada de unidades) — ver Anexo.

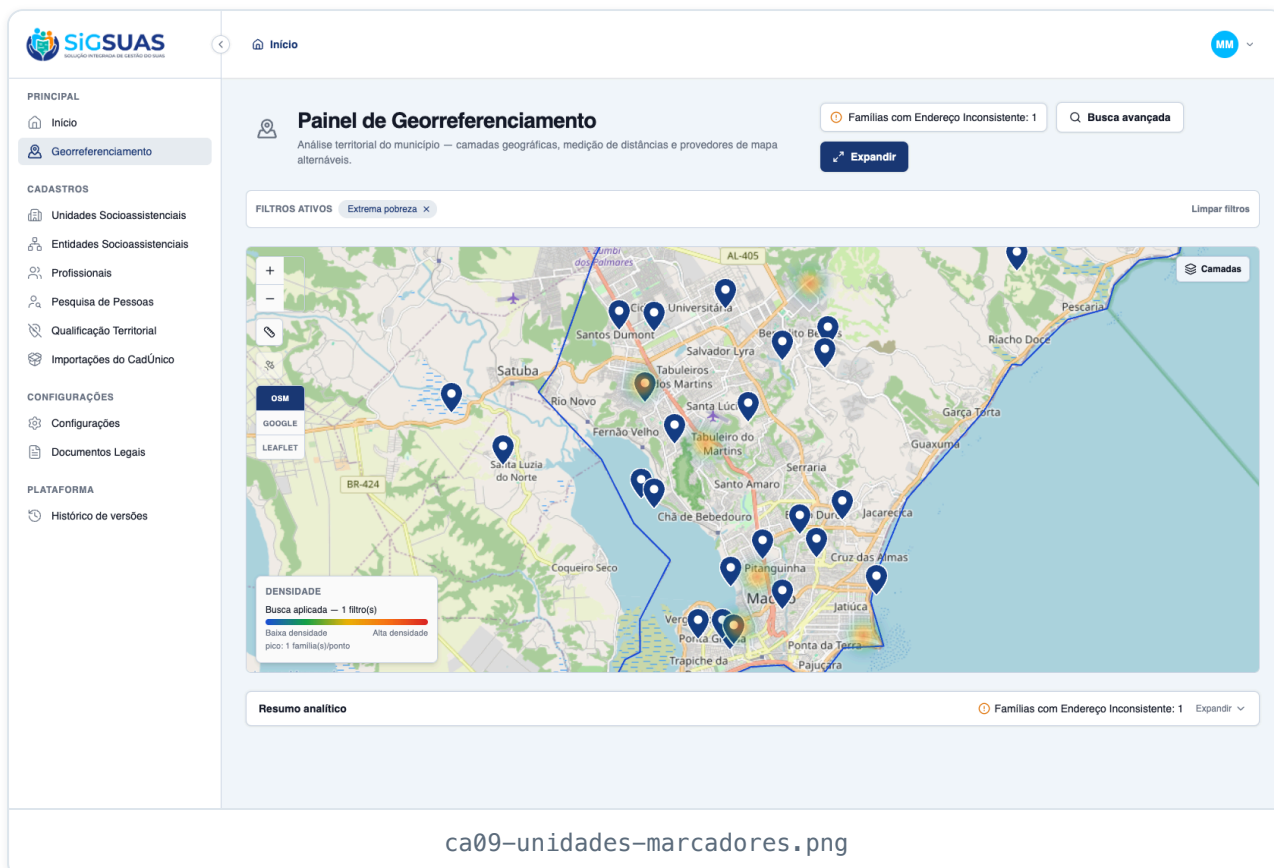

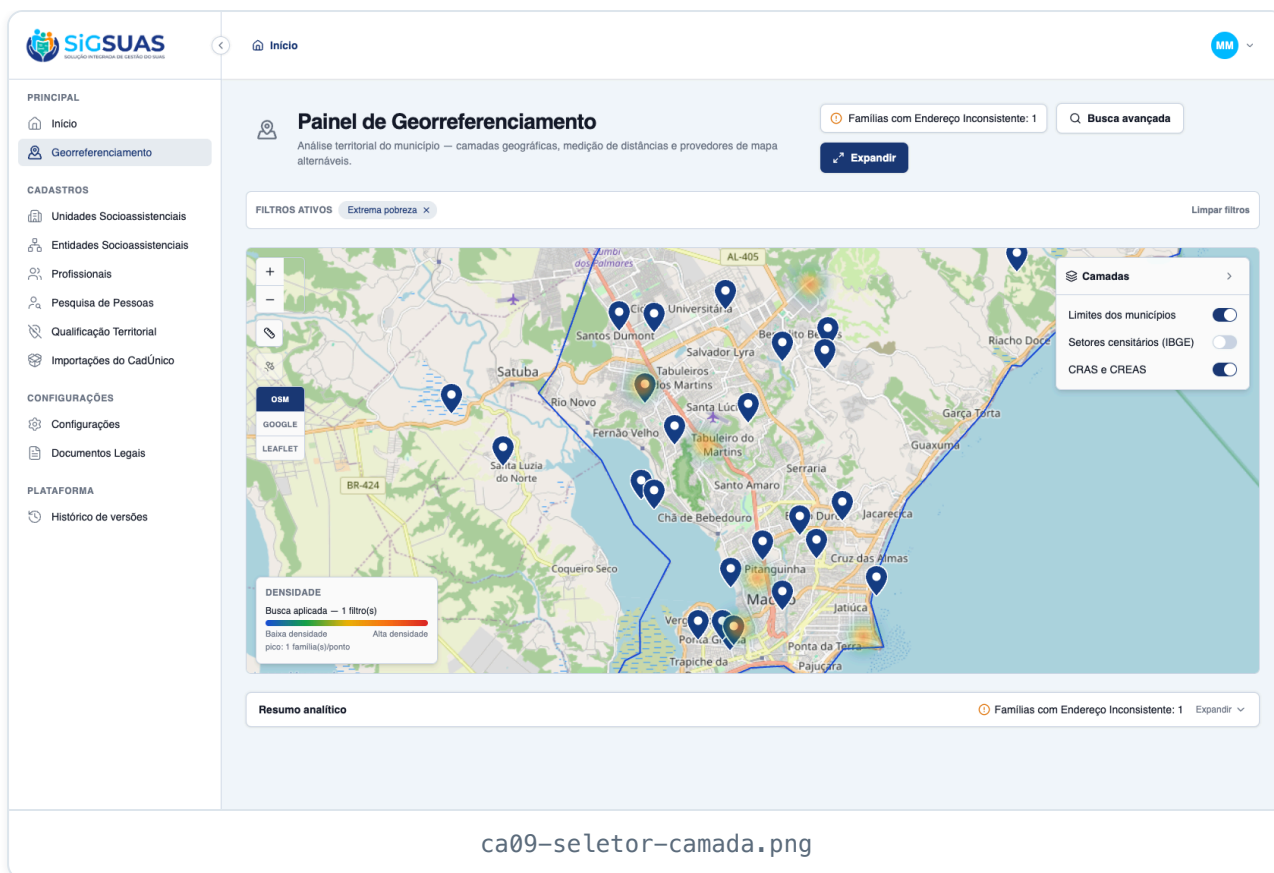

ca09-seletor-camada.png

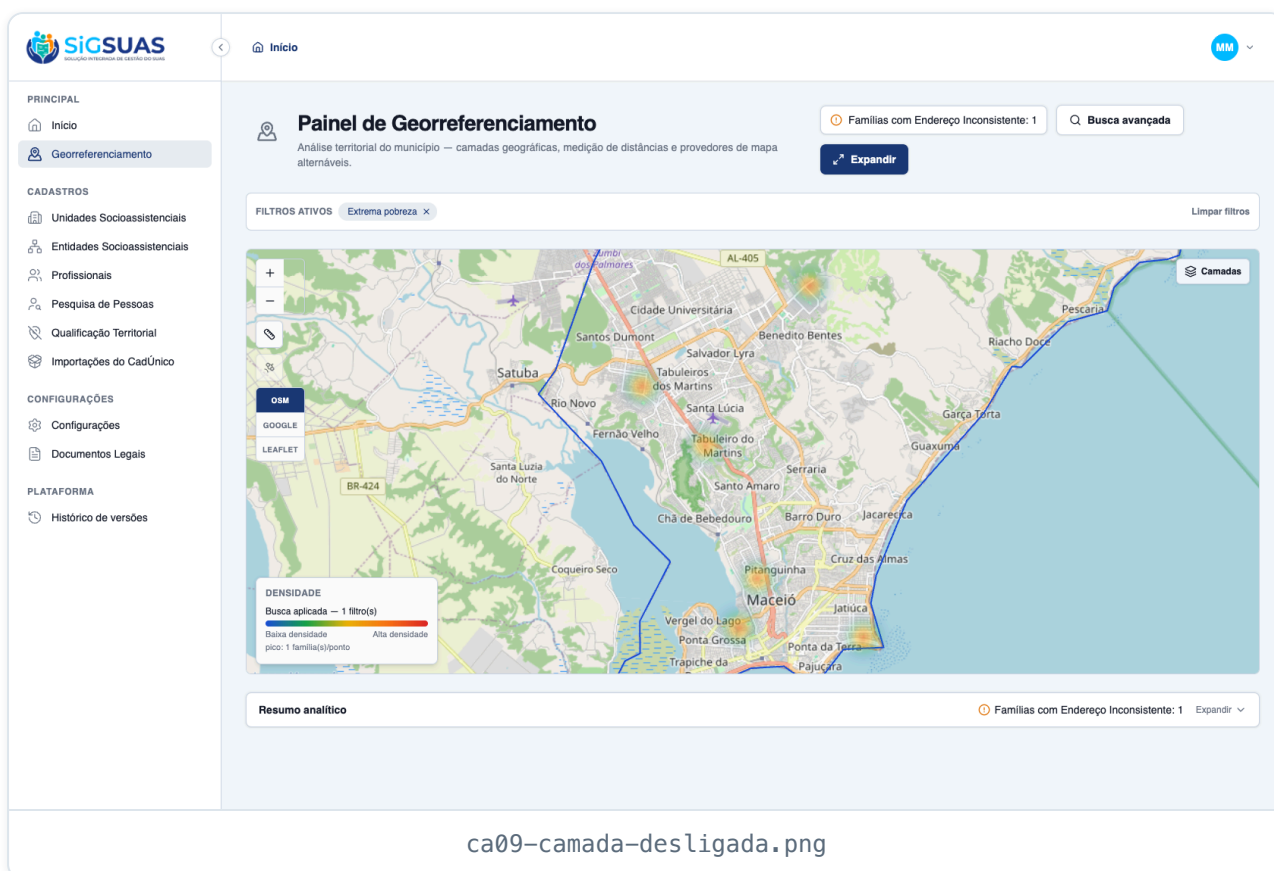

ca09-camada-desligada.png

Anexo — Cobertura automatizada — Pest (social units como pontos anônimos RN09) + Vitest useGeoPanel (camada de unidades)

```
=== appendix: backend + frontend ===
--- Pest: social units servidos como pontos anônimos (RN09) ---
  ✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
  ✓ it serves the tenant social units as anonymous points with type_cod... 0.02s
Tests:    53 passed (190 assertions)

--- Vitest: useGeoPanel camada de unidades (pontos) ---
  ✓ src/modules/geo-panel/composables/useGeoPanel.test.ts (24 tests) 7ms
Test Files  1 passed (1)
Tests      24 passed (24)
Duration   522ms (transform 49ms, setup 9ms, collect 58ms, tests 7ms, environment 259ms,
prepare 47ms)
```

Relatório gerado pela skill acceptance-evidence-report (playwright-cli + Pest). Evidências em screenshots/.