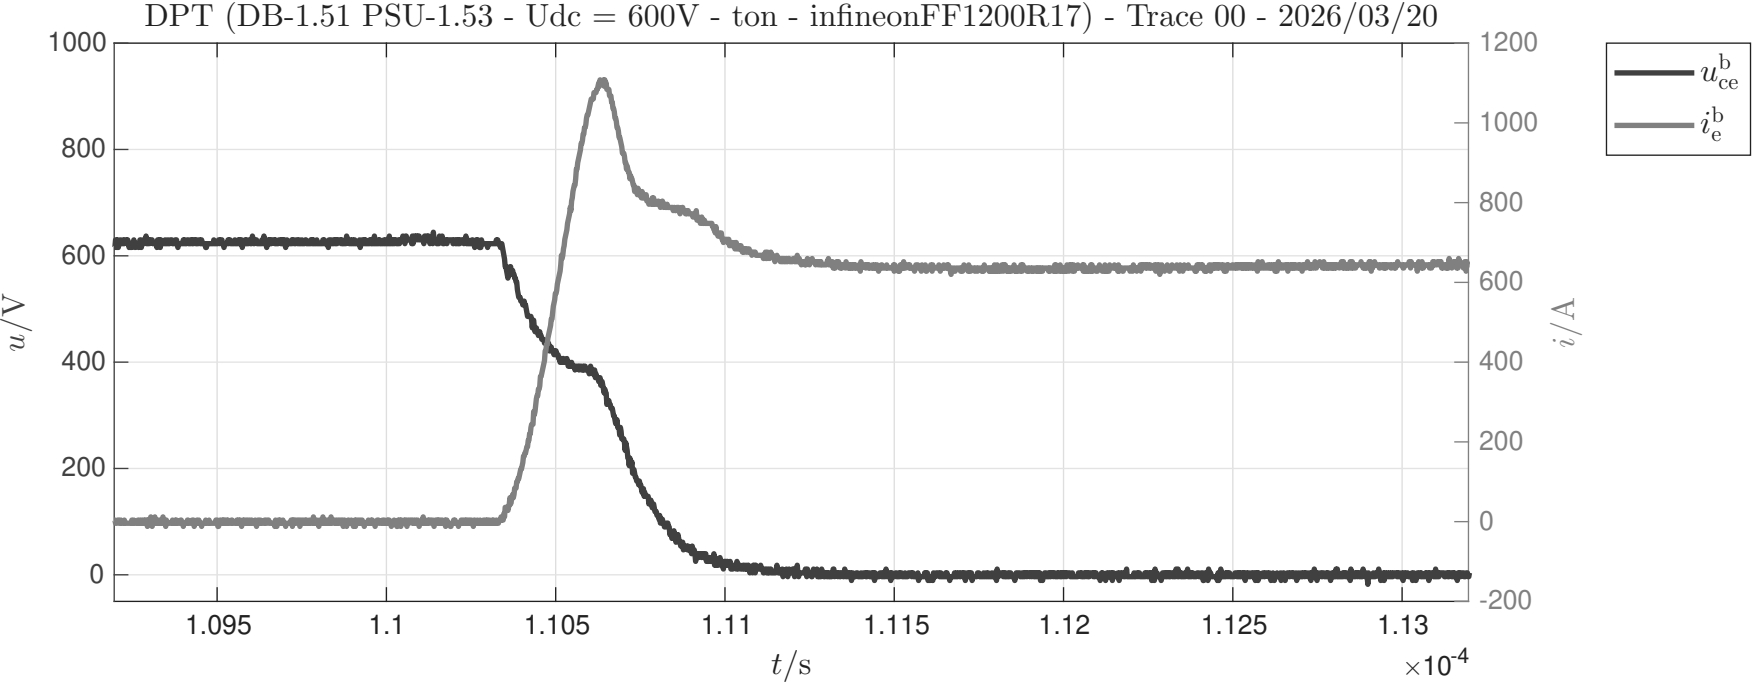
DPT (DB-1.51 PSU-1.53 - Udc = 600V - ton - infineonFF1200R17) - Trace 00 - 2026/03/20
$u_{ce}^{b}$
$i_{e}^{b}$
$u$/V
$i$/A
$t$/s
$\times 10^{-4}$

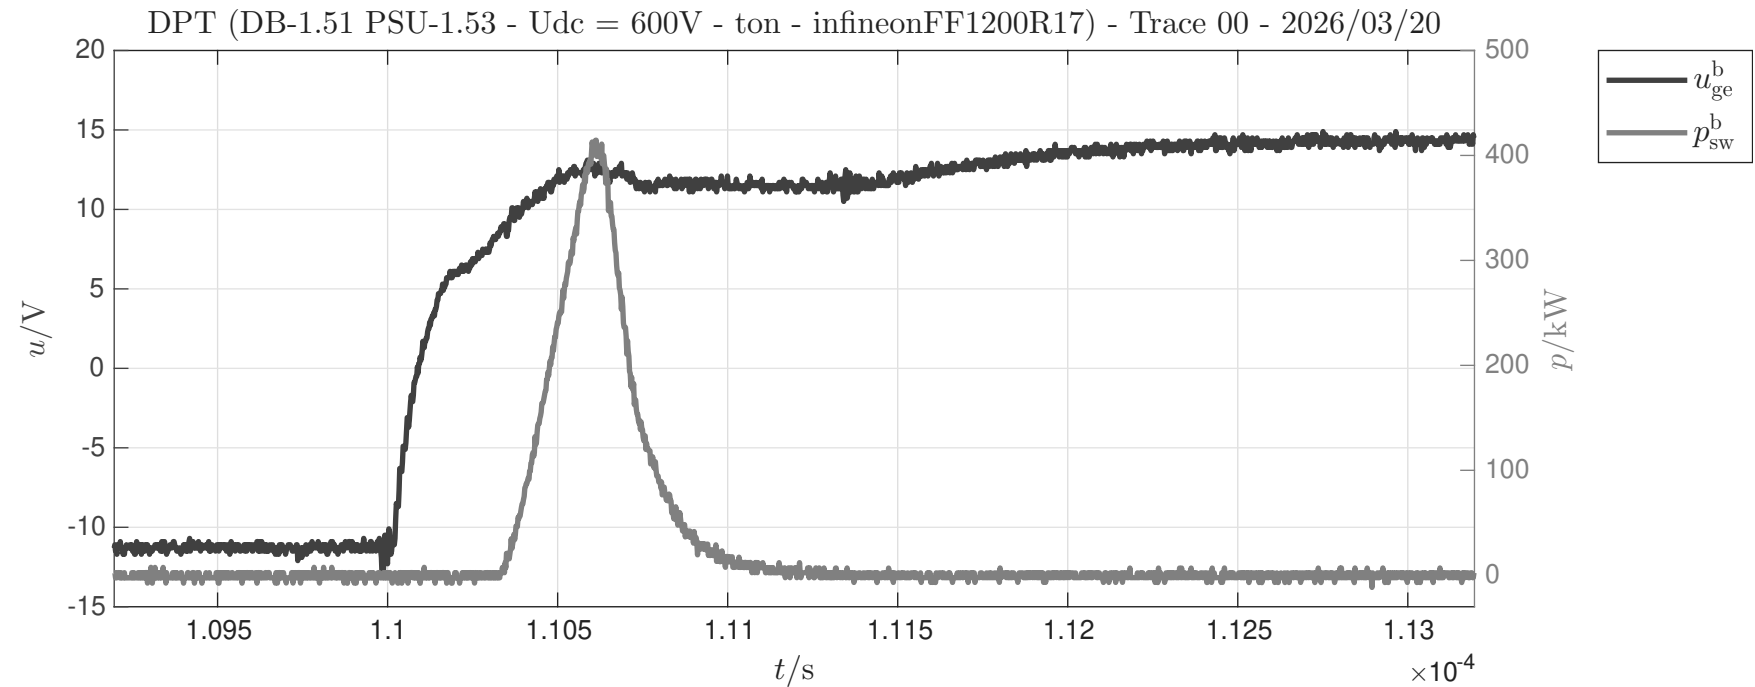
DPT (DB-1.51 PSU-1.53 - Udc = 600V - ton - infineonFF1200R17) - Trace 00 - 2026/03/20
$u_{ge}^{b}$
$p_{sw}^{b}$
$u$/V
$p$/kW
$t$/s
$\times 10^{-4}$