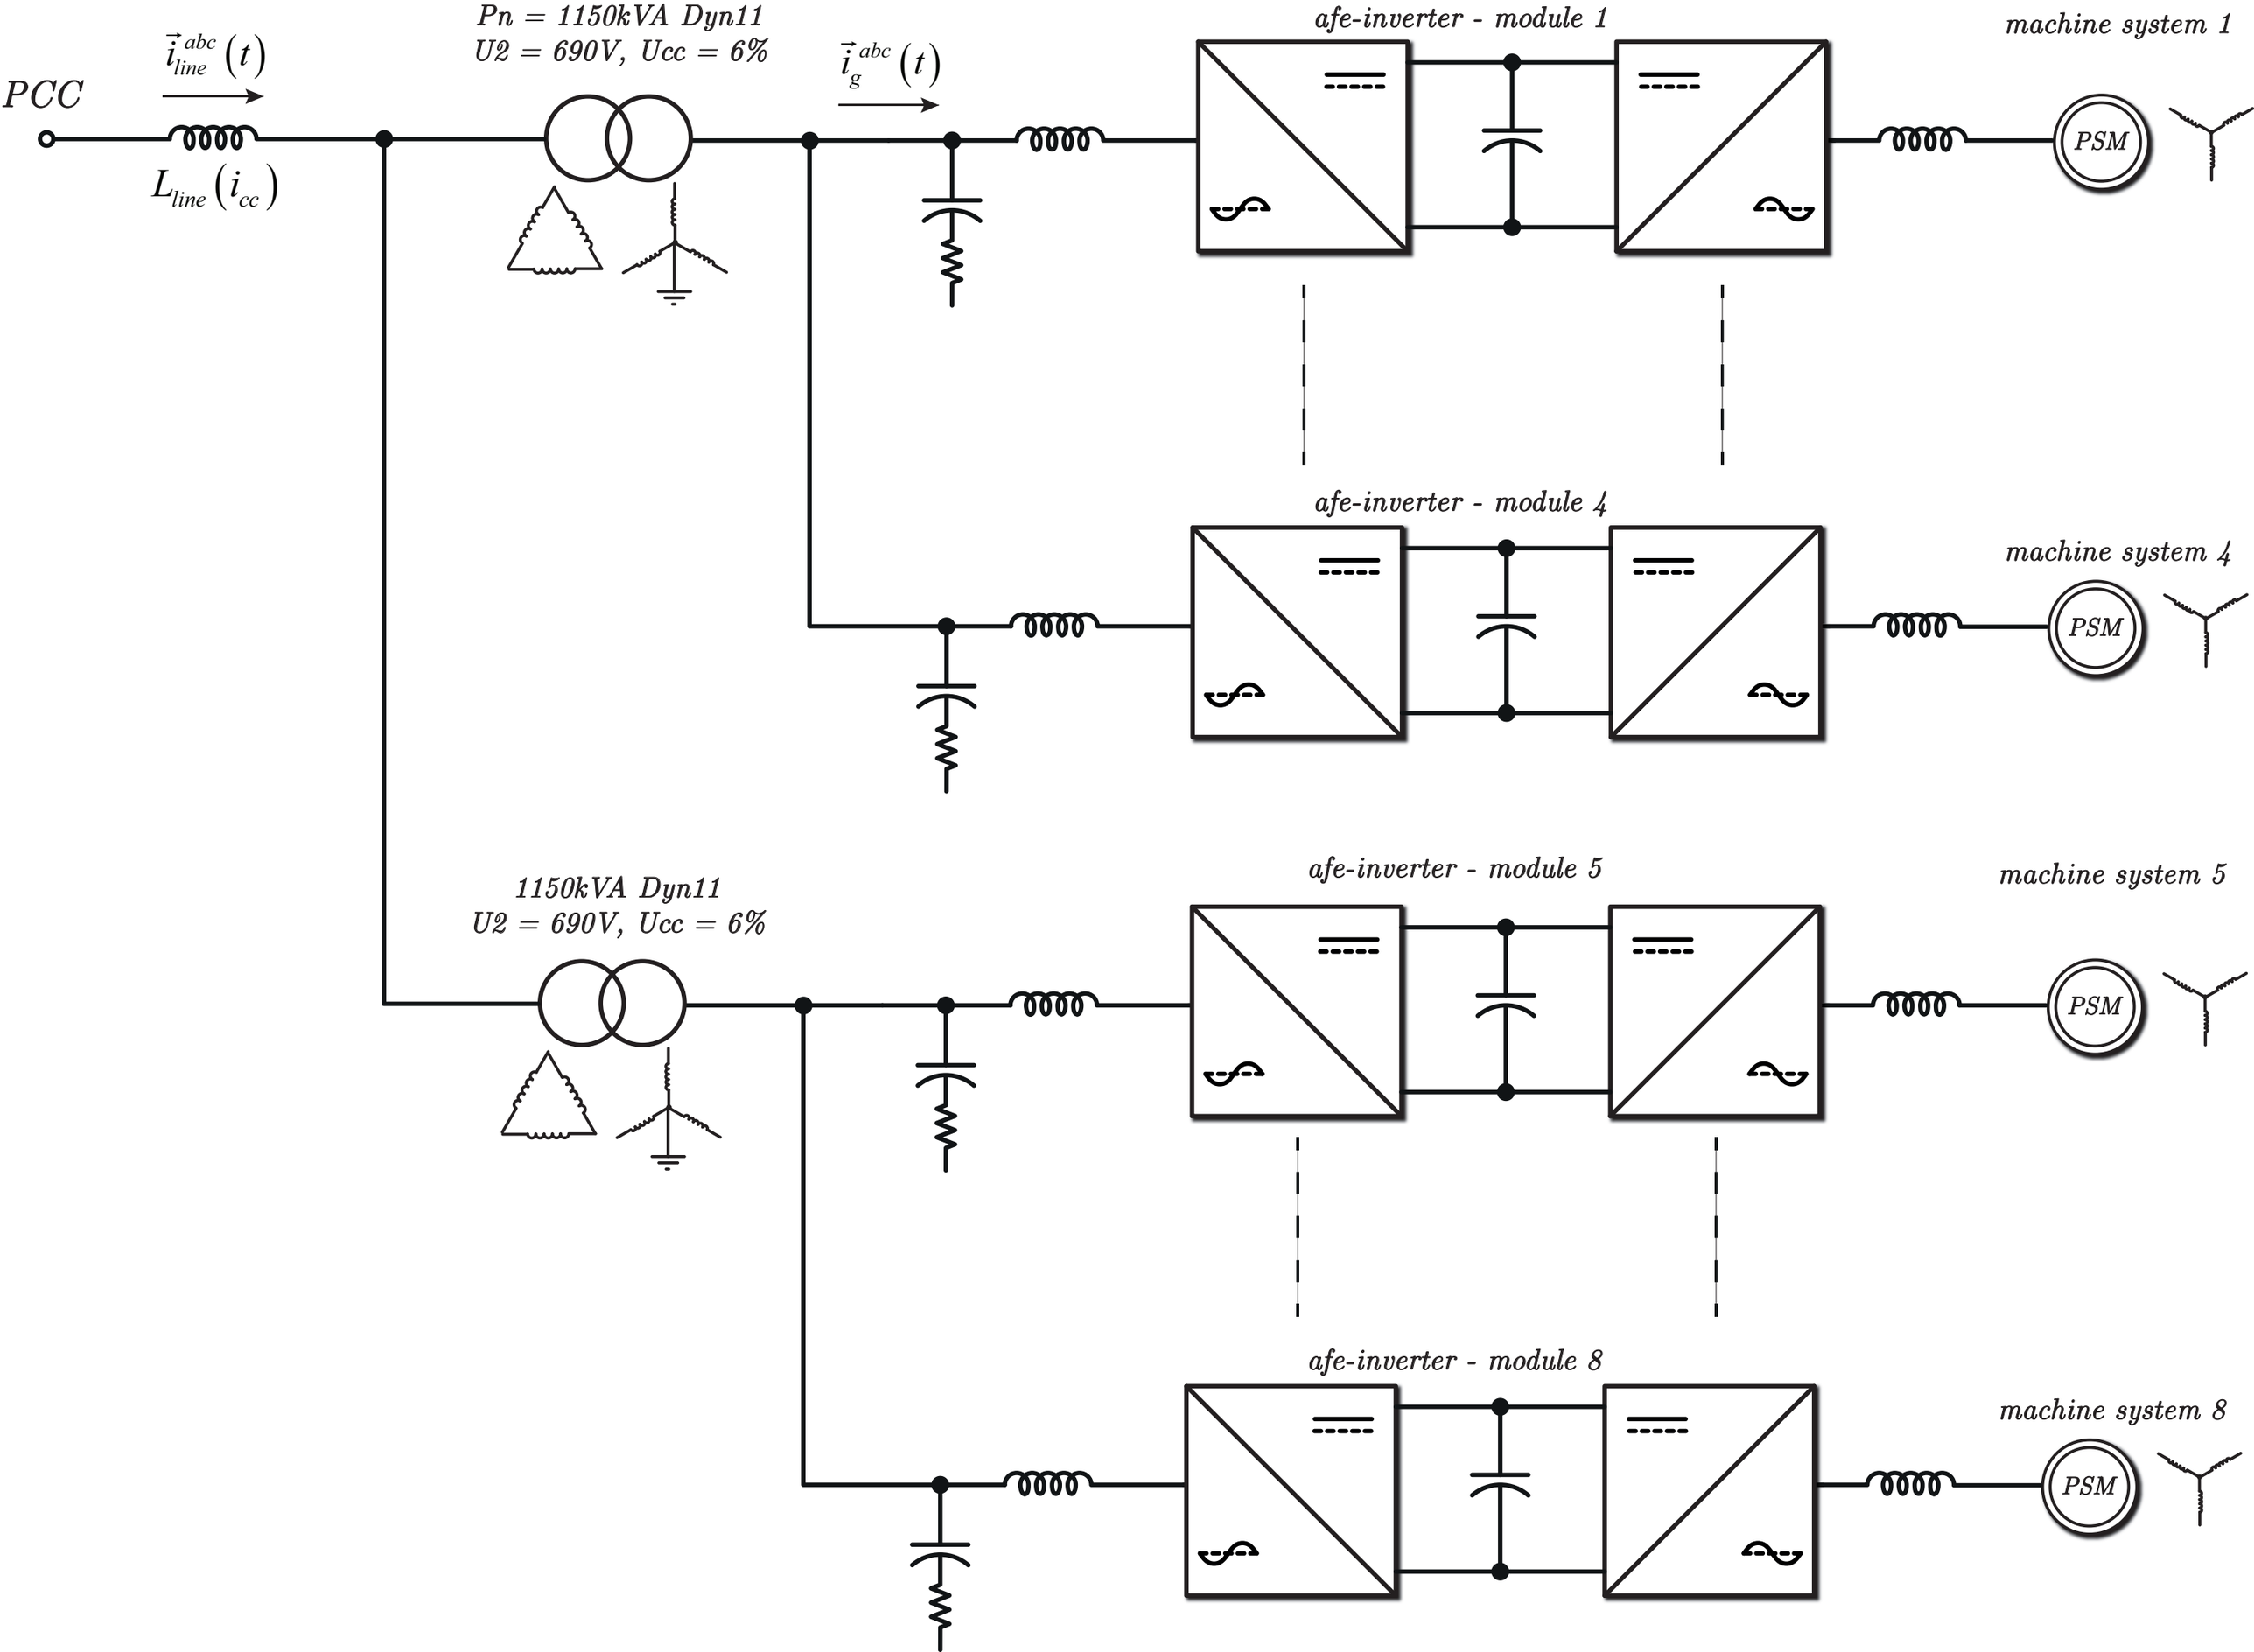

PCC
$\vec{i}_{line}^{\,abc}(t)$
$L_{line}(i_{cc})$
Pn = 1150kVA Dyn11
U2 = 690V, Ucc = 6%
$\vec{i}_{g}^{\,abc}(t)$
afe-inverter - module 1
machine system 1
PSM
afe-inverter - module 4
machine system 4
PSM
1150kVA Dyn11
U2 = 690V, Ucc = 6%
afe-inverter - module 5
machine system 5
PSM
afe-inverter - module 8
machine system 8
PSM