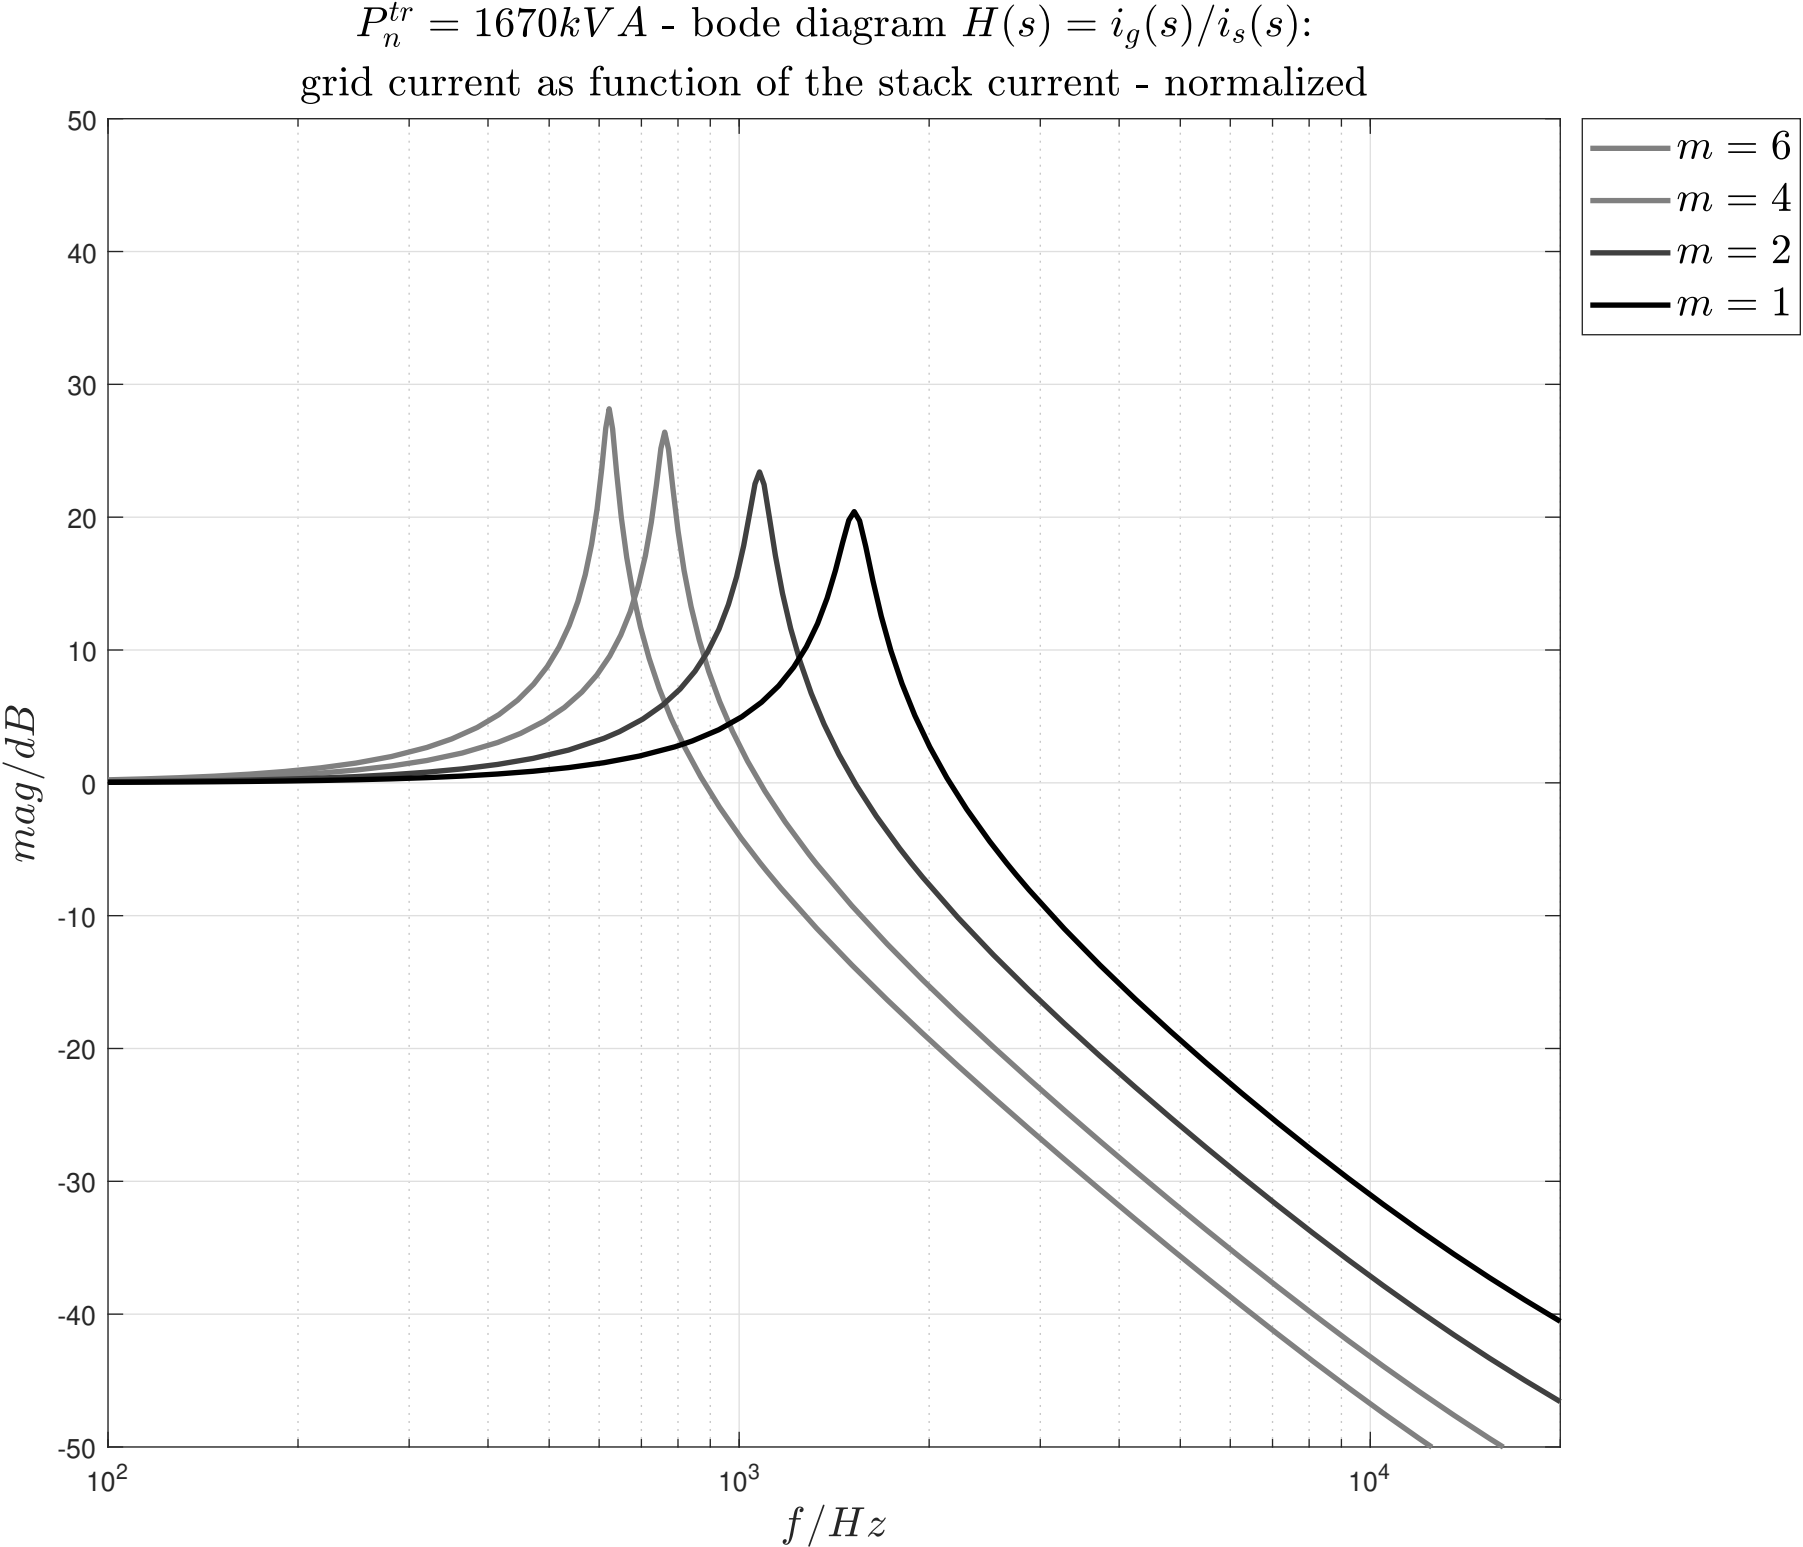

$P_n^{tr} = 1670kVA$ - bode diagram $H(s) = i_g(s)/i_s(s)$:
grid current as function of the stack current - normalized
$m = 6$
$m = 4$
$m = 2$
$m = 1$
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
mag/dB
10^2
10^3
10^4
f/Hz