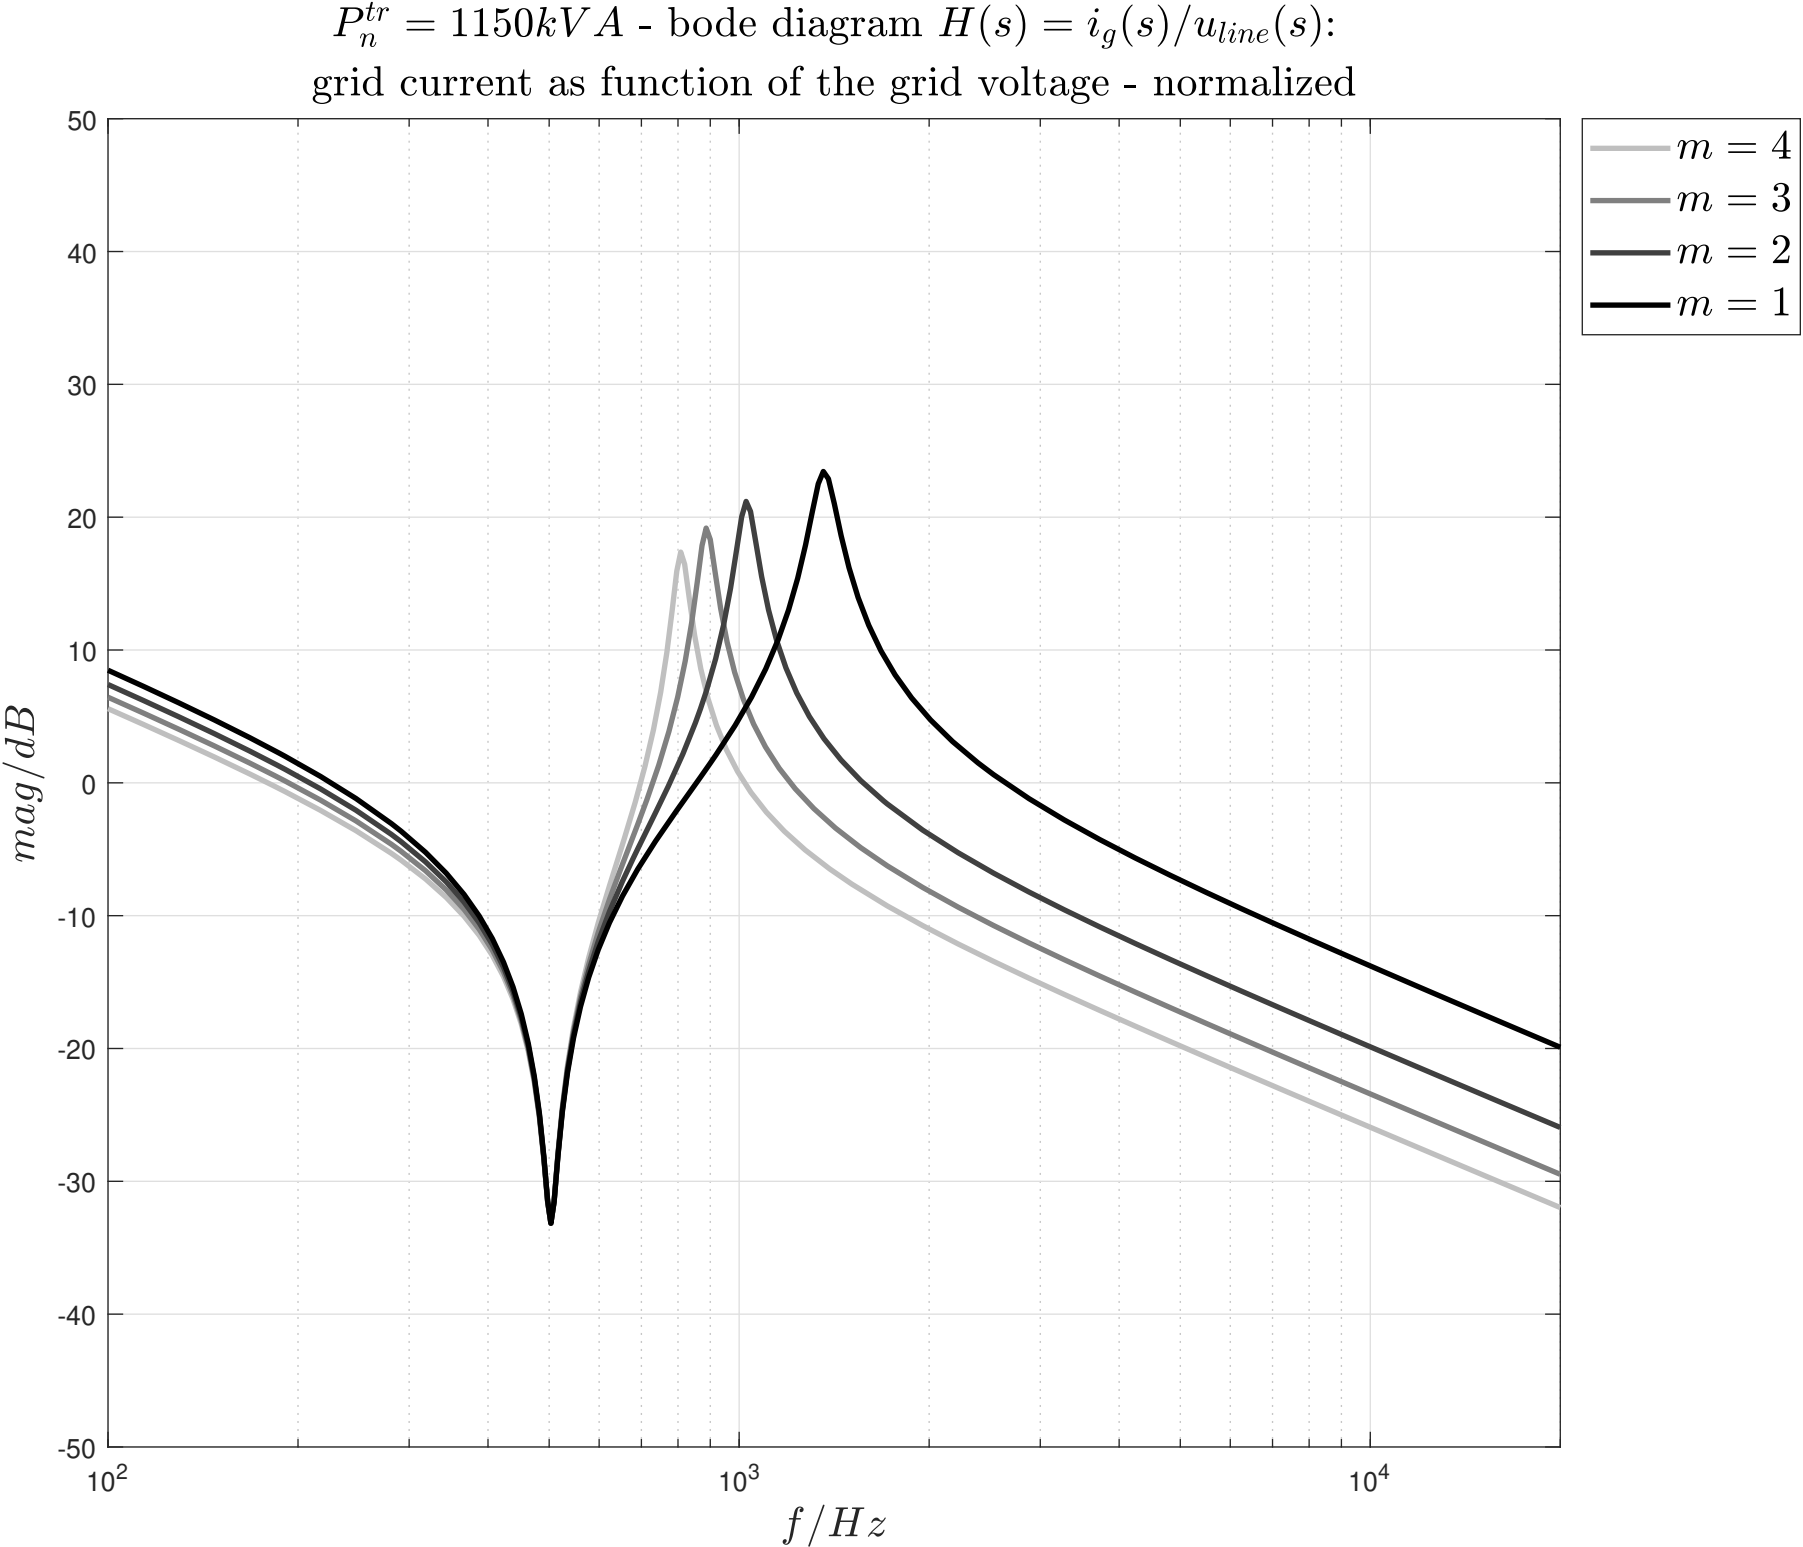

$P_n^{tr} = 1150kVA$ - bode diagram $H(s) = i_g(s)/u_{line}(s)$:
grid current as function of the grid voltage - normalized
$m = 4$
$m = 3$
$m = 2$
$m = 1$
mag/dB
f/Hz
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
10^2
10^3
10^4