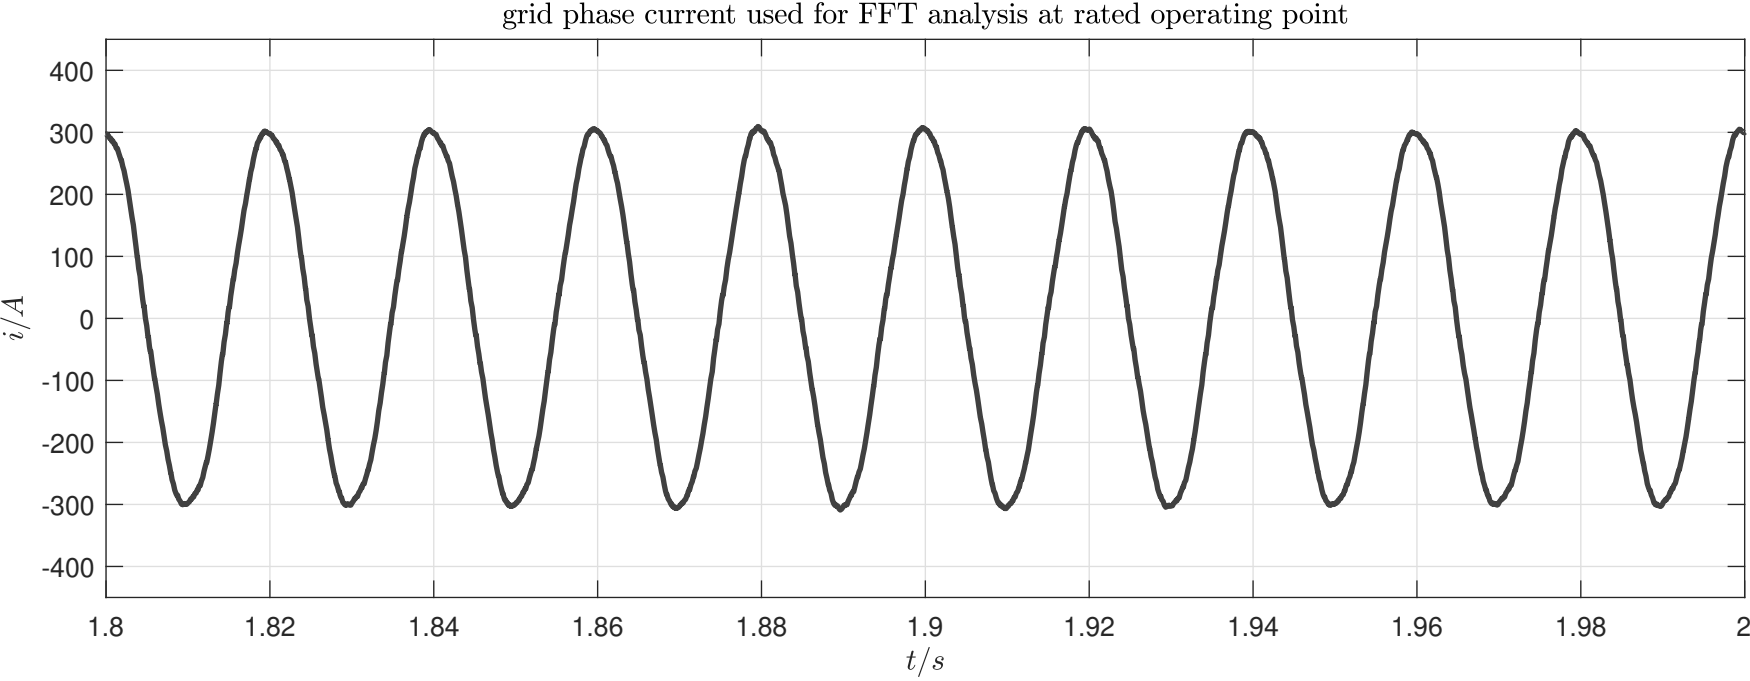
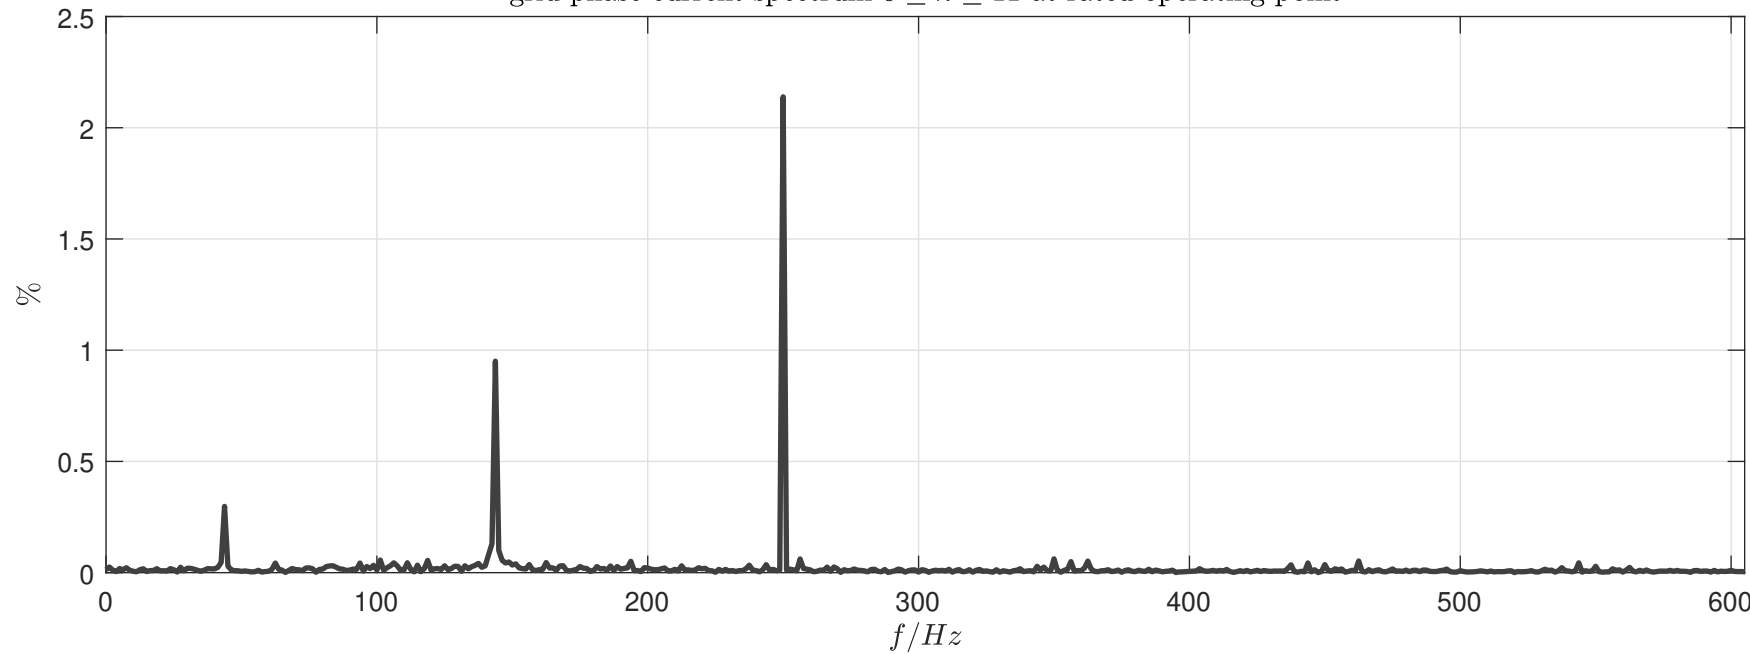

grid phase current used for FFT analysis at rated operating point
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
$i/A$
1.8
1.82
1.84
1.86
1.88
1.9
1.92
1.94
1.96
1.98
2
$t/s$


grid phase current spectrum $0 \leq h \leq 11$ at rated operating point
2.5
2
1.5
1
0.5
0
%
0
100
200
300
400
500
600
$f/Hz$