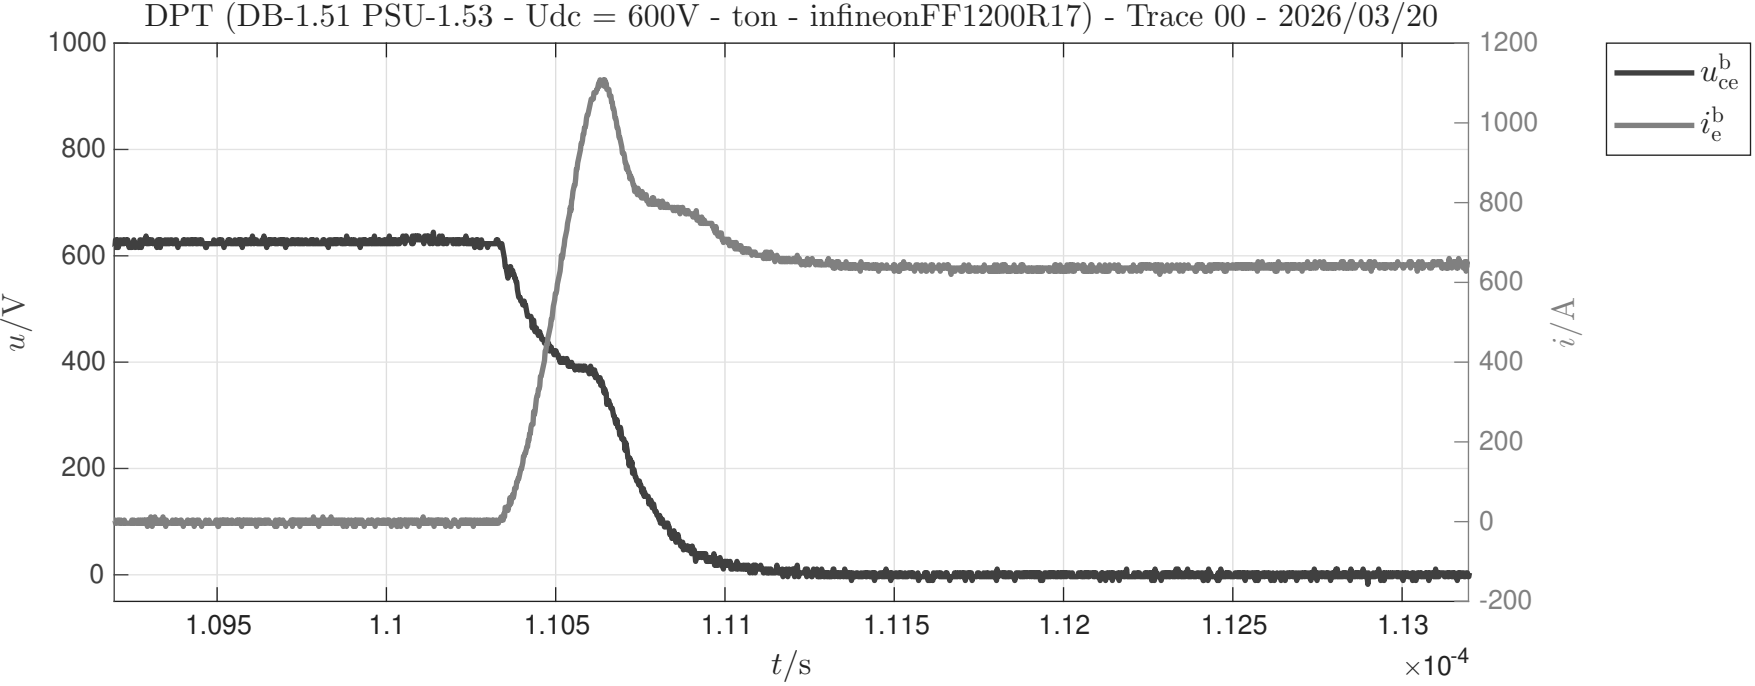
DPT (DB-1.51 PSU-1.53 - Udc = 600V - ton - infineonFF1200R17) - Trace 00 - 2026/03/20
u_{ce}^{b}
i_{e}^{b}
u/V
i/A
t/s
$\times 10^{-4}$

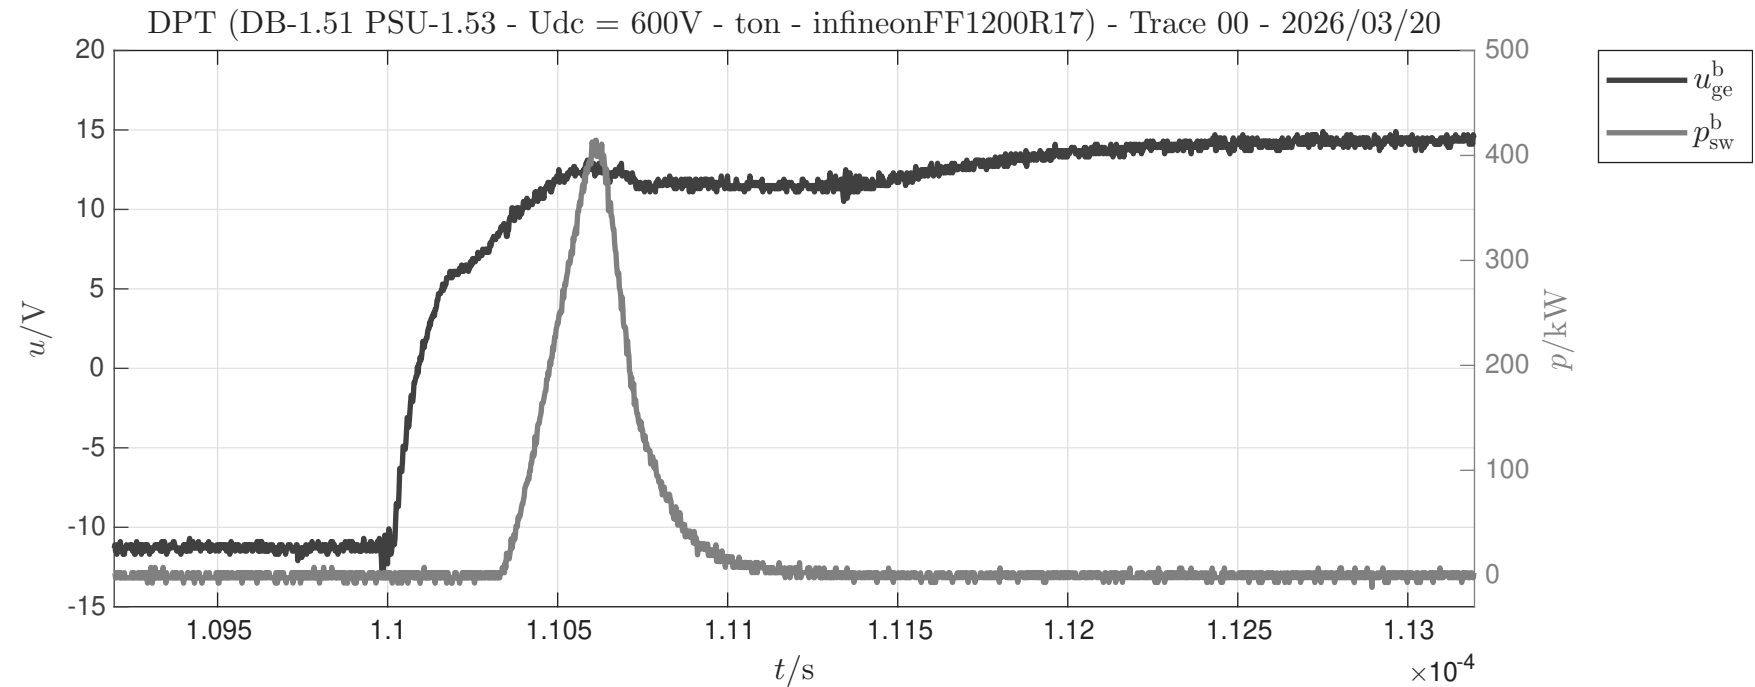
DPT (DB-1.51 PSU-1.53 - Udc = 600V - ton - infineonFF1200R17) - Trace 00 - 2026/03/20
u_{ge}^{b}
p_{sw}^{b}
u/V
p/kW
t/s
$\times 10^{-4}$