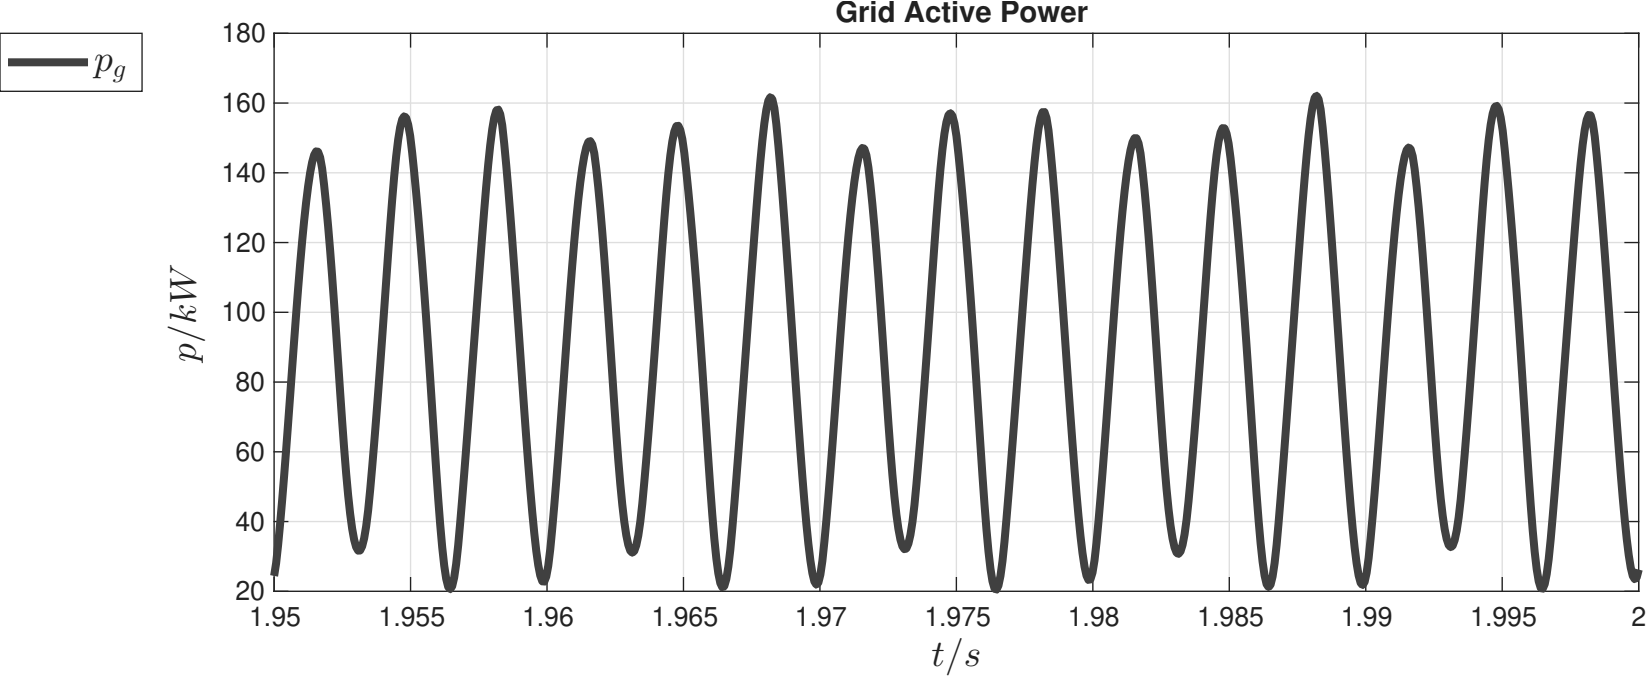
Grid Active Power
p_g
p/kW
t/s
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1.95
1.955
1.96
1.965
1.97
1.975
1.98
1.985
1.99
1.995
2

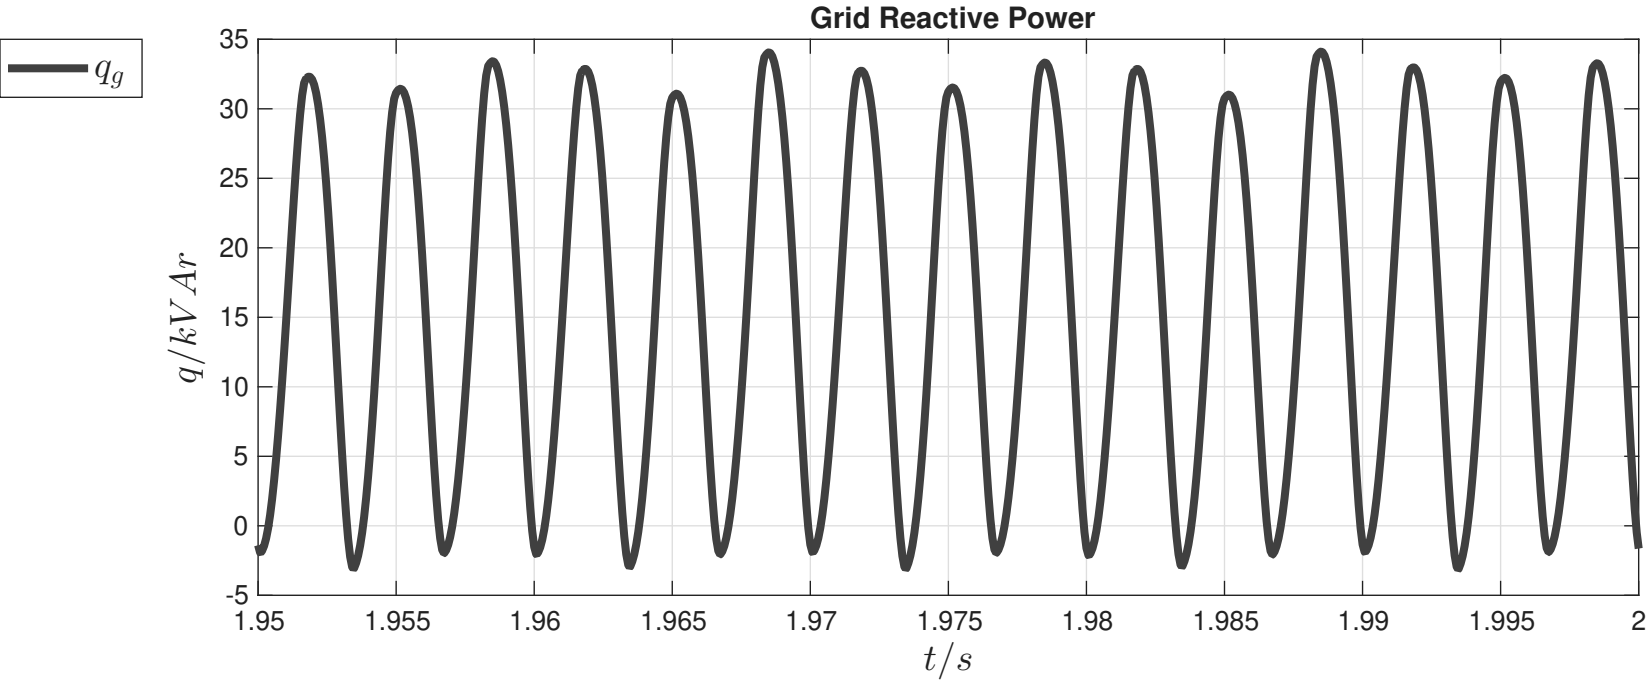
Grid Reactive Power
q_g
$q/kVAr$
t/s
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
1.95
1.955
1.96
1.965
1.97
1.975
1.98
1.985
1.99
1.995
2