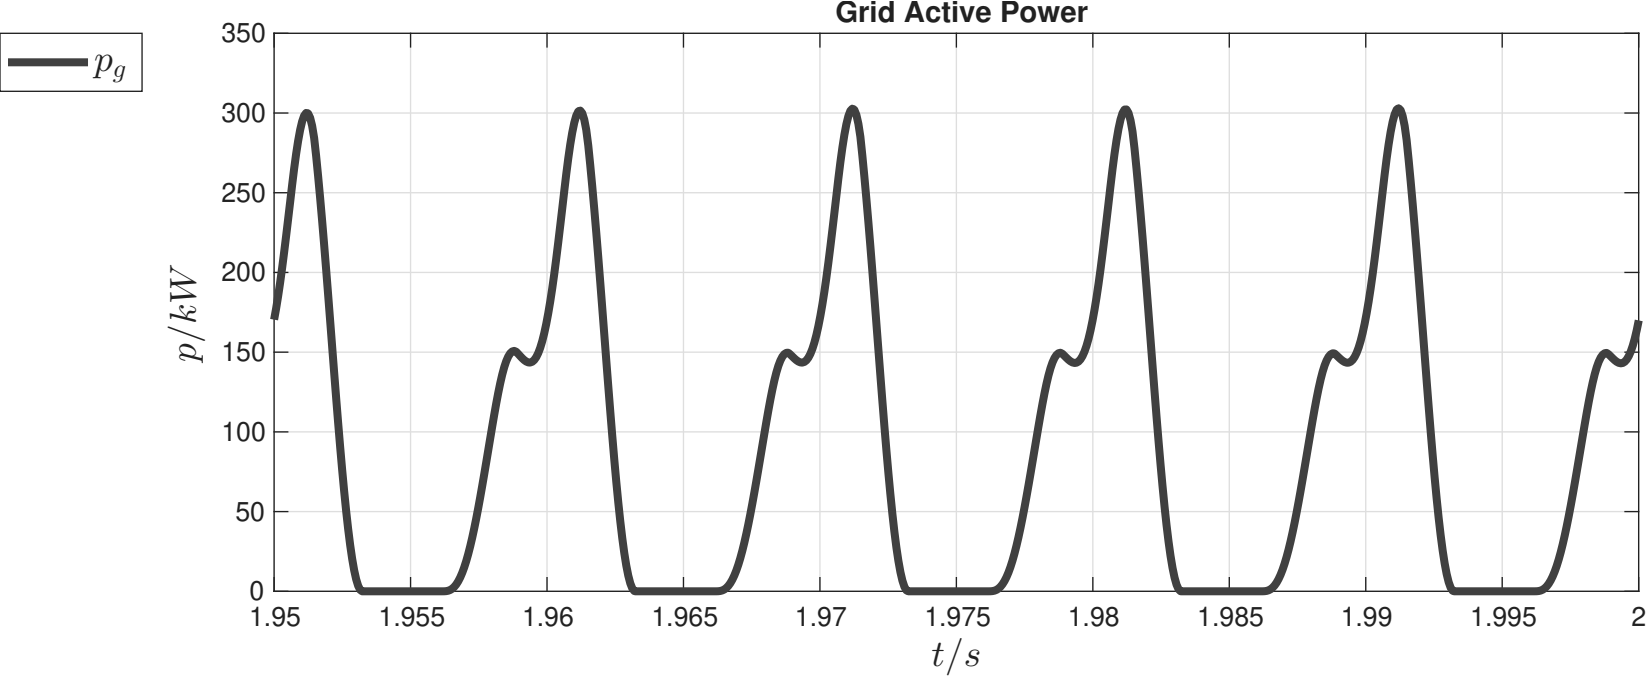
Grid Active Power
p_g
350
300
250
200
150
100
50
0
p/kW
1.95
1.955
1.96
1.965
1.97
1.975
1.98
1.985
1.99
1.995
2
t/s

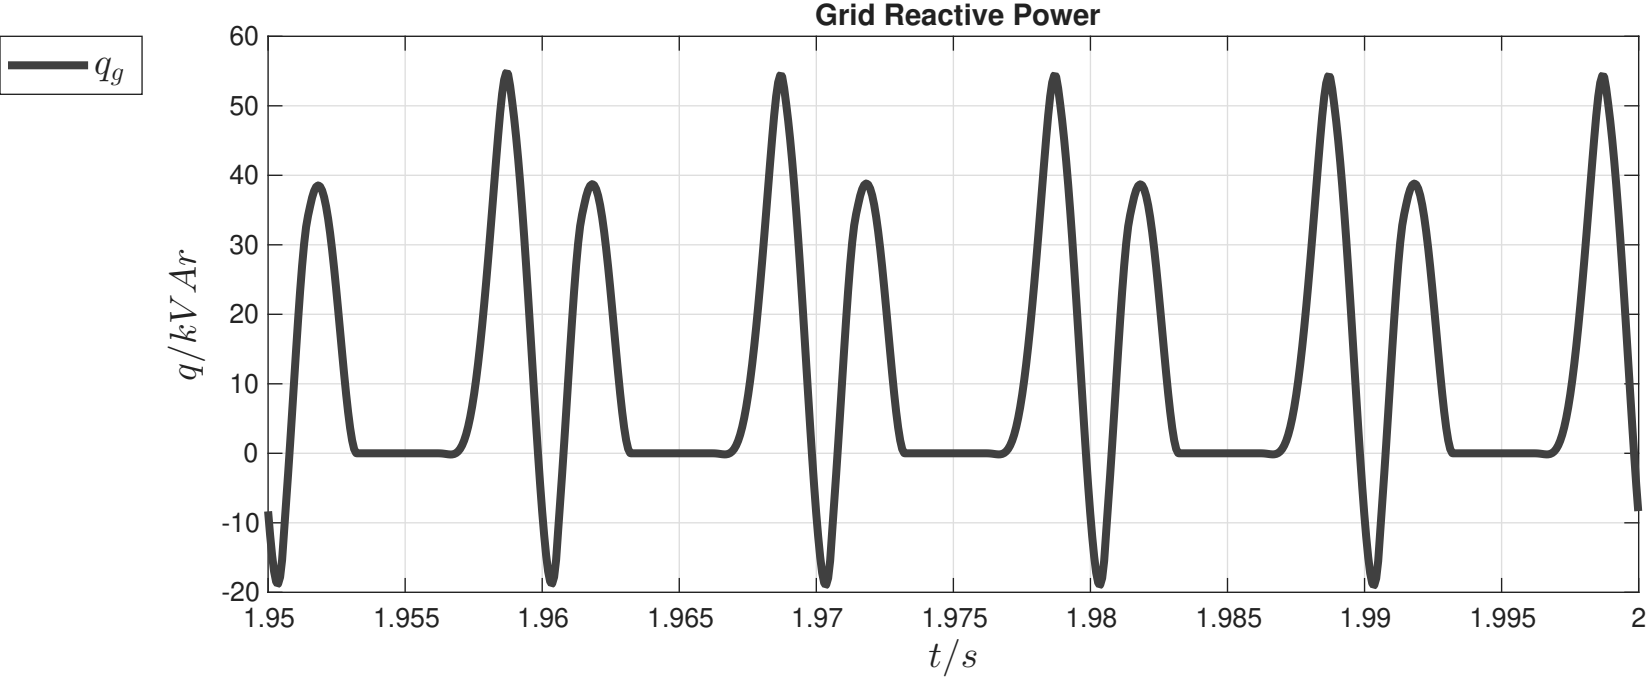
Grid Reactive Power
q_g
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
$q/kVAr$
1.95
1.955
1.96
1.965
1.97
1.975
1.98
1.985
1.99
1.995
2
t/s