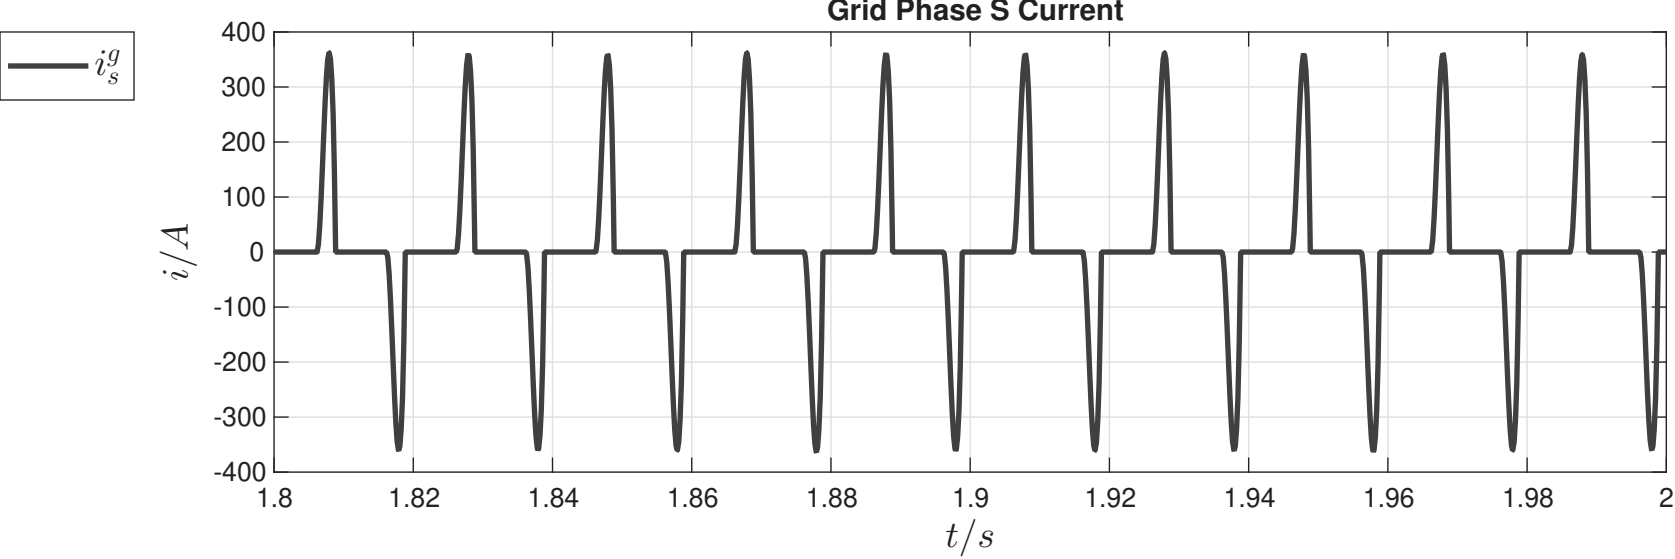
Grid Phase S Current
i_s^g
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
i/A
1.8
1.82
1.84
1.86
1.88
1.9
1.92
1.94
1.96
1.98
2
t/s

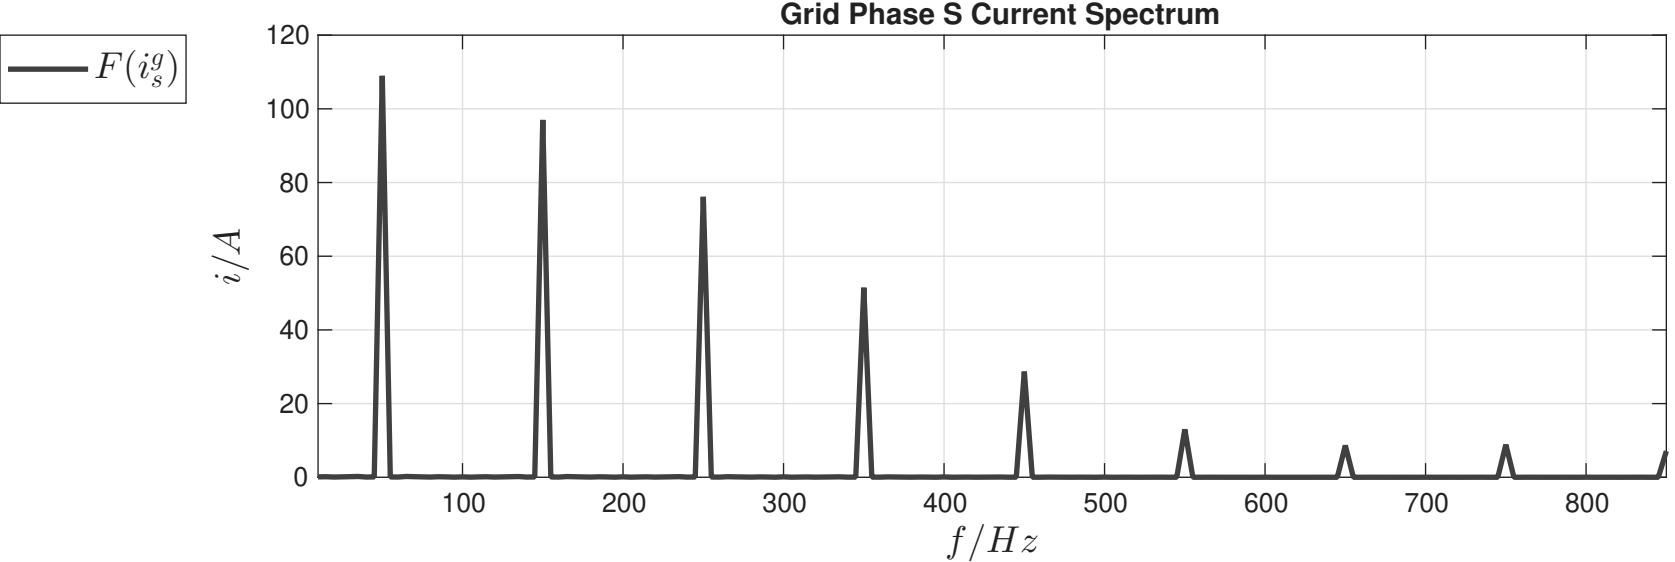
Grid Phase S Current Spectrum
$F(i_s^g)$
120
100
80
60
40
20
0
i/A
100
200
300
400
500
600
700
800
f/Hz