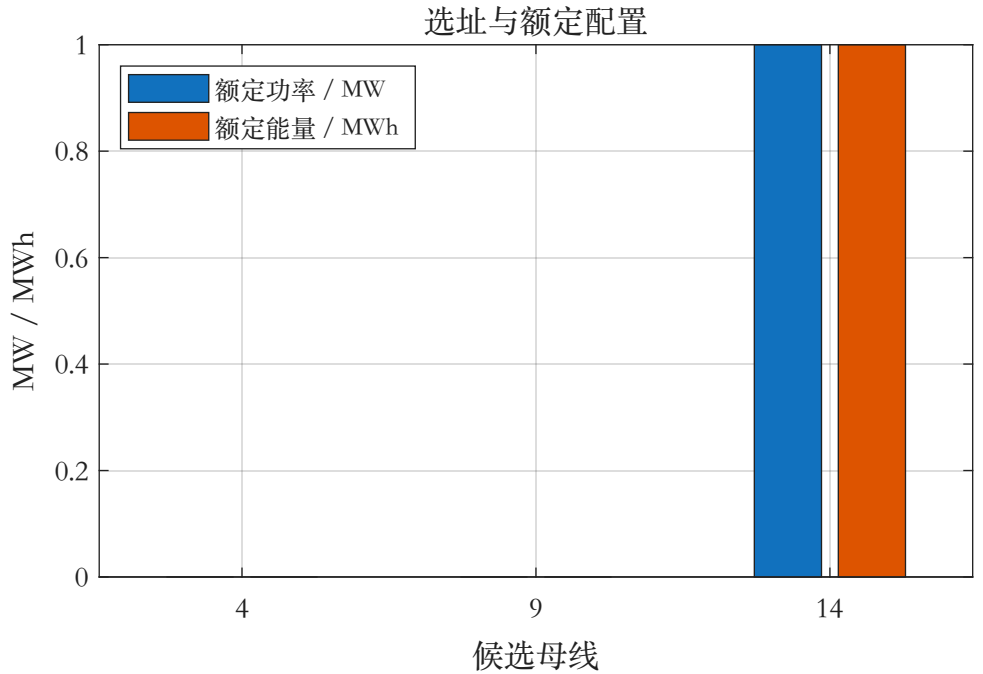
选址与额定配置
额定功率 / MW
额定能量 / MWh
MW / MWh
候选母线
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
4
9
14

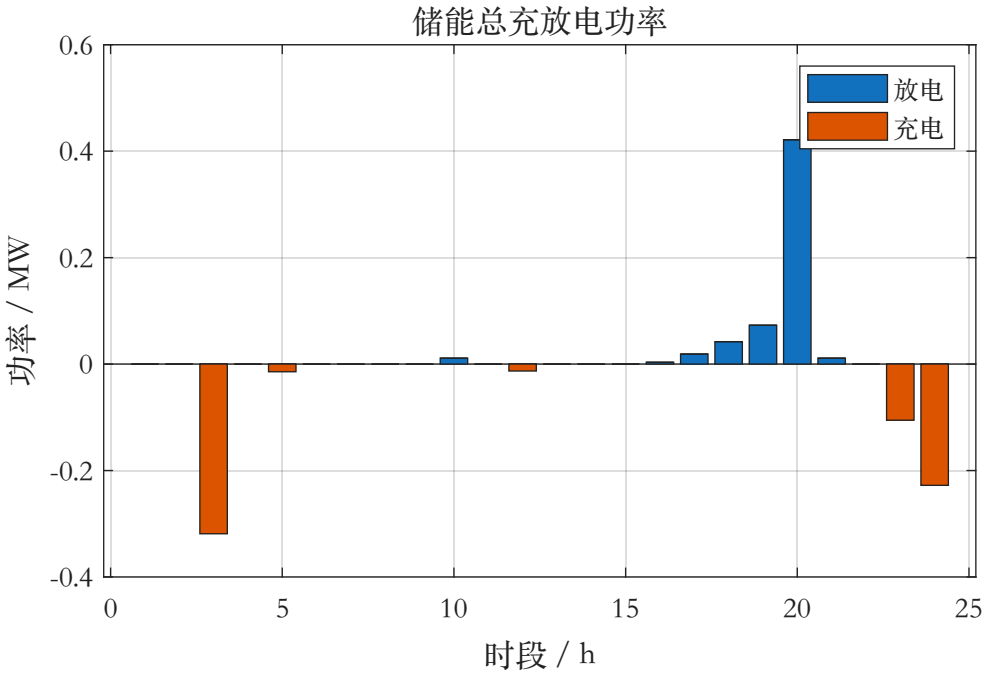
储能总充放电功率
放电
充电
功率 / MW
时段 / h
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0
5
10
15
20
25

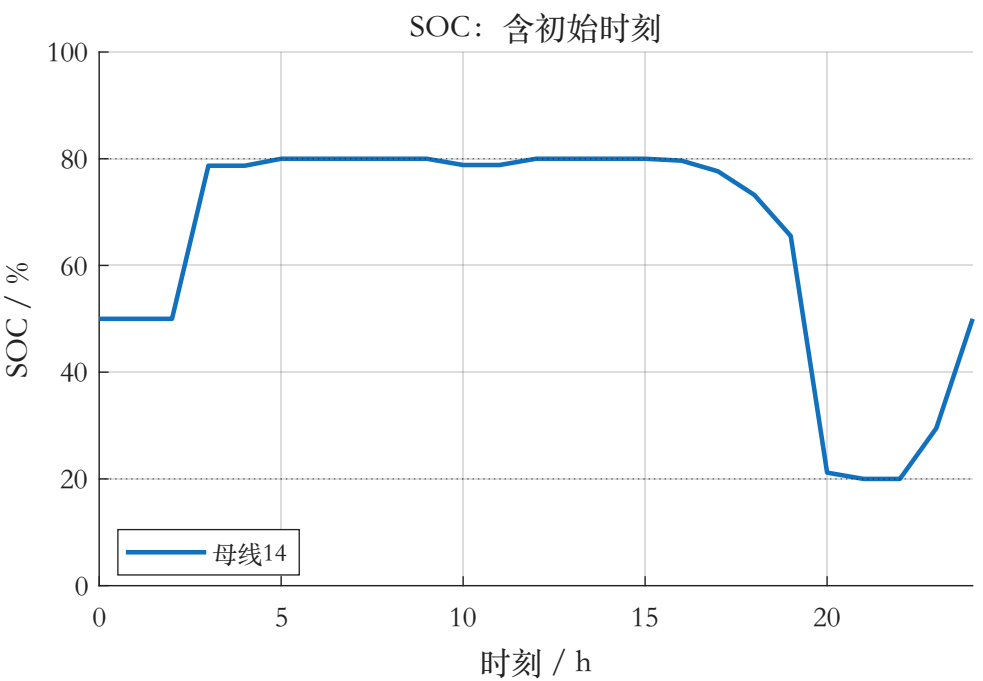
SOC：含初始时刻
母线14
SOC / %
时刻 / h
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20

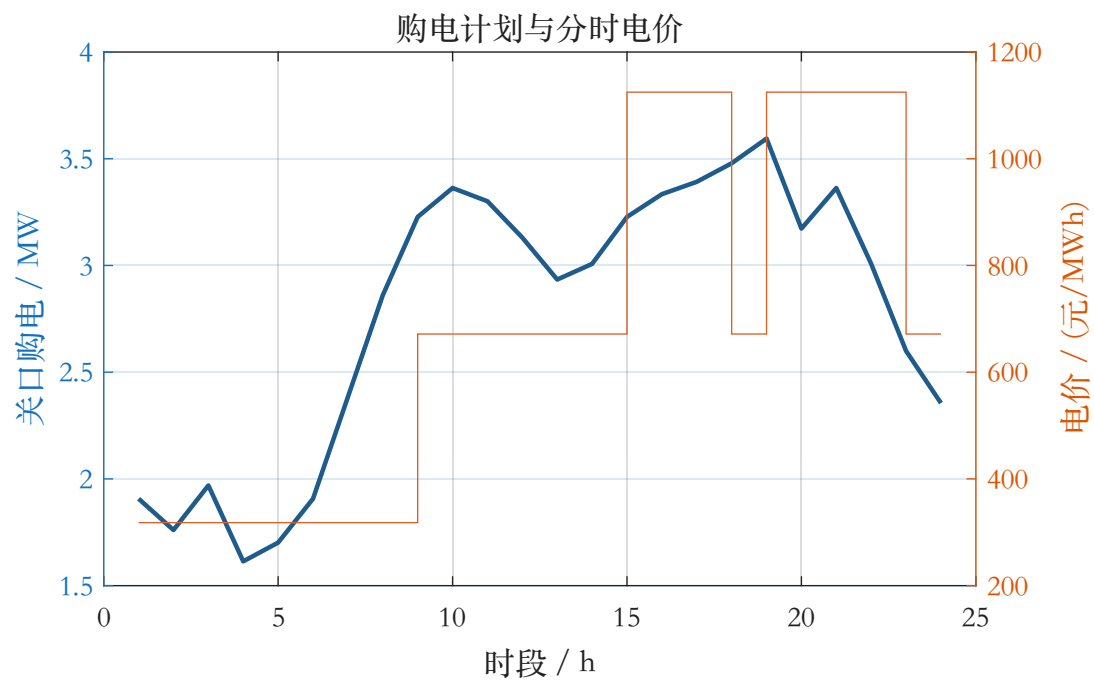
购电计划与分时电价
关口购电 / MW
电价 / (元/MWh)
时段 / h
1.5
2
2.5
3
3.5
4
200
400
600
800
1000
1200
0
5
10
15
20
25