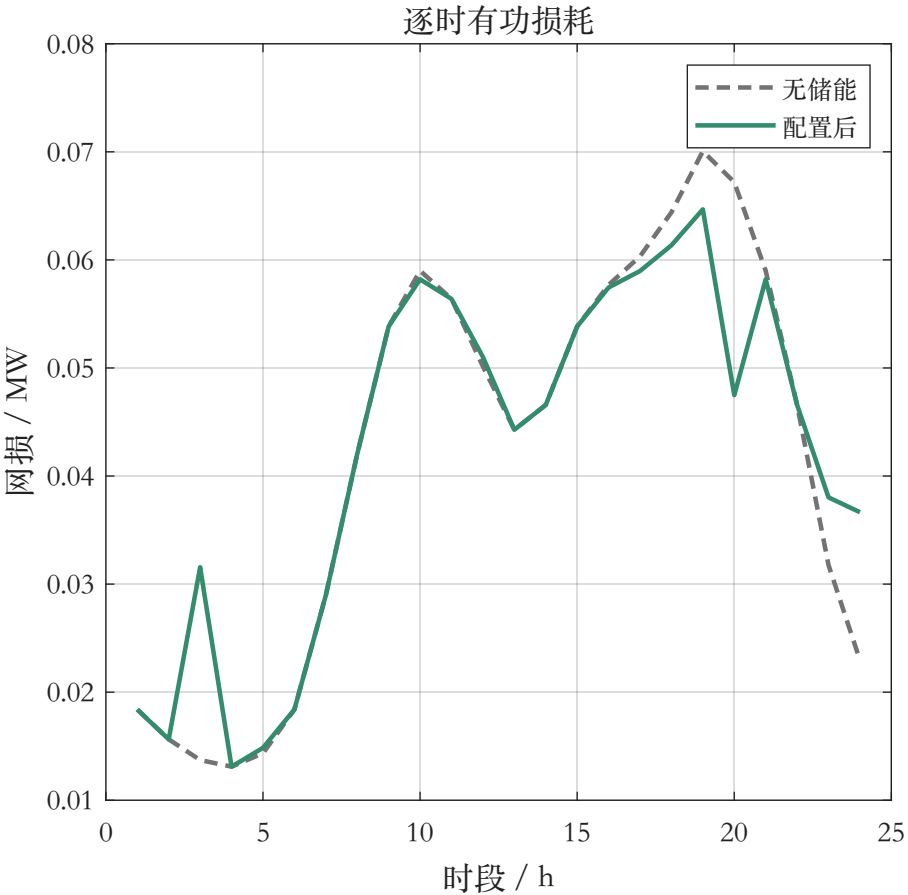
逐时有功损耗
无储能
配置后
网损 / MW
时段 / h
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
5
10
15
20
25

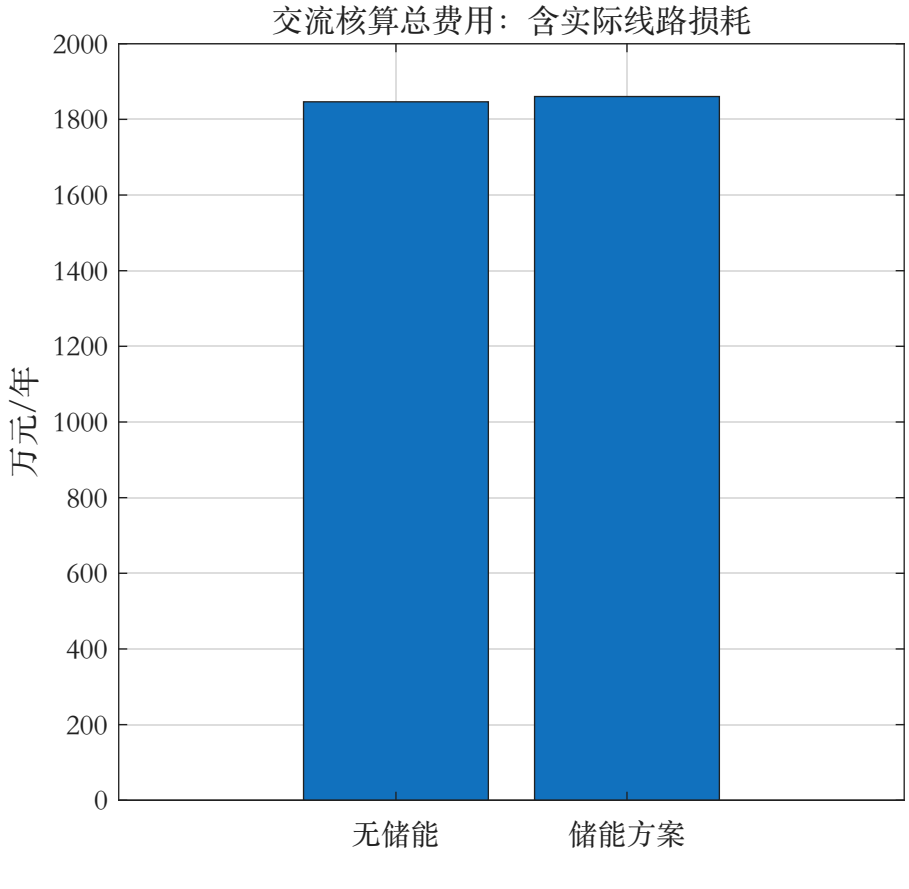
交流核算总费用：含实际线路损耗
万元/年
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
无储能
储能方案