


图例	说明
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21

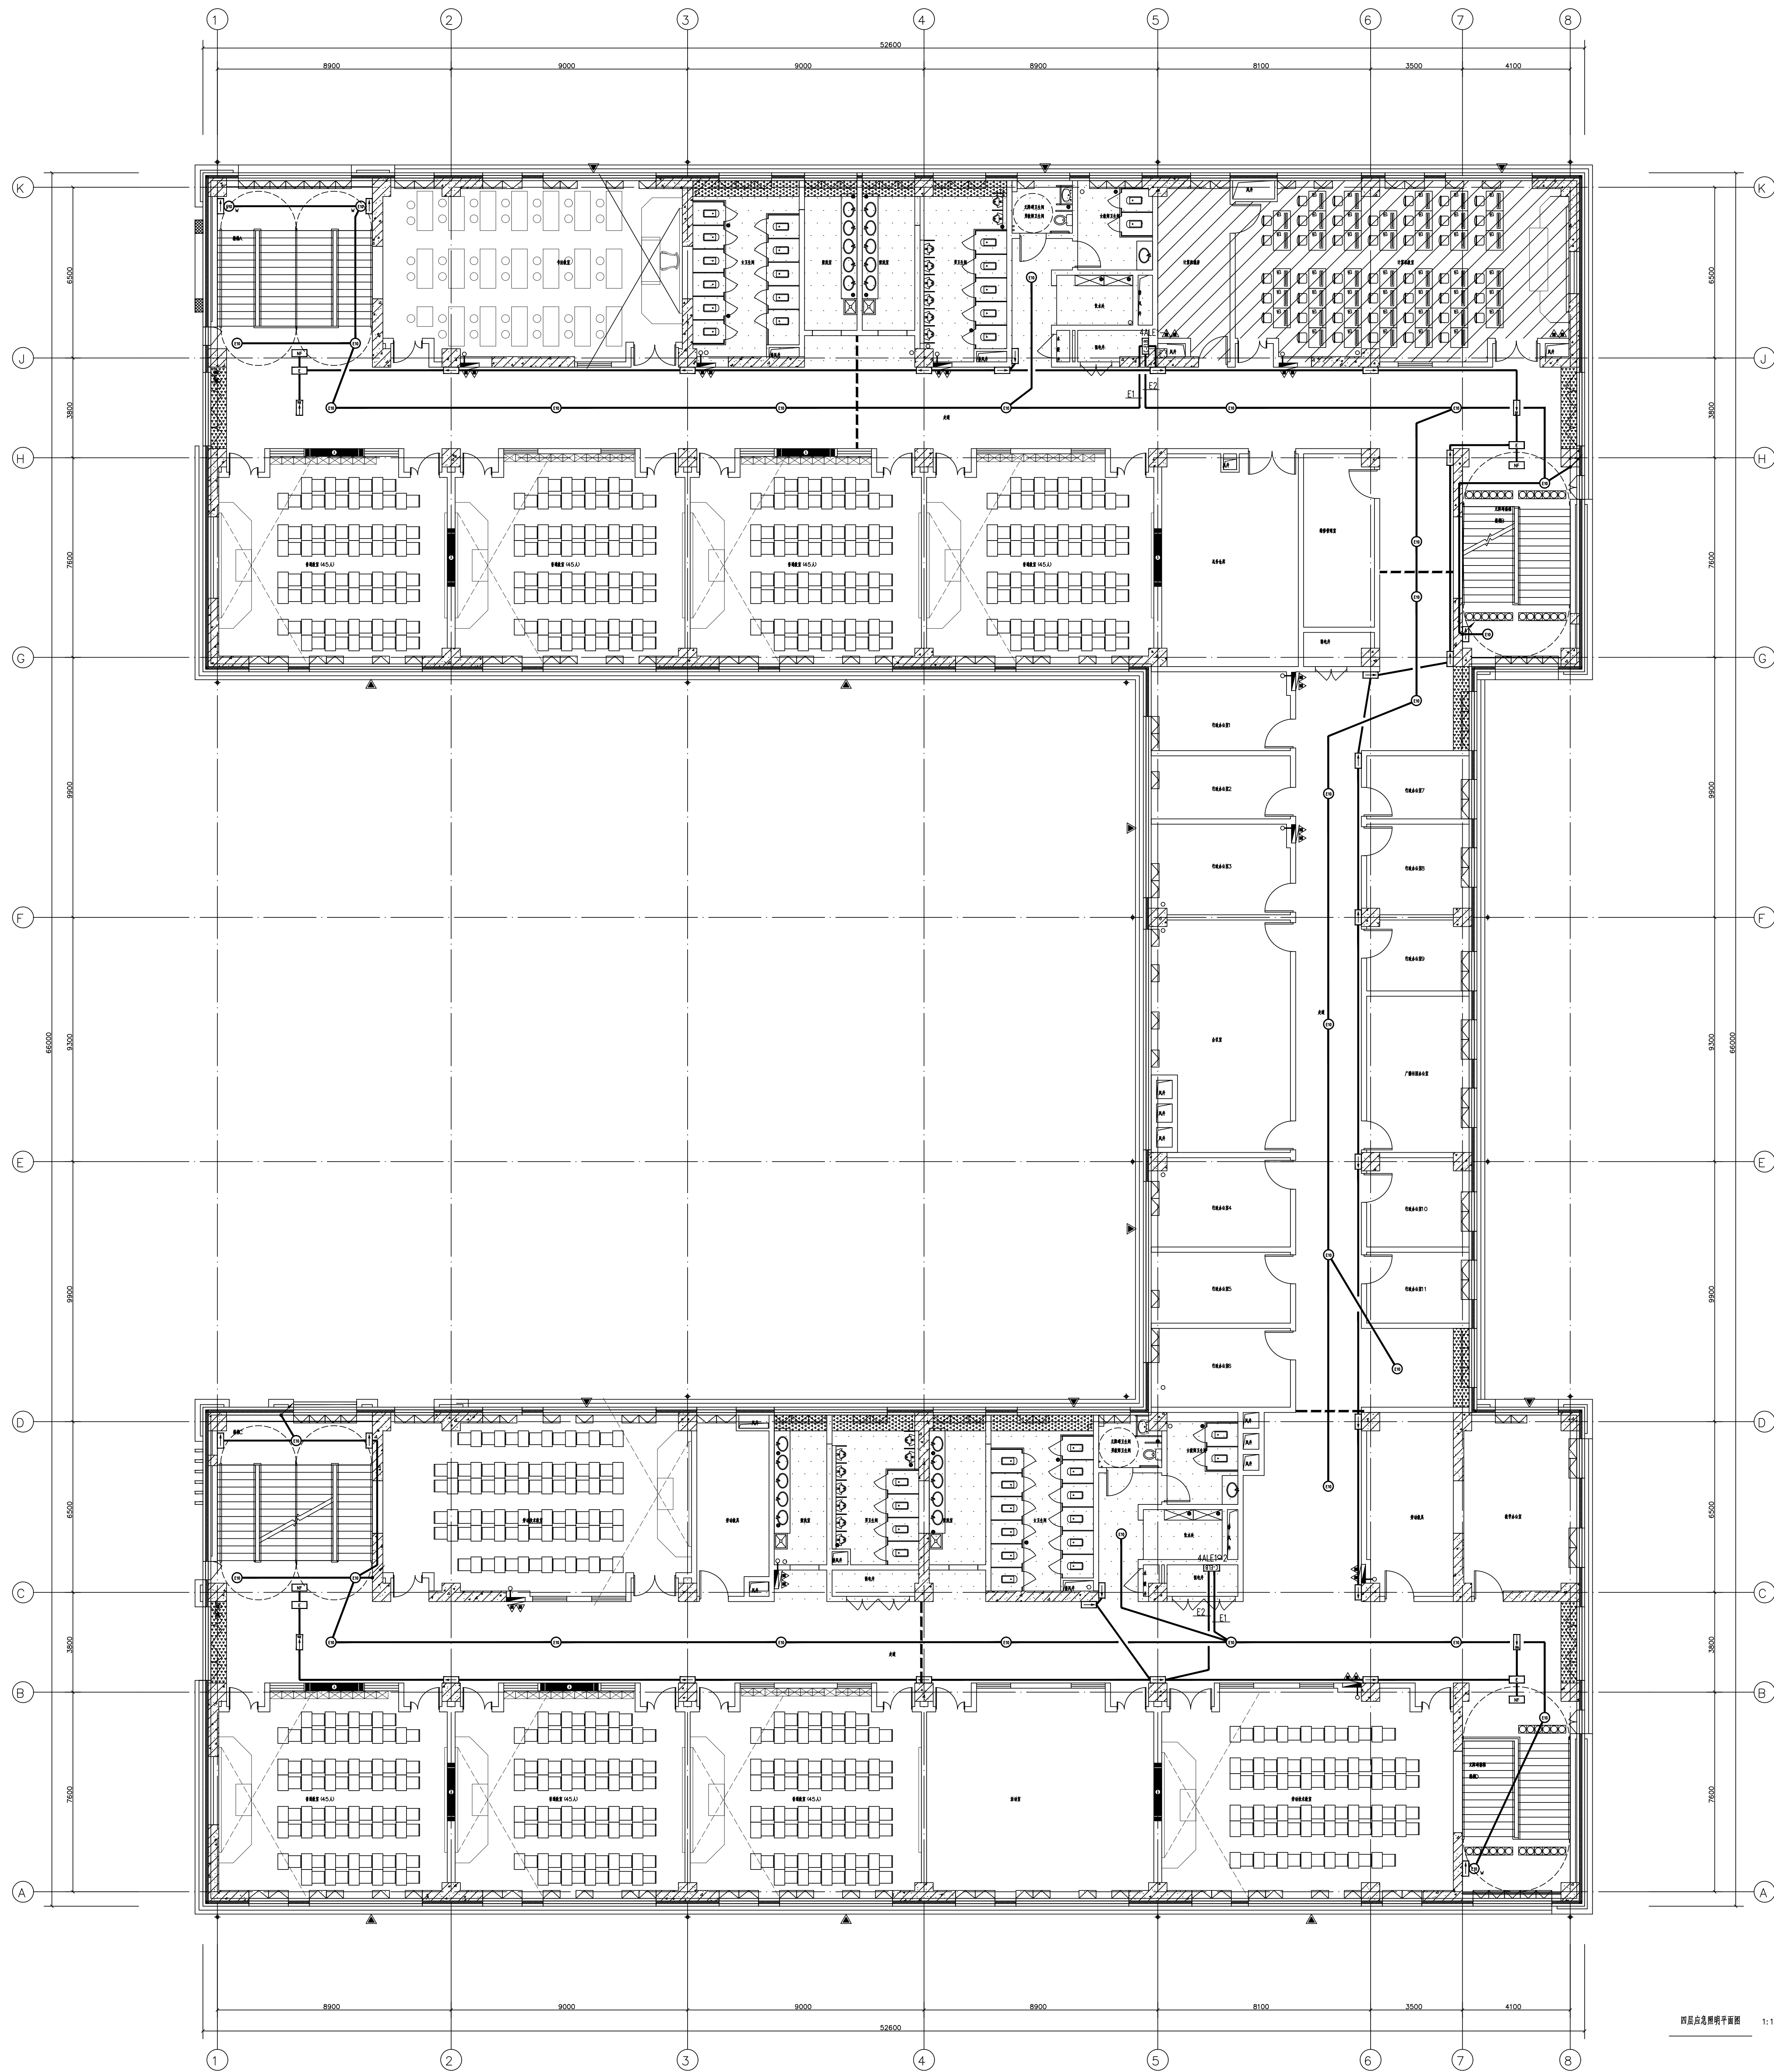

注：管线由吊顶区域至非吊顶区域时，应调整为穿相同管材料顶板暗敷。

四层应急照明平面图 1:100

四层应急照明平面图