
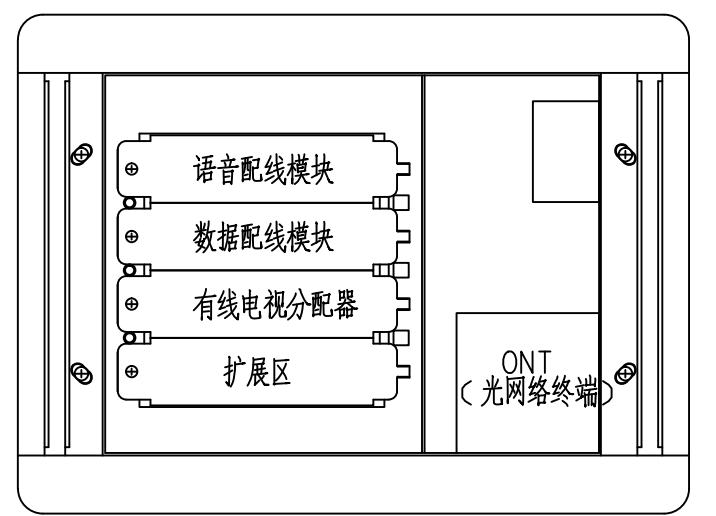
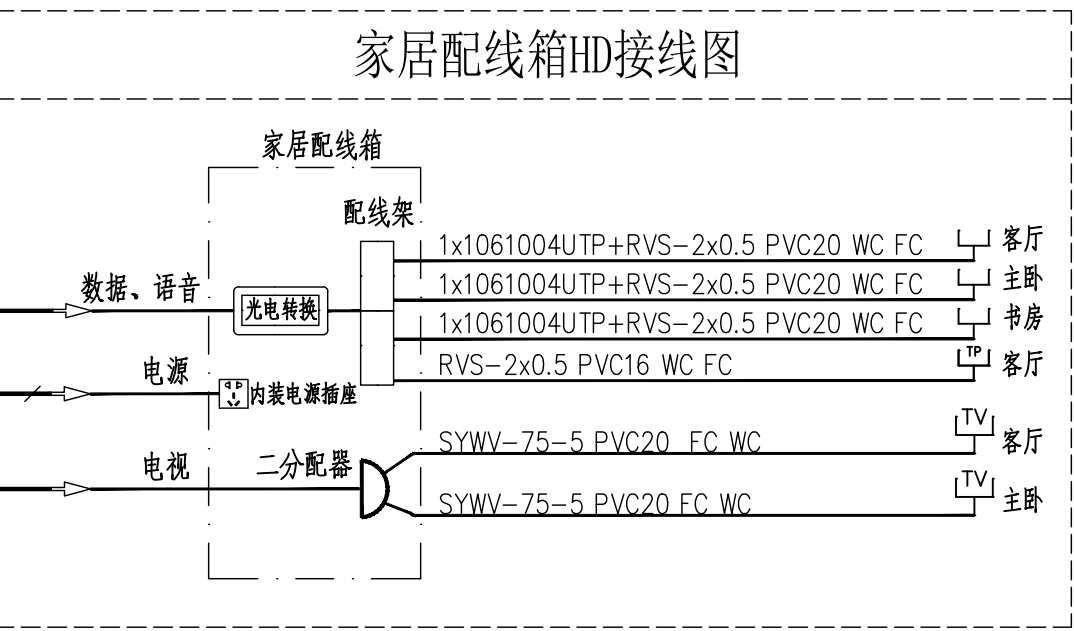
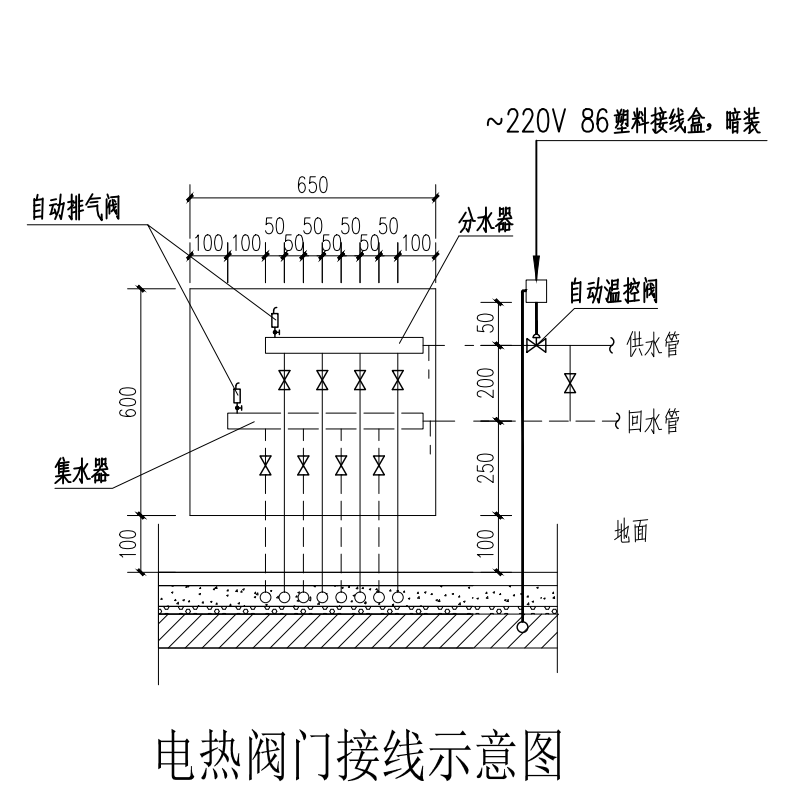


电梯井道竖向设备安装图

说明：

- 电梯井道最高点和最低点5m处各设置一盏灯，中间不大于7m均布。距井道底坑5m处设一防冲等级IP54型的单相三孔插座。
- 电梯机房应设应急照明灯，需设顶板吊钩。
- 电梯井道及提升井道IP54型，距井底1.4米安装。
- 井道内敷设的电缆和电线应采用阻燃型导线。

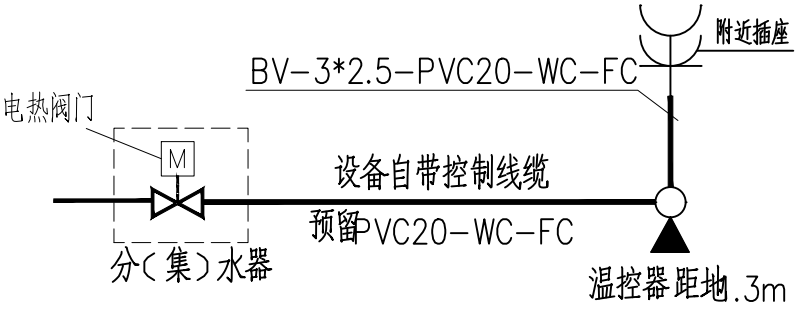


材料表		
编号	名称	尺寸: 宽x高x厚
1	家居配电箱	420x300x140
2	箱内电源插座250V, 10A	预埋86接线盒

附注：


- 斜边暗装形式，薄片嵌缝，箱面喷漆。
- 住宅家居配电箱里要求220V电源供电，箱体内存装电源插座并采用阻燃、弱电安全隔离措施。
- 本箱可安装ONU设备、无源数据配线模块、电话配线模块、有线电视配线模块等弱电系统设备。

家居配电箱示意图


弱电系统表		
进户管线	TT	SYWV-75-5 PVC25 WC FC+1根G.657A 2芯皮线光缆 PVC25 WC FC
可视对讲	DJ	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.0) PVC25 WC FC
监控线	JK	2PVC20 WC CC (仅预留管, 线型由厂家确定)
有线电视系统	2TV	2*SYWV-75-5 PVC25 WC FC
电话+网络系统	TO	1x1061004UTP+RVS-2x0.5 PVC20 WC FC
	TP	RVS-2x0.5 PVC16 WC FC

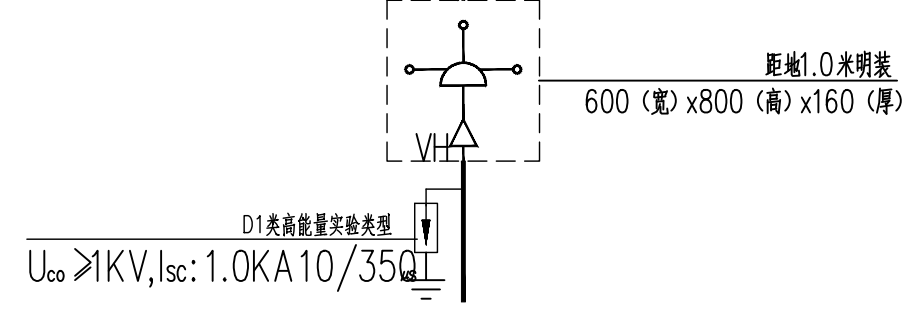

有线电视系统图

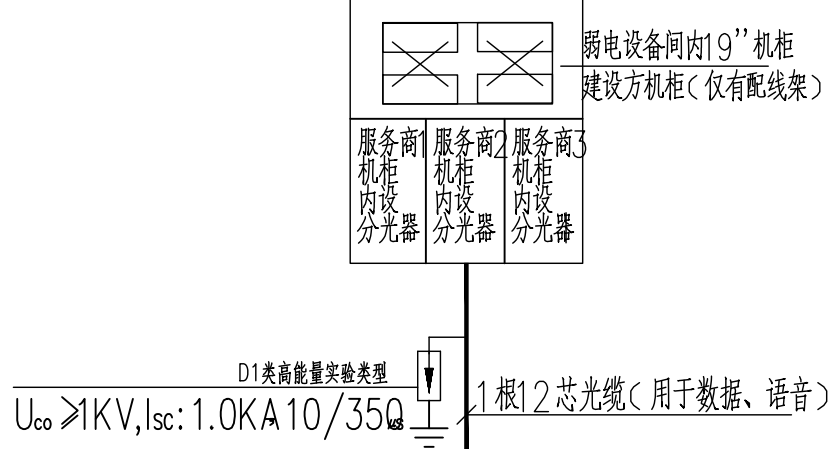

综合布线系统图

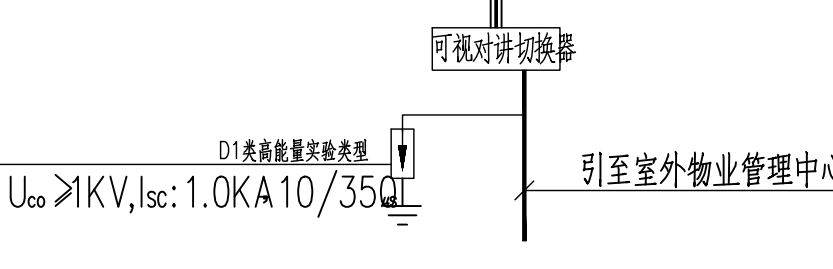

单元楼宇可视对讲系统图

弱电系统图一