


图名	机房层照明平面图
图号	
专业	电气
日期	
设计	
审核	
会签	

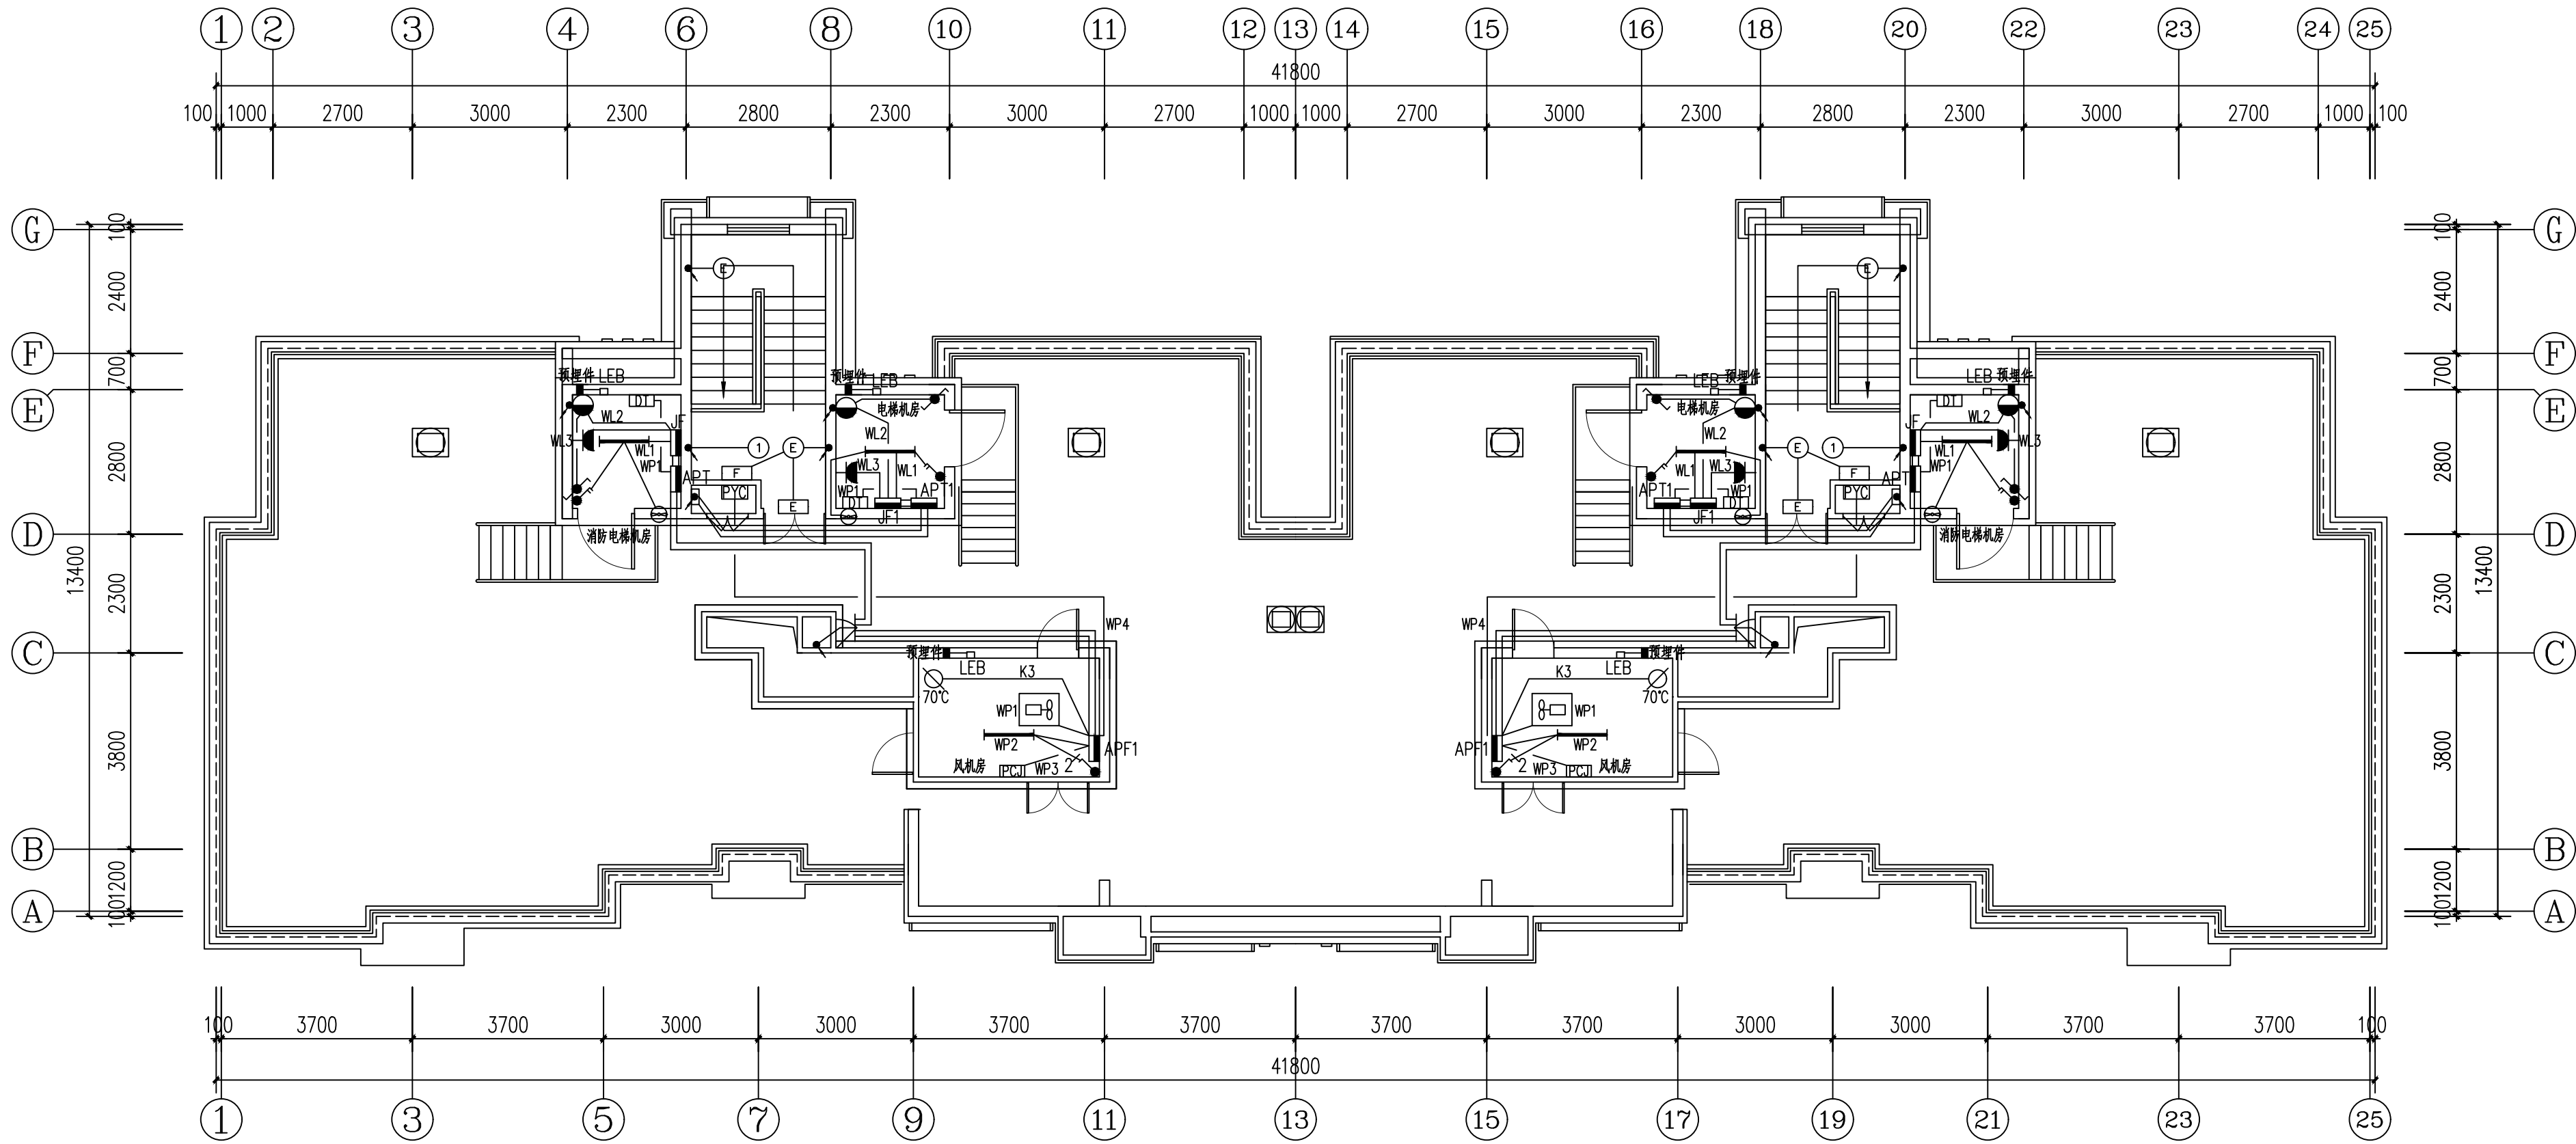

- 电梯机房、风机房局部等电位联结说明:
1. 电梯机房、风机房局部等电位联结包括房间内的金属门框、金属构架、主机座、设备外壳、金属穿线管、金属线槽、设备各种保护器接地、功能性接地端均应接至等电位接地端子板。
  2. 预埋件做法见12D10-P77~78。
  3. LEB线均采用BVVR-1\*4mm<sup>2</sup>导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
  4. LEB端子箱形式参照MEB图式,尺寸为160X75\*50,端子采用TE-8,五个。
  5. 非金属管或非金属设备可不作连接。

机房层照明平面图 1:100