



A栋酒店火灾自动报警系统图

注：每一总线回路不超过200点，且留有10~20%的余量；系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应超过32点。

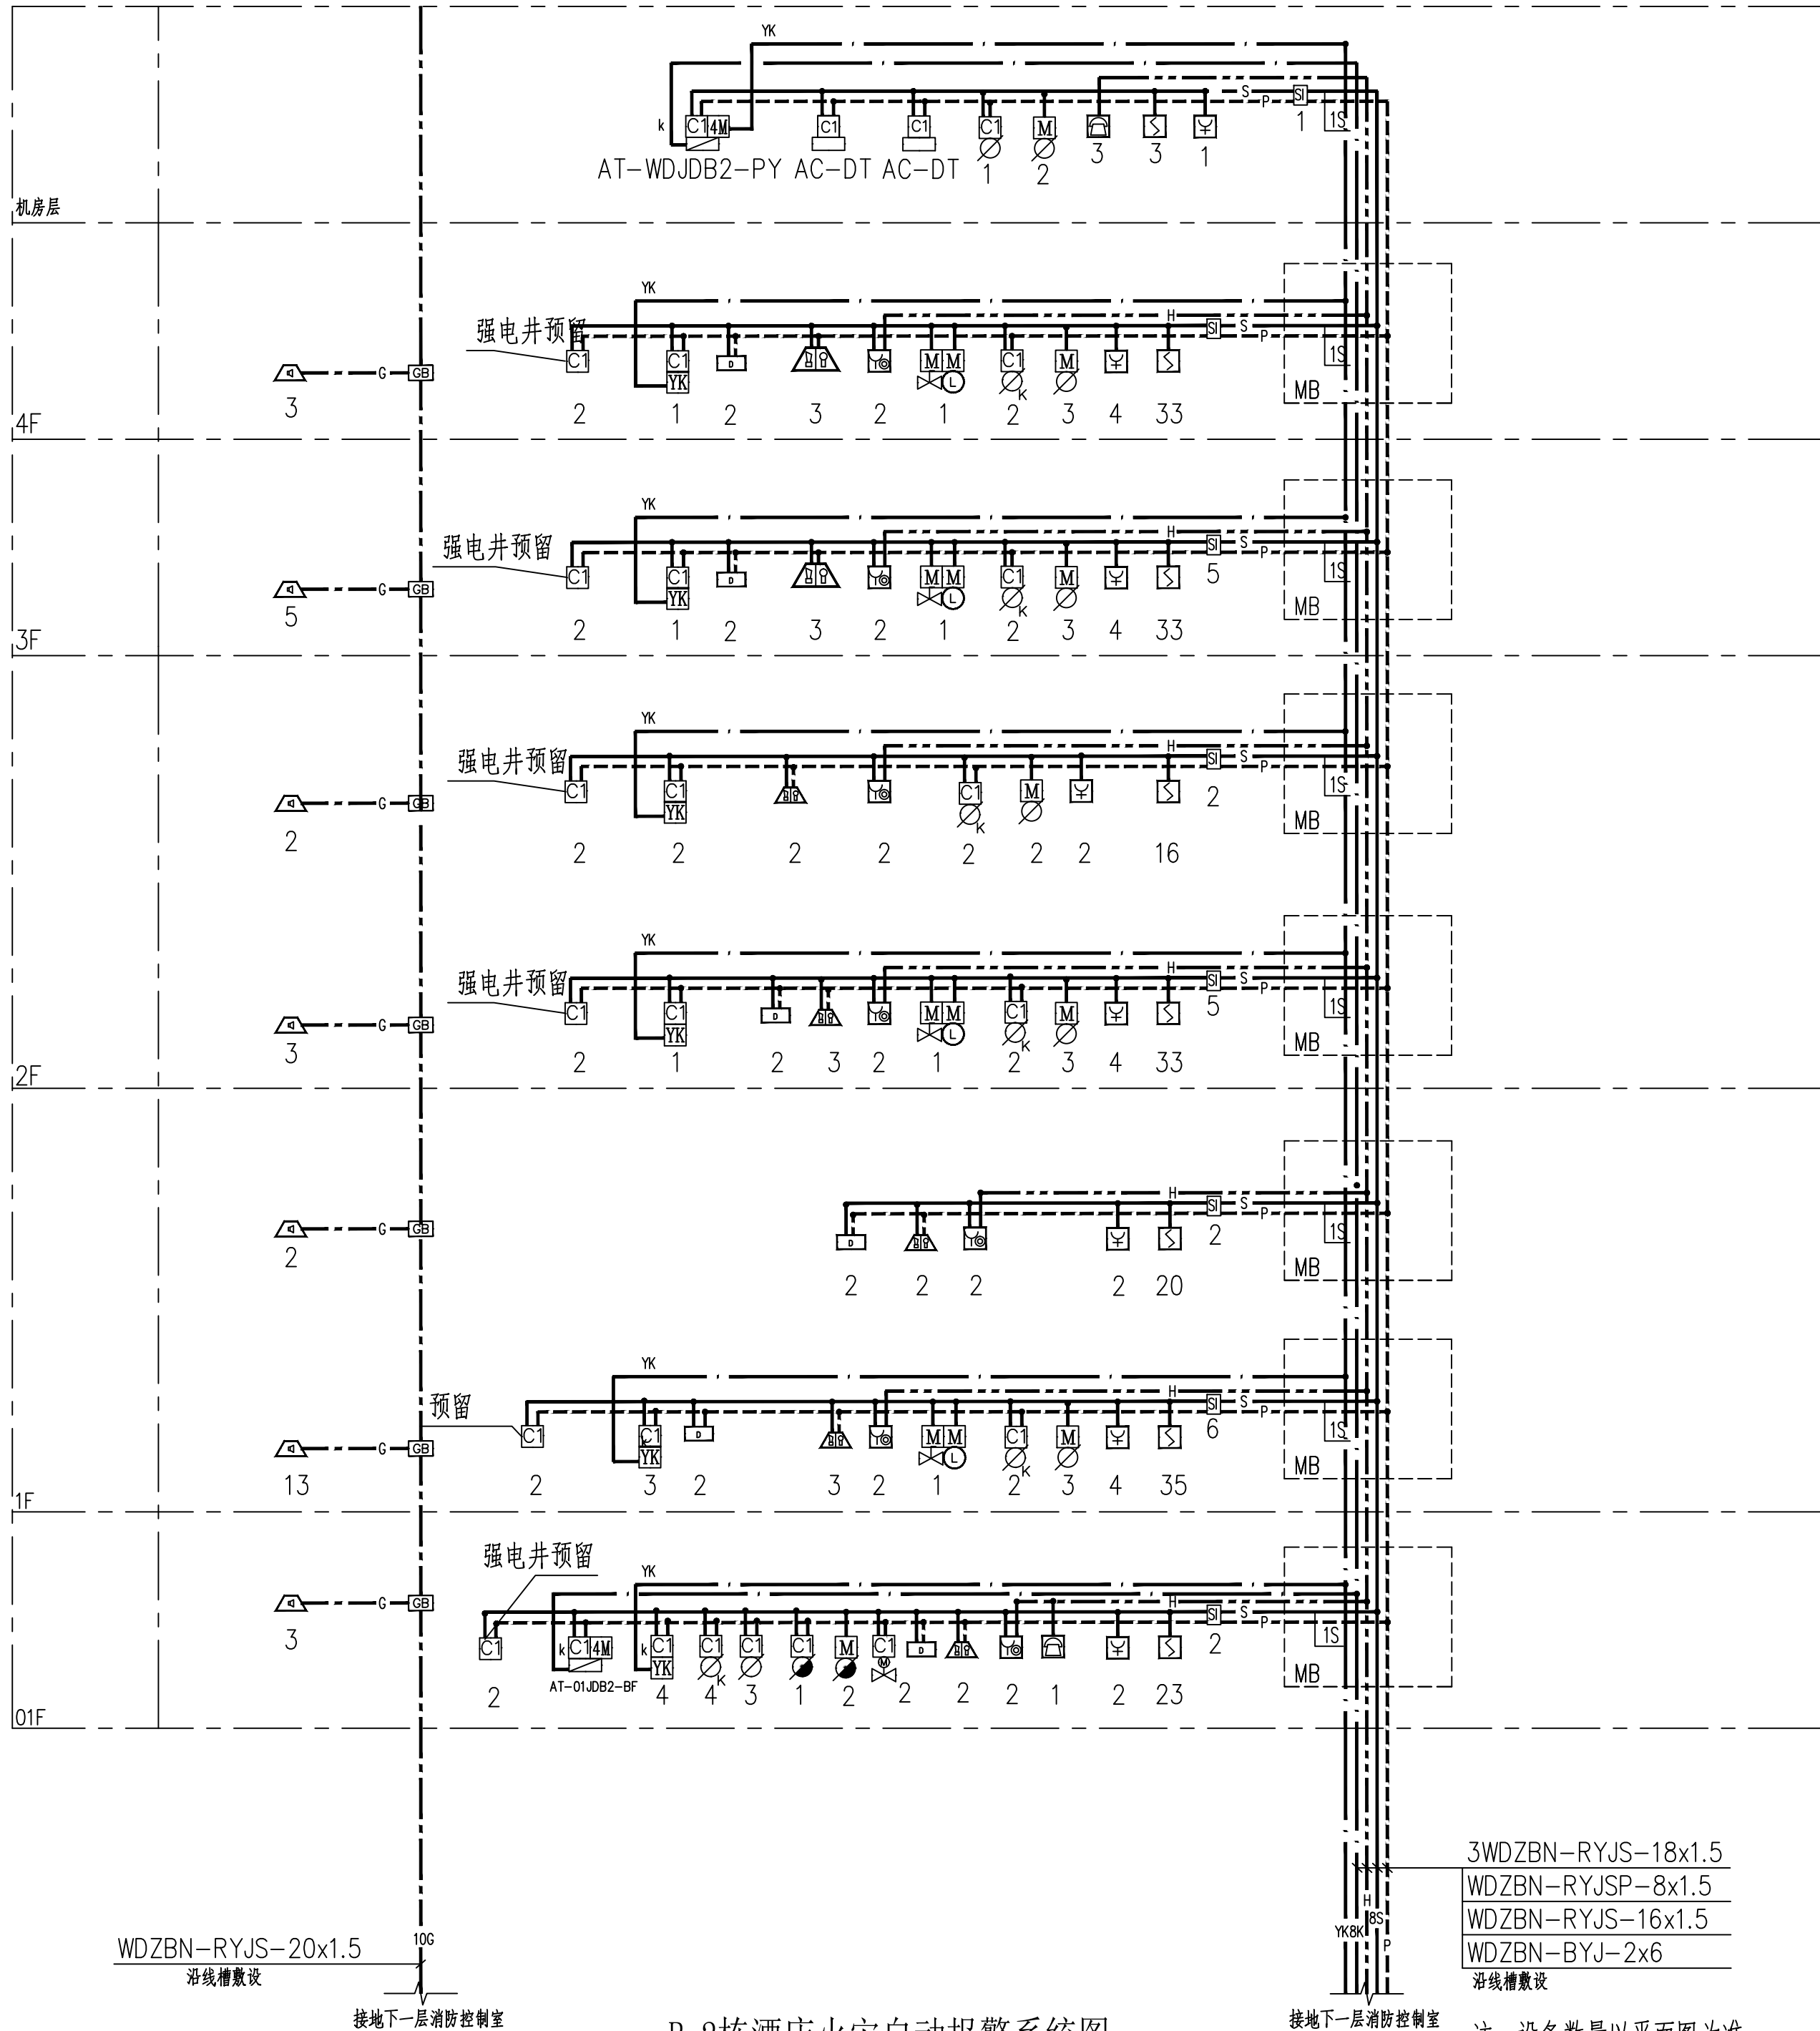

B-2栋酒店火灾自动报警系统图

会签签字 CONFIRMATION			
	专业负责人	设计人	
建筑专业	ARCH		
结构专业	STRUCT		
给排水专业	WATE		
暖通专业	VENT		
电气专业	E EC		
盖章栏 STAMP			
<div><div></div><div>北京维拓时代 建筑设计股份有限公司 BEIJING VIMOTRY STAR ARCHITECTURAL & CIVIL ENGINEERING DESIGN CO., LTD. 证书等级：甲 级 证书编号：A111010555</div></div>			
合作单位 COOPERATION COMPANY			
工程主持人 GENERAL MANAGER	毕晓燕	界破	
审定人 APPROVED BY	王 高	王高	
审核人 CHECKED BY	汪 海	汪海	
项目负责人 PROJECT LEADER	毕晓燕	界破	
项目经理 PROJECT MANAGER	葛 凤	葛凤	
专业负责人 DIVISION CHIEF	刘 凡	刘凡	
校 对 人 CHECKED BY	马永旭	马永旭	
设计人 DESIGNED BY	季河丽	季河丽	
主创设计师 SCHEME DESIGNER			
建设单位 CONSTRUCTION COMPANY			
工程名称 PROJECT NAME			
子项名称 ITEM NAME 旅居康复单元A 旅居康复单元B-1 旅居康复单元B-2			
设计号	DRAWING NO. 16110		
图名 DRAWING NAME	火灾自动报警系统图一		
项目编码 PROJ. NO.	版本号 REV. NO. A		
设计阶段 PHASE	图号 SHEET NO. 电施-13		
出图比例 SCALE	出图日期 DATE	1:100 2021.08	