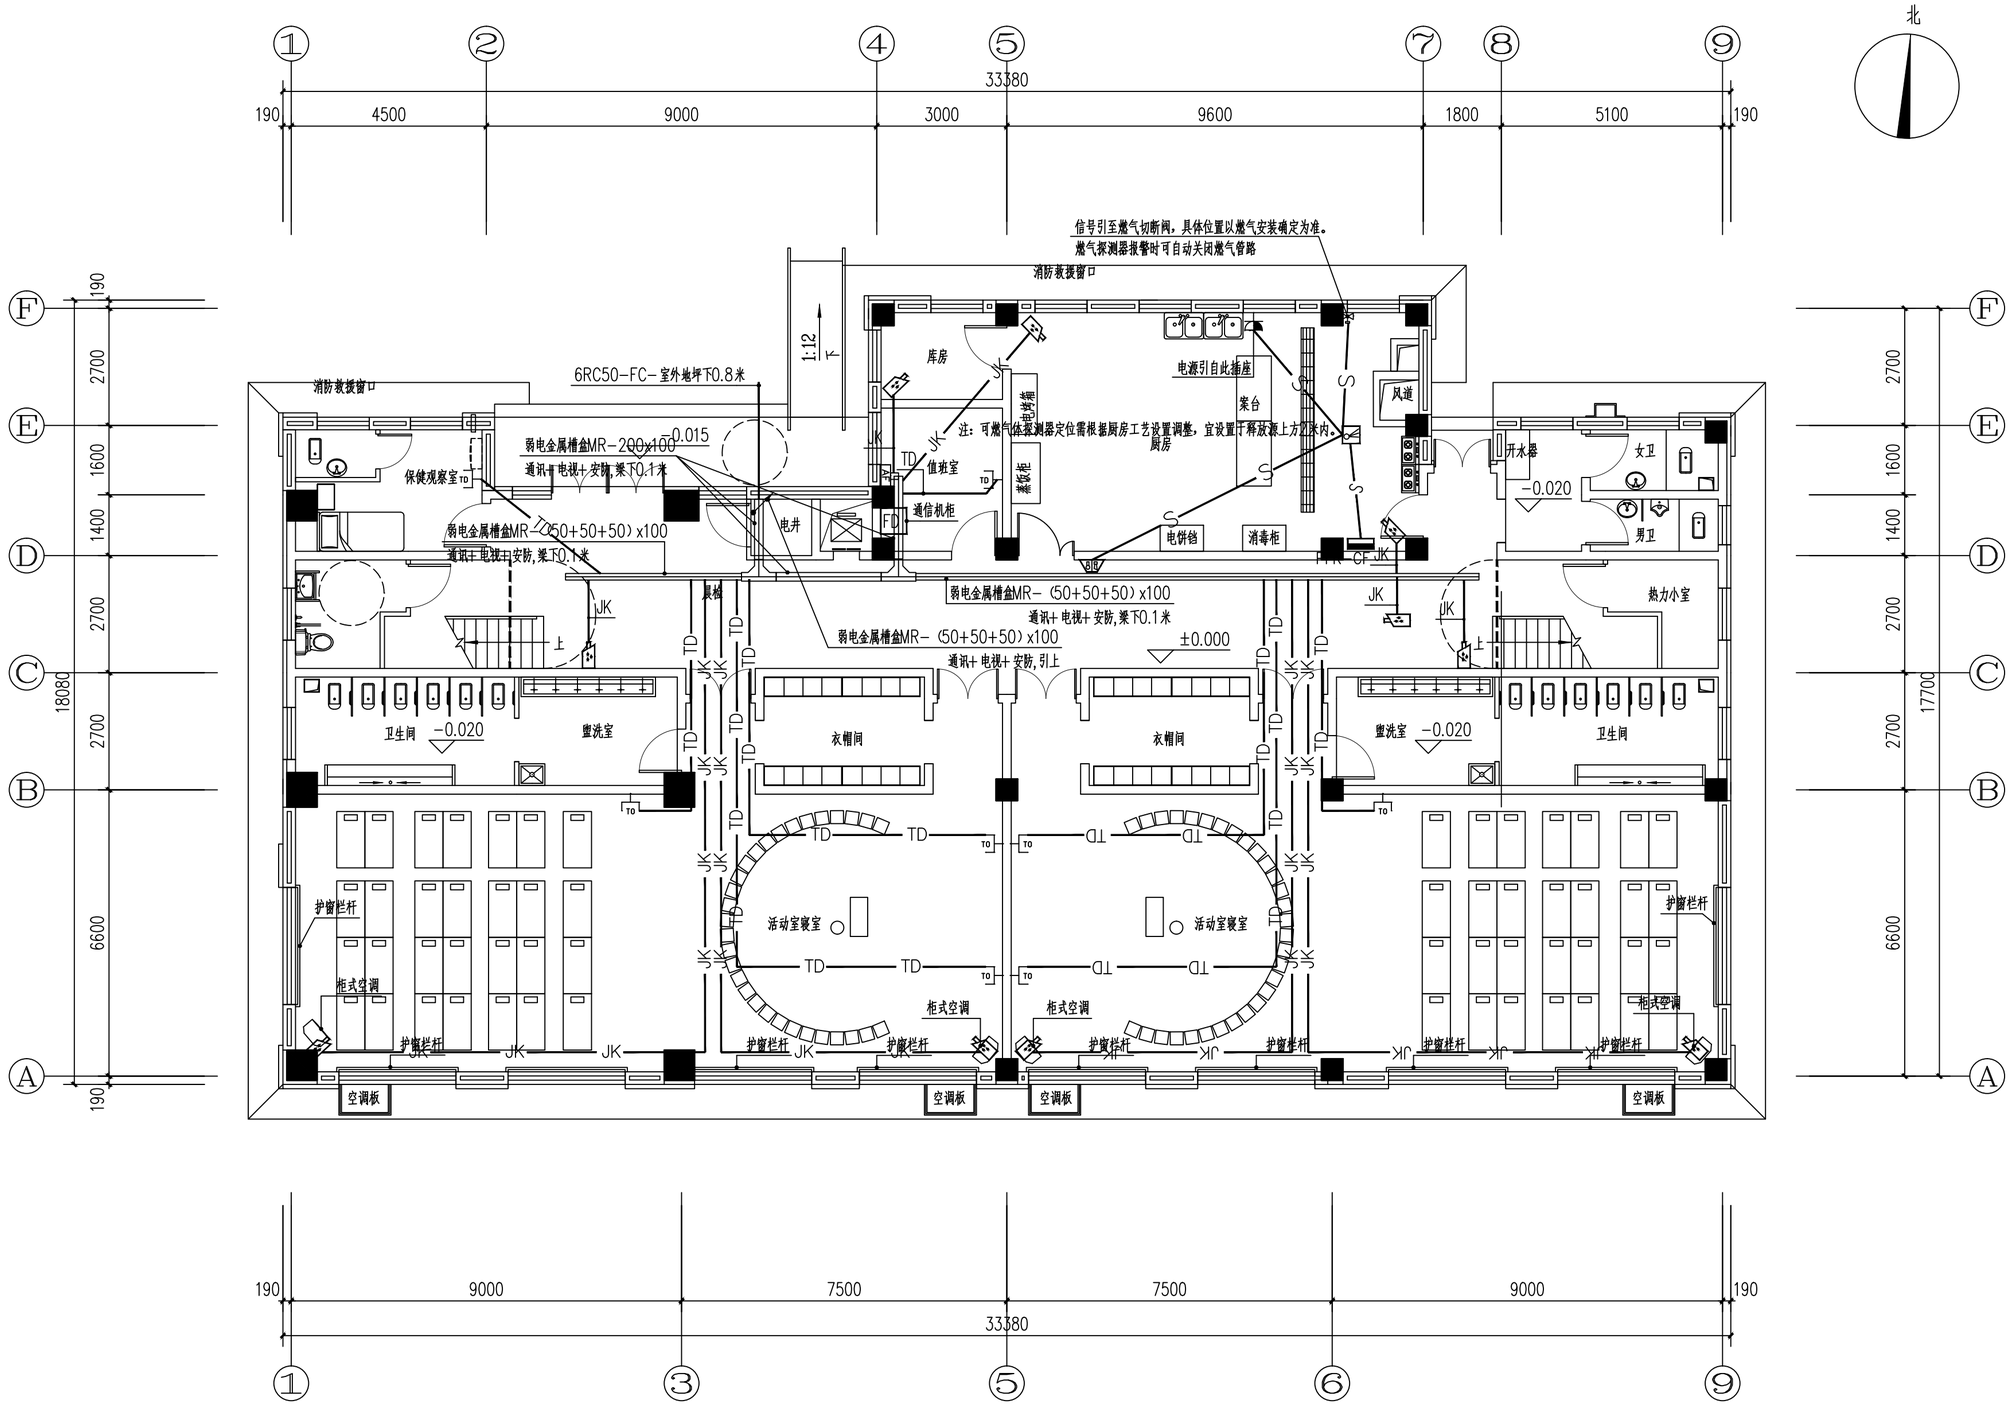
北
33380
190
4500
9000
3000
9600
1800
5100
18080
17700
6600
2700
1600
1400
信号引至燃气切断阀，具体位置以燃气安装确定为准。
燃气探测器报警时可自动关闭燃气管路
消防救援窗口
6RC50-FC-室外地坪下0.8米
1:12
下
库房
电源引自此插座
案台
风道
开水器
女卫
男卫
热力小室
值班室
通信机柜
蒸饭柜
电井
厨房
注：可燃气体探测器定位需根据厨房工艺设置调整，宜设置于释放源上方2米内。
保健观察室
弱电金属槽盒MR-200x100
通讯+电视+安防,梁下0.1米
弱电金属槽盒MR-(50+50+50)x100
通讯+电视+安防,梁下0.1米
弱电金属槽盒MR-(50+50+50)x100
通讯+电视+安防,梁下0.1米
弱电金属槽盒MR-(50+50+50)x100
通讯+电视+安防,引上
-0.015
±0.000
-0.020
电饼铛
消毒柜
晨检
卫生间
盥洗室
衣帽间
活动室寝室
护窗栏杆
柜式空调
空调板
JK
TD
TO
FD
CF
上

首层弱电平面图