



会签	专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建	电			电		
结	气			暖		
构	通			通		
给	动			力		
排						

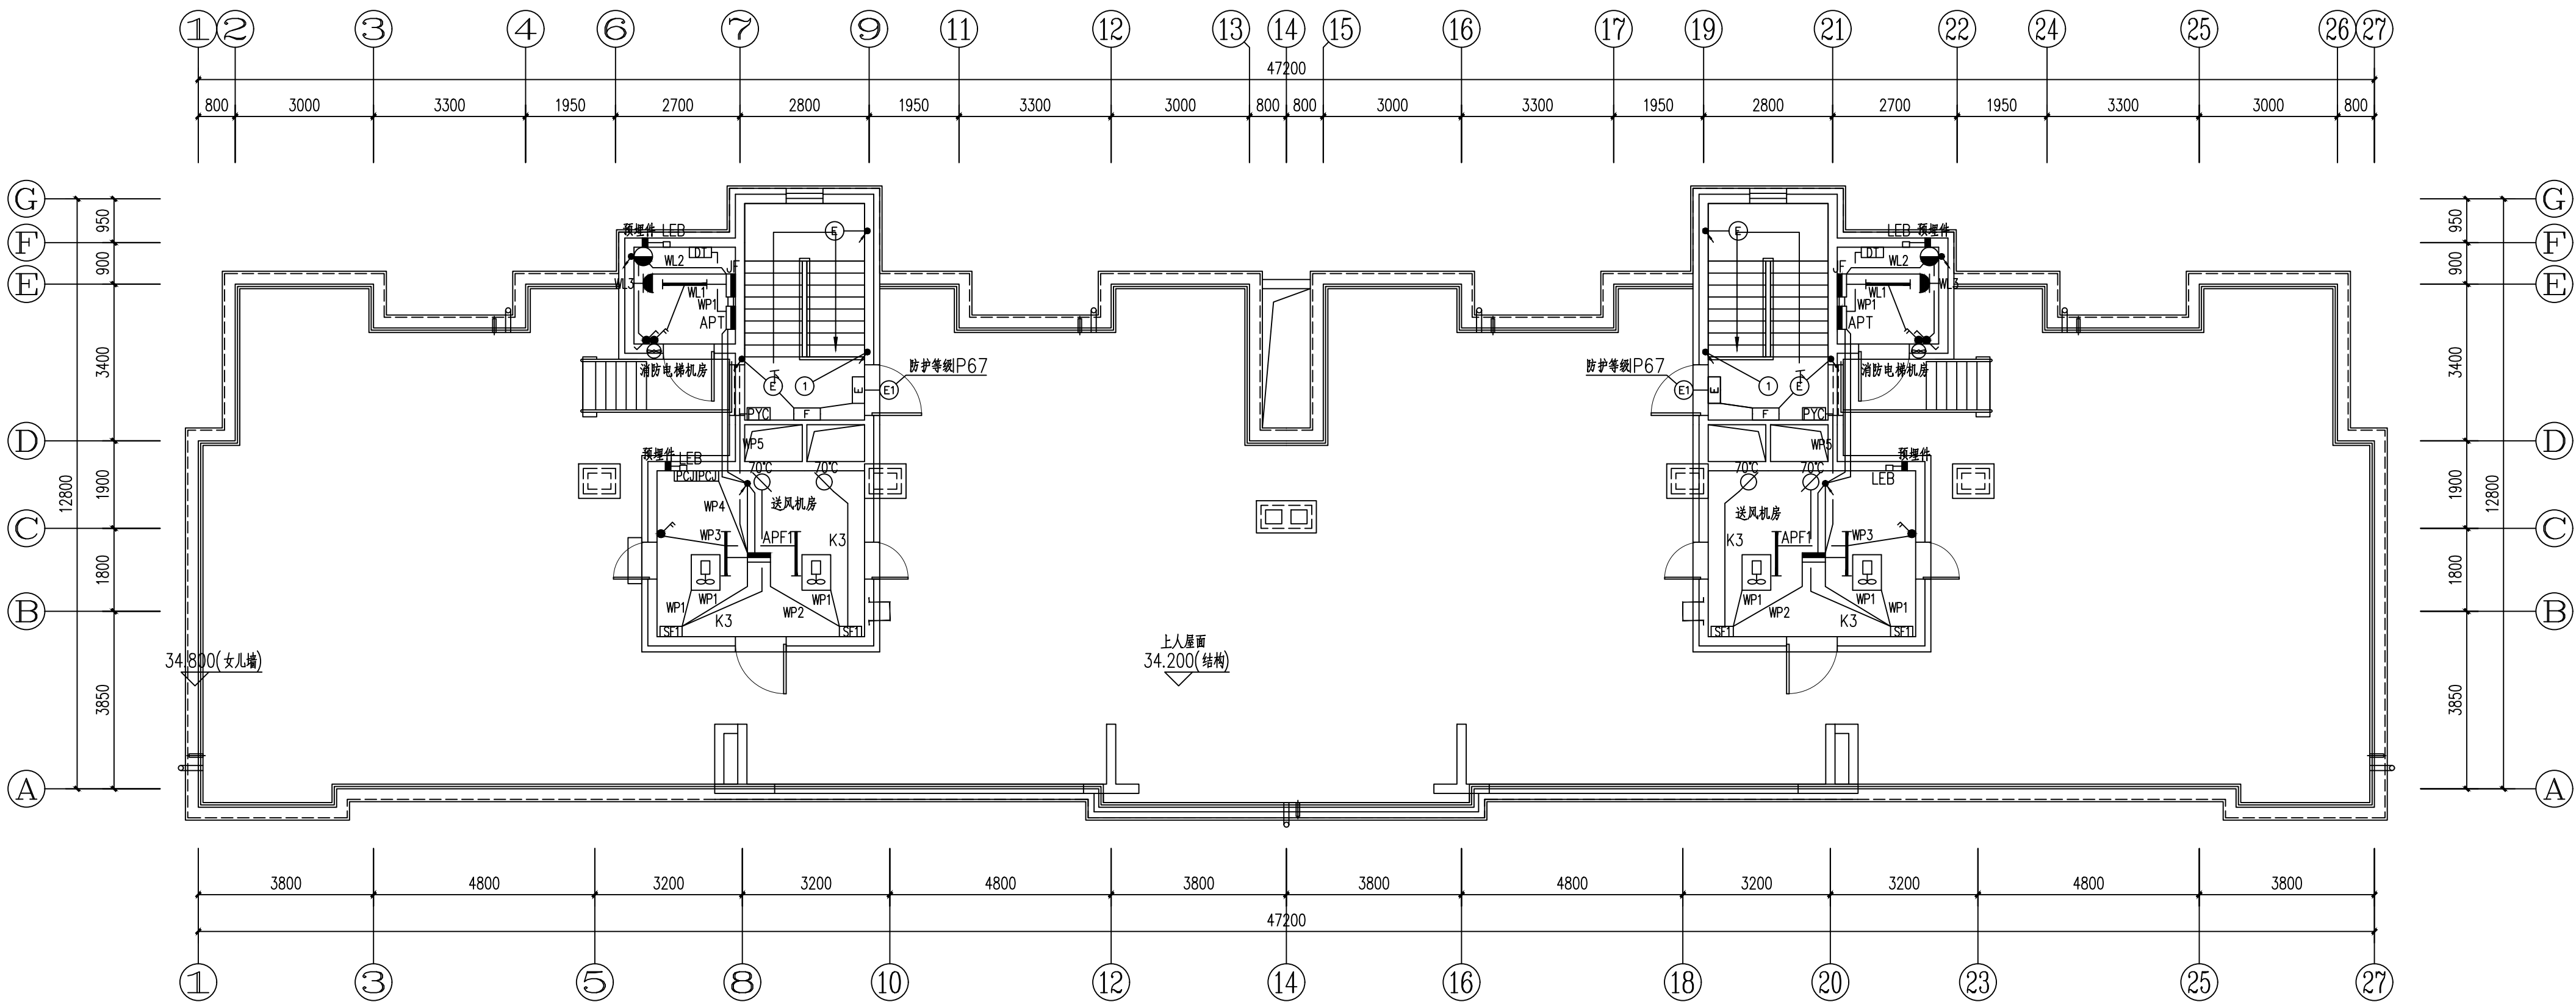

- 电梯机房、风机房局部等电位联结说明:
1. 电梯机房、风机房局部等电位联结包括机房内金属门框、金属构架、主机座、设备外壳、金属穿线管、金属线槽、设备各种保护器接地、功能性接地端均应接至等电位接地端子板。
 2. 预埋件做法见12D10—P77~78。
 3. LEB 线均采用BVR—1*4mm²导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
 4. LEB 端子箱形式参见MEB图式,尺寸为160X75*50,端子采用TE—8,五个。
 5. 非金属管或非金属设备可不做连接。

机房层照明平面图 1:100

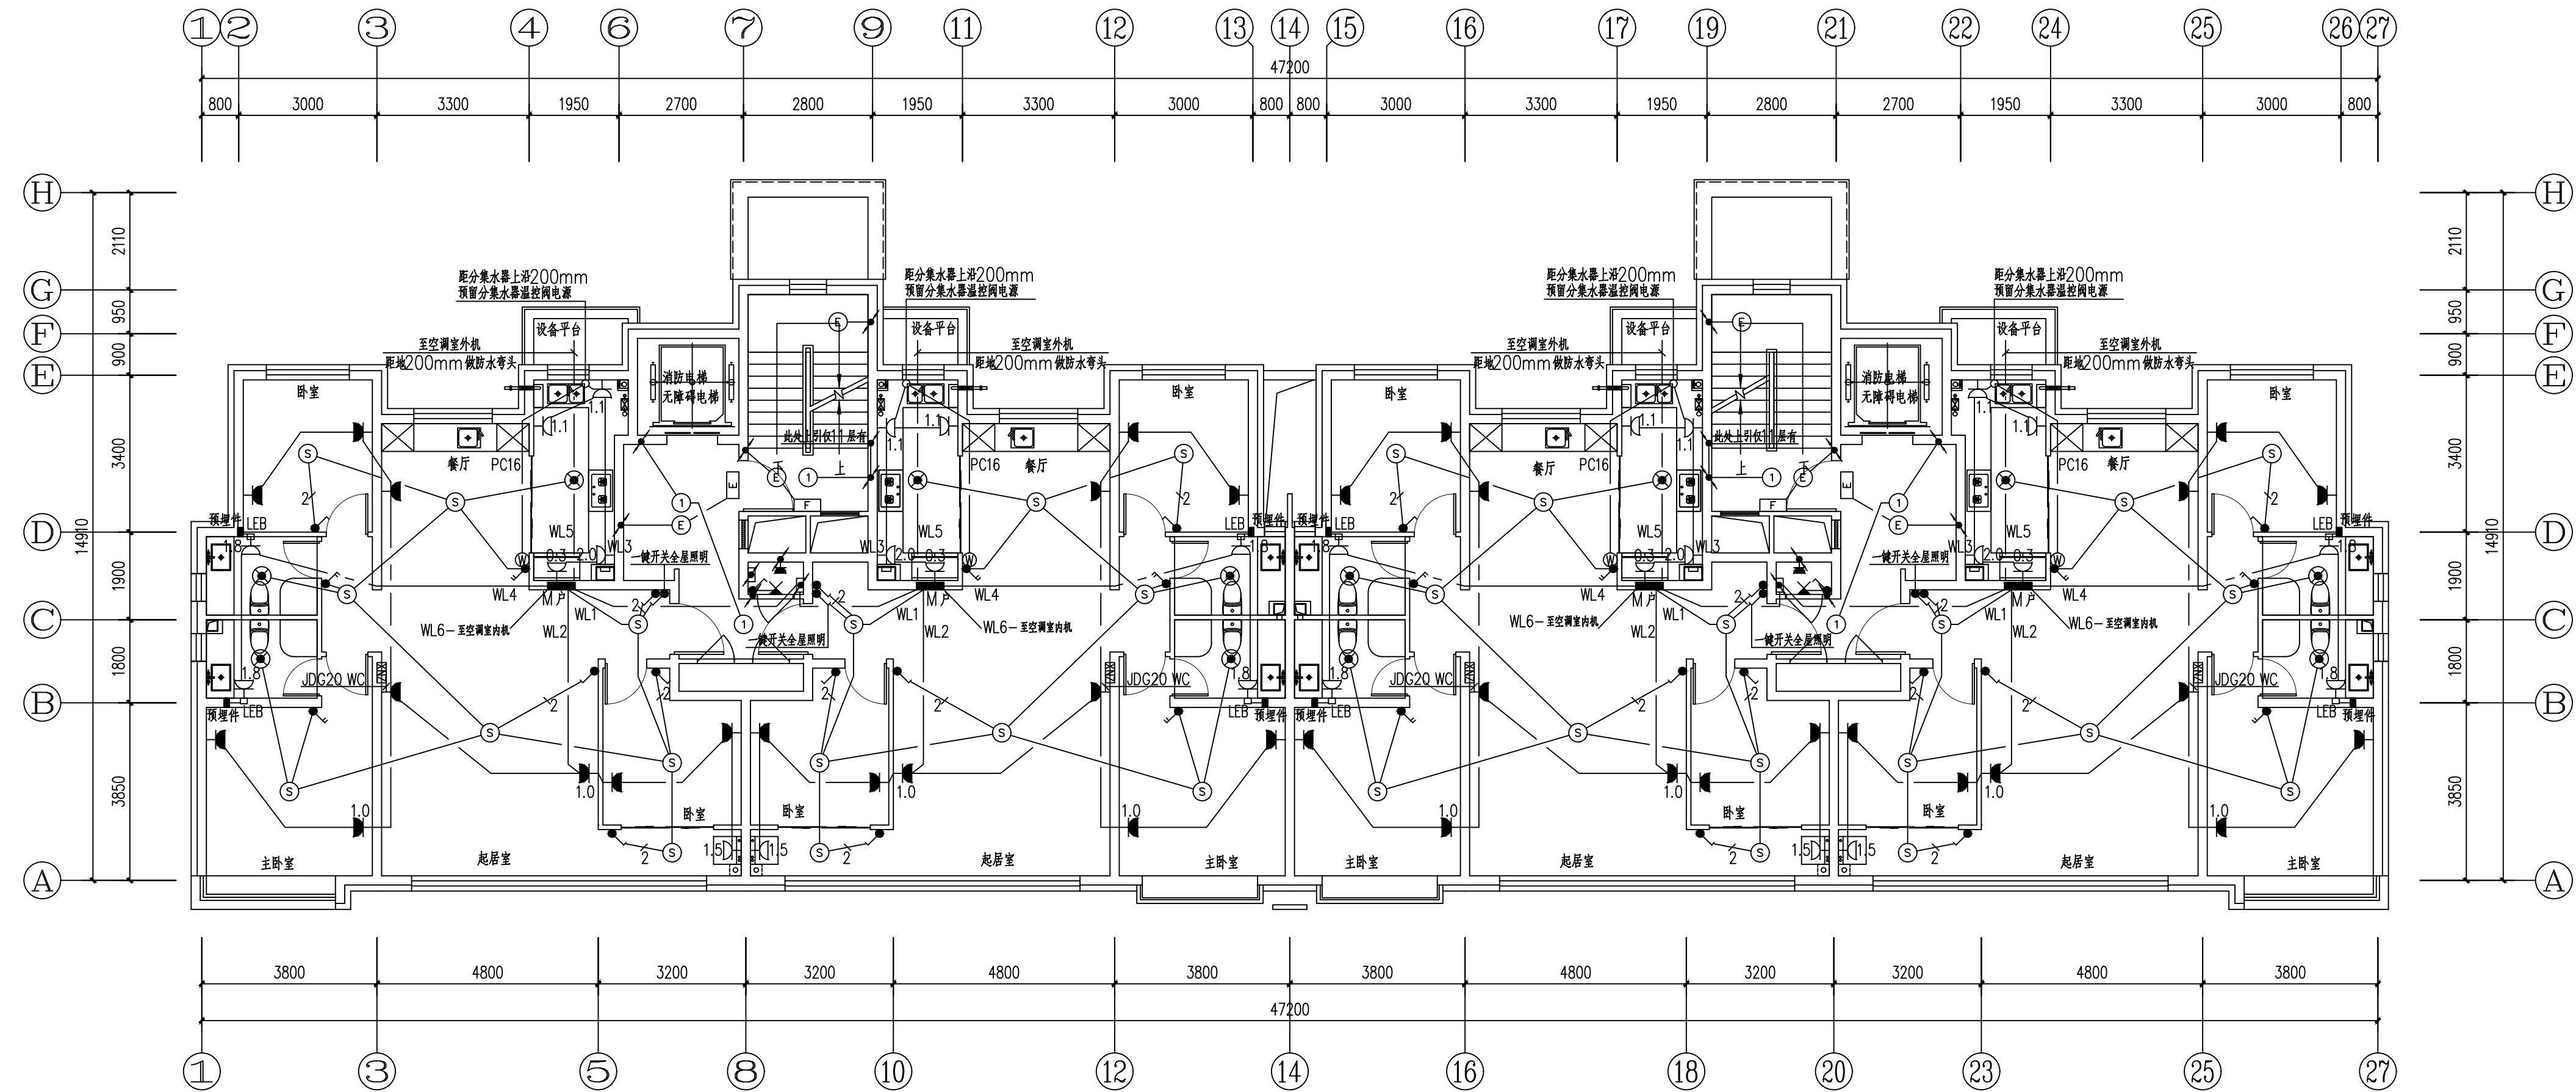

二~十一层照明平面图 1:100