

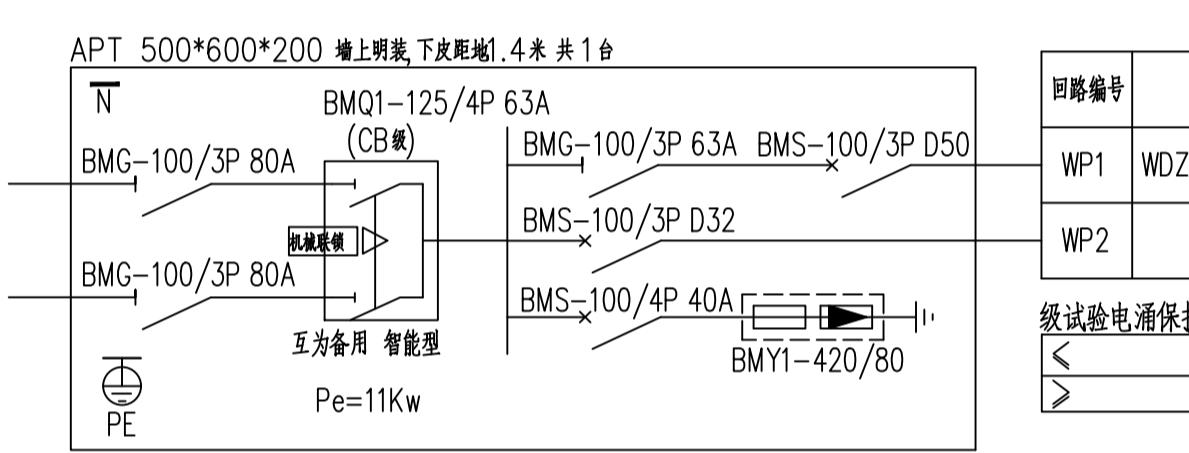
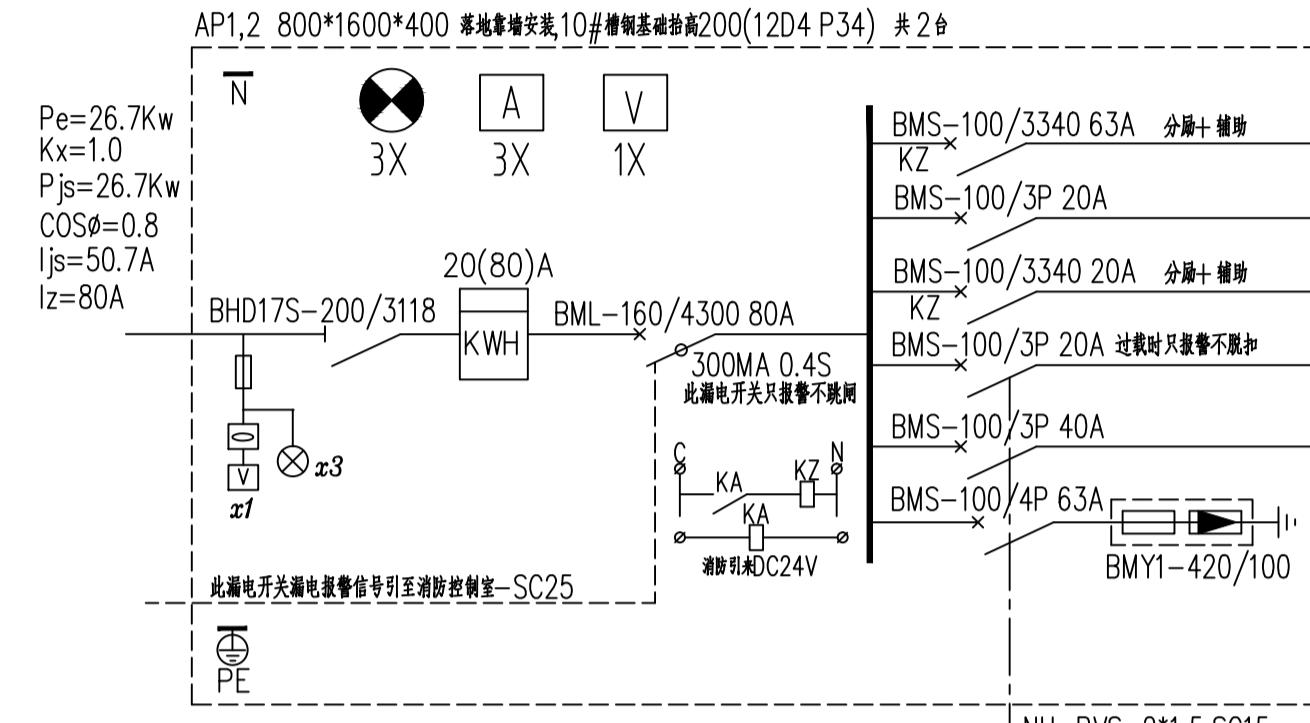



日期  
姓名  
专业  
日期  
姓名  
专业  
单位  
姓名  
专业  
单位

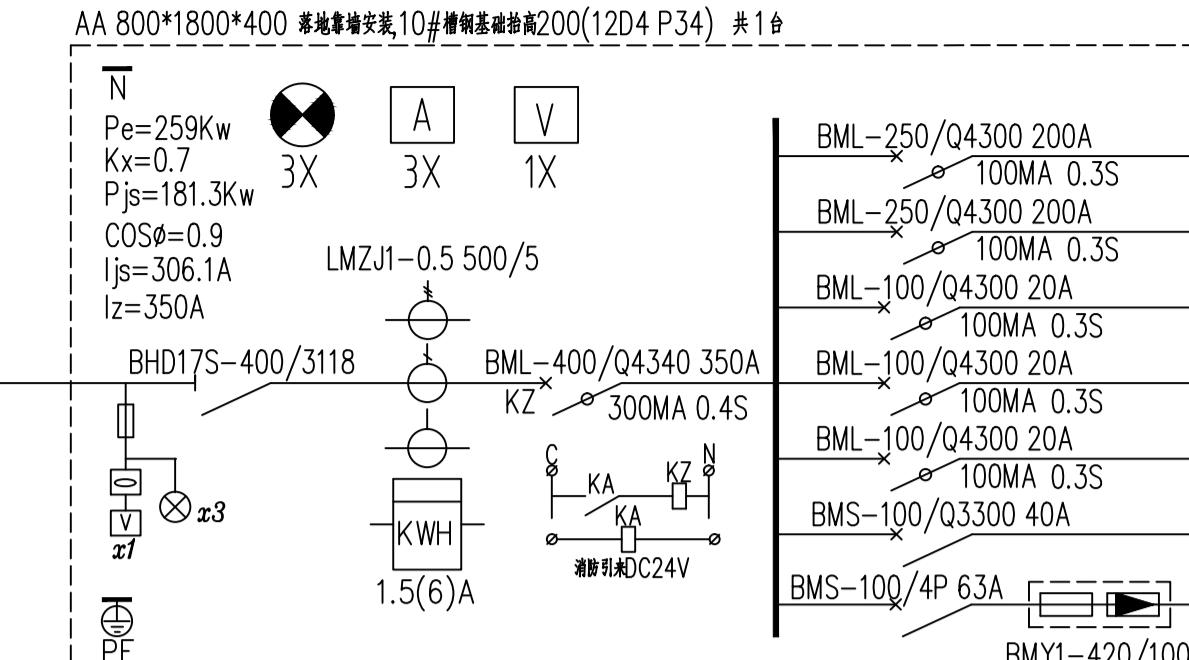





注:1. APT 电源箱中的配电断路器均应具有漏断功能。  
2. 电梯的过载保护应作用于断路器不跳闸。  
3. 电梯具有自动平层功能。

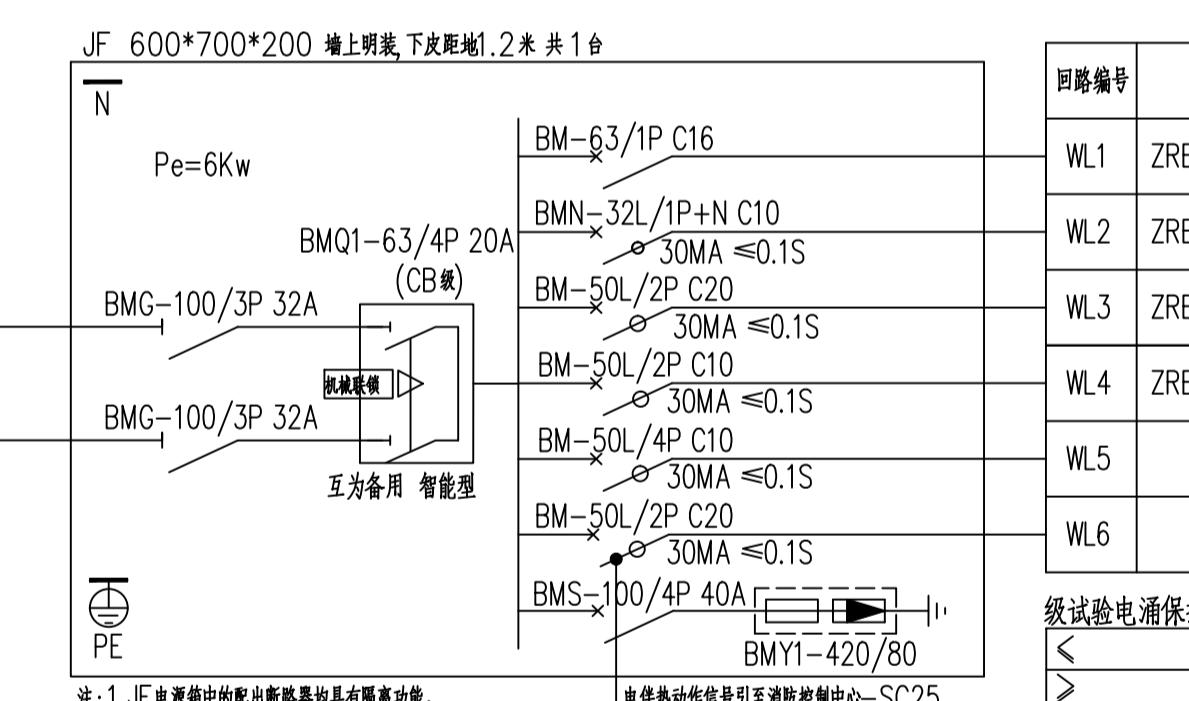

注:1. JF 电源箱中的配电断路器均具有漏断功能。  
2. 本工程消防管道的元件热保温由甲方委托厂家负责设计施工。

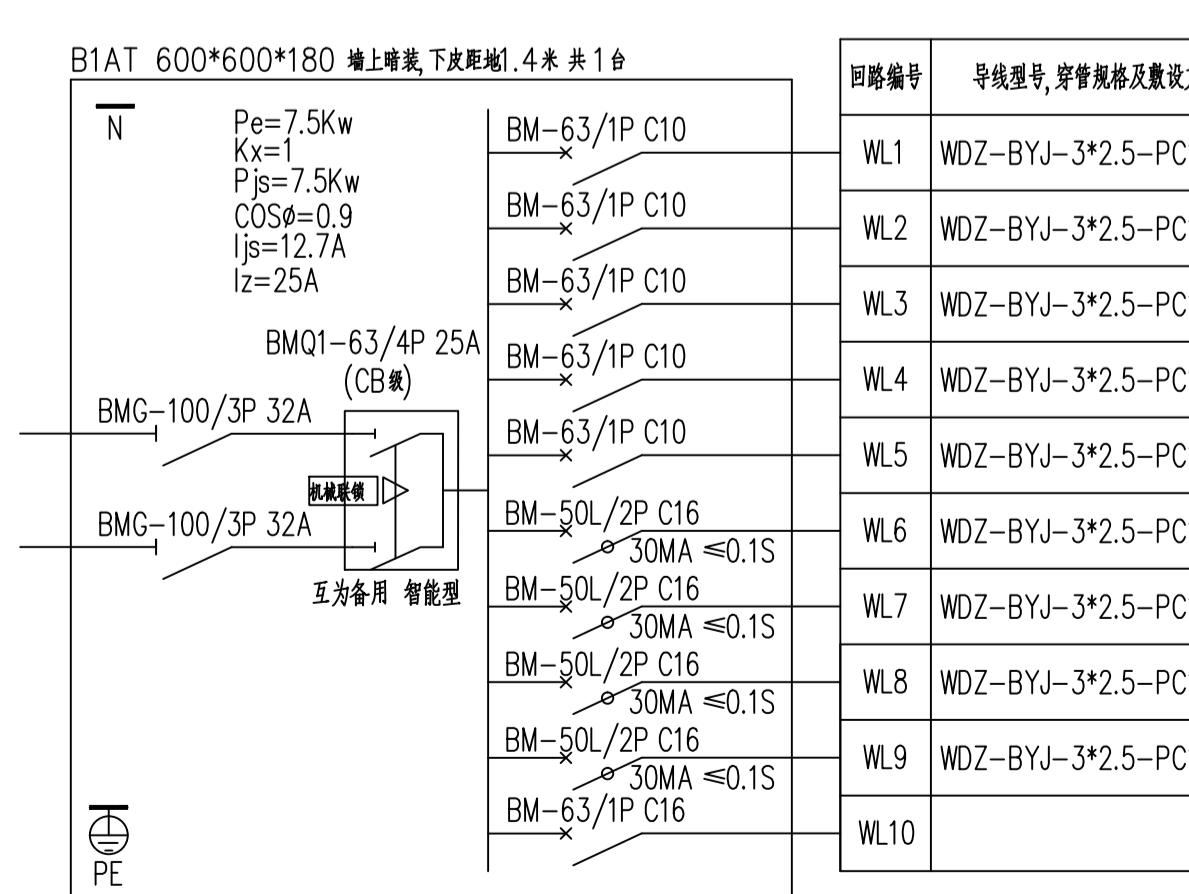

注:1. JF 电源箱中的配电断路器均具有漏断功能。  
2. 本工程消防管道的元件热保温由甲方委托厂家负责设计施工。

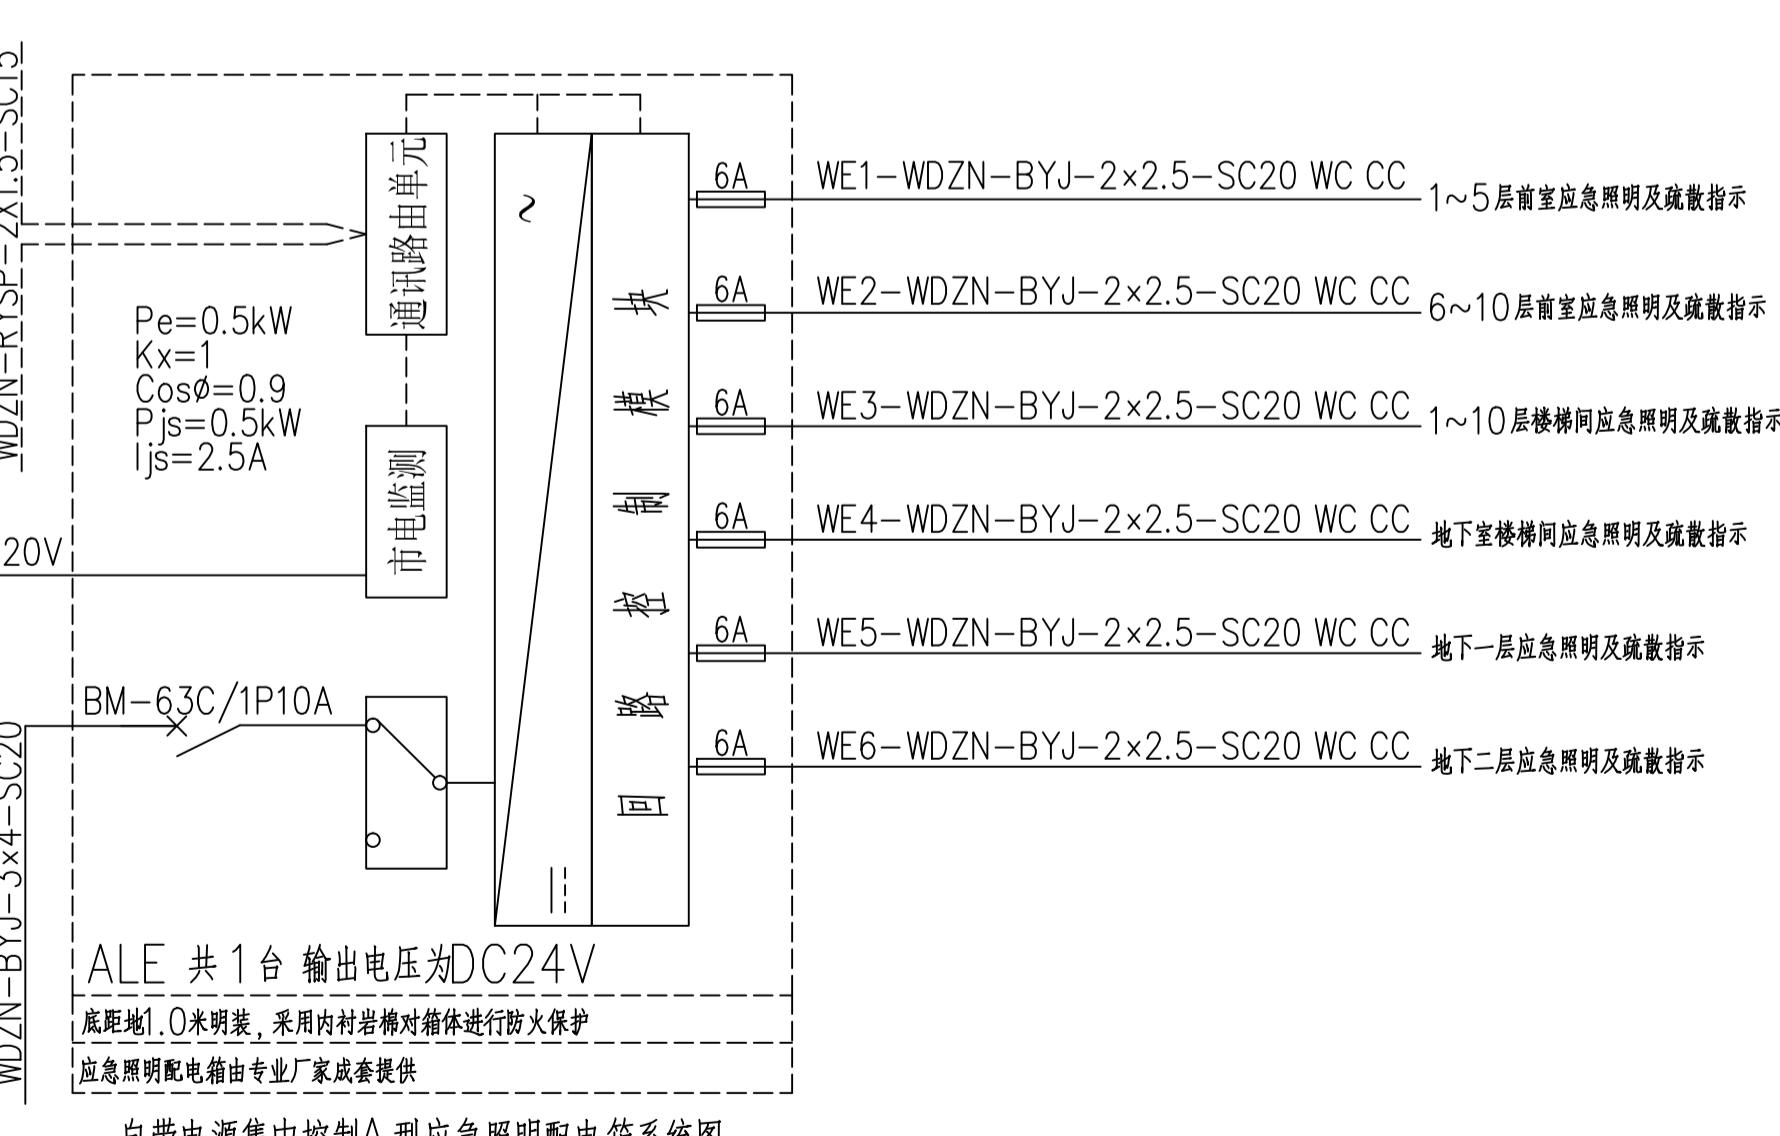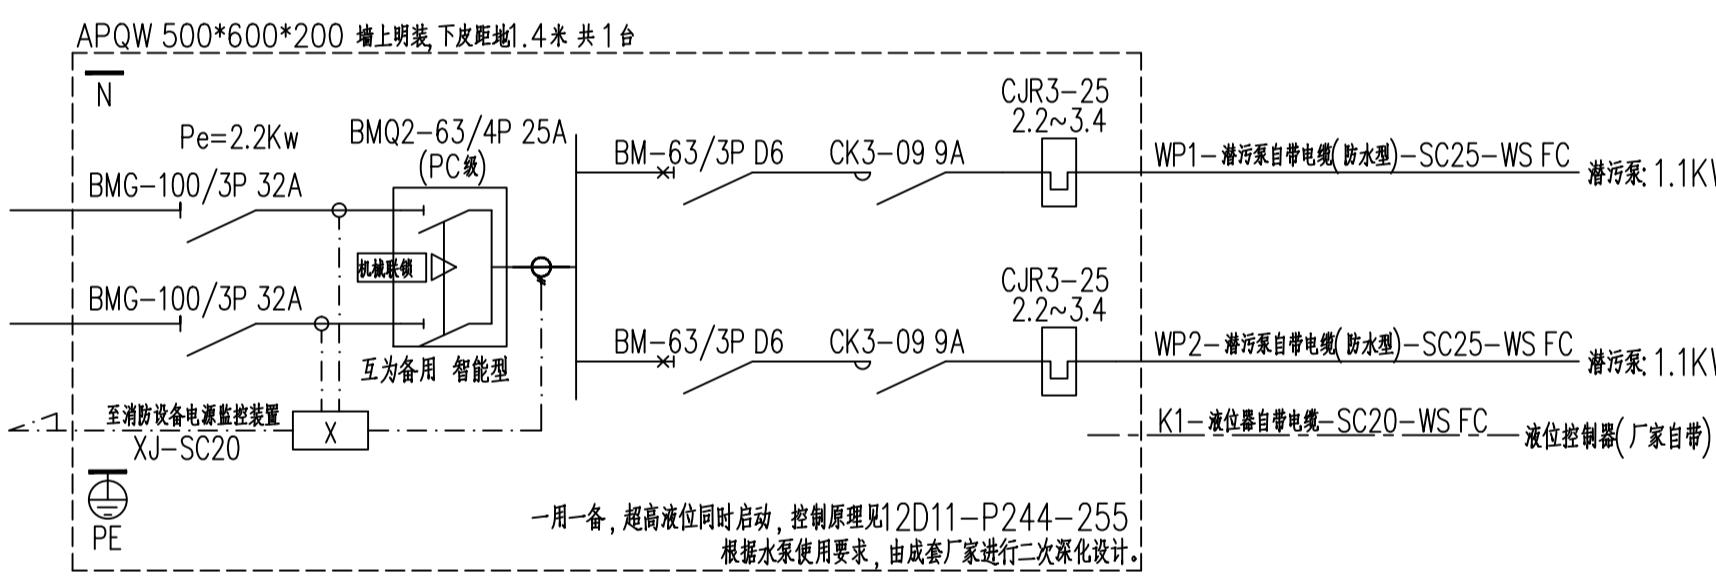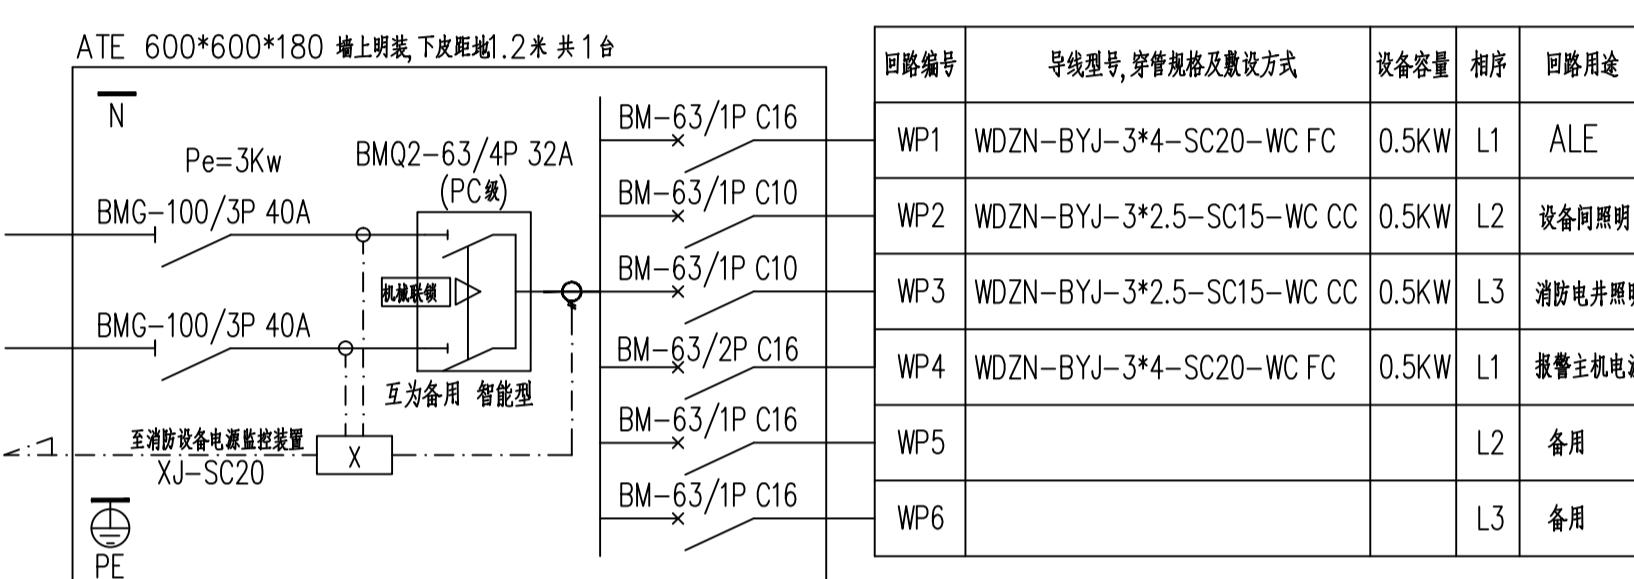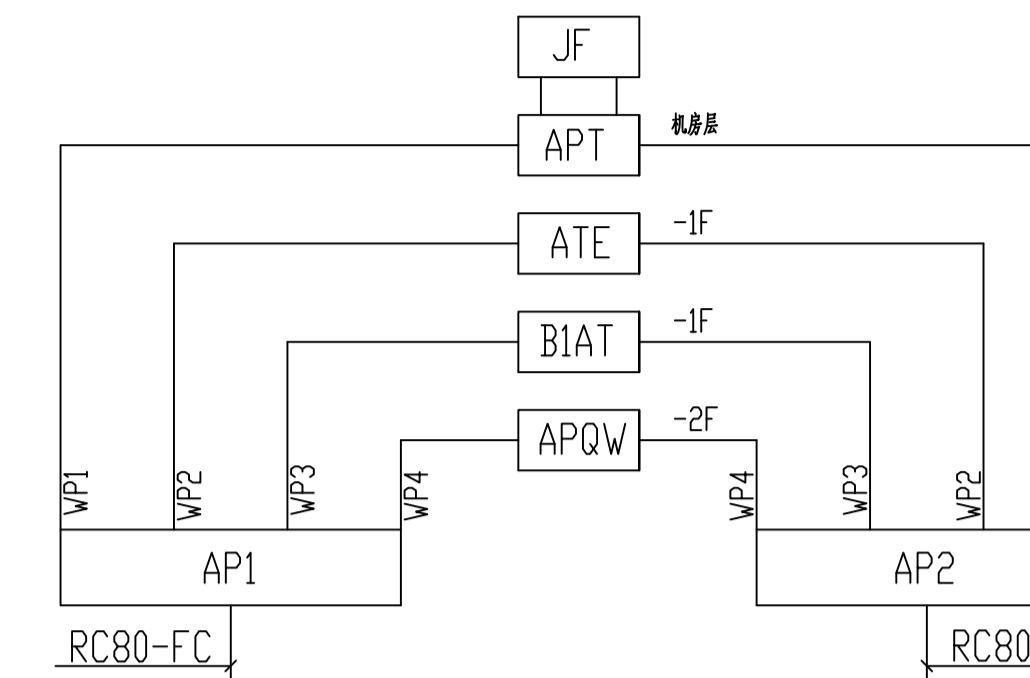

配电系统图一