

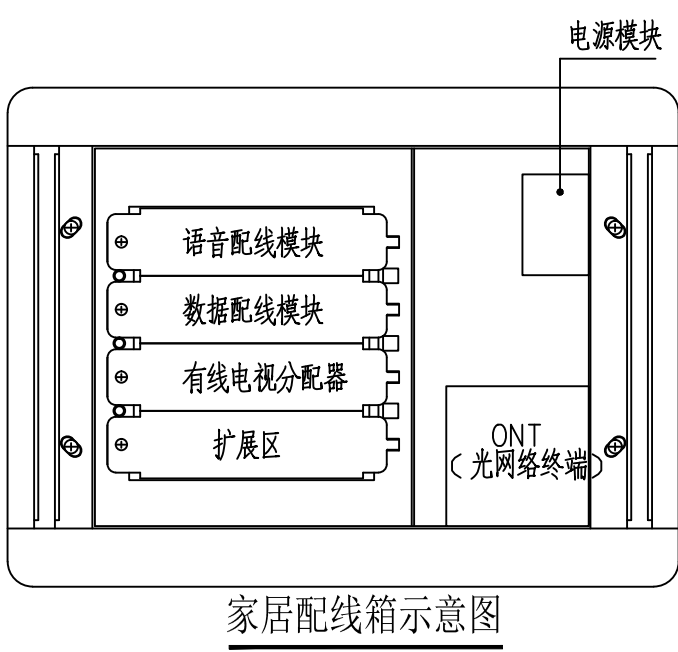
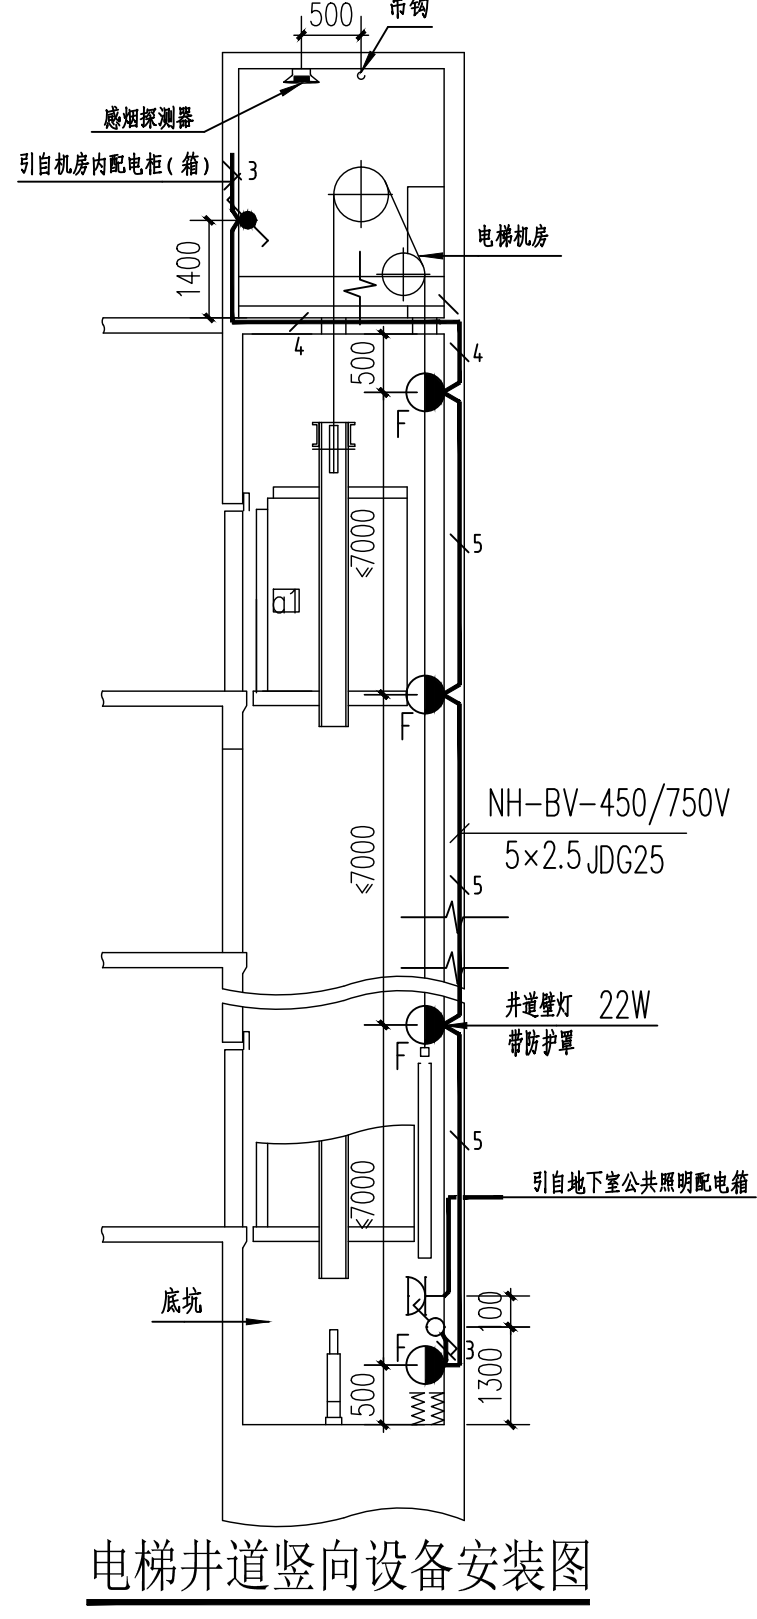
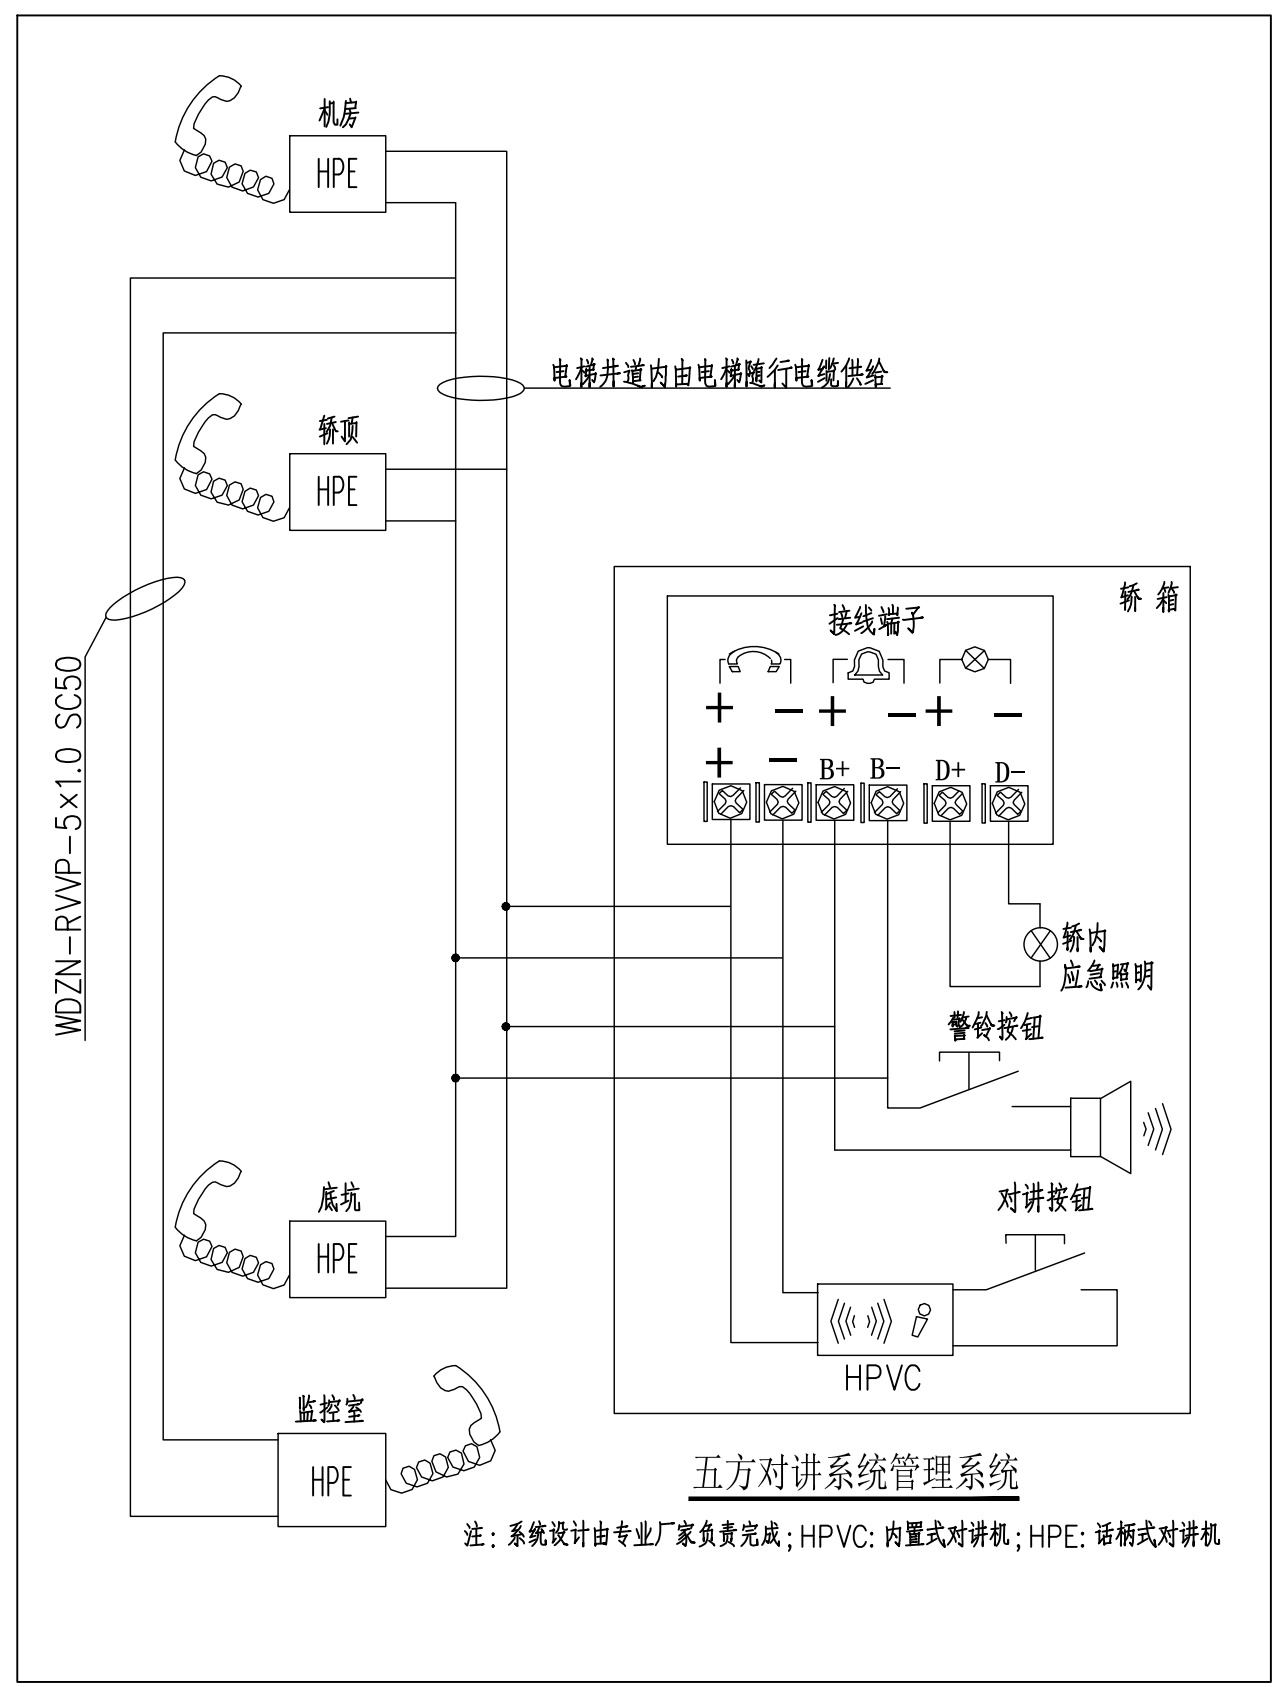


进户布线	TT	SYWV-75-5 PVC25 WC FC+1根G.657A 2芯皮线光缆 PVC25 WC FC
可视对讲	DJ	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.0) PVC25 WC FC
	DJI	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.5) 2PVC20 WC FC
监控线	JK	2PVC20 WC CC (仅预留管, 线型由厂家确定)
有线电视系统	2TV	2*SYWV-75-5 PC25 WC FC
	TV	SYWV-75-5 PC20 WC FC
电话+ 网络系统	TO	1x1061004UTP PVC20 WC FC
	TI	1x1061004UTP+RVS-2x0.5 PVC20 WC FC
	TP	RVS-2x0.5 PVC16 WC FC

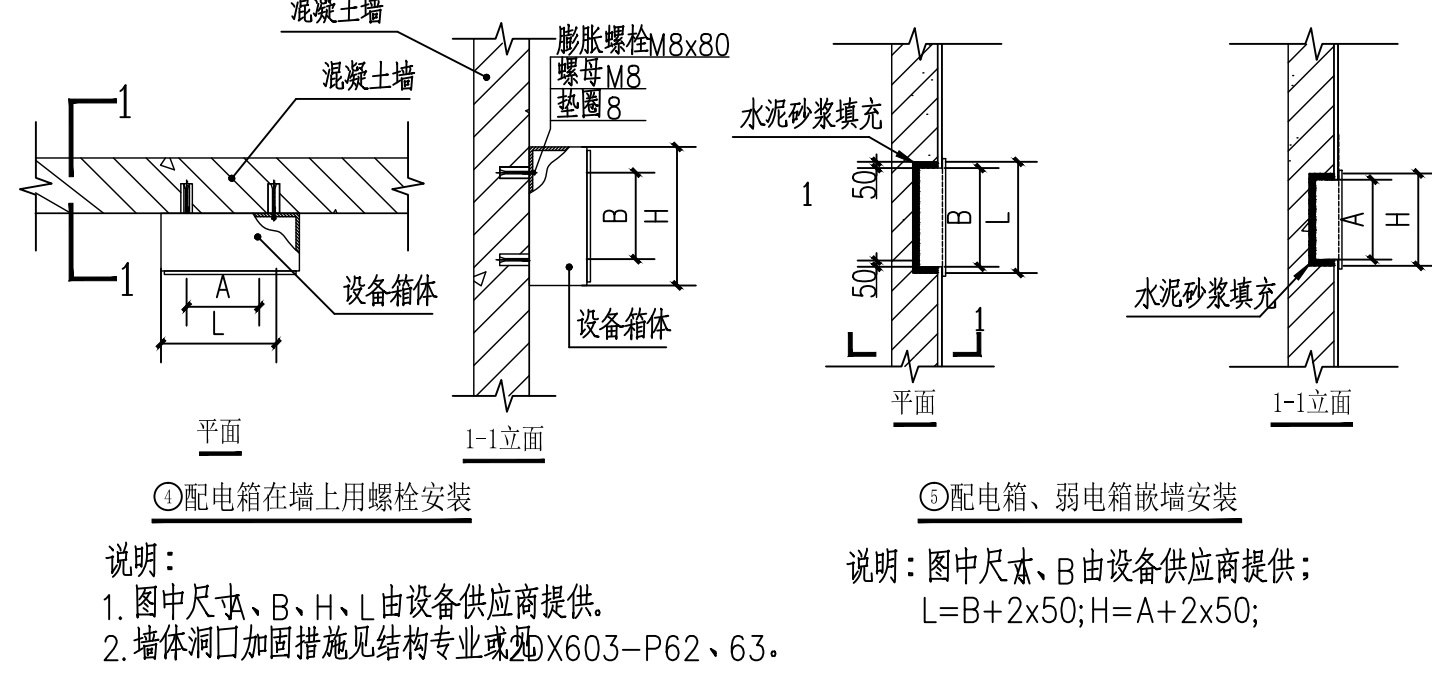

材料表		
编号	名称	尺寸: 宽×高×厚
1	[HDI] 家居配线箱	420×300×140
2	[□] 箱内电源插座250V, 10A	预装86接线盒
附 注	1. 斜边三角形表示, 薄片安装、箱面喷塑。	
	2. 住宅家居配线箱里要求220V电源供电, 箱体内安装电源插座并采取强、弱电安全隔离措施。	
	3. 本箱子不受ONU设备、无源数据模块、电话配线模块、有线电话配线模块等弱电系统设备。	

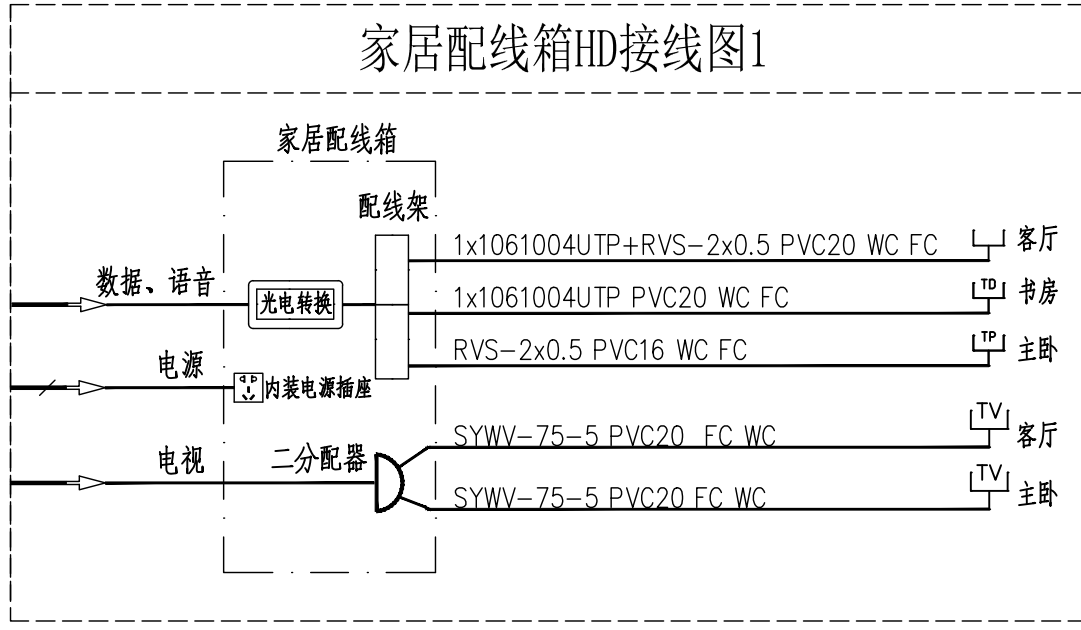

说明:

1. 电梯井道最高点和最低点5m处各设置一盏灯,中间不大于7m 均布
距井道底坑,5m处设一防护等级IP54型的单相三孔插座。
2. 电梯机房应设荧光灯需让顶板吊钩。
3. 电梯井道及控制柜IP54型,距井底,1.4米安装。
4. 井道内敷设的电缆和电线应采用阻燃耐潮湿型。