




常开双扇防火门监控立面安装图 (单扇原理同此图)

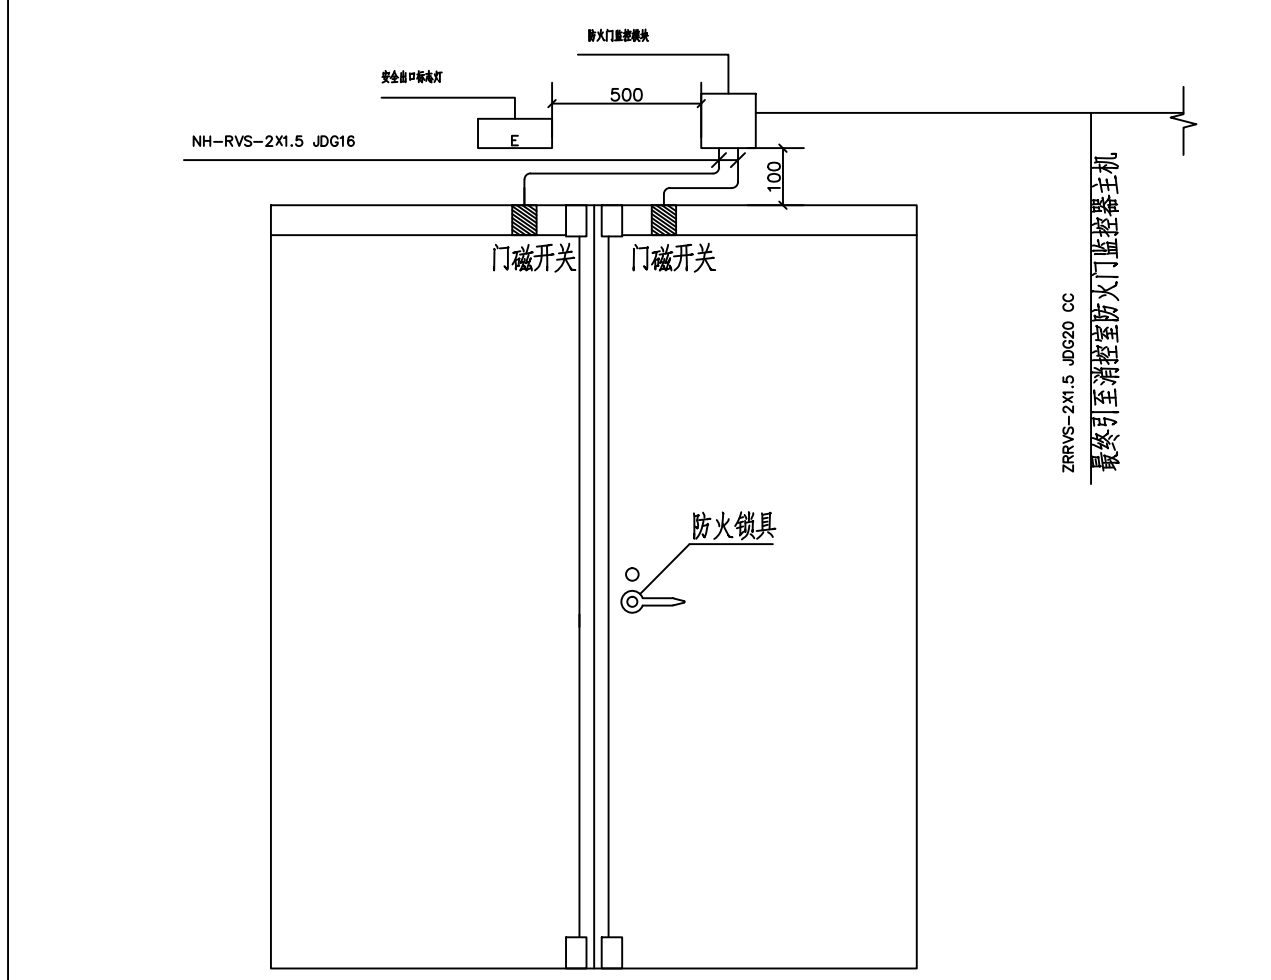


1. 防火门门磁开关应安装在防火门门框上部, 距门框顶部 100mm 处, 且应安装在防火门门框上部, 距门框顶部 100mm 处, 且应安装在防火门门框上部, 距门框顶部 100mm 处。

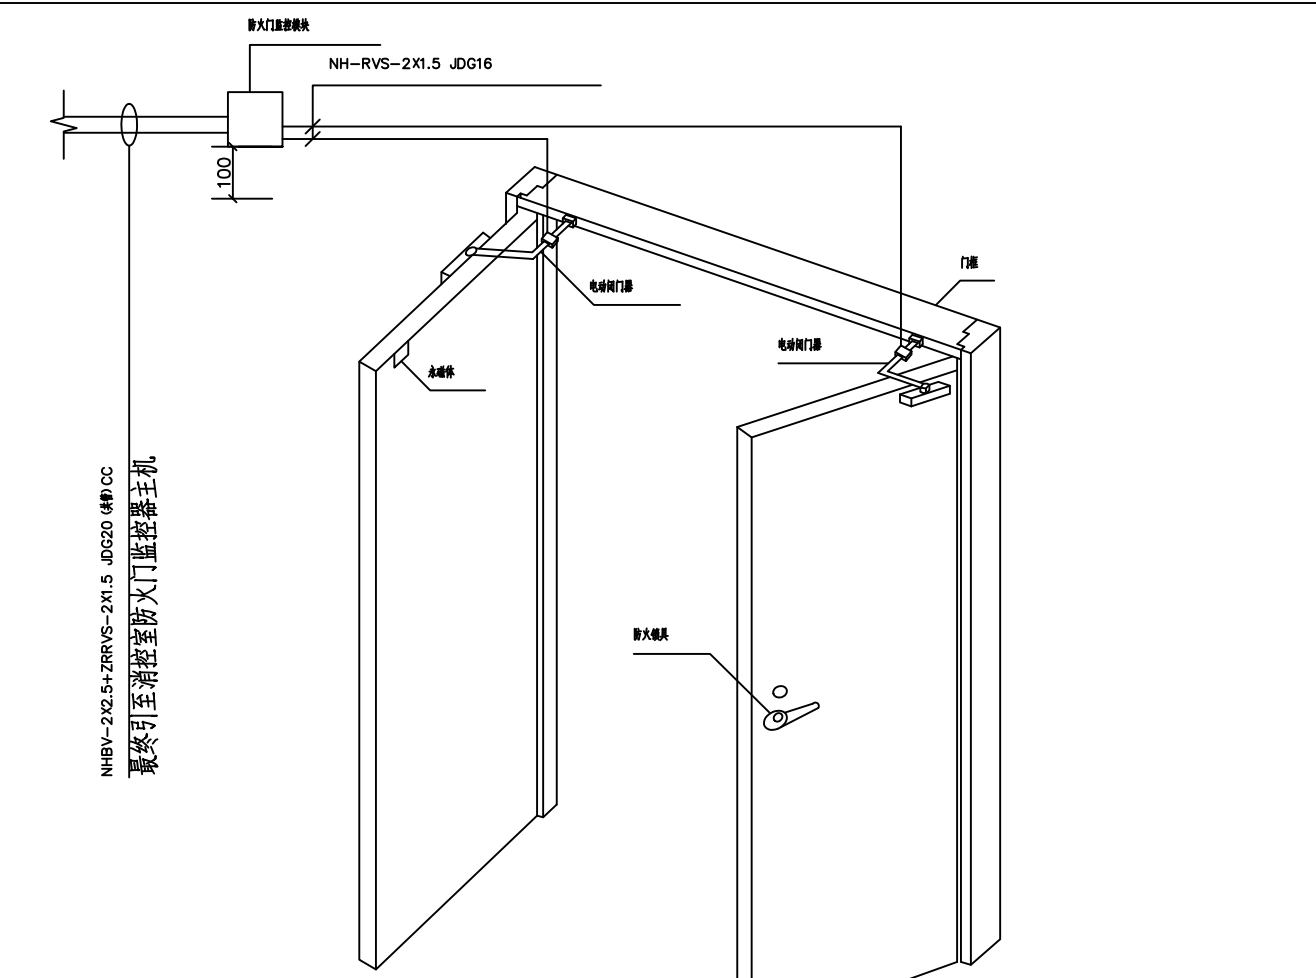


常开双扇防火门监控展开图 (单扇原理同此图)

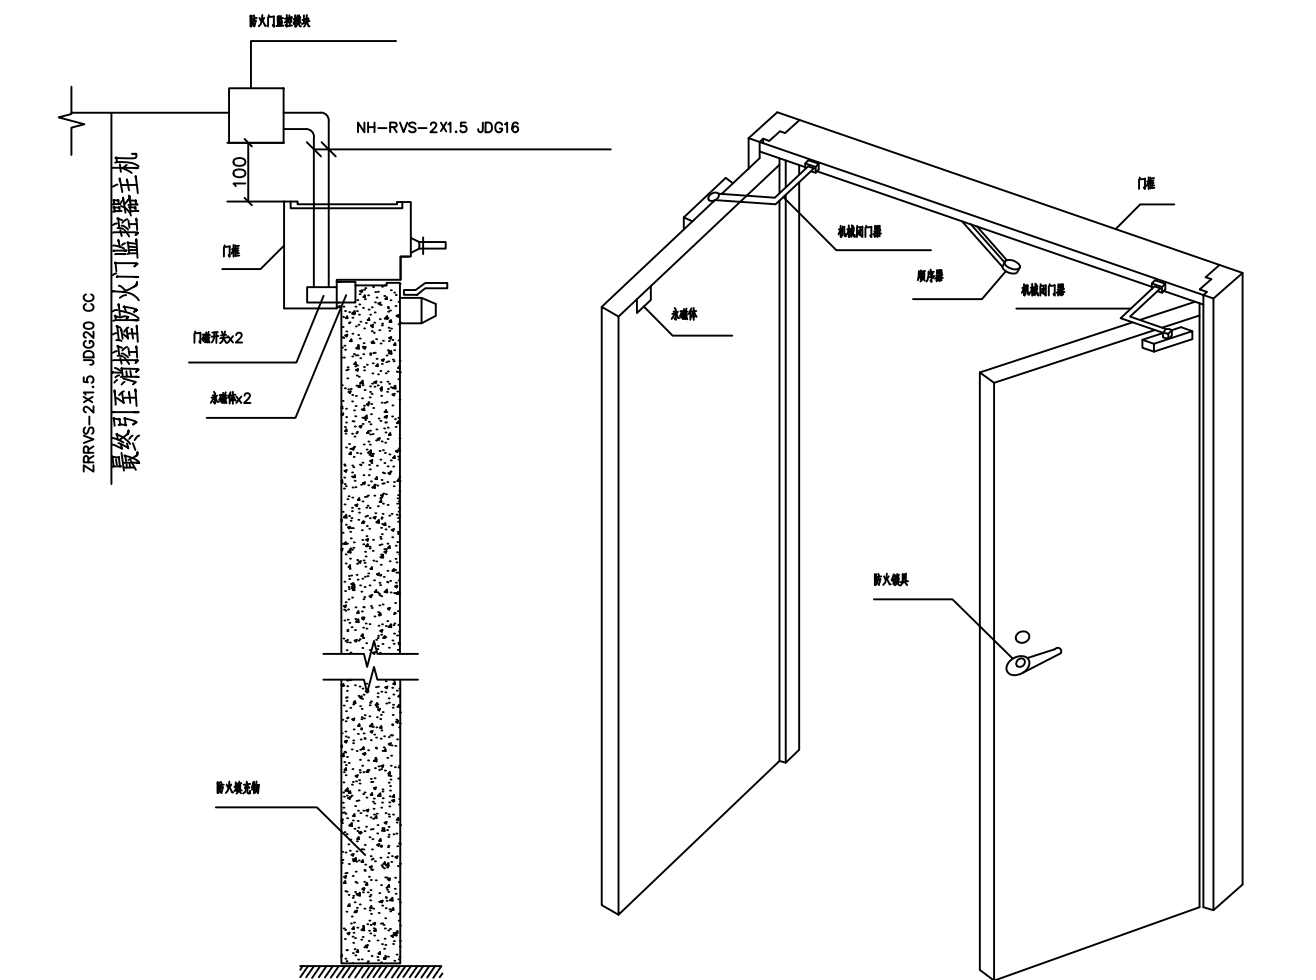

常闭双扇 (含子母门) 防火门监控立面安装图 (单扇原理同此图)

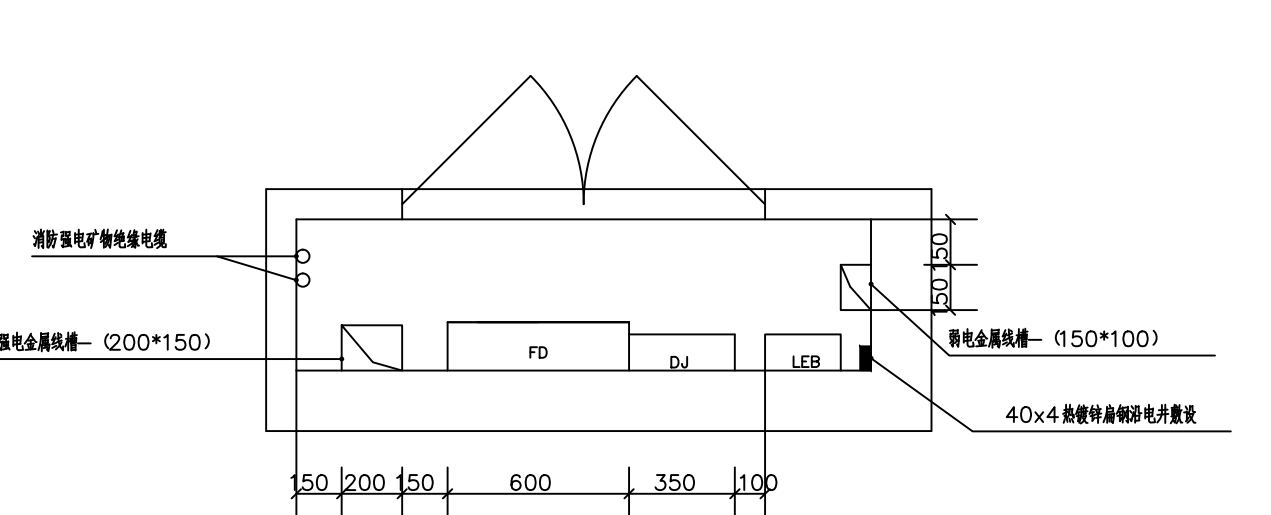


一元电井布置详图 (无电表箱)

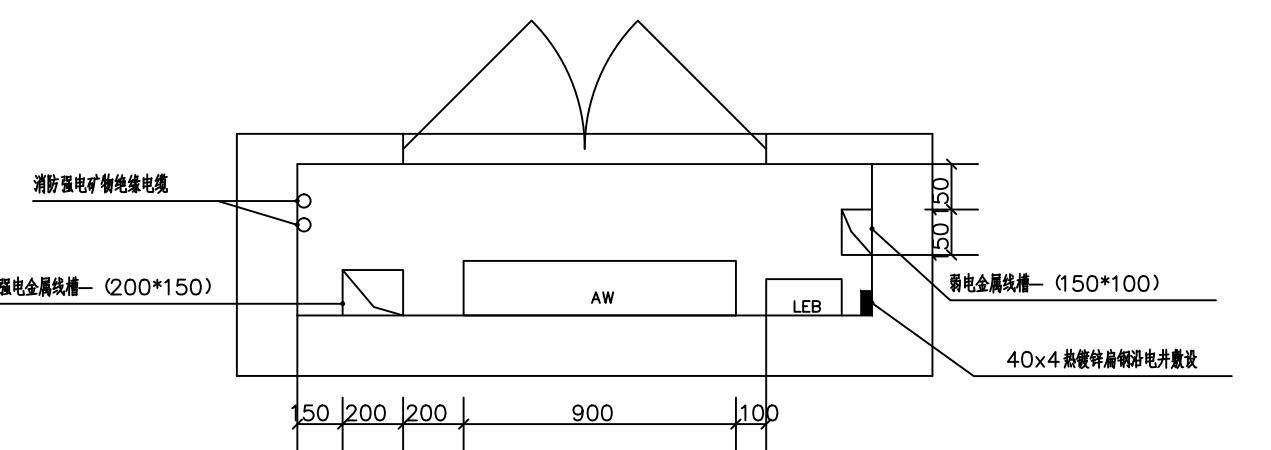


一元电井布置详图 (无电表箱)


常闭双扇 (含子母门) 防火门监控展开图 (单扇原理同此图)

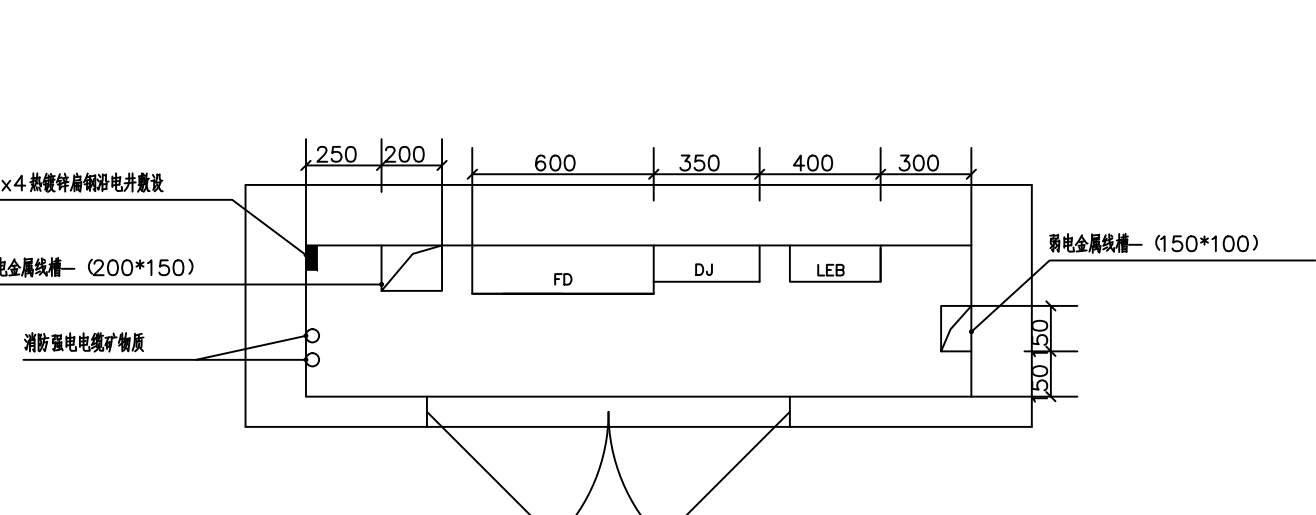


二元电井布置详图 (无电表箱)

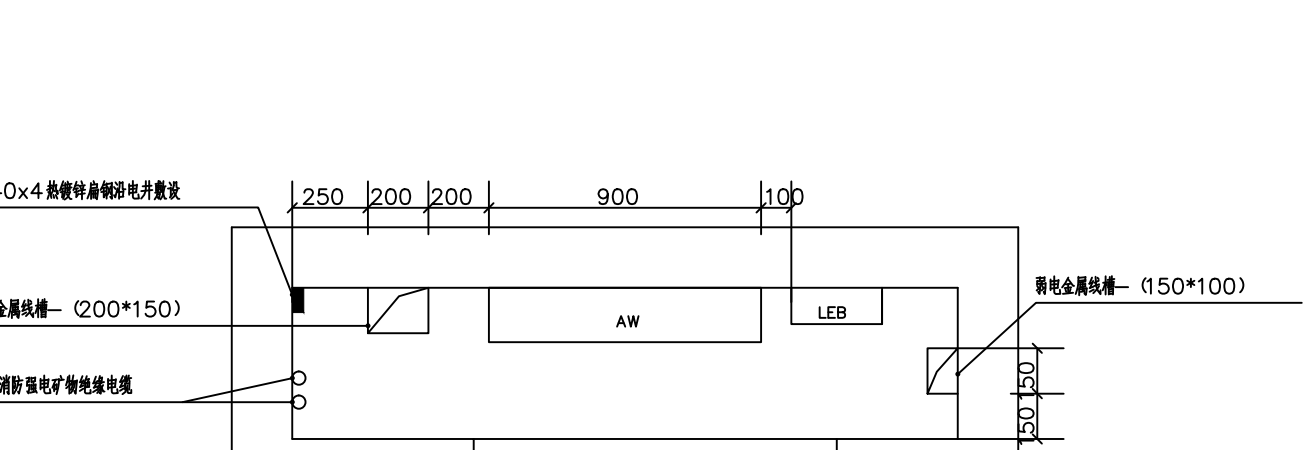




二元电井布置详图 (无电表箱)

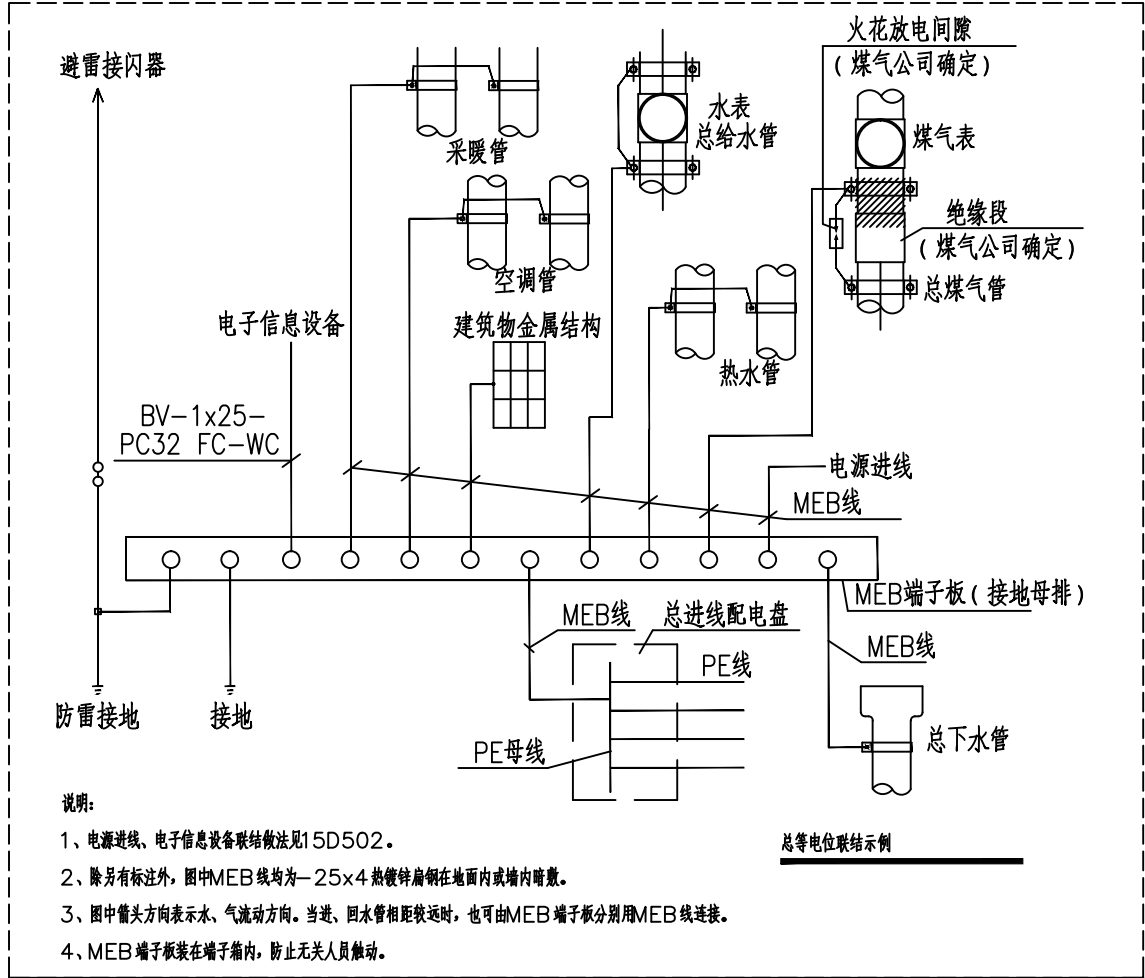


说明:
1、电源进线、电子信息系统设备接地线应引至 5D502。
2、图中未标注处, 图中 MEB 线均为 25x4 热镀锌扁钢在墙面内暗敷。
3、图中未标注处, 图中 MEB 线均为 25x4 热镀锌扁钢在墙面内暗敷。
4、MEB 端子板连接端子板, 防止无人员操作。

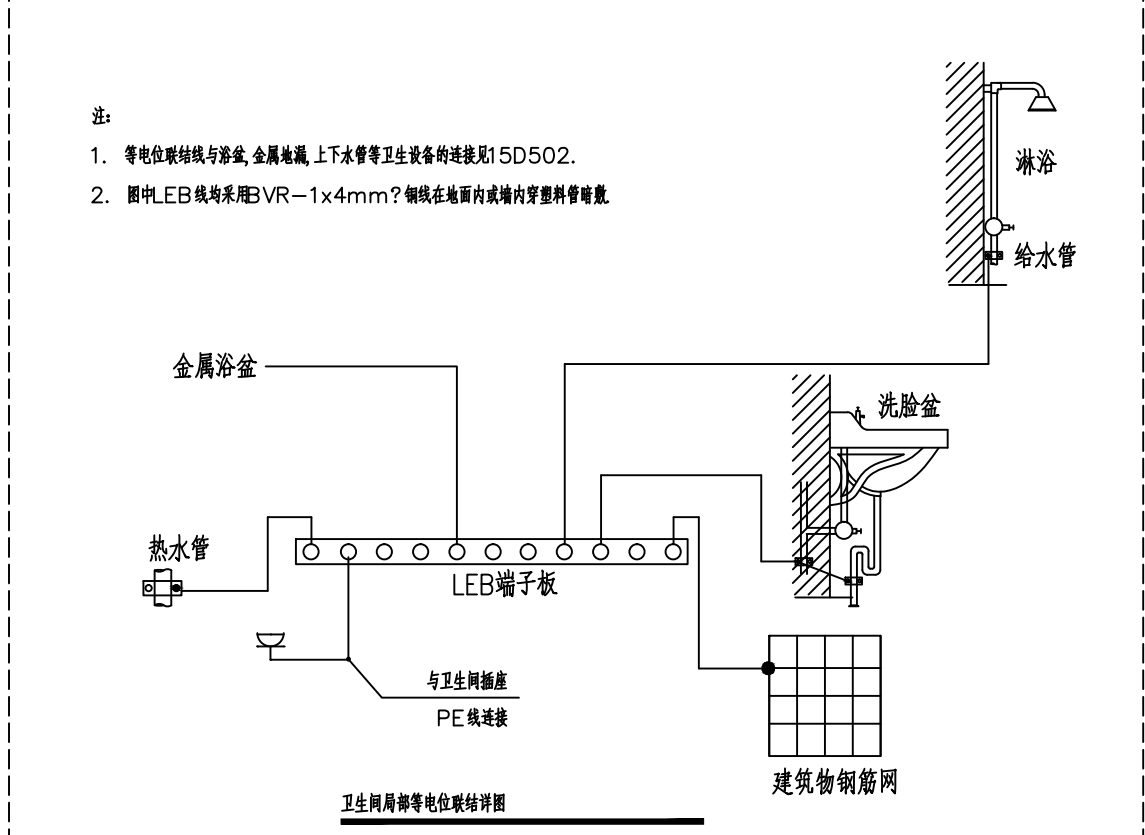


注:
1、卫生间弱电设备接地线应引至 5D502。
2、图中 MEB 线均为 25x4 热镀锌扁钢在墙面内暗敷。

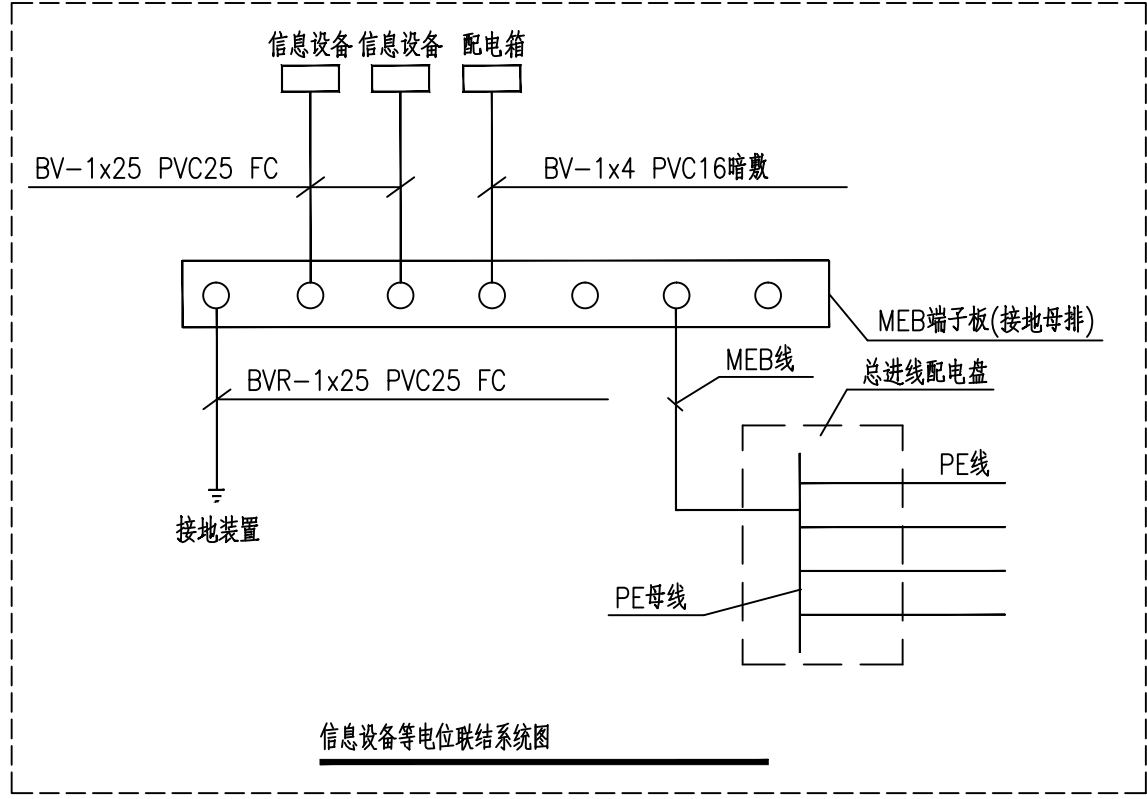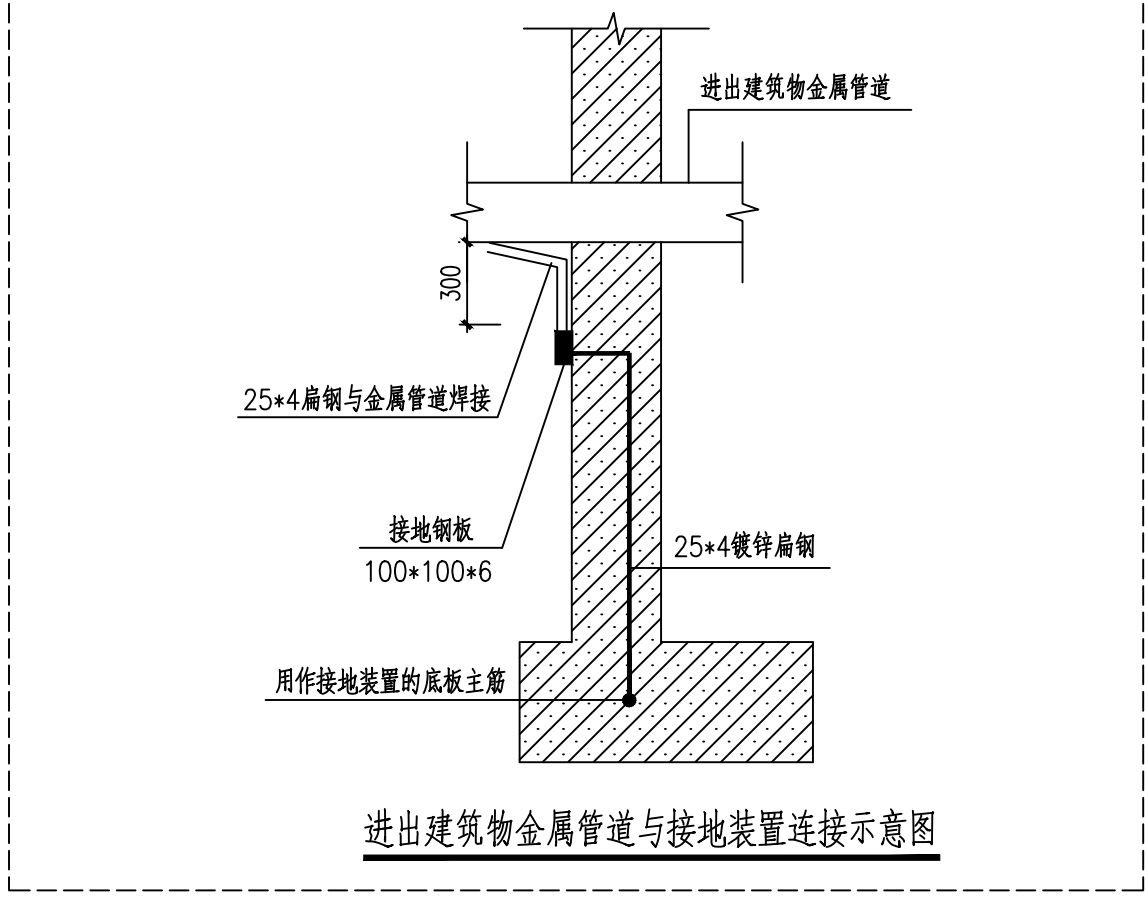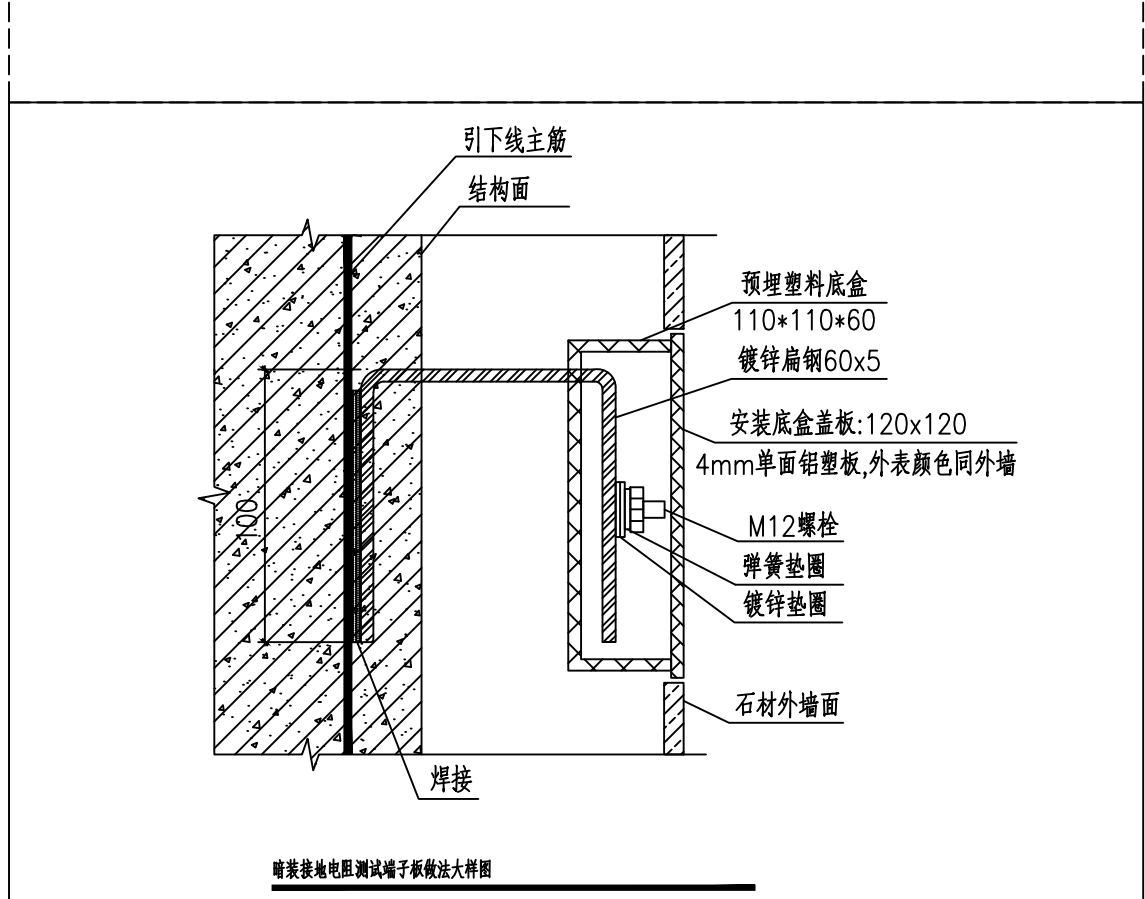


弱电设备接地系统图

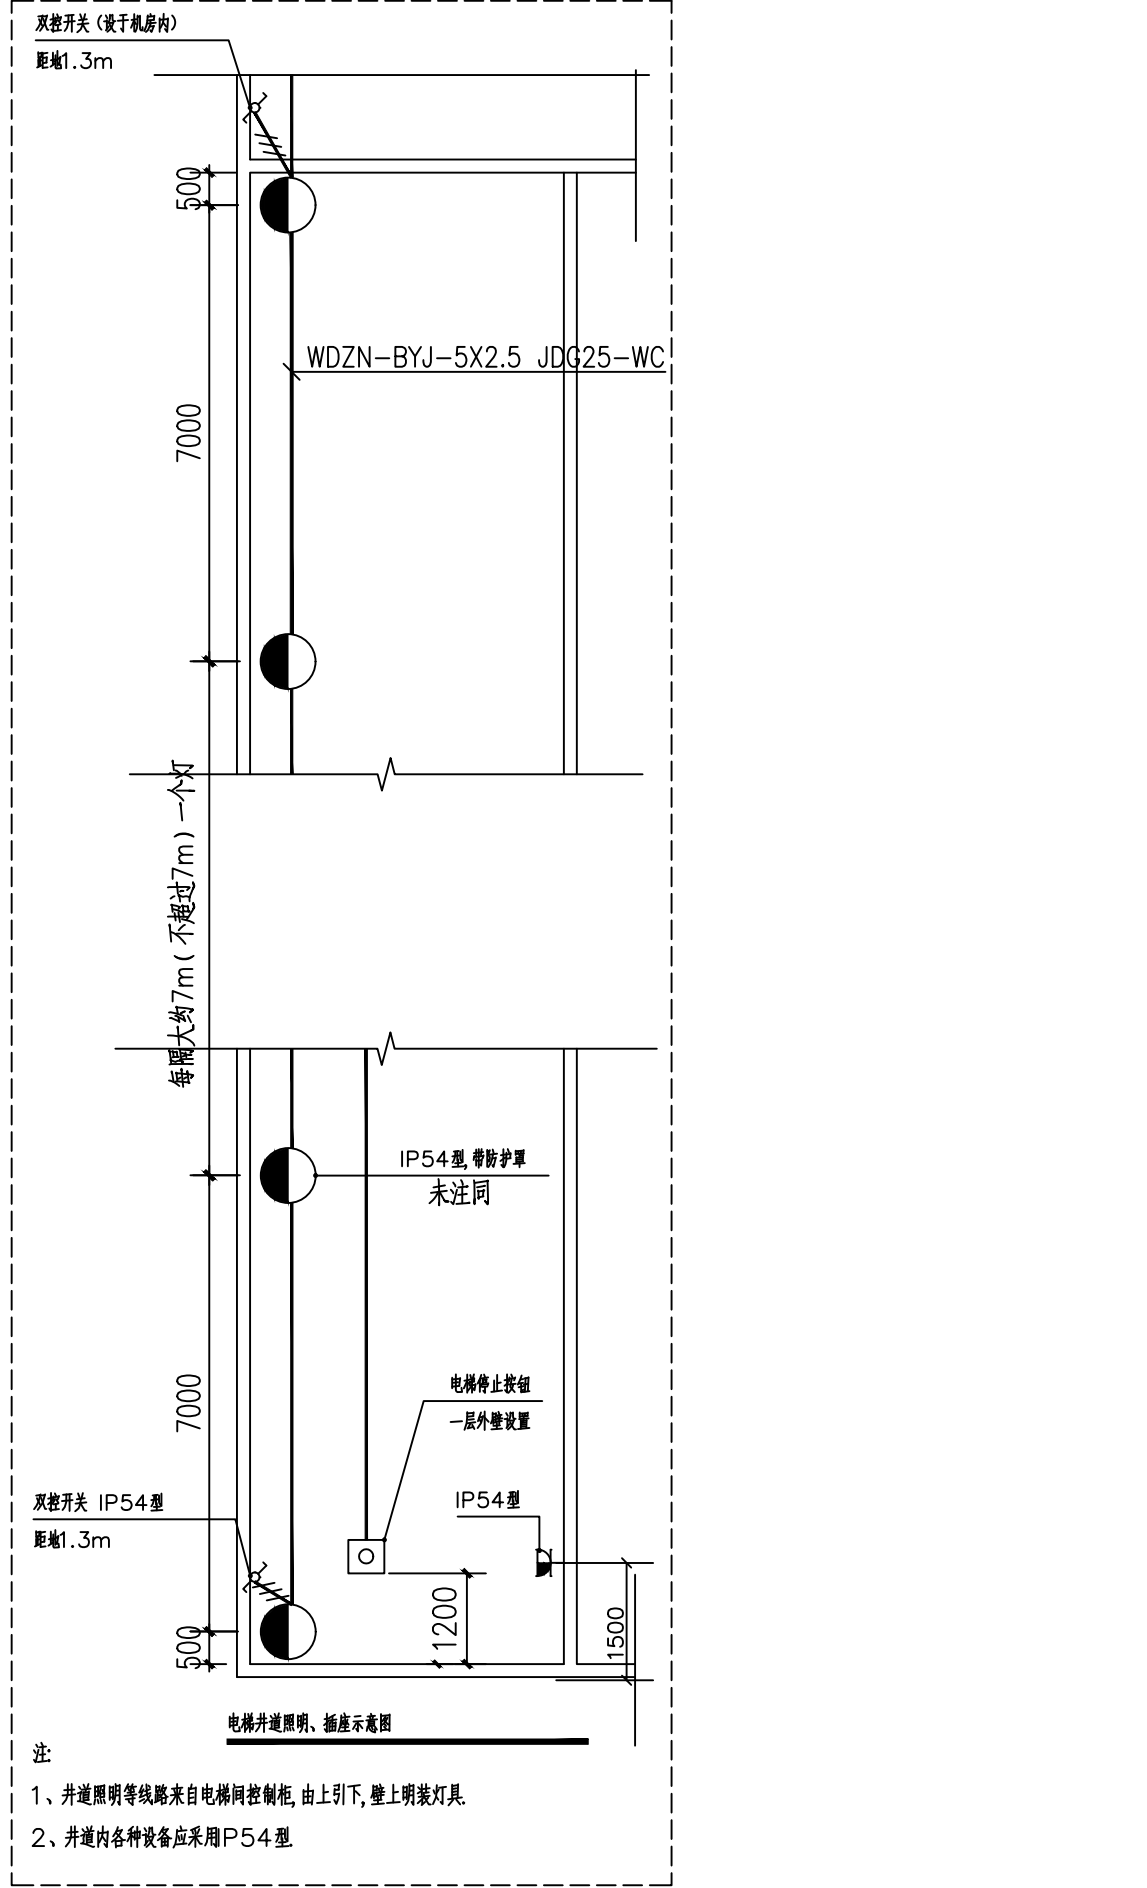

注:
1、井道照明等线路来自电梯控制柜, 由上引下, 墙上安装灯具。
2、井道内各种设备应采用 IP54 型。

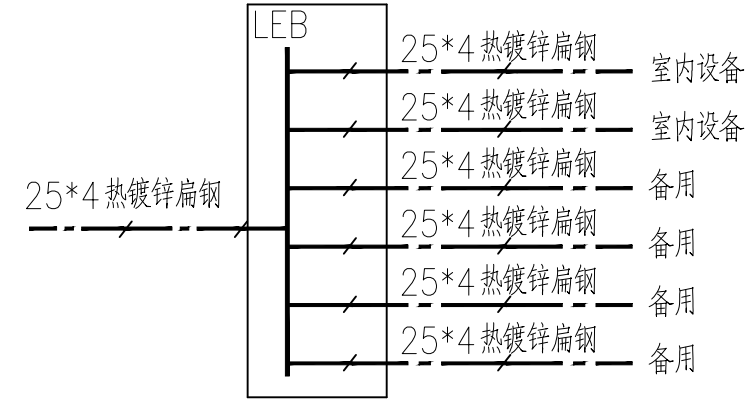

热计量间 LEB 联结箱系统图

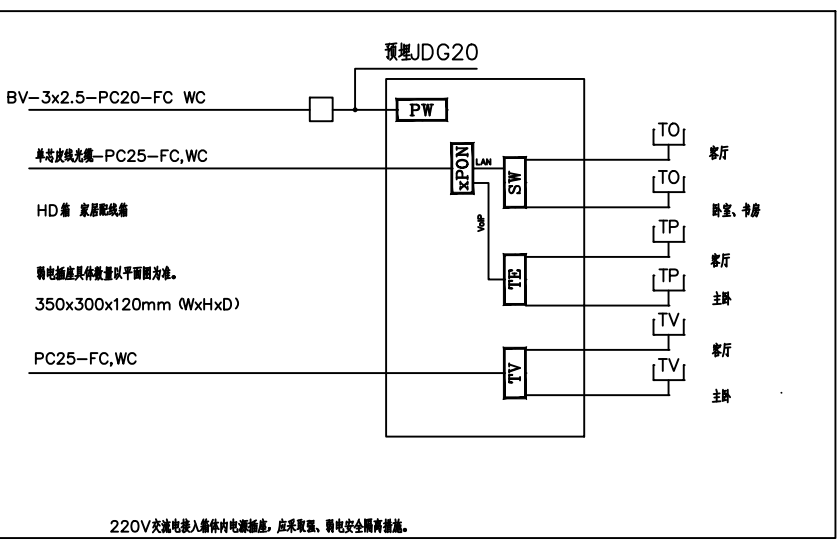

热计量间 LEB 联结箱系统图