



日期
姓名
专业
电
气
通
动
姓
名
专业
建筑
结
构
设
计
师
会
员

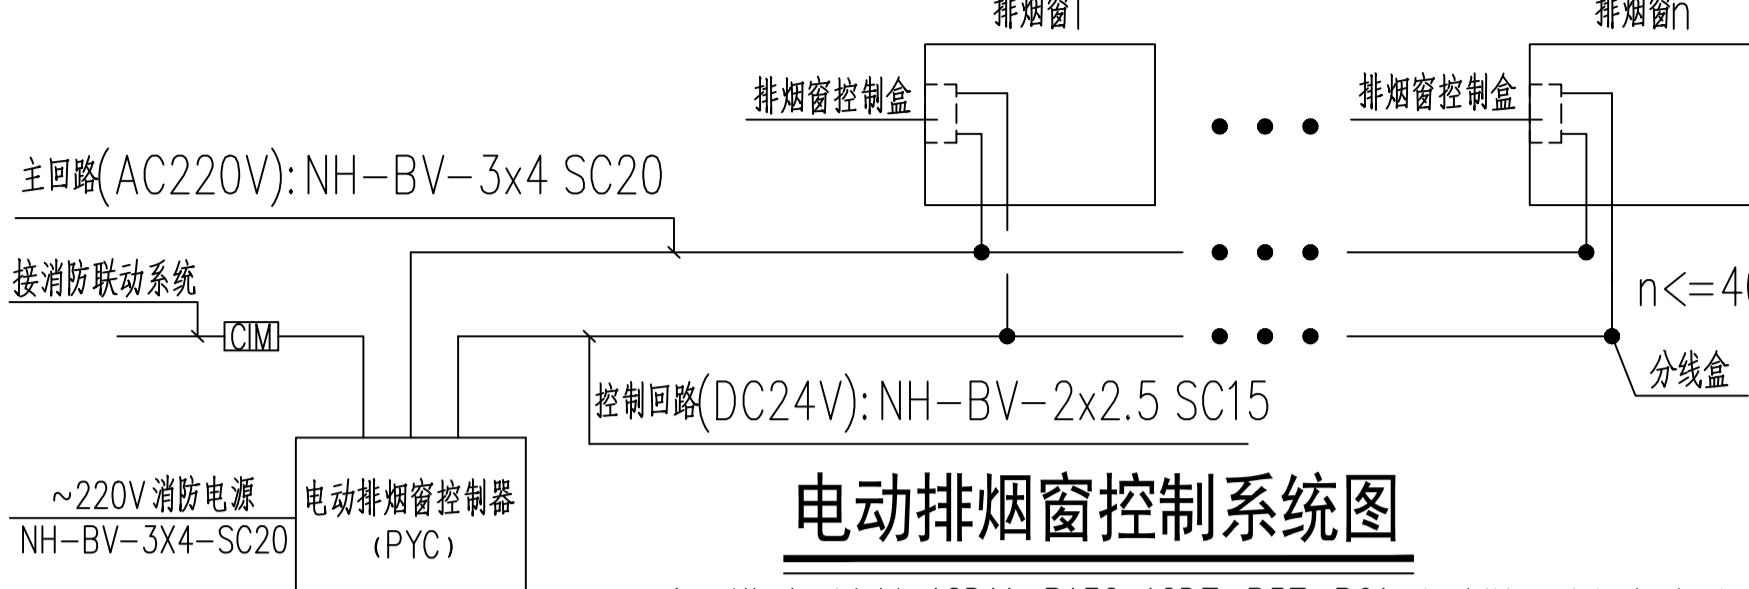


电动排烟窗控制系统图

注：1. 电动排烟窗系统安装参照12D11-P132、12D7-P57~P61，由甲方另行委托专业设备厂家深化设计施工。

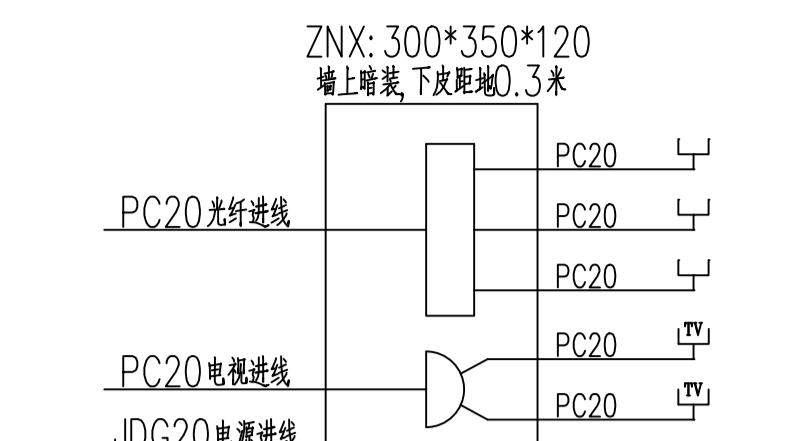


家居智能布线箱系统图

注：家居配线箱当采用220V交流电源接入箱体内电源插座时，应采取强弱电安全隔离措施。

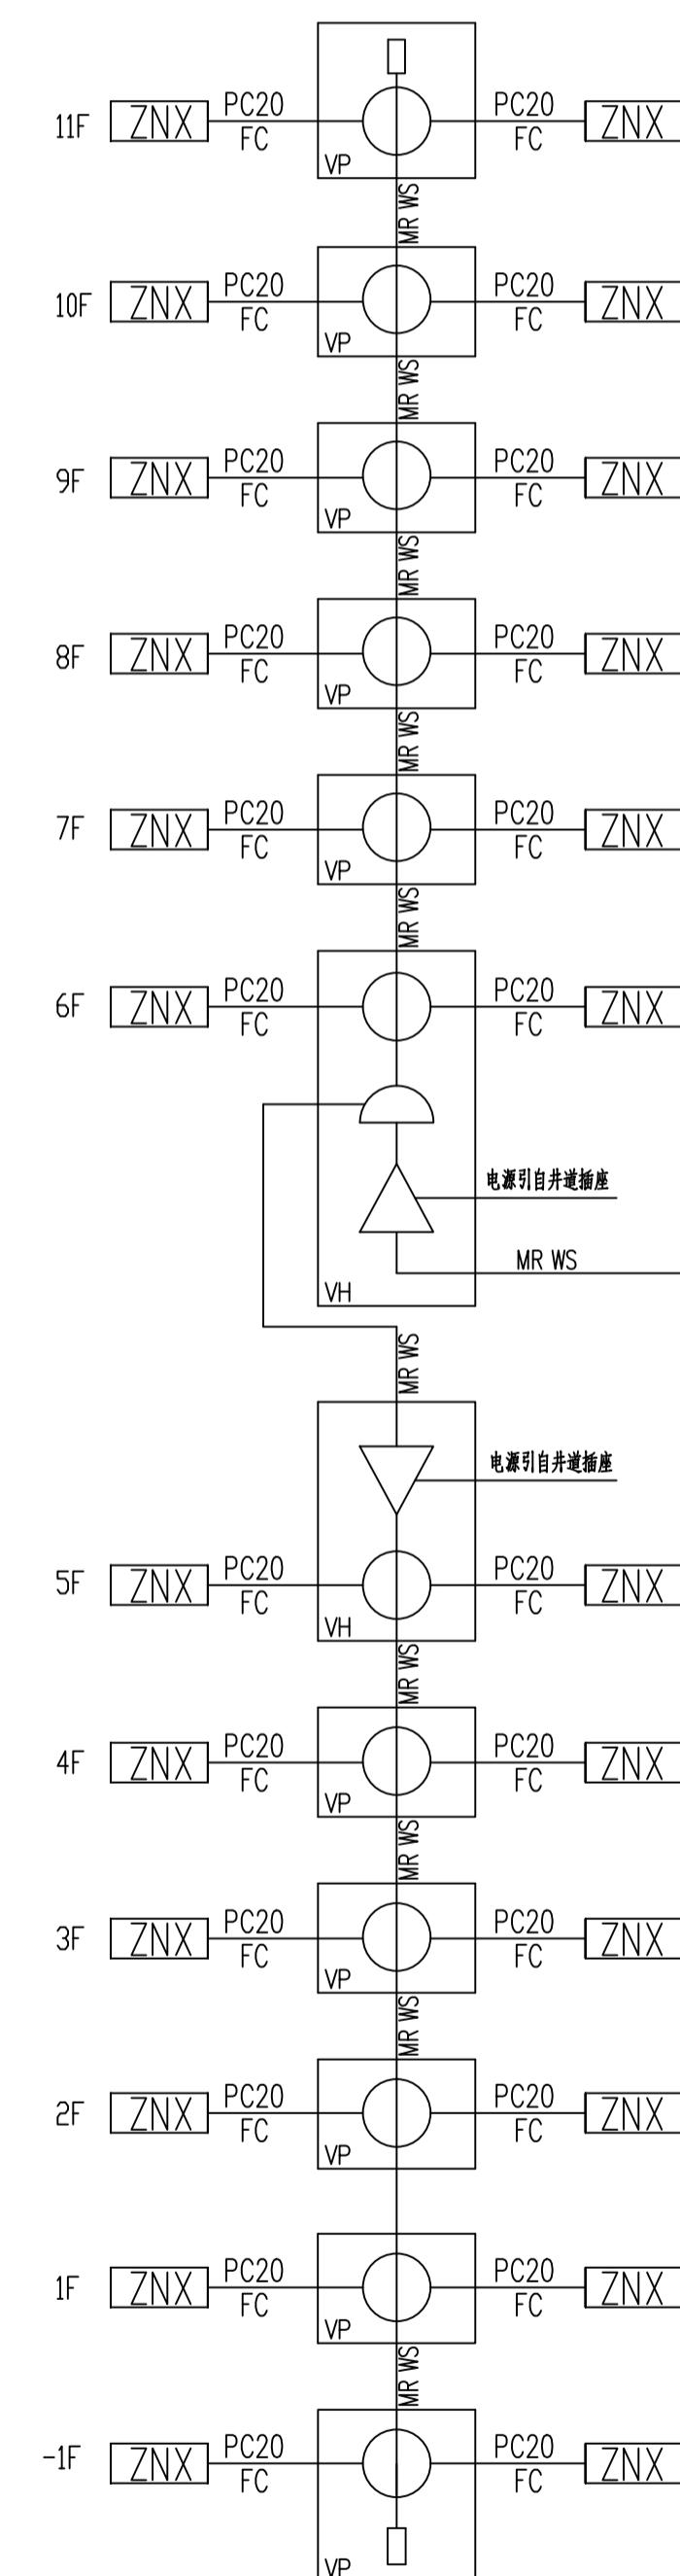


CATV系统图

注：1. 电视插座与电源插座保持0.5米以上的距离。
2. SPD参数：B2类，短路电流50A，
Up<0.8倍设备Uw, Uc>1.2倍设备工作电压。

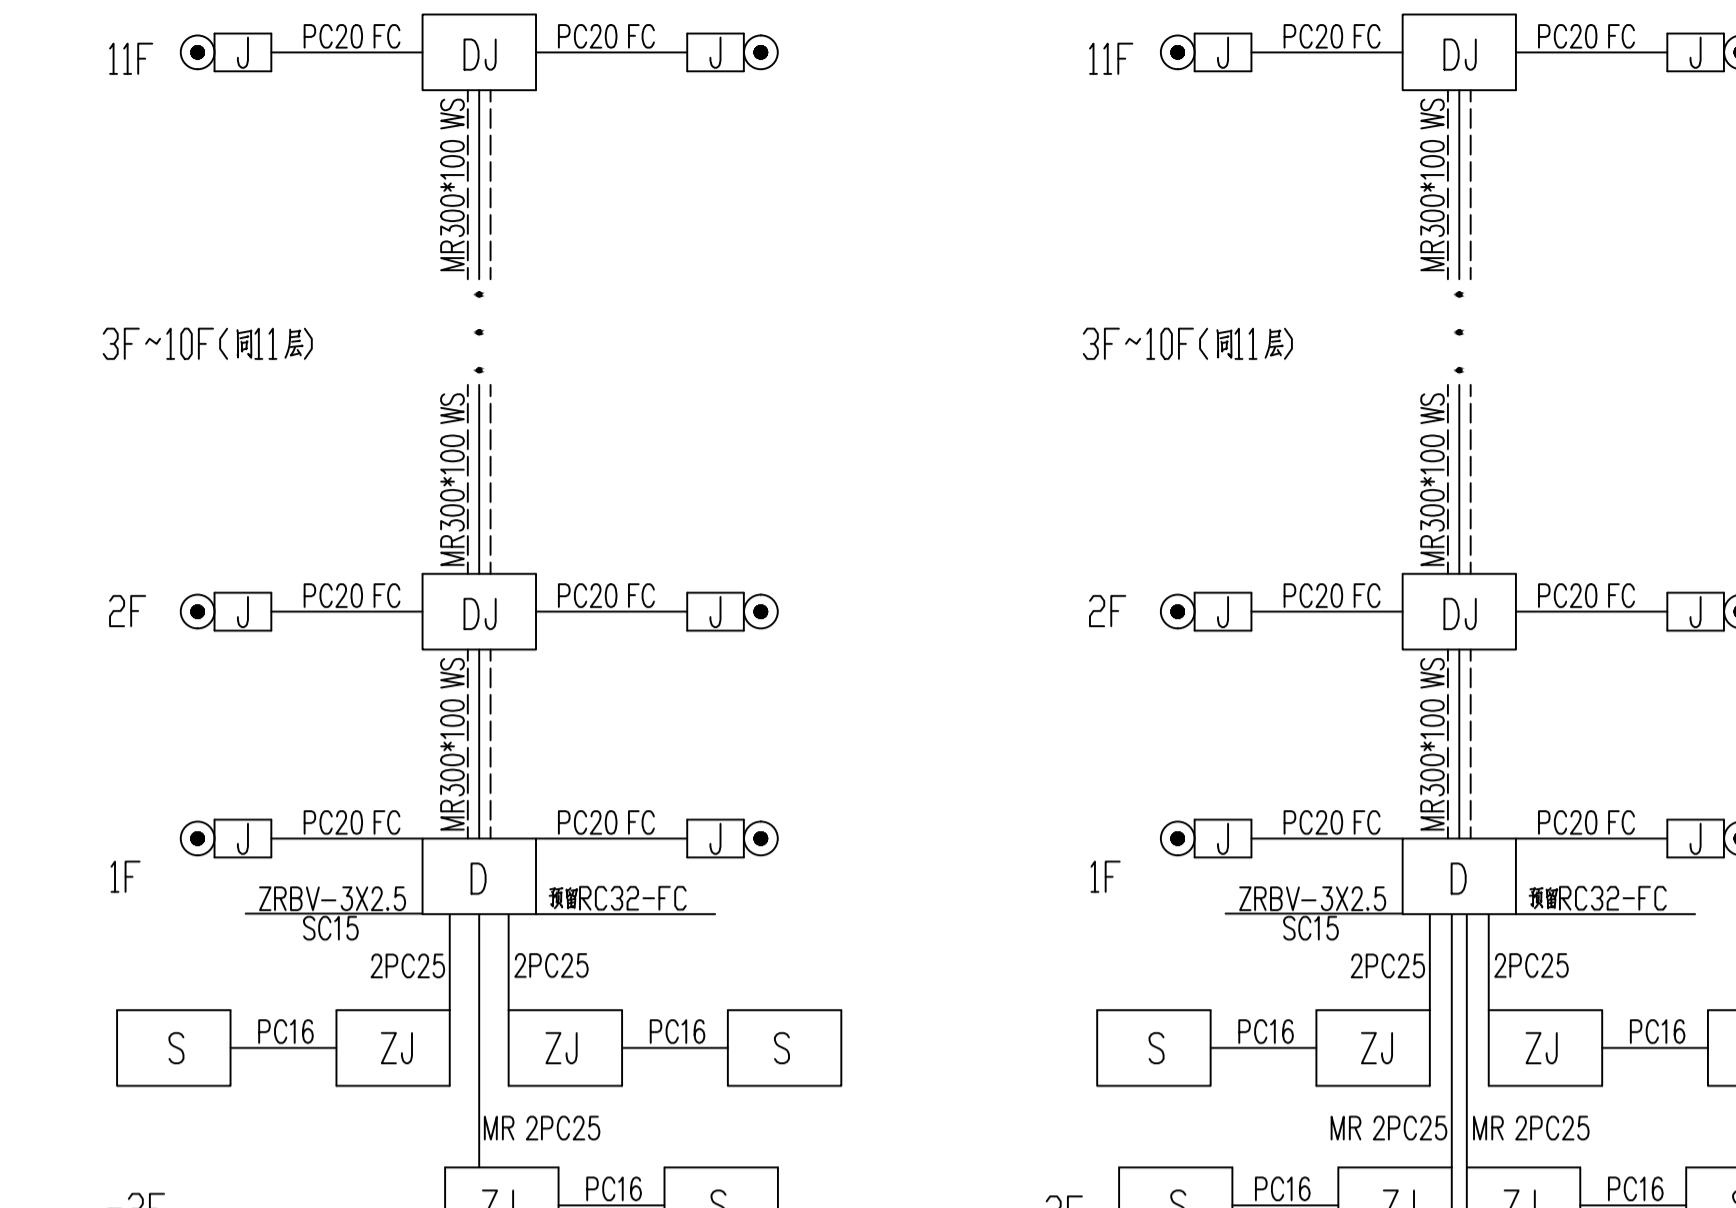


一单元对讲系统图

所有电子门锁发生火灾时自动解除，由小区物业中心向对讲控制器发信号。
每户安装的求助报警装置其求助报警信号应报至监控中心。

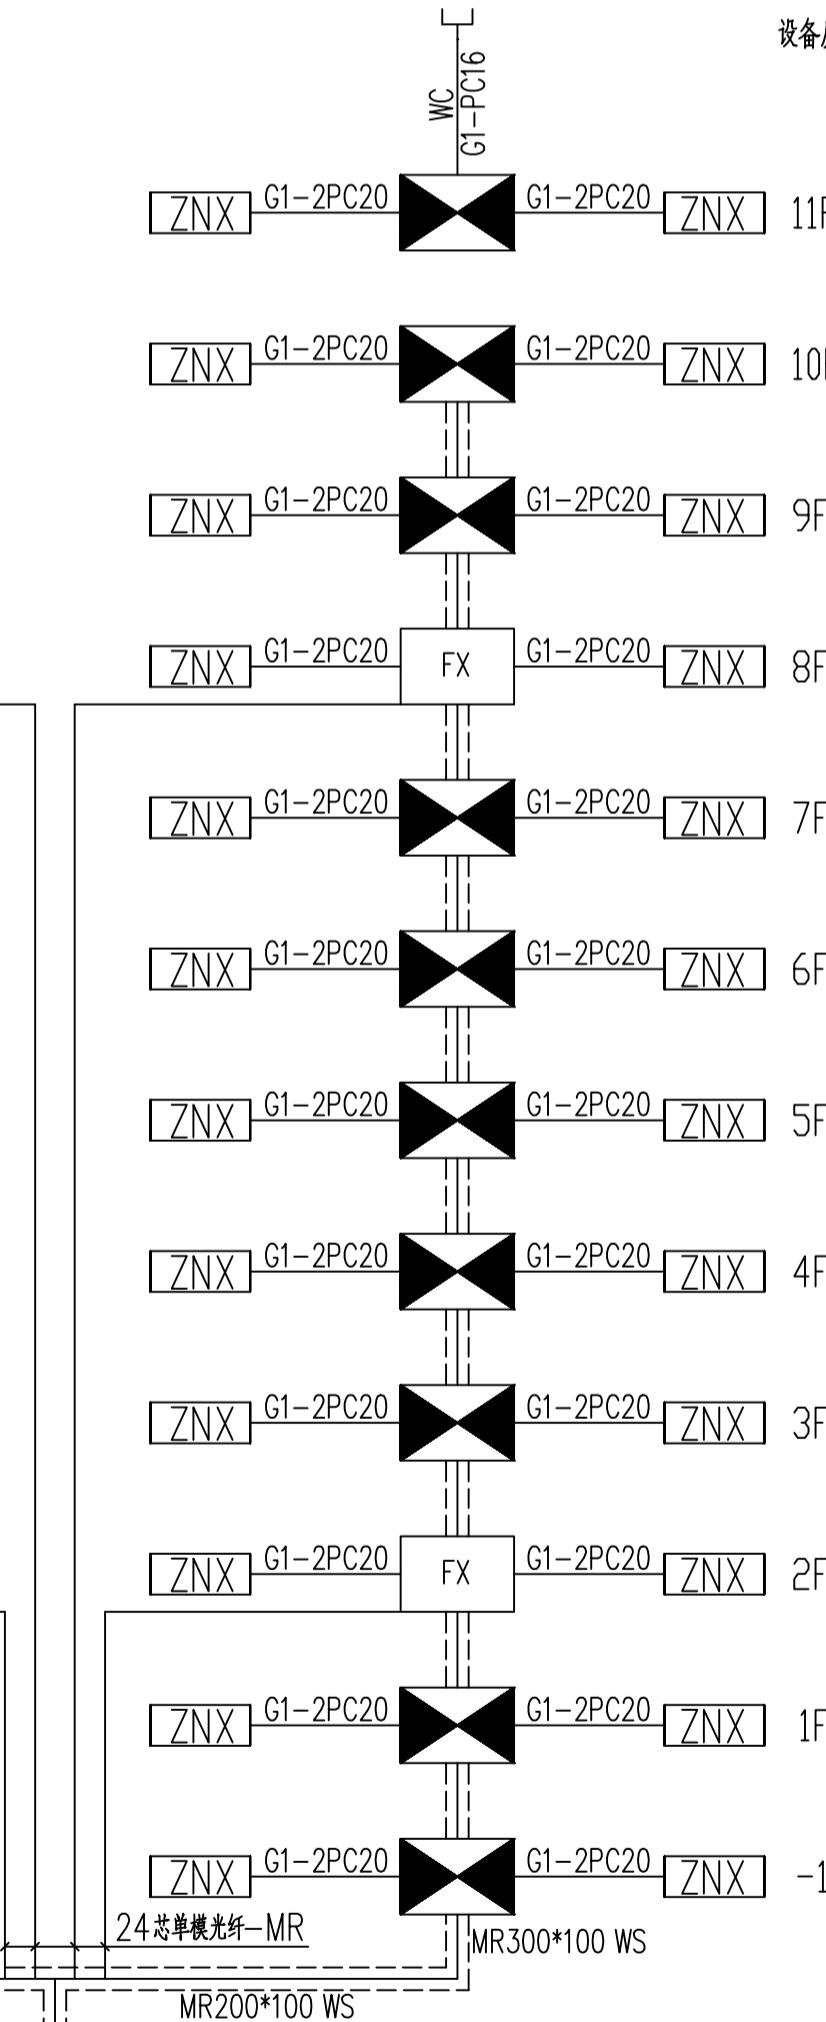

二单元对讲系统图

所有电子门锁发生火灾时自动解除，由小区物业中心向对讲控制器发信号。
每户安装的求助报警装置其求助报警信号应报至监控中心。

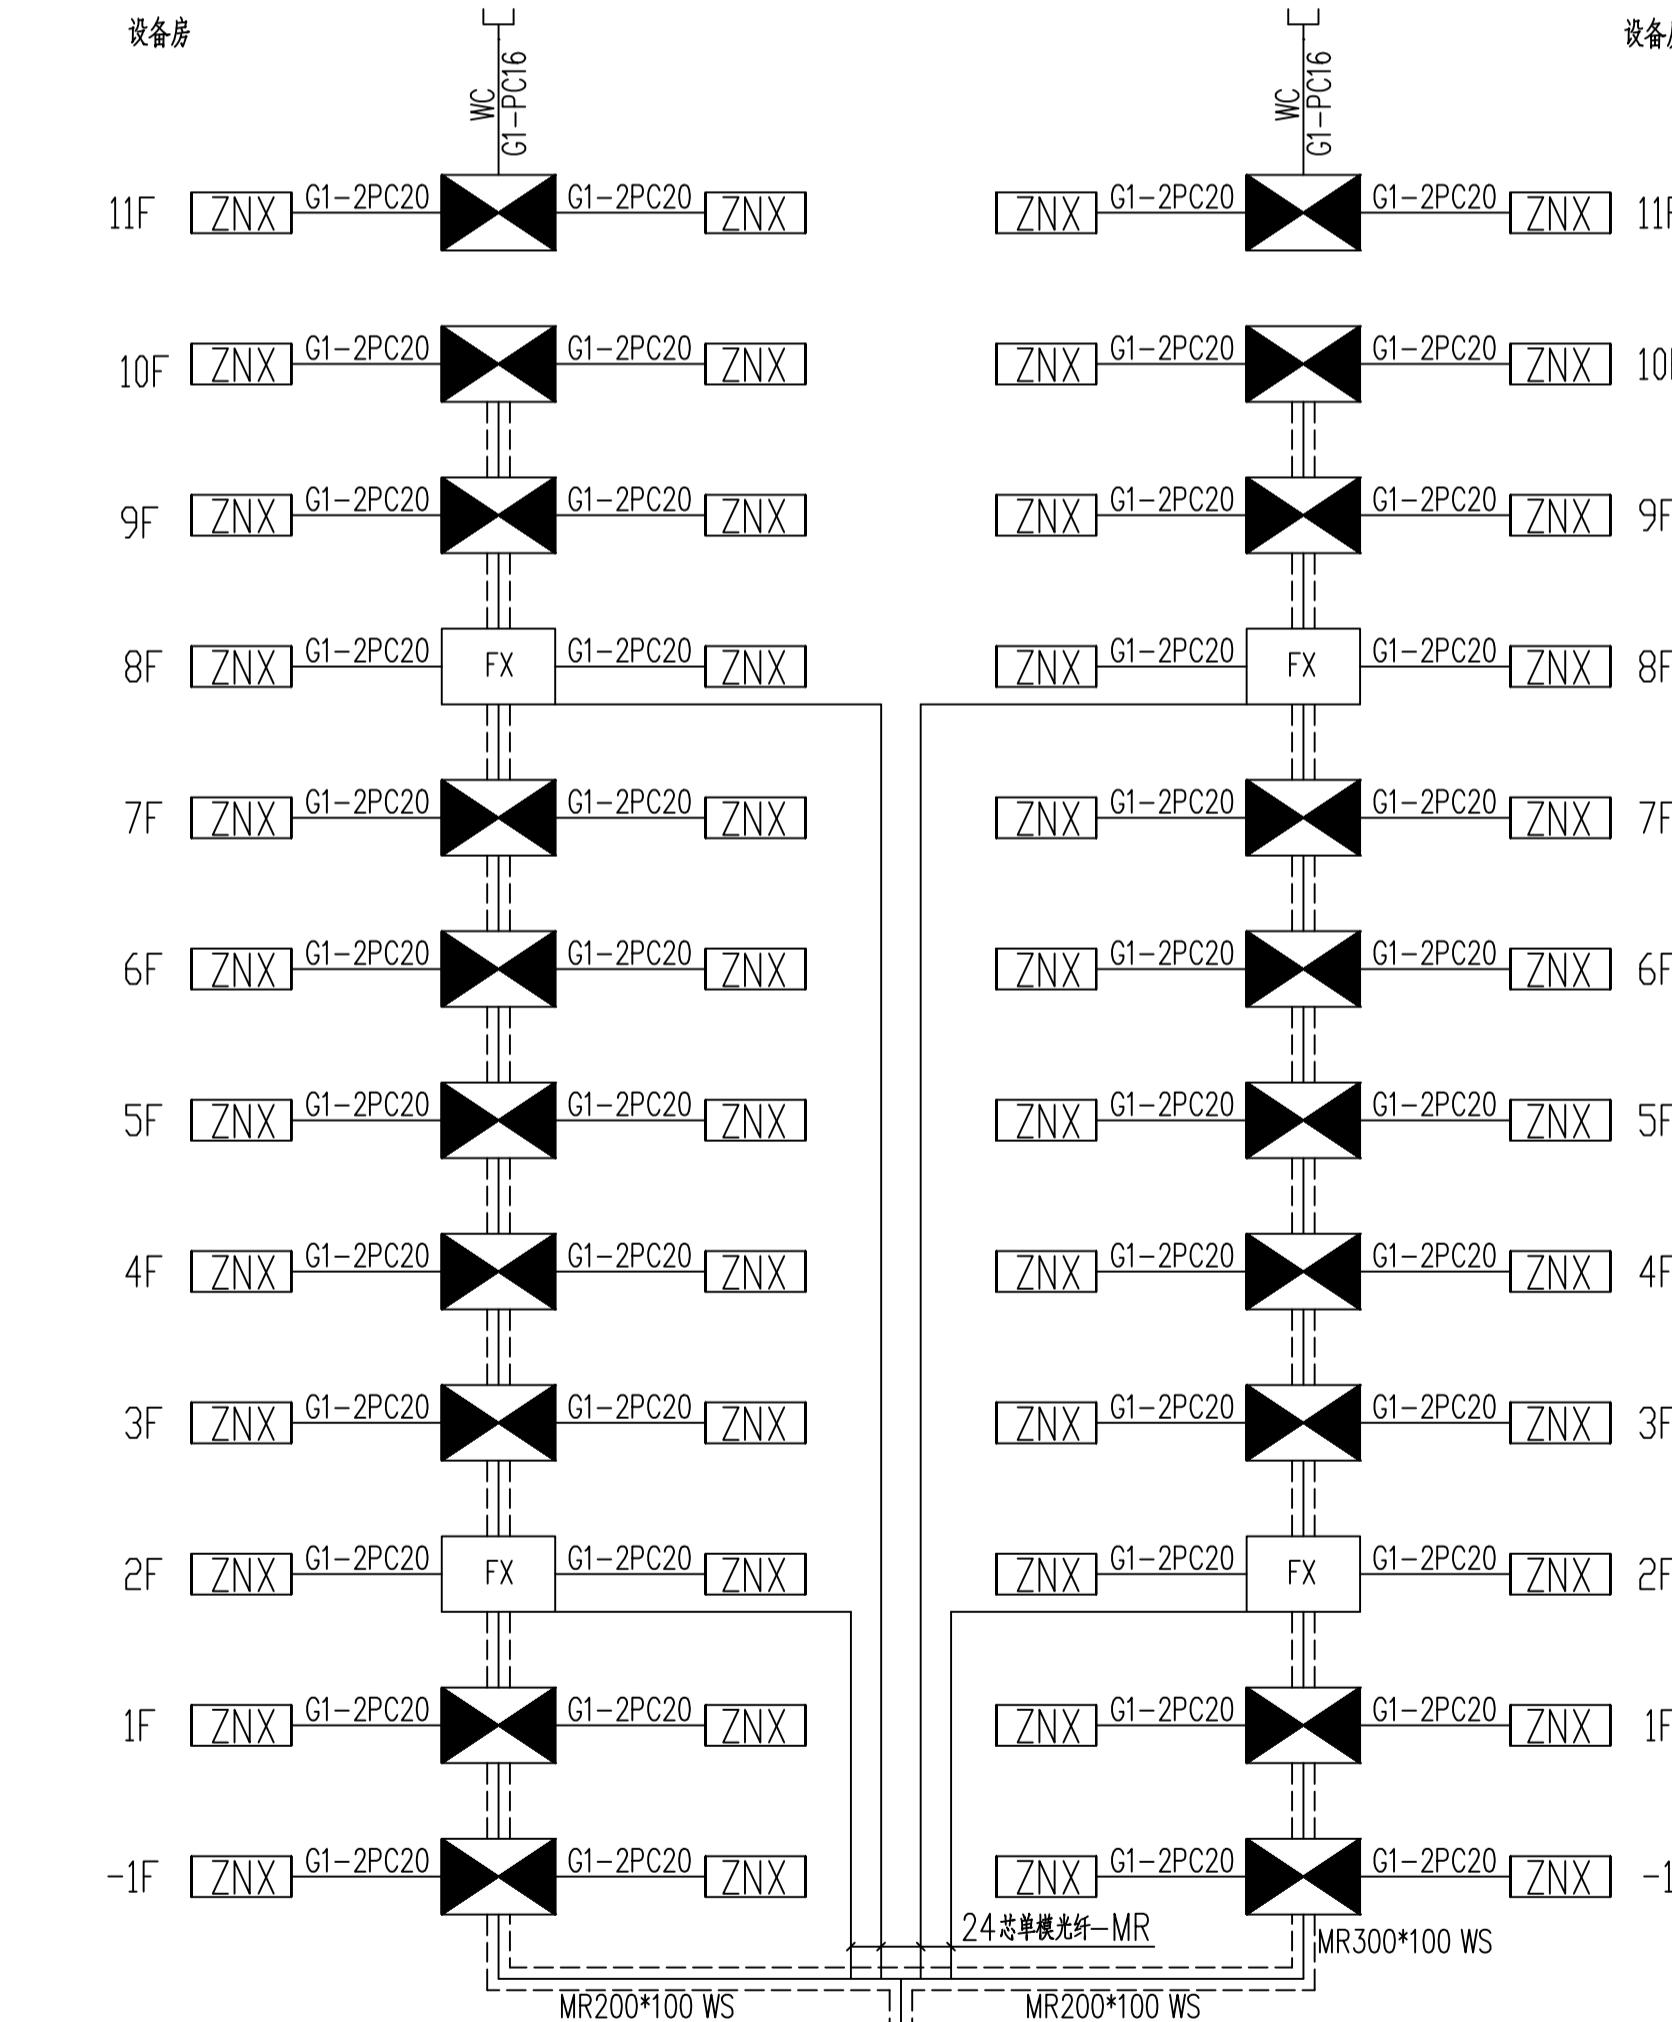

电话网络光纤入户系统图

注：1. SPD参数：B2类，短路电流50A，Up<0.8倍设备Uw, Uc>1.2倍设备工作电压。

以产品配套参数为准，但应满足相关规范要求。

2. 网络通信插座与电源插座保持0.5米以上的距离。

3. G1-2芯G.657A型皮线光纤。

弱电系统图

电-施-06