


注：直埋电缆穿墙引入做法详见图集12D8/P114

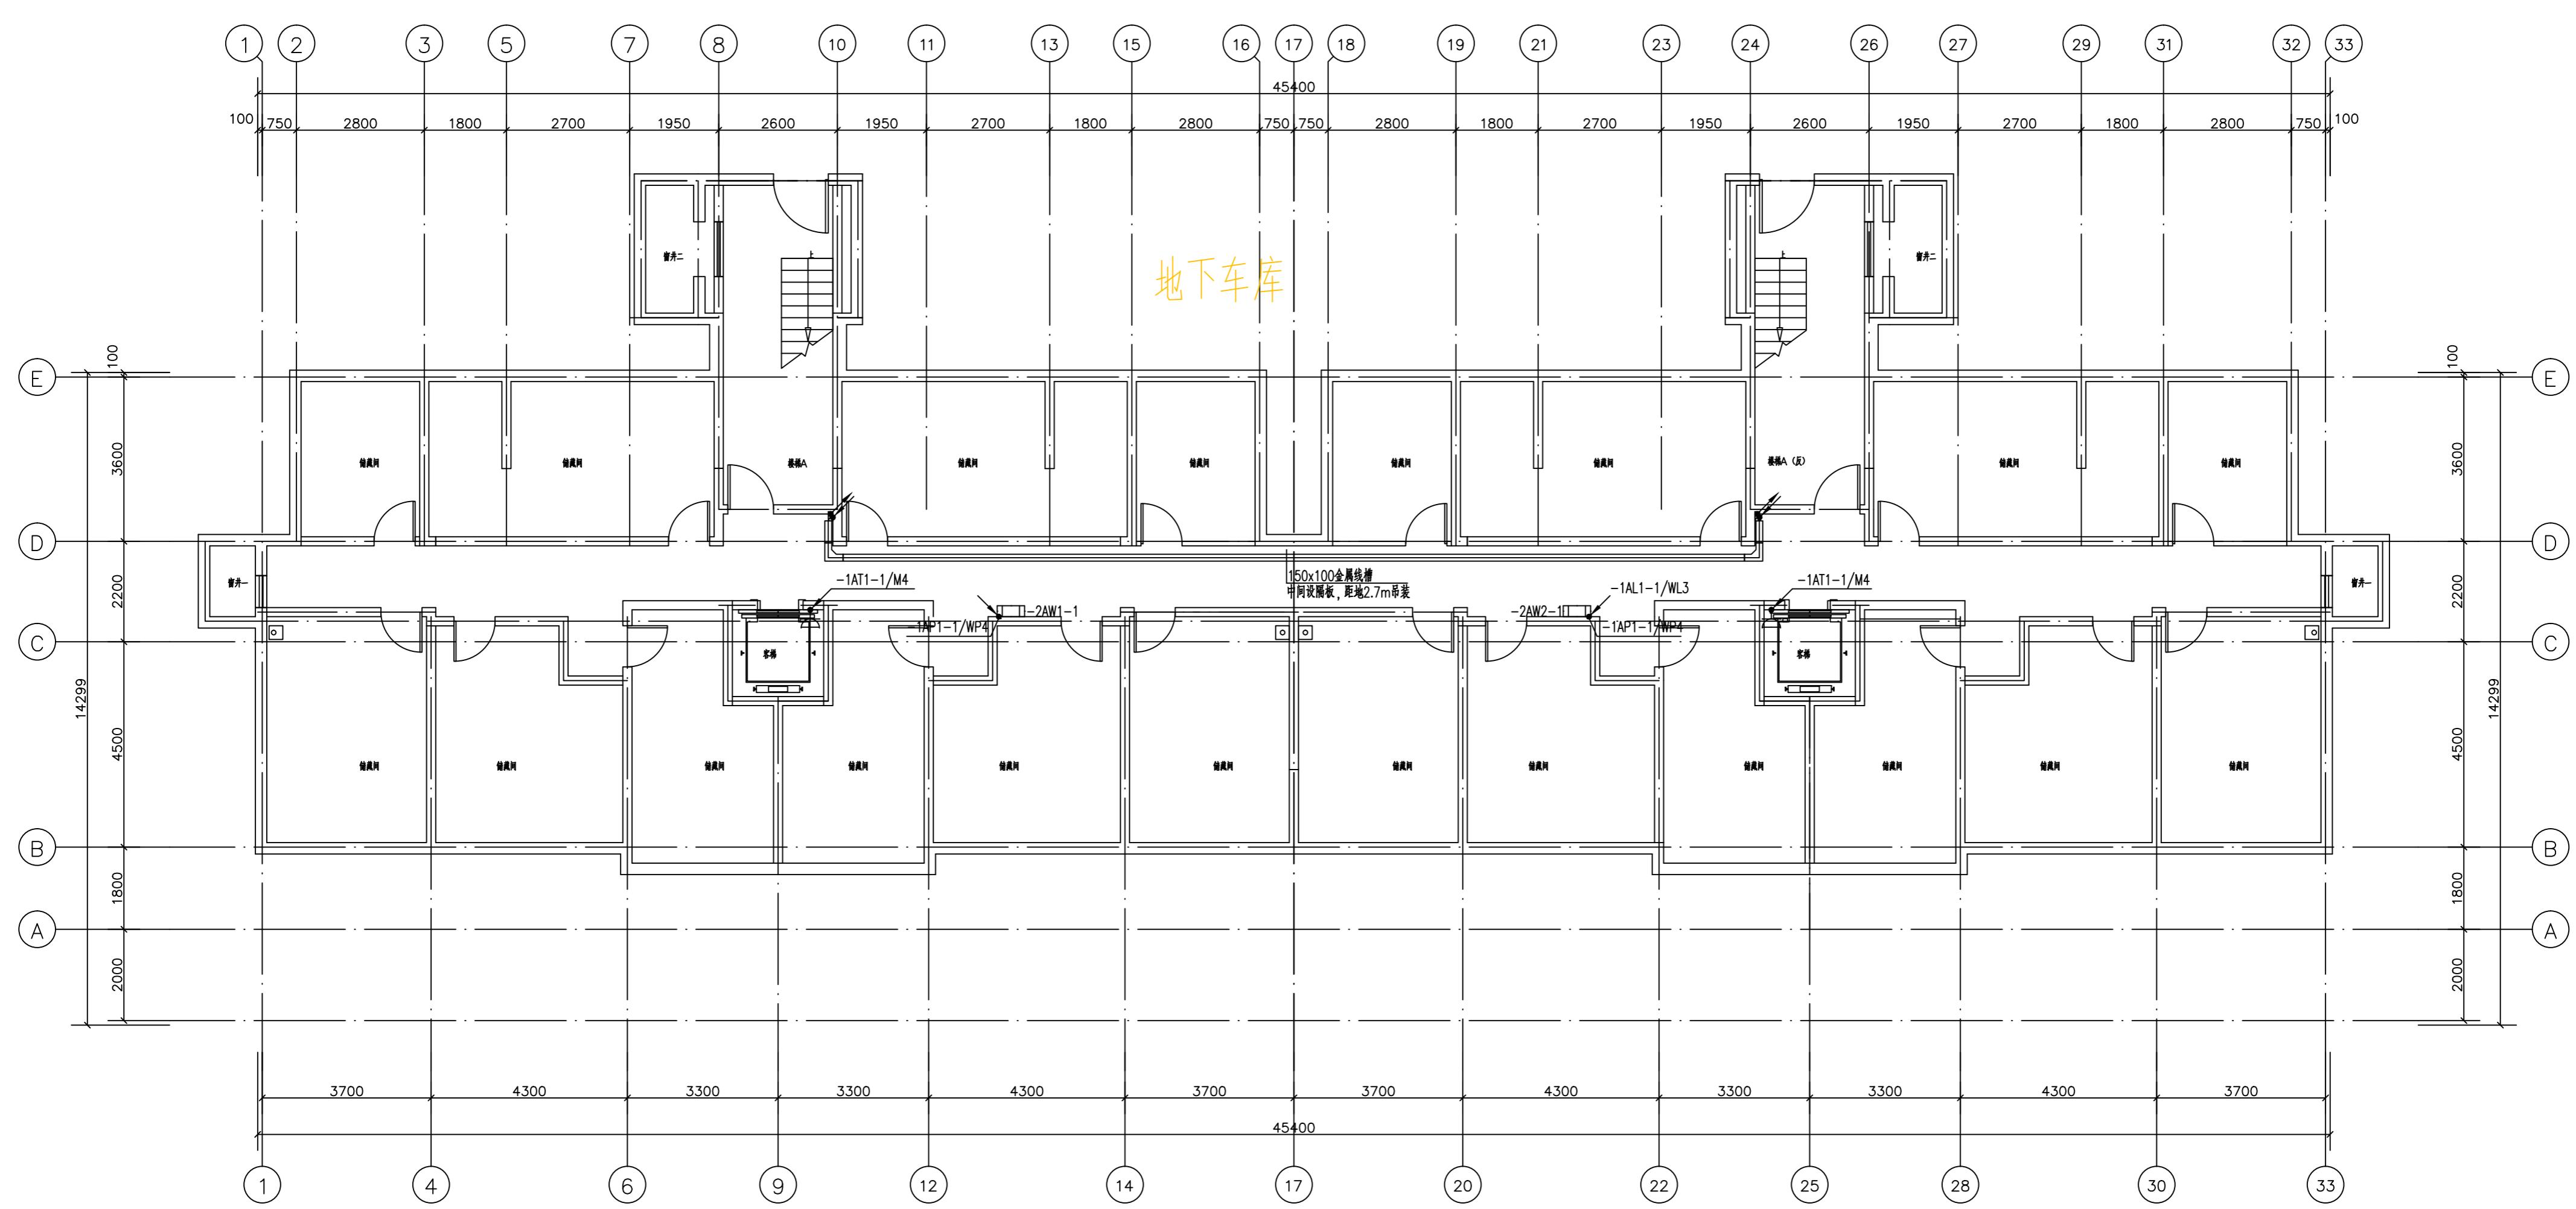

地下二层配电干线平面图 1:100