



会 签	专 业 建 筑 结 构 给 排 水	姓 名	期 日期	专 业 电 气 暖 通 动 力	名 称	日 期
-----	-------------------	-----	------	-----------------	-----	-----

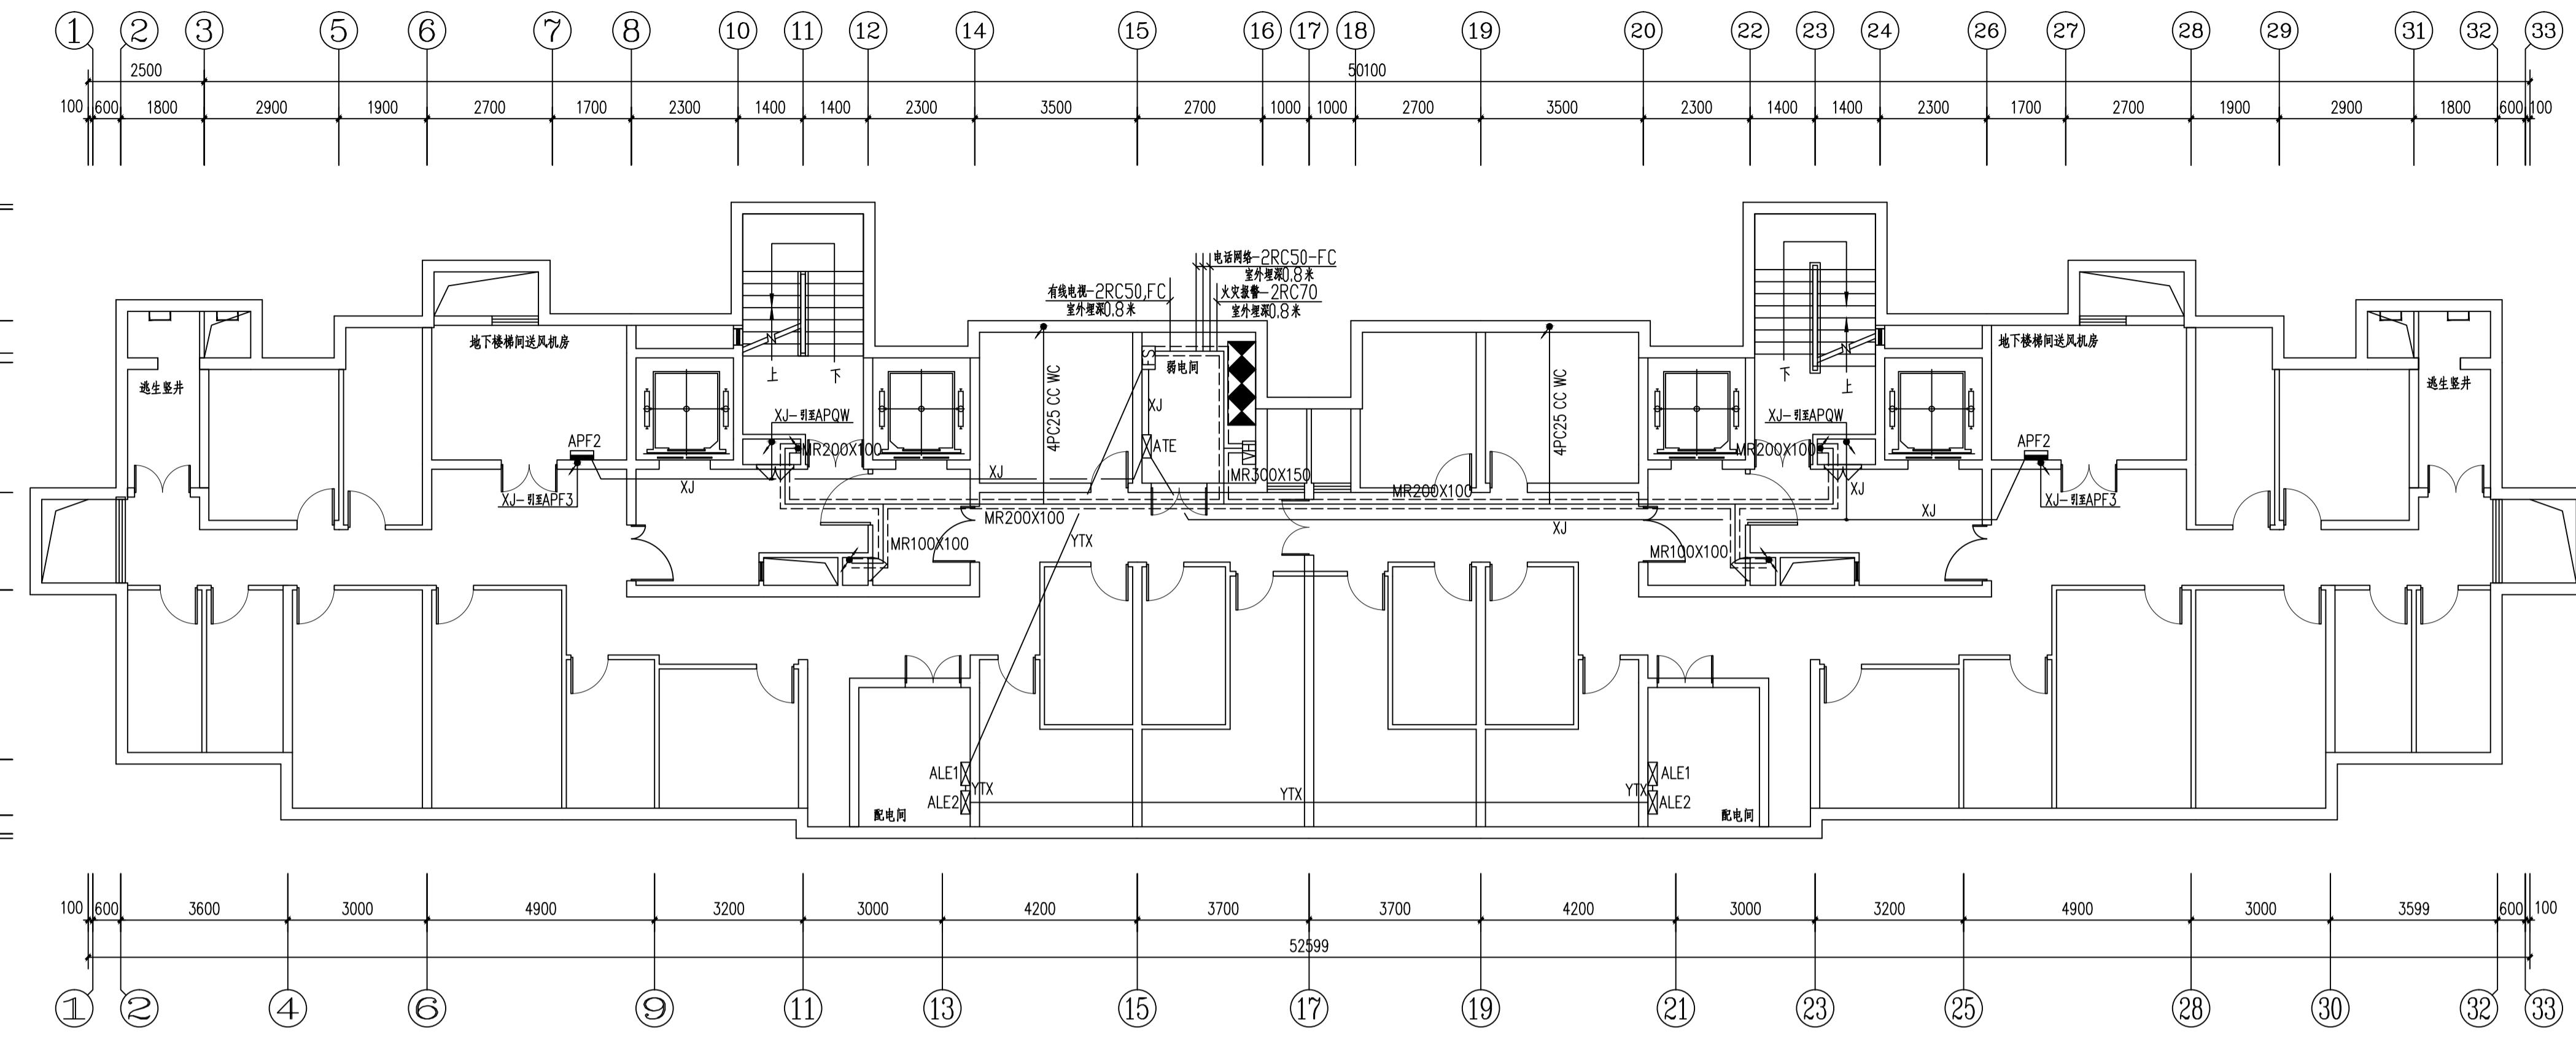

注: 1. 弱电线槽贴梁底安装, 过梁后距顶板100mm 安装。
2. 直埋电缆穿墙引入做法参见12D8-P114。
3. 本弱电室内仅设置单体楼内弱电配线设备, 设备间设置于小区物业管理
4. 弱电室内根据设备的需求, 应采取防静电、防尘措施。
5. 线槽内设防火隔板以分割消防线路与其他弱电线路。
6. 未标注房间功能为储藏间。

地下一层弱电平面图 1:10

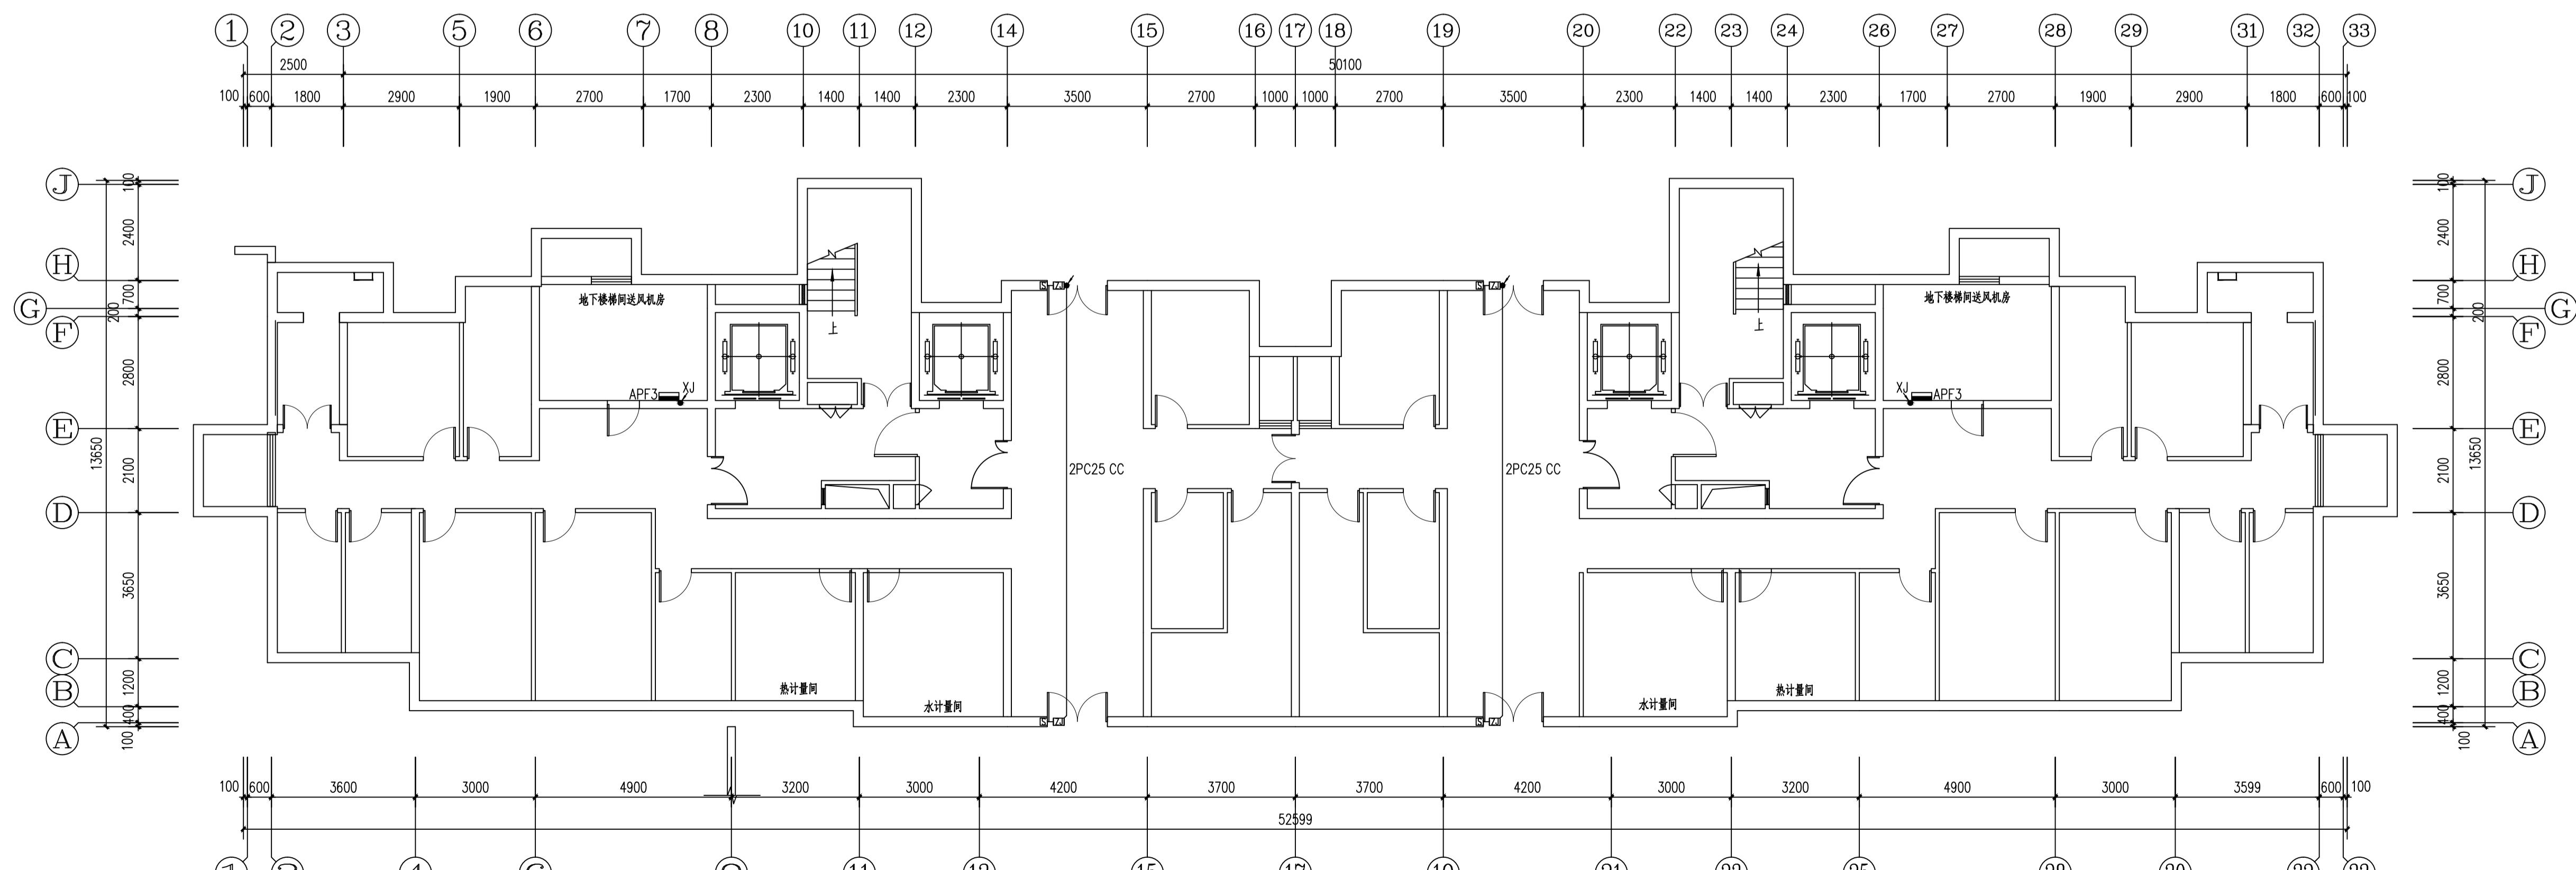

注：未标注房间功能为储

地下二层弱电平面图 1:10