



| | | | | | | | |
|----|--------------|----|-----------|-----|------------|----|-----------|
| 专业 | SPECIALTY | 签名 | SIGNATURE | 专业 | SPECIALTY | 签名 | SIGNATURE |
| 总图 | SITE PLAN | | | 给排水 | PLUMBING | | |
| 建筑 | ARCHITECTURE | | | 暖通 | MECHANICAL | | |
| 结构 | STRUCTURE | | | 电气 | ELECTRICAL | | |

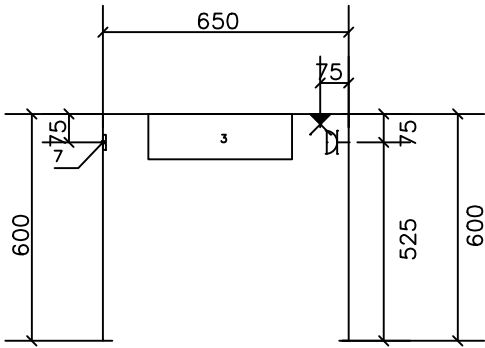


地下层右单元强电井详图 1:20

- 3、公共用电配电箱/—2ALG—1/380*580*180/底边距地1.3m。
7、40*4热镀锌扁钢。
8、电井插座，明装，底边距地0.8m。
9、照明灯，自带拉线开关，壁装，底边距地2.2m。
10、井内照明、插座线路与明装。

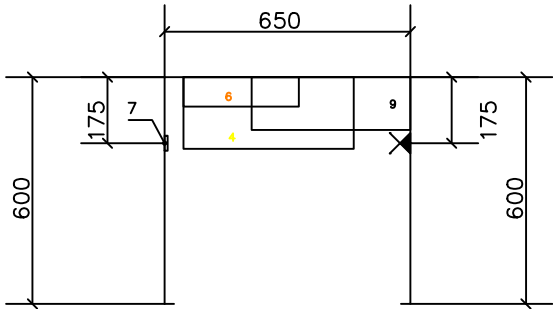


地下层右单元弱电井详图 1:20


- 3、公共用电配电箱/—2ALG—1/380*580*180/底边距地1.3m。
4、FTTH系统分纤箱/FX/450*440*190/底边距地0.5m。
5、封闭式金属弱电箱体/MR/200*100/内设隔板分四槽/50/50/50/50(大次自动报警/通信/安防/电视)。
6、大零系统端子箱/XDZ/305*305*78/底边距地1.9m。
7、40*4热镀锌扁钢。
9、A型应急照明配电箱/—2ALE—1/420*650*140/底边距地1.1m。
10、照明灯，自带拉线开关，壁装，底边距地2.2m。
11、井内照明线路与明装。

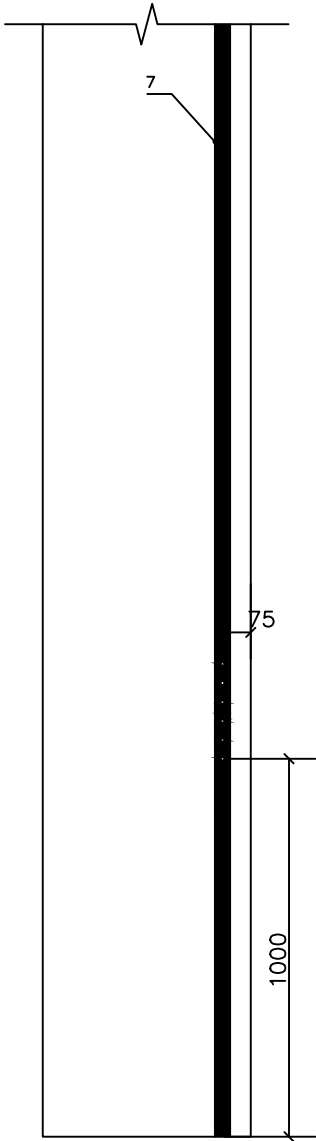


地下层右单元强电井左立面图 1:20

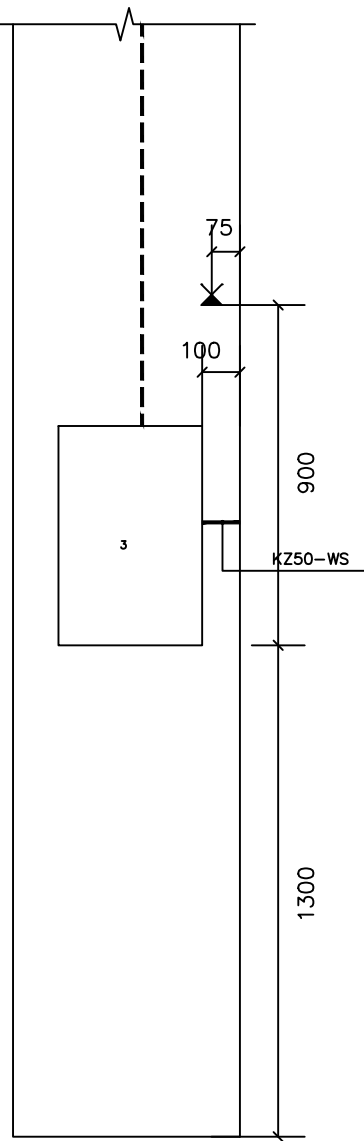

地下层右单元强电井正立面图 1:20

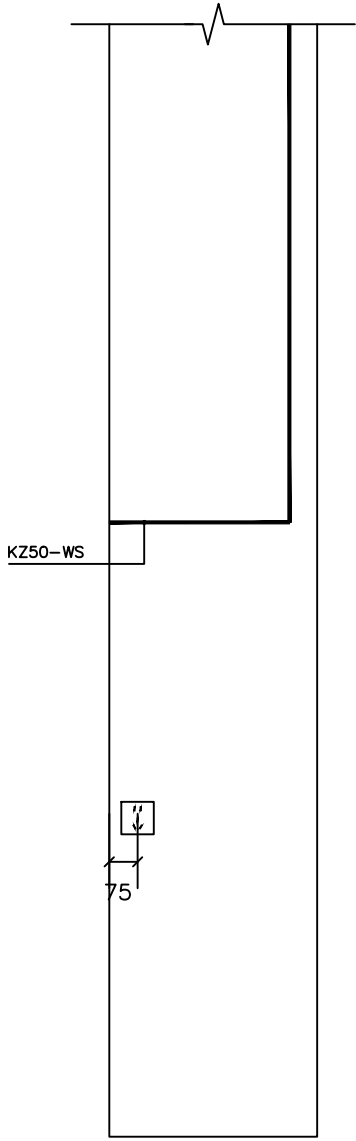

地下层右单元强电井右立面图 1:20

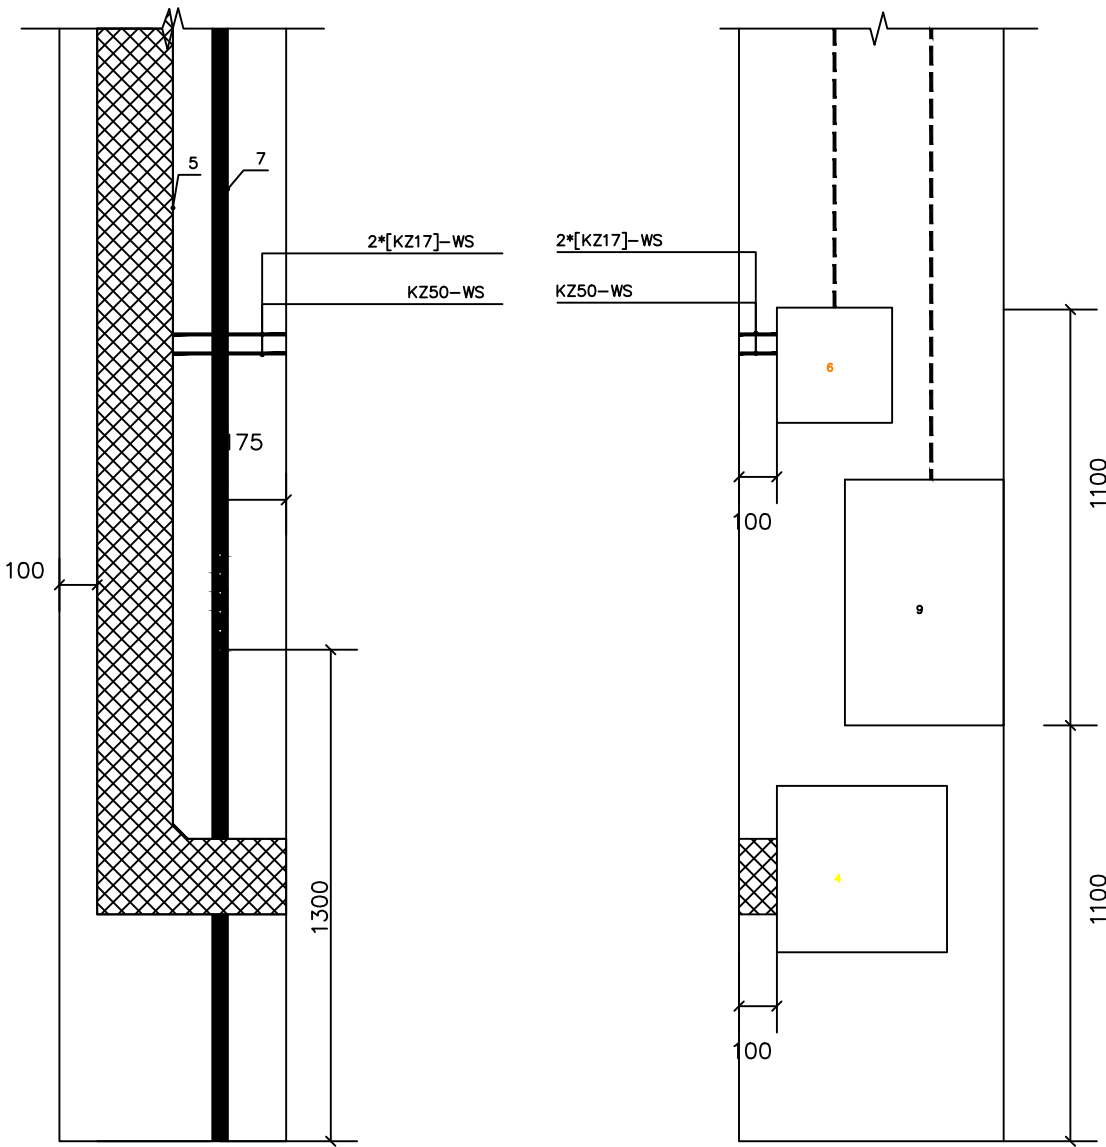

地下层右单元弱电井左立面图 1:20

地下层右单元弱电井正立面图 1:20

地下电井详图(一)