

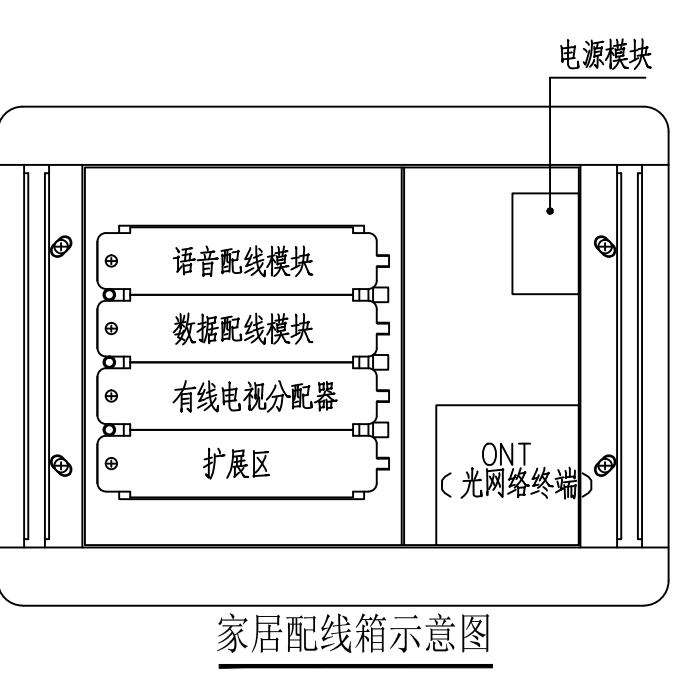
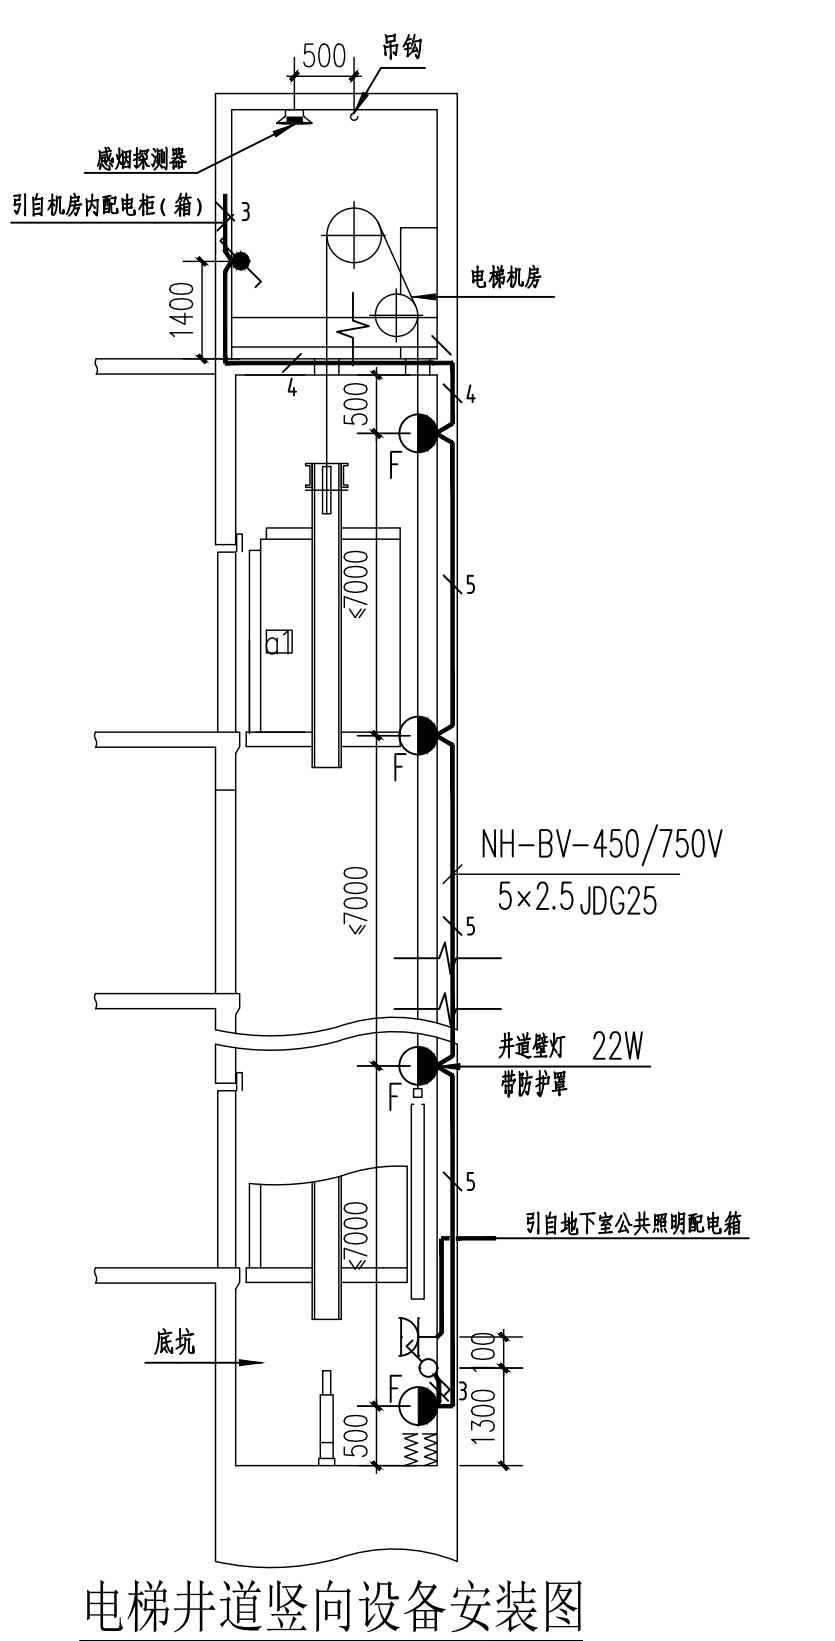
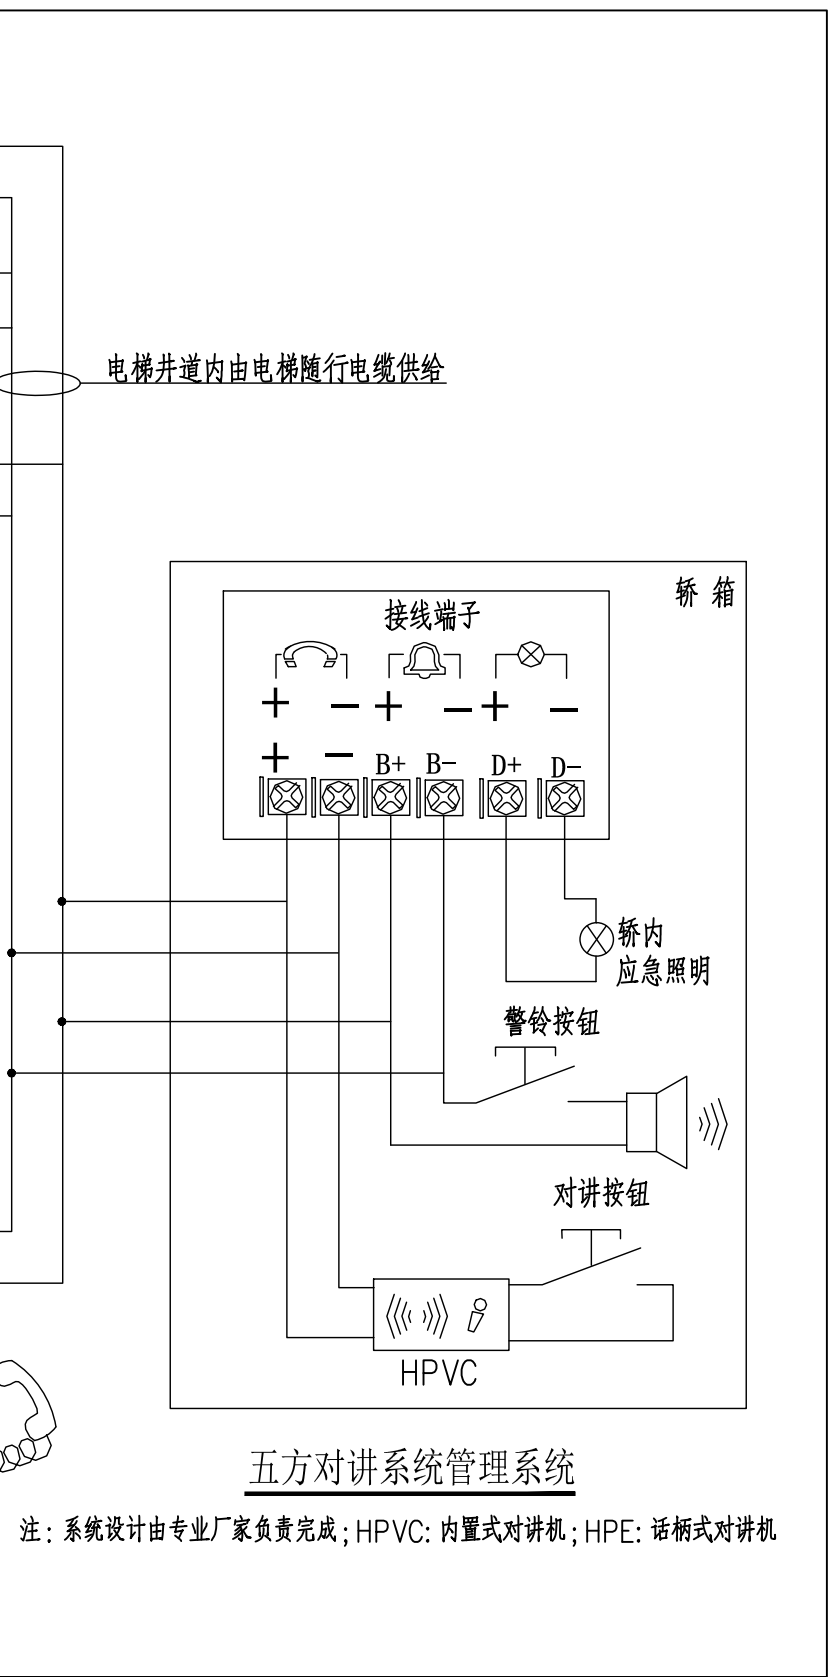


弱电线型表			
进户管线	TT	SYWV-75-5 PVC25 WC FC+1根G.657A 2芯光缆	PVC25 WC FC
可视对讲	DJ	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.0) PVC25 WC FC	
	DJ1	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.5) 2PVC20 WC FC	
监控线	JK	2PVC20 WC CC (仅预留管, 线型由厂家确定)	
	2TV	2*SYWV-75-5 PC25 WC FC	
有线电视系统	TV	SYWV-75-5 PC20 WC FC	
	TO	1x1061004UTP PVC20 WC FC	
	TI	1x1061004UTP+RVS-2x0.5 PVC20 WC FC	
电话+ 网络系统	TP	RVS-2x0.5 PVC16 WC FC	

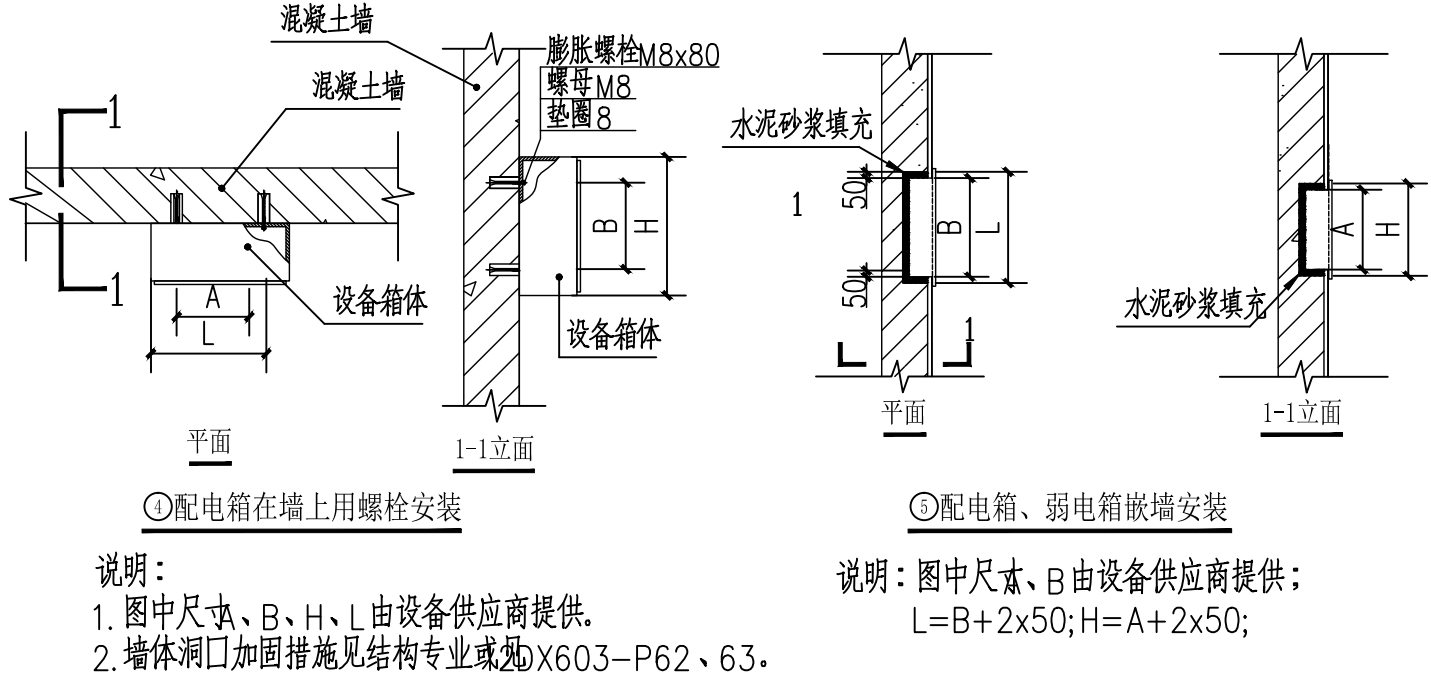

材料表		
编号	名称	尺寸: 宽x高x厚
1	家居配线箱	420x300x140
2	箱内电源插座250V, 10A	预理86接线盒
附注		
1. 斜边暗装形式, 弹片按钮、箱面喷漆。 2. 住宅家居配线箱里要求220V电源供电, 箱体内安装电源插座并应采取、弱电安全措施。 3. 本箱可安装ONU设备、无源数据配线模块、电话配线模块、有线电视配线模块等弱电系统设备。		

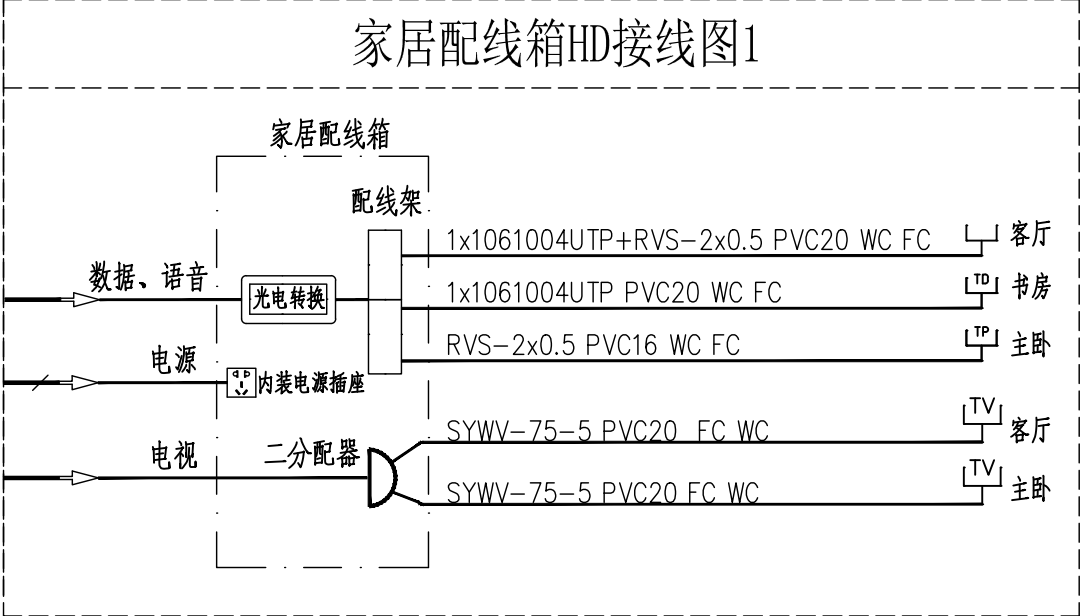

说明:  
1. 电梯井道最高点及最低点5m处各设置一盏灯, 中间不大于7m均布  
距井道底坑5m处设一防触电等级P54型单相三孔插座。  
2. 电梯机房吸顶荧光灯需避让顶板导轨。  
3. 电梯井道及底坑开关为P54型, 距井底1.4米安装。  
4. 井道内敷设的电缆和电线应采用阻燃耐潮湿型。