




地下一层动力面图 1:150

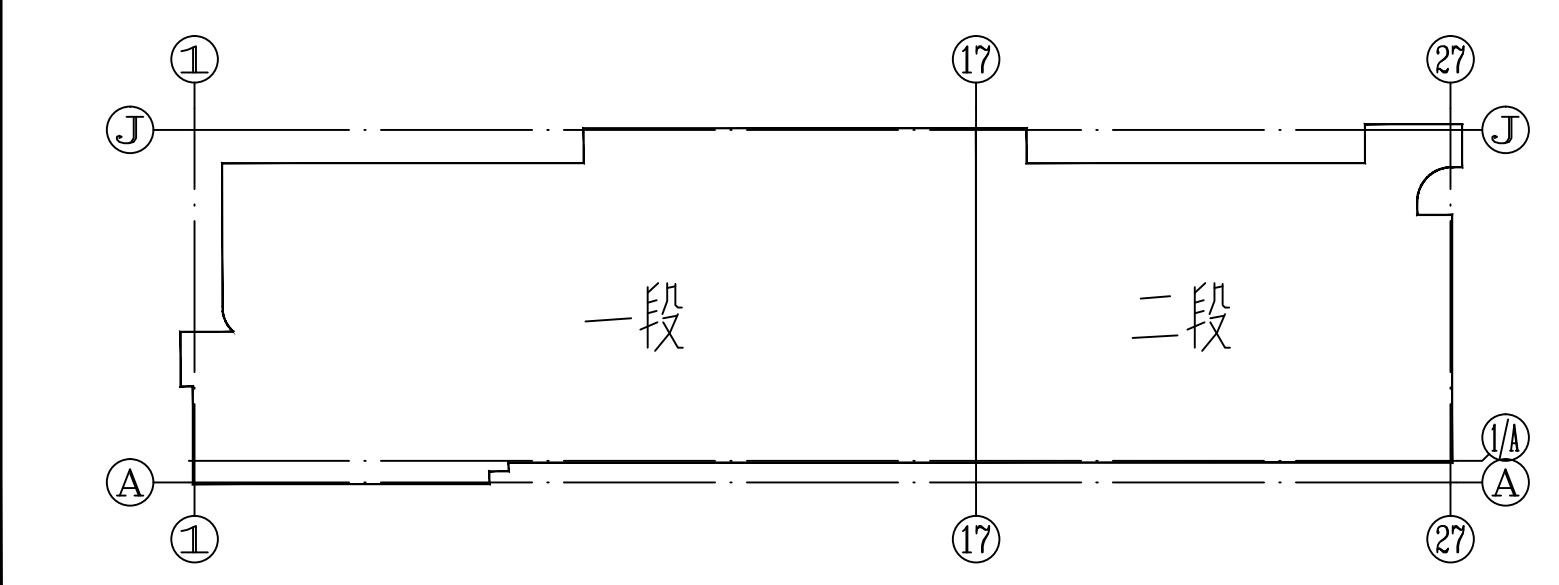

地下一层分段示意图

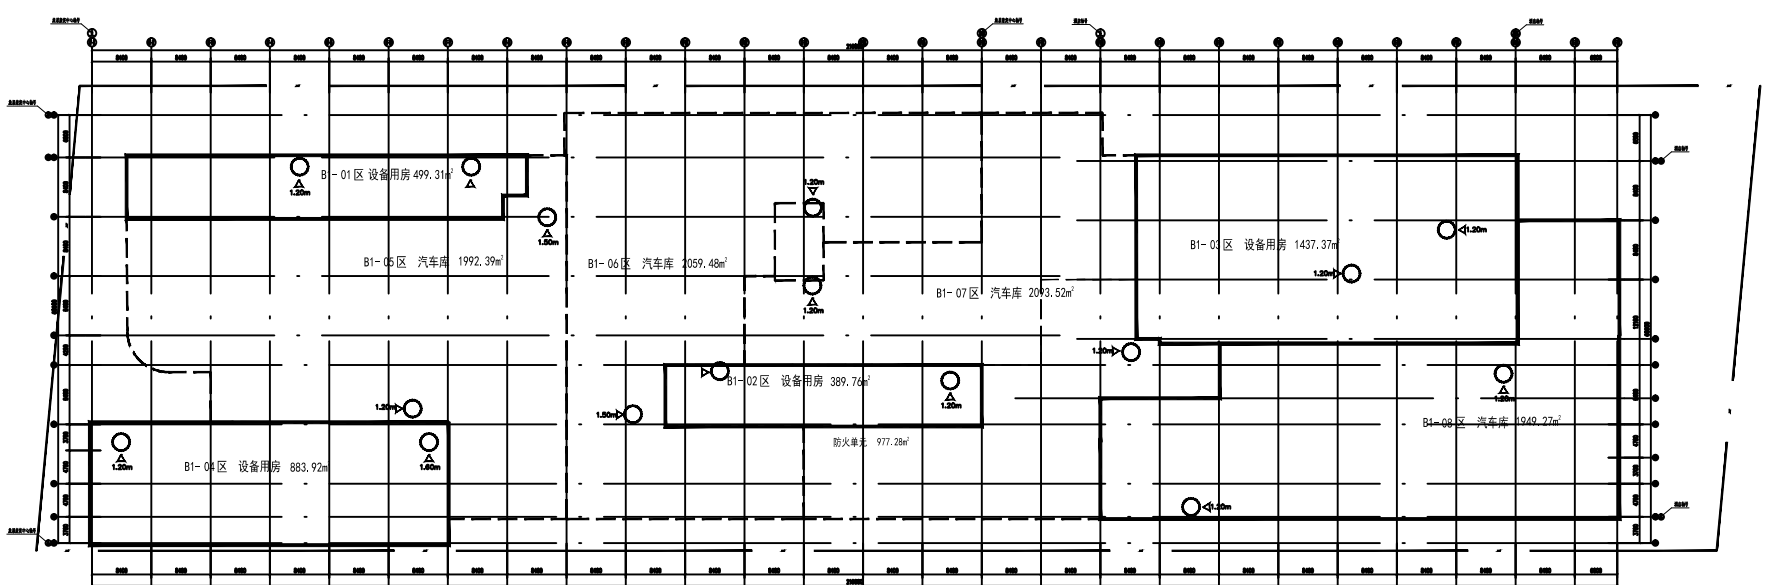


地下一层分区示意图

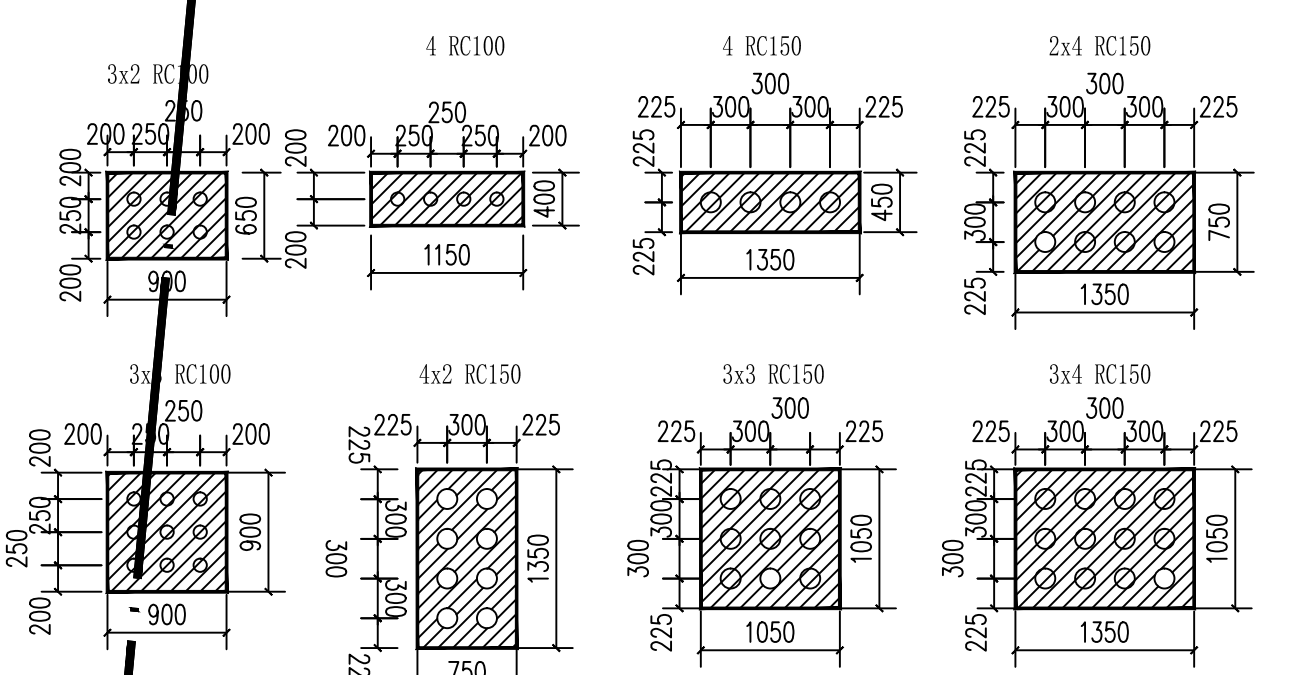

电气穿地下室外墙套管详图 1:50

注：套管为壁厚<2.5mm的热镀锌钢管，阻水钢板为10mm厚热轧镀锌板，电源引入及阻水钢板作法详见国标图集20101-5第131页方案（四），防水做法参见20101-5第131页。

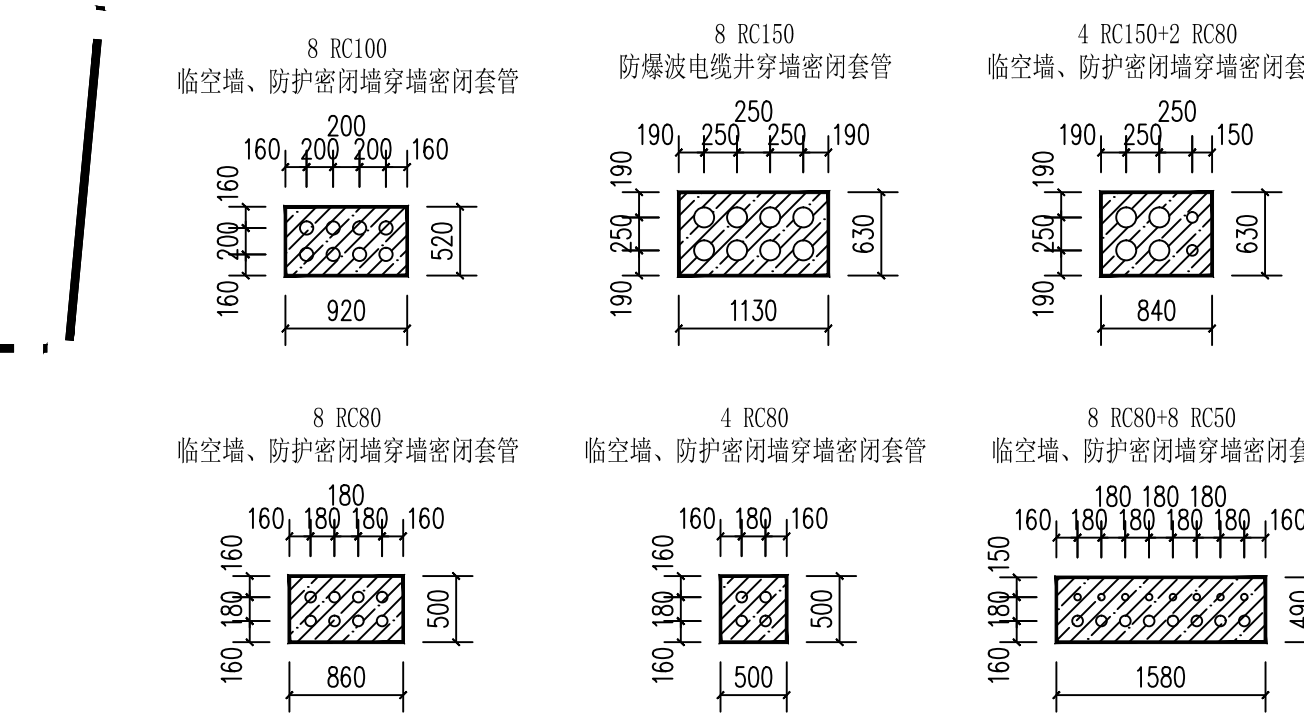

电气穿人防墙密闭套管详图 1:50

注：套管为壁厚<2.5mm的热镀锌钢管，密闭肋为6mm厚热轧镀锌板，密闭肋做法、防水做法参见国标图集05SF01第5-2页方案1、2及第3-3页，国标图集07FD02第23页。

会签签字 CONFIRMATION		专业负责人	设计人
建筑专业	ARCH	王双林	葛凤
结构专业	STRUCT		
给排水专业	WATE	王双林	王双林
暖通专业	VENT	葛凤	葛凤
电气专业	E EC		
盖章栏 STAMP			