

序号	图例	名称	安装方式
1		数据插座	暗装，距地0.3米
2		电话插座	暗装，距地0.3米
3		网络集合点	距地距墙0.5m暗装；~220V电源引自楼层最近插座，单独回路，回路设一组安全型10A断路器
4		24口PoE交换机	机柜安装
5		楼层光纤配线架	机柜安装
6		配线架	机柜安装


平面线型：

- 1、N1:1-CAT6.UTP-8 CT/SC20/JDG20
- 2、N2:2-CAT6.UTP-8 CT/SC20/JDG20
- 3、T1:1-RVS-2X0.5 CT/SC20/JDG20
- 4、T2:2-RVS-2X0.5 CT/SC20/JDG20

说明：

- 1、电话干线语音电缆采用3类10、25、50等对数的大对数电缆，电缆标注的数字为电缆的芯数。
- 2、不同系统的线缆在线槽内分槽敷设，中间用金属隔板分隔。
- 3、由室外引入电缆需在进线处加装浪涌保护器。
- 4、弱电承包商负责应根据具体使用产品深化设计。

综合布线系统图

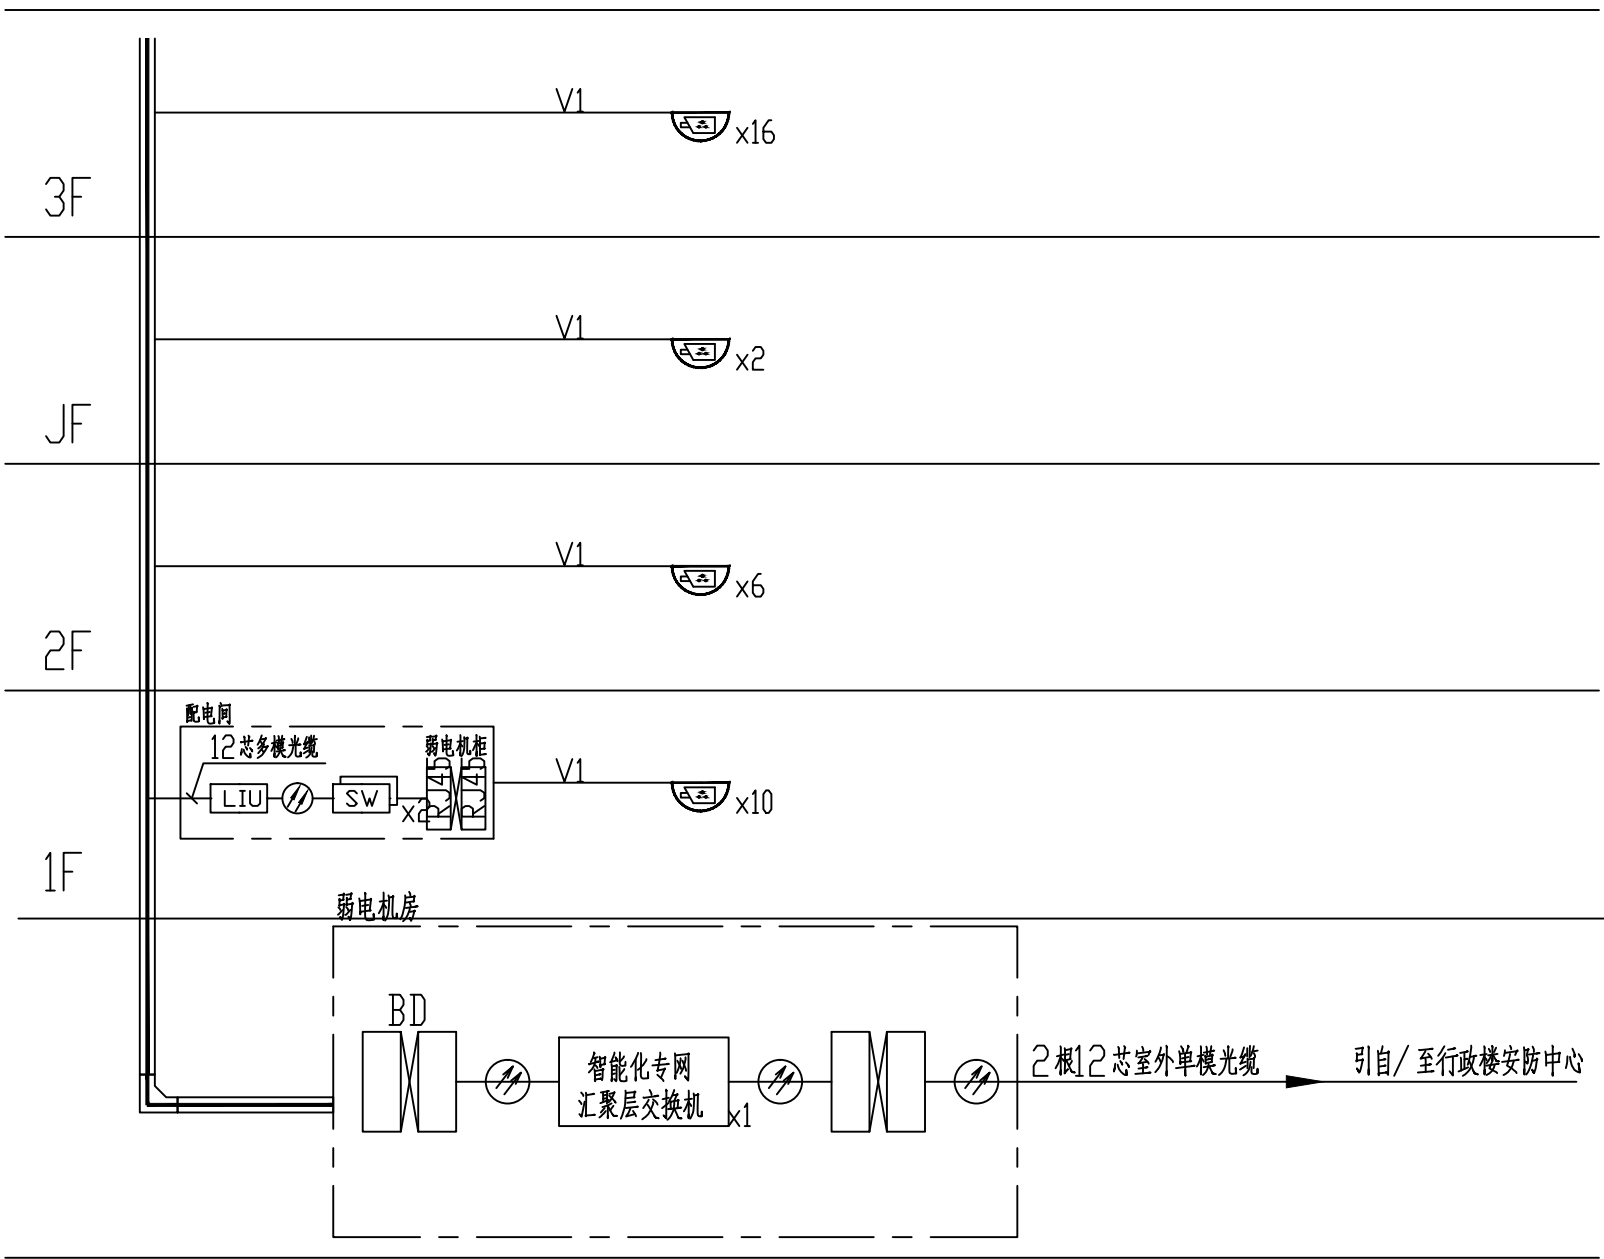

序号	图例	名称	安装方式
1		半球网络摄像机 1080P	吸顶安装
2		24口PoE交换机（智能化专网）	机柜安装
3		楼层光纤配线架	机柜安装
4		配线架	机柜安装

平面线型：

- 1、V1:1-CAT5e.UTP-8-CT/SC20/JDG20
- 2、D:RVV-1x1.5-CT/SC20/JDG20

说明：

- 1、所有室外摄像头均加设浪涌保护器。
- 2、视频监控系統网络纳入智能化专网，智能化专网中不同子系统通过VLAN划分。
- 3、摄像机均采用PoE供电。
- 4、交换机电源由弱电间弱电插座箱引来。
- 5、不同系统的线缆在线槽内分槽敷设，中间用金属隔板分隔。
- 6、由室外引入电缆需在进线处加装浪涌保护器。
- 7、弱电承包商负责应根据具体使用产品深化设计。

视频安防监控系统图