


主要设备材料表			
编号	图例	设备名称	备注
1	□FH	防火门监控器	壁挂安装
2	□FH	输入/输出接口（防火门监控模块）	门框上方0.2m明装
3	○	门磁开关（常闭防火门时为电动防火门）	门框内顶部安装

DS引至中控中心防火门监控主机 FM：防火门监控线—NH-RVS-2\*1.5+NH-BV-2\*2.5-JDG25  
注：由监控模块主门磁开关及电动防火门均为DS线，其余JDG25金属管。

**防火门监控系统图**

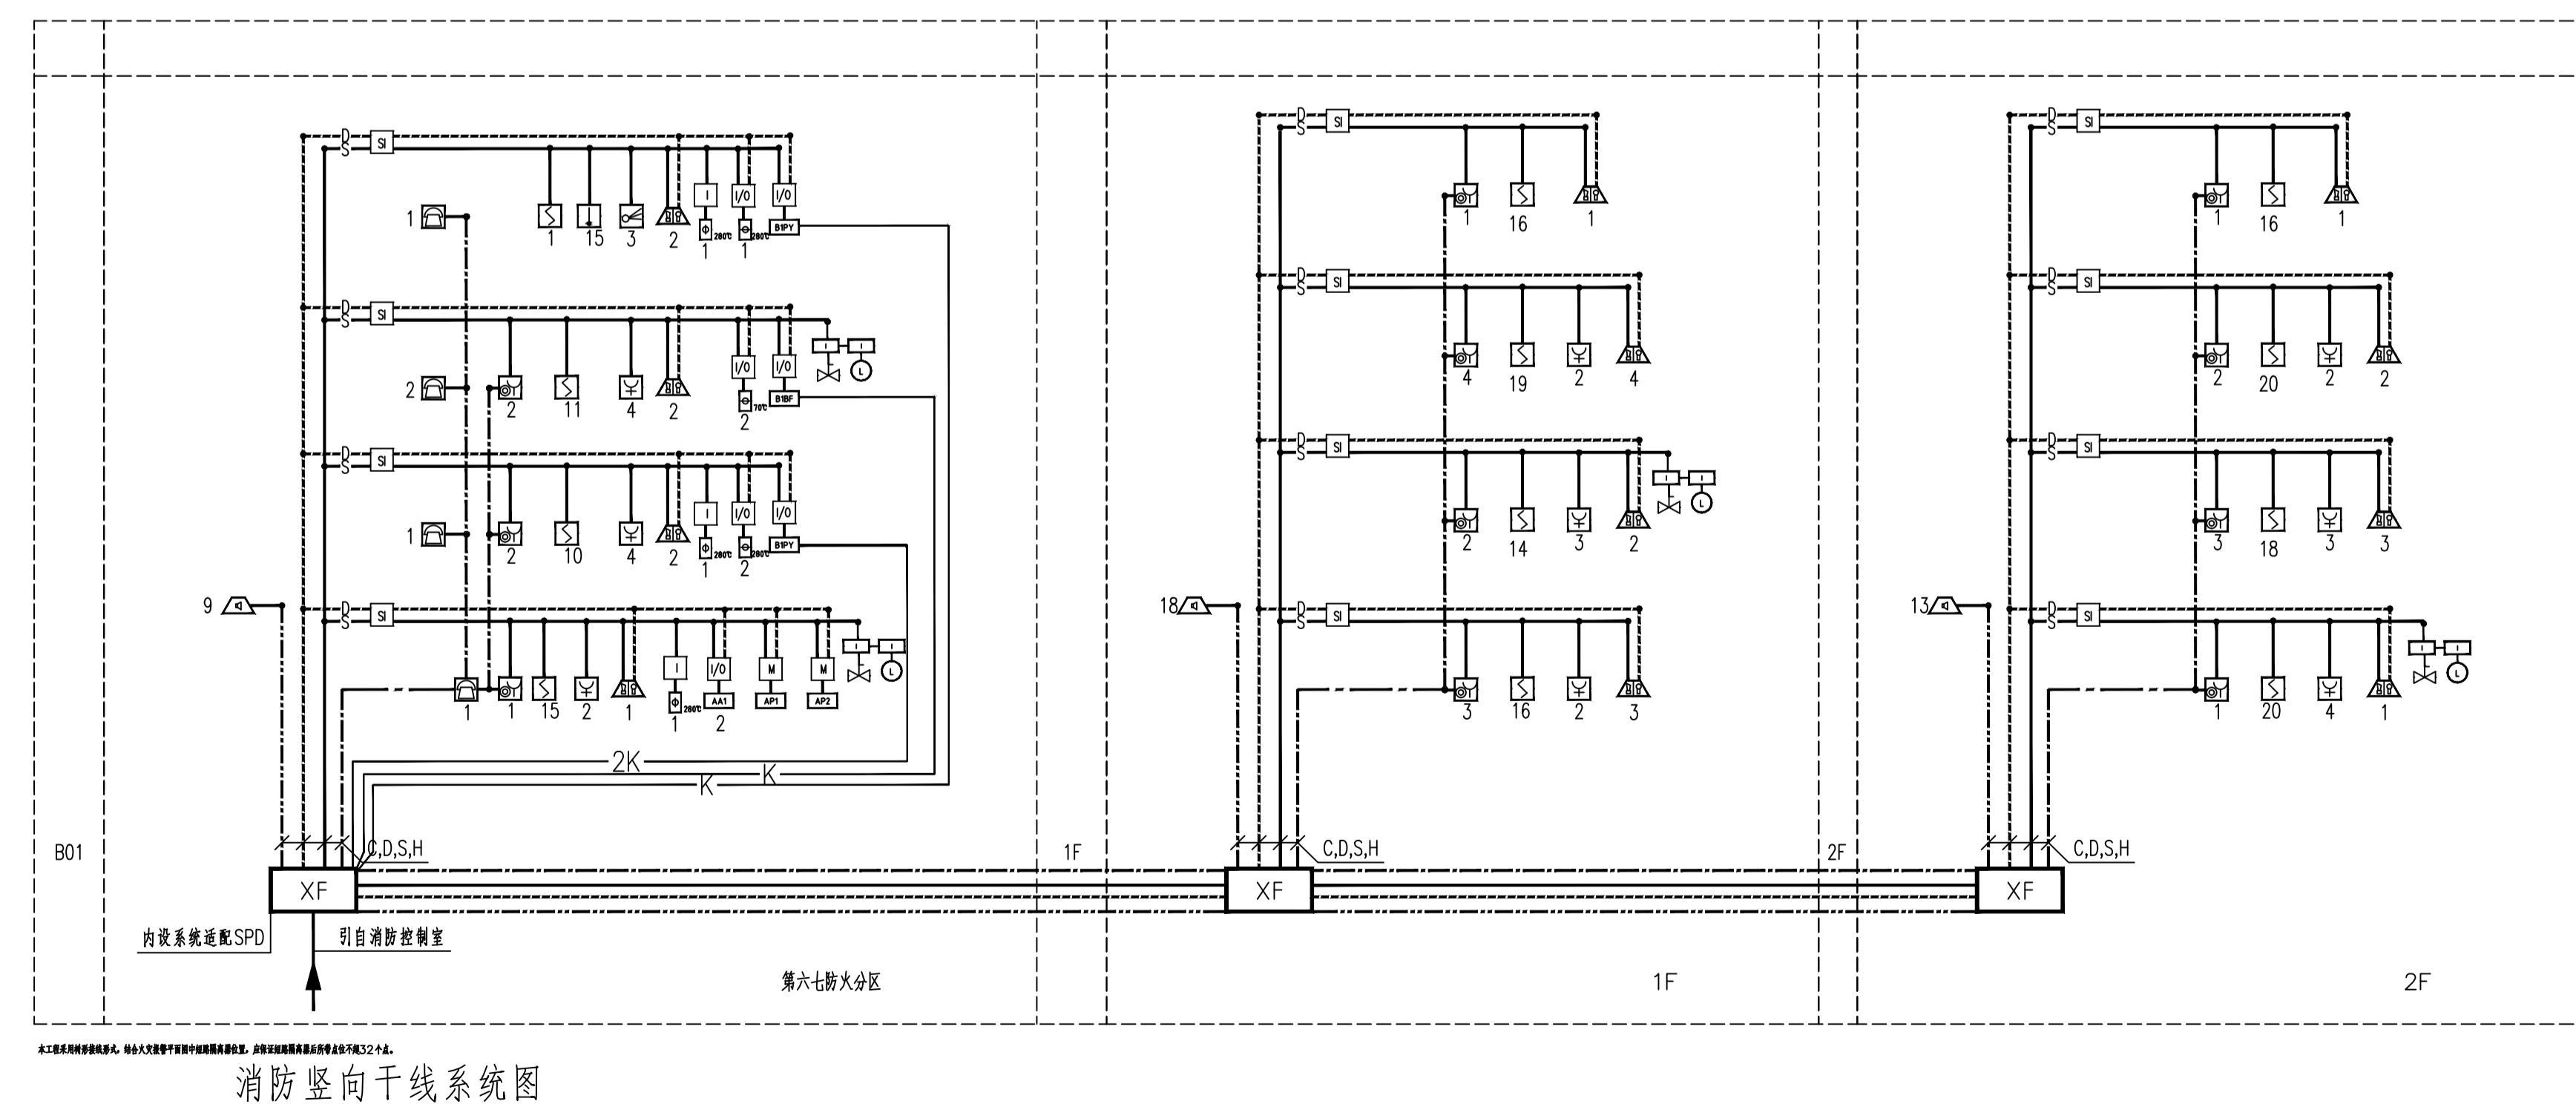

防火分区6配电间弱电系统图

防火分区6 配电间弱电系统图