



专业	姓名		日期	专业	姓名		日期
	姓	名			姓	名	
建筑				电气			
结构				暖通			
给排水				动力			

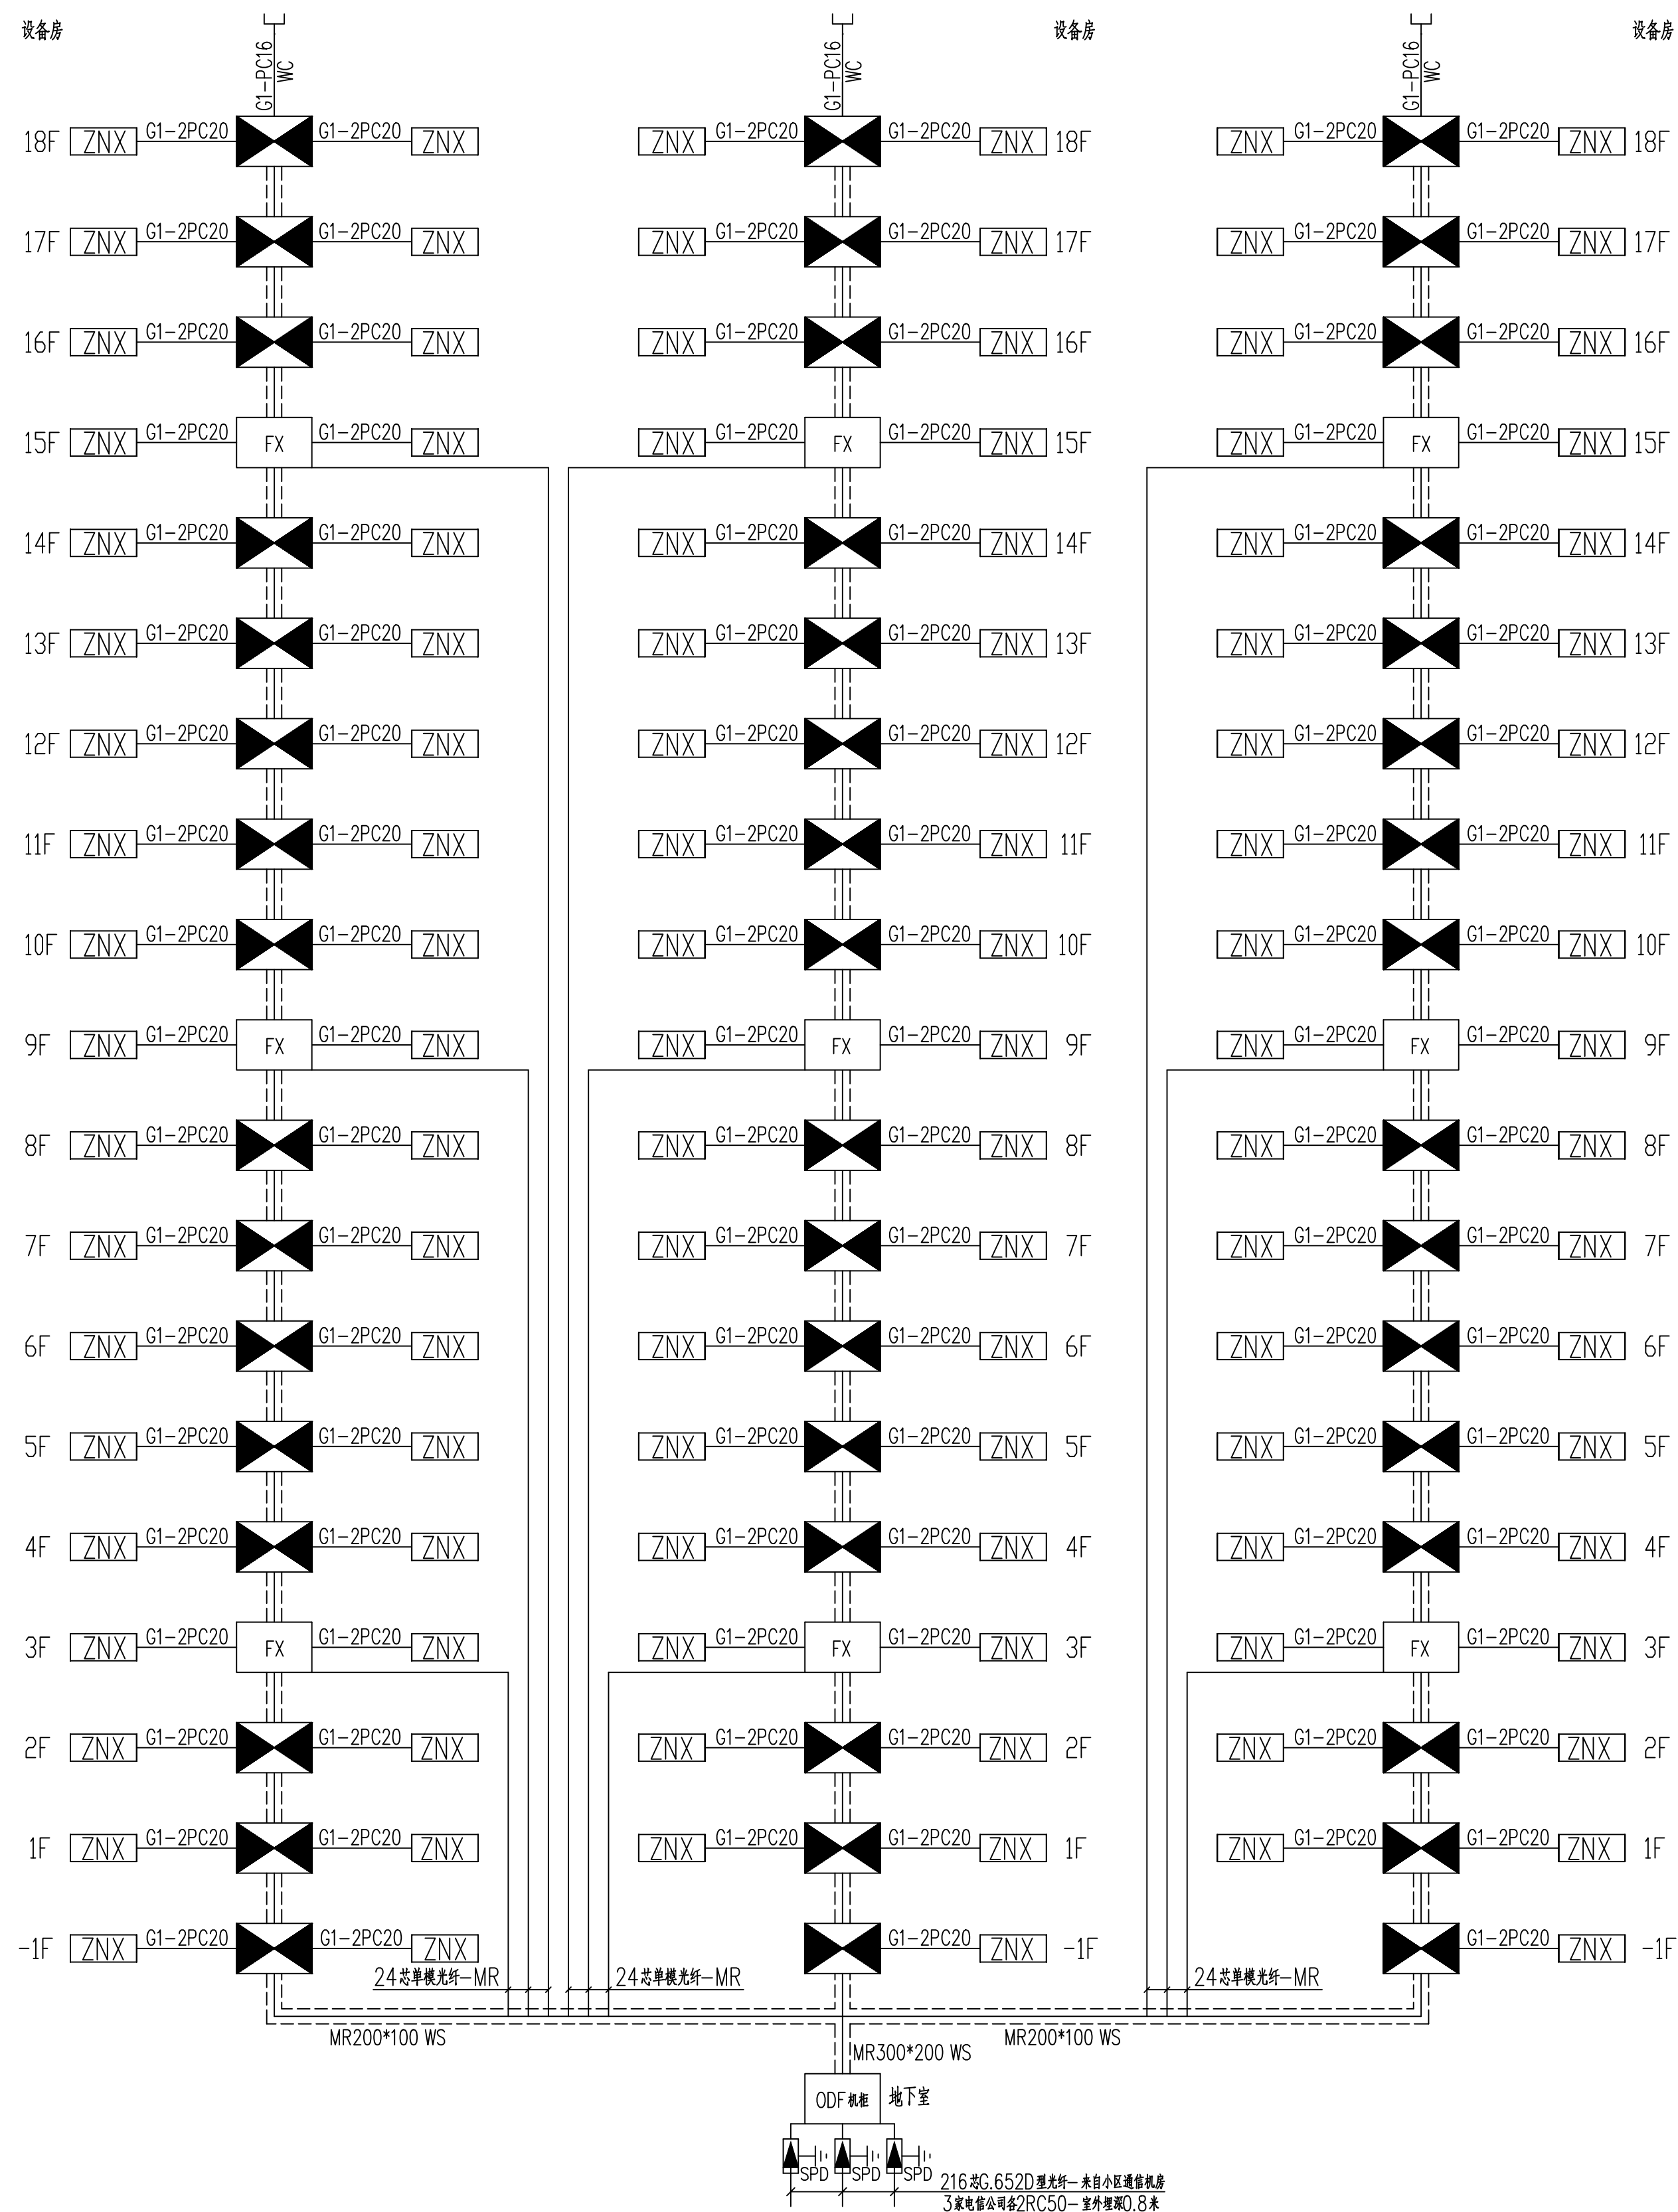


电话网络光纤入户系统图

注:1.SPD参数:170TC302-DM, Un:110V; Uc:170V; Isn(8/20us):5KA,
以产品配套参数为准,但应满足相关规范要求。
2.网络通信插座与电源插座保持0.5米以上的距离。
3.G1-2芯G.657A型皮线光纤。

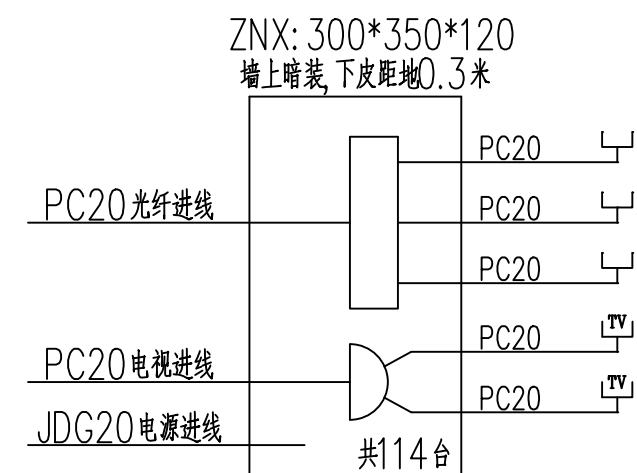


家居智能布线箱系统图

注:家居配电箱当采用220V交流电源接入箱体内电源插座时,应采取强、弱电安全隔离措施。

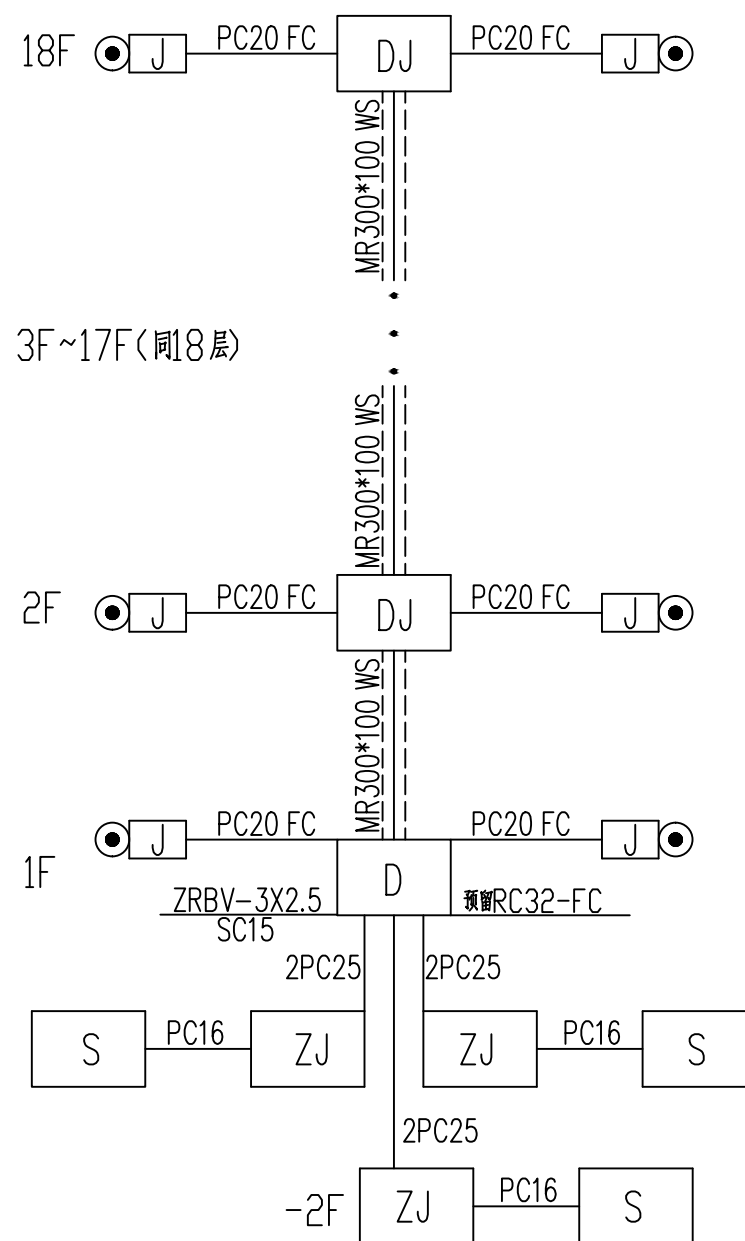


单元对讲系统图

所有电子门锁发生火灾时自动解除,由小区物业中心内向对讲控制器发信号,每户安装的求助报警装置其求助报警信号应能报至监控中心。

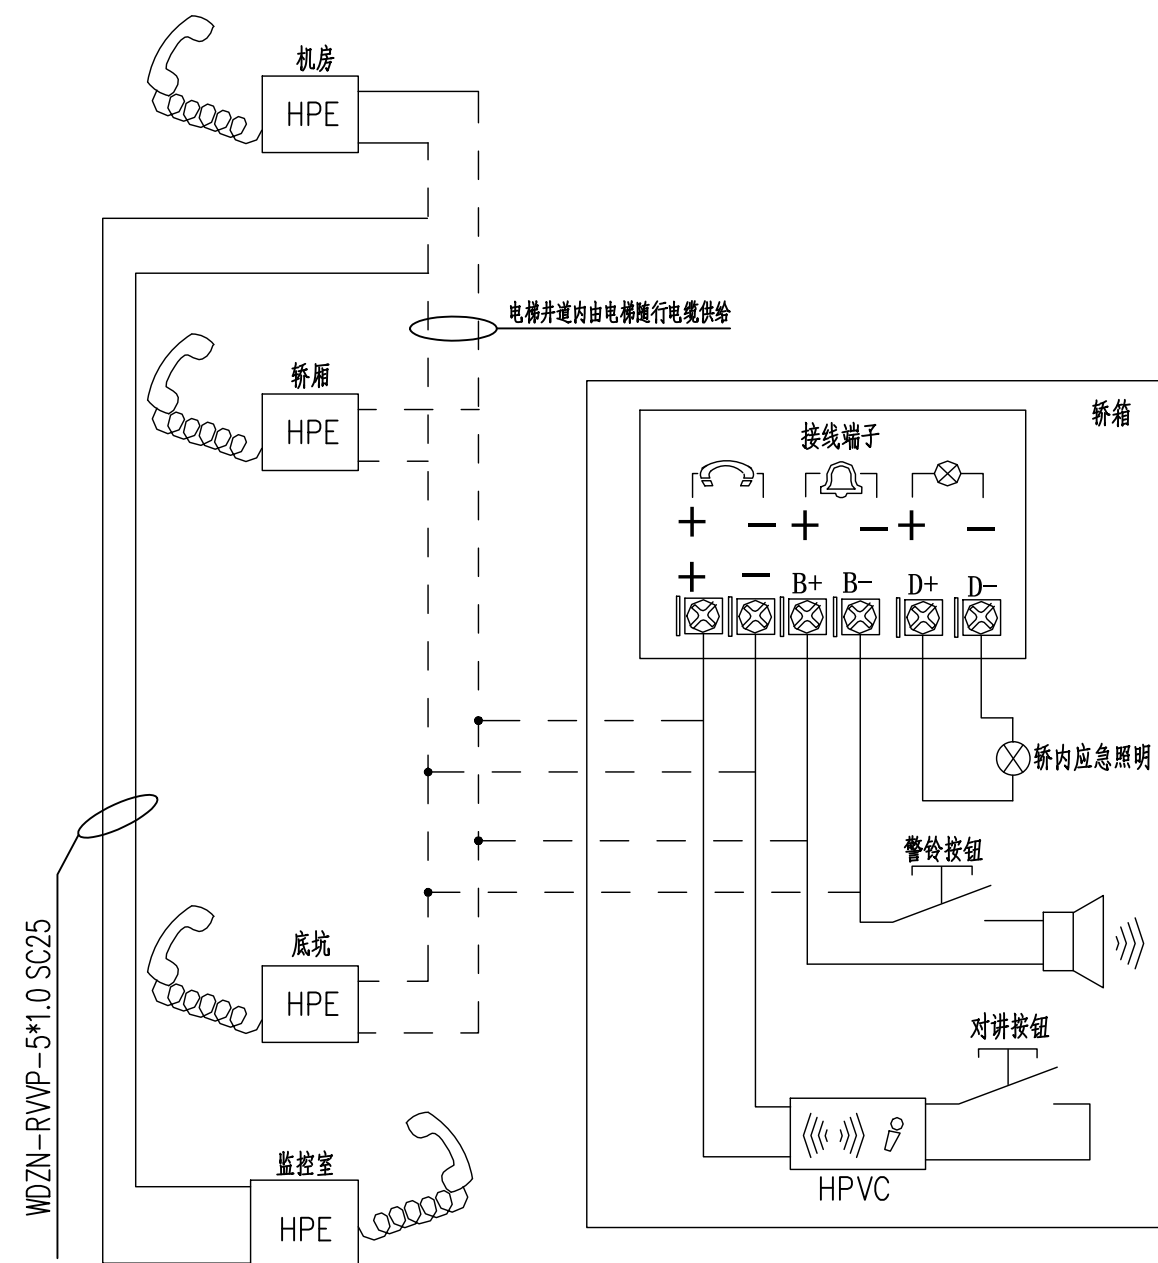

五方对讲管理系统

注:系统设计由专业厂家负责完成;HPVC:内置式对讲;HPE:话柄式对讲机

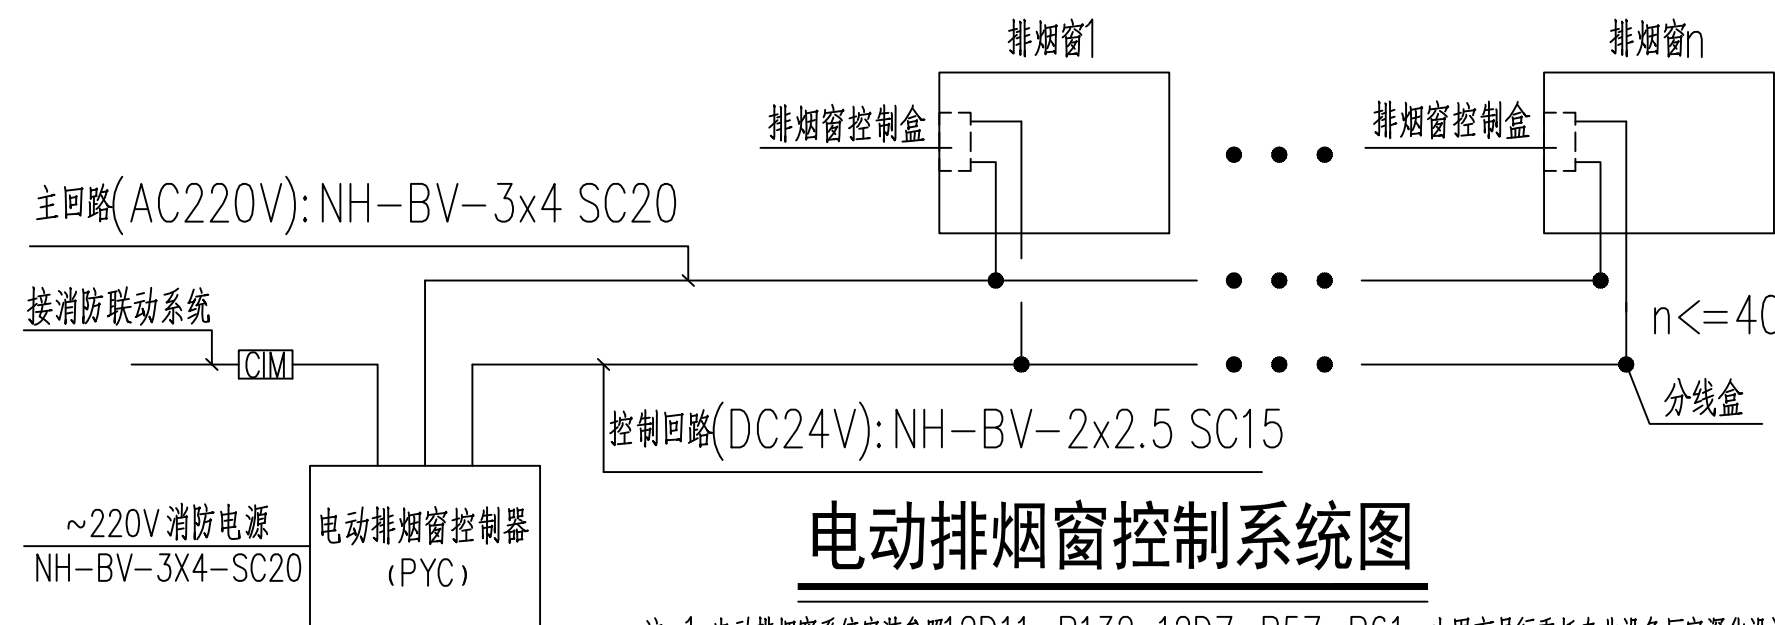

电动排烟窗控制系统图

注:1.电动排烟窗系统安装参照12D11-P132、12D7-P57~P61,由甲方另行委托专业设备厂家深化设计施工。