


有线电视系统图


综合布线系统图

单元楼宇可视对讲系统图

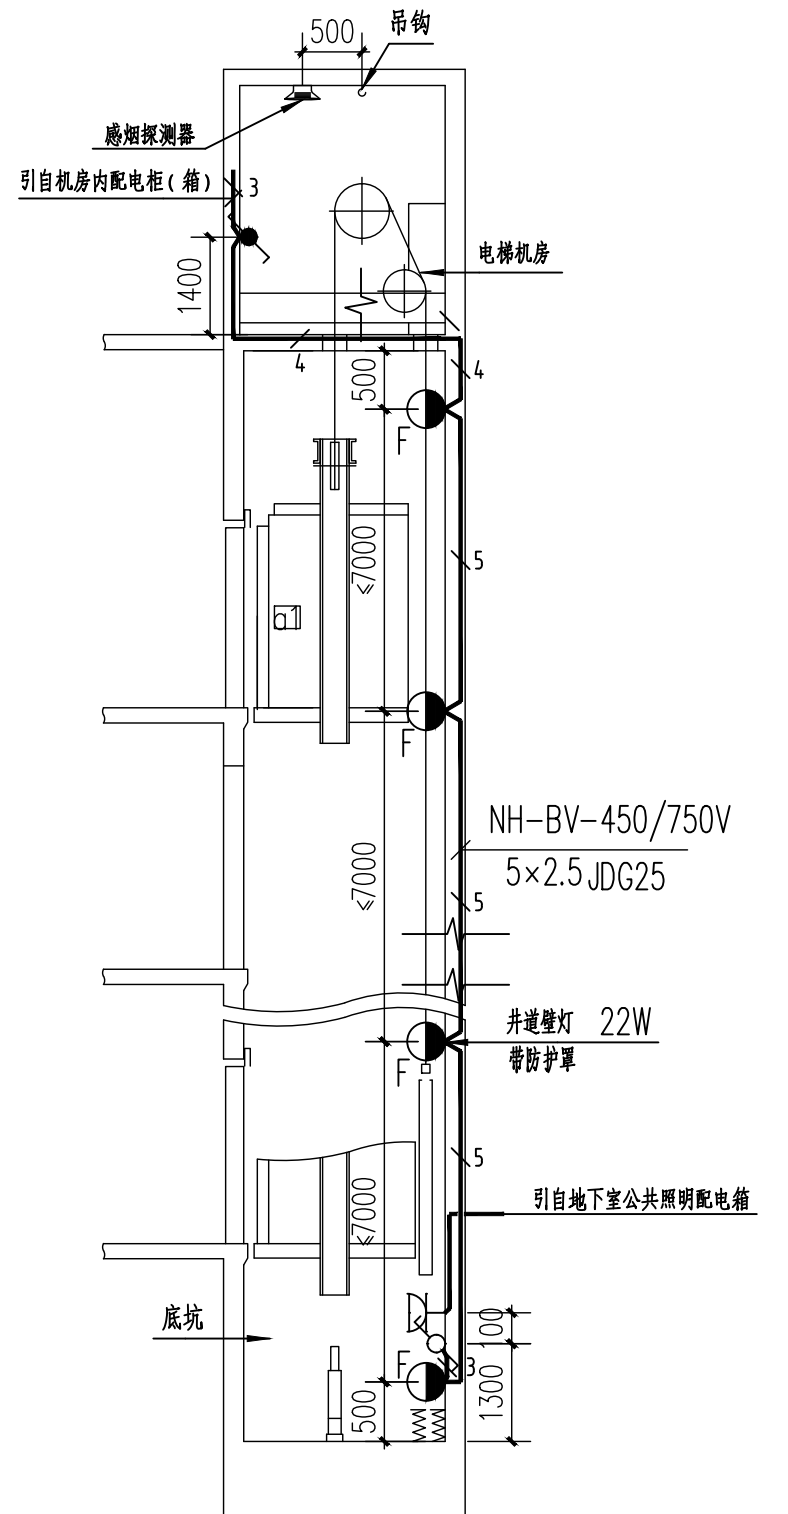


电梯井道竖向设备安装图



说明：
1. 电梯井道最高点和最低点5m处各设置一盏灯，中间不大于7m均布。
2. 电梯井道5m处设一防护等级IP54型的单相三孔插座。
3. 电梯机房顶部设一盏灯，距井道1.4米安装。
4. 井道内敷设的电缆和电线应采用阻燃耐燃导线。

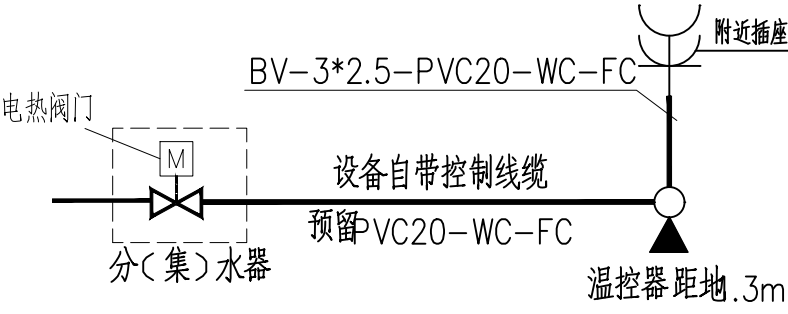

采暖系统自动温控接线图

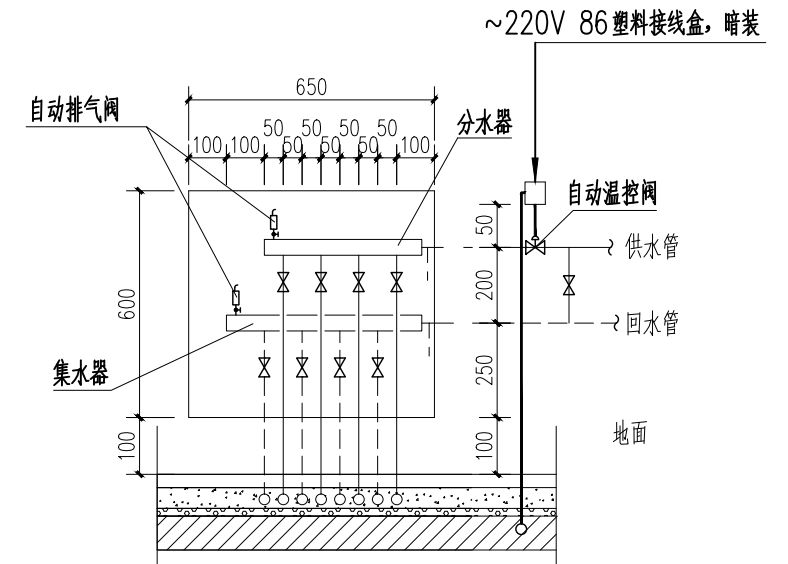

电热阀门接线示意图

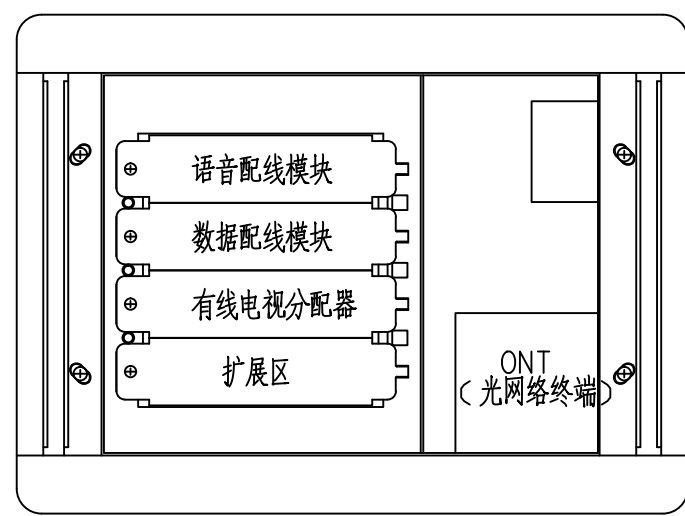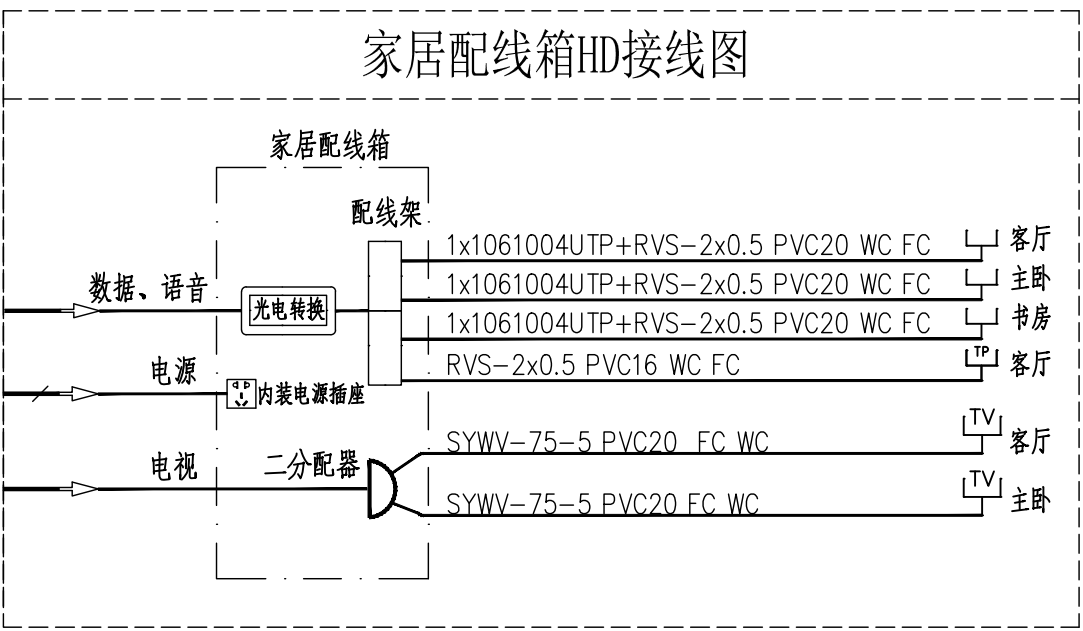

材料表		
编号	名称	尺寸: 宽x高x厚
1	家居配线箱	420x300x140
2	箱内电源插座250V, 10A	预埋86接线盒

附注：
1. 斜边暗装形式，薄片嵌缝，饰面喷漆。
2. 住宅家居配线箱里要求220V电源供电，箱体内部安装电源插座并采用铜、锡电安全隔离措施。
3. 本箱可安装ONU设备、无源数据配线模块、电话配线模块、有线电视配线模块等弱电系统设备。

家居配线箱示意图

弱电线型表			
进户管线	TT	SYWV-75-5 PVC25 WC FC+1根G.657A 2芯皮线光缆 PVC25 WC FC	
可视对讲	DJ	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.0) PVC25 WC FC	
	DJ1	(1xCAT5e-4UTP+RVV-2x1.5) 2PVC20 WC FC	
监控线	JK	2PVC20 WC CC (仅预留管, 线型由厂家确定)	
有线电视系统	2TV	2*SYWV-75-5 PVC25 WC FC	
电话+网络系统	TV	SYWV-75-5 PVC20 WC FC	
	TO	1x1061004UTP+RVS-2x0.5 PVC20 WC FC	
	TP	RVS-2x0.5 PVC16 WC FC	