

光纤到户通讯系统竖向干线系统示意图



有线电视竖向干线系统示意图

对讲竖向干线系统示意图

监控竖向干线系统示意图

五方对讲竖向干线系统示意图

消防竖向干线系统图

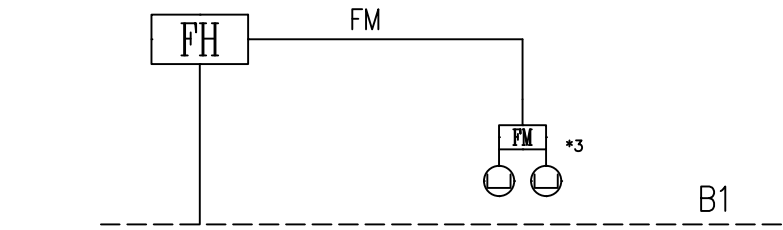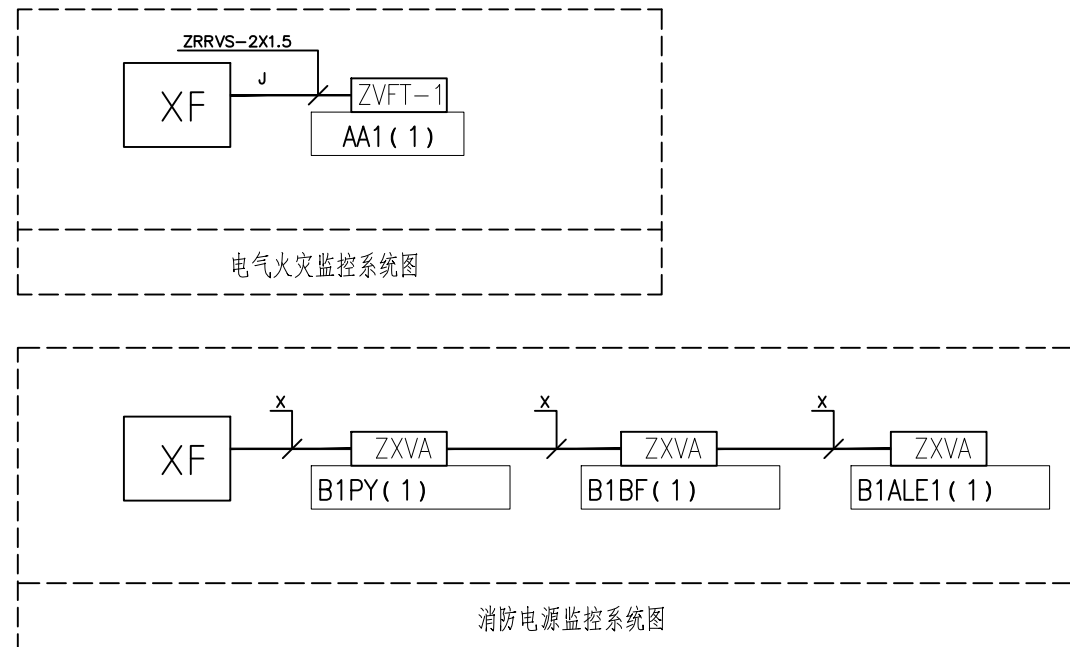


FM: 防火门监控线—NH—RVS—2*1.5+NH—BV—2*2.5—JDG25
注: 由监控模块至门磁开关及电动闭门器均为DS线, 穿JDG25金属管。

防火门监控系统图

主要设备材料表			
编号	图例	设备名称	备注
1		防火门监控器	壁挂安装
2		输入/输出接口(防火门监控模块)	门框上方0.2m明装
3		门磁开关(常闭防火门时为电动闭门器)	门框内预埋安装

防火分区1 配电间弱电系统图

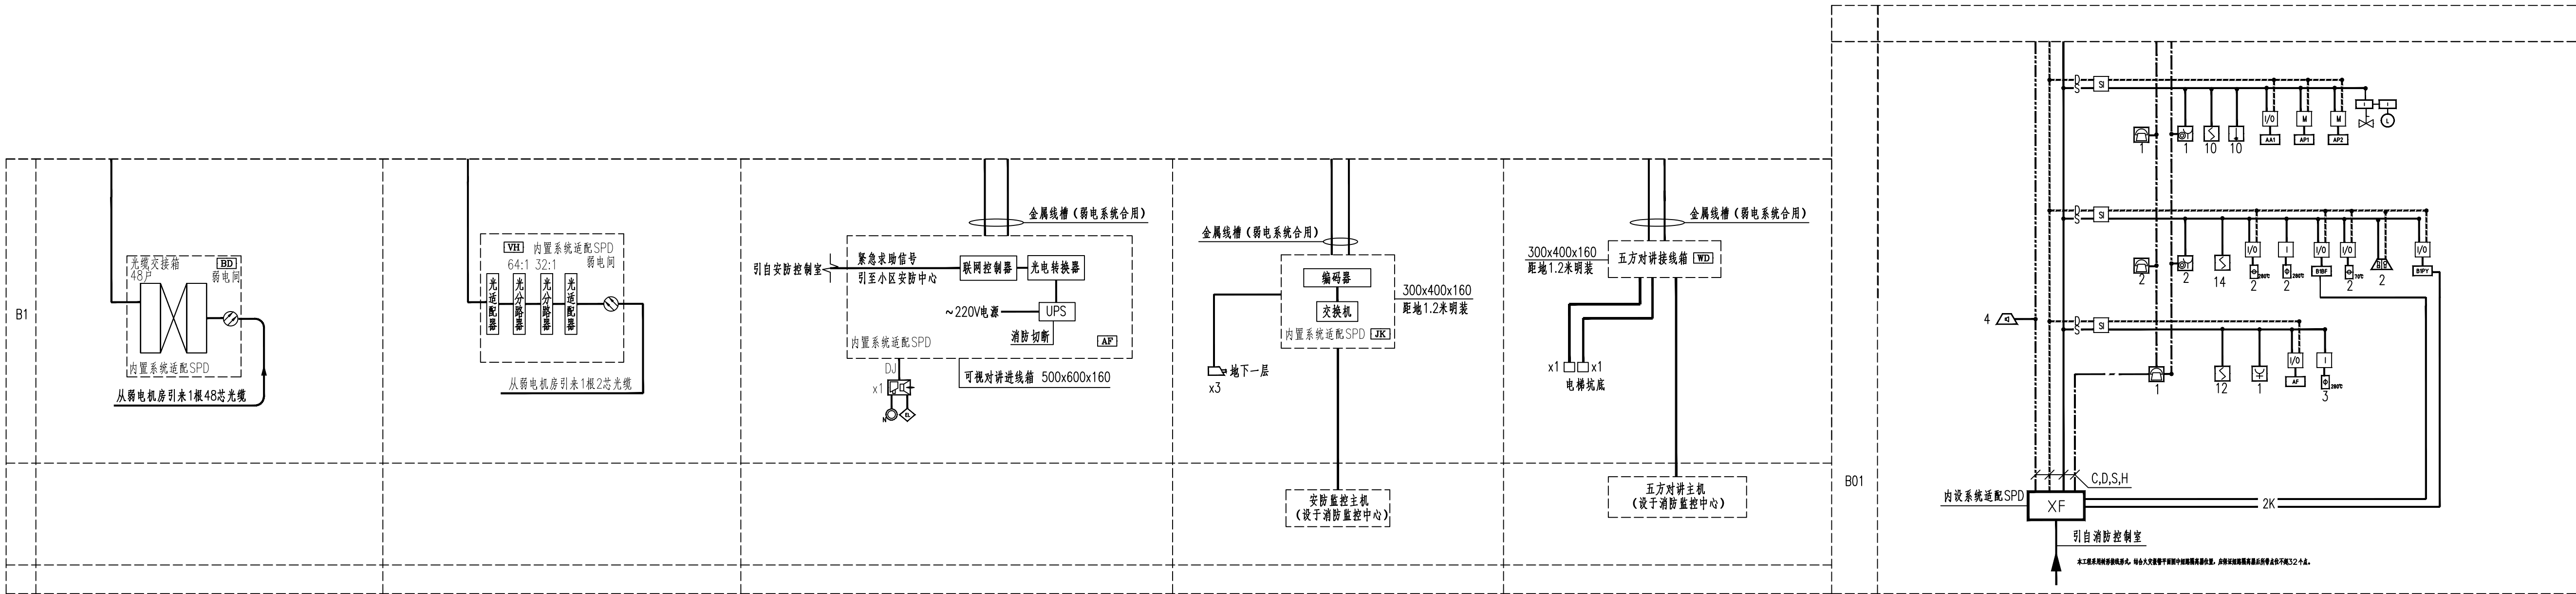

光纤到户通讯系统竖向干线系统示意图



有线电视竖向干线系统示意图

对讲竖向干线系统示意图

监控竖向干线系统示意图

五方对讲竖向干线系统示意图

消防竖向干线系统图

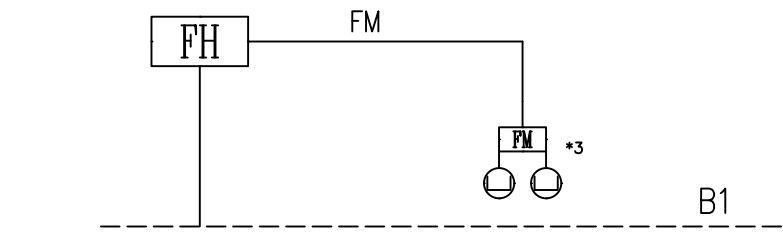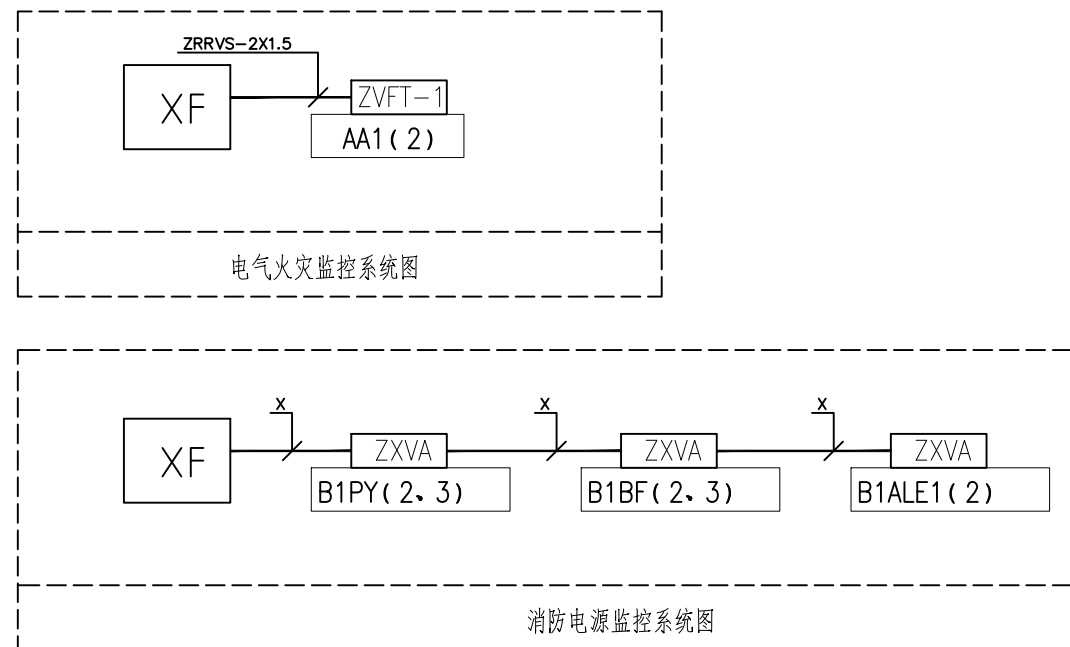

FM: 防火门监控线—NH—RVS—2*1.5+NH—BV—2*2.5—JDG25
注: 由监控模块至门磁开关及电动闭门器均为DS线, 穿JDG25金属管。

防火门监控系统图

主要设备材料表			
编号	图例	设备名称	备注
1		防火门监控器	壁挂安装
2		输入/输出接口(防火门监控模块)	门框上方0.2m明装
3		门磁开关(常闭防火门时为电动闭门器)	门框内预埋安装

防火分区1、2配电间弱电系统图

防火分区2 配电间弱电系统图