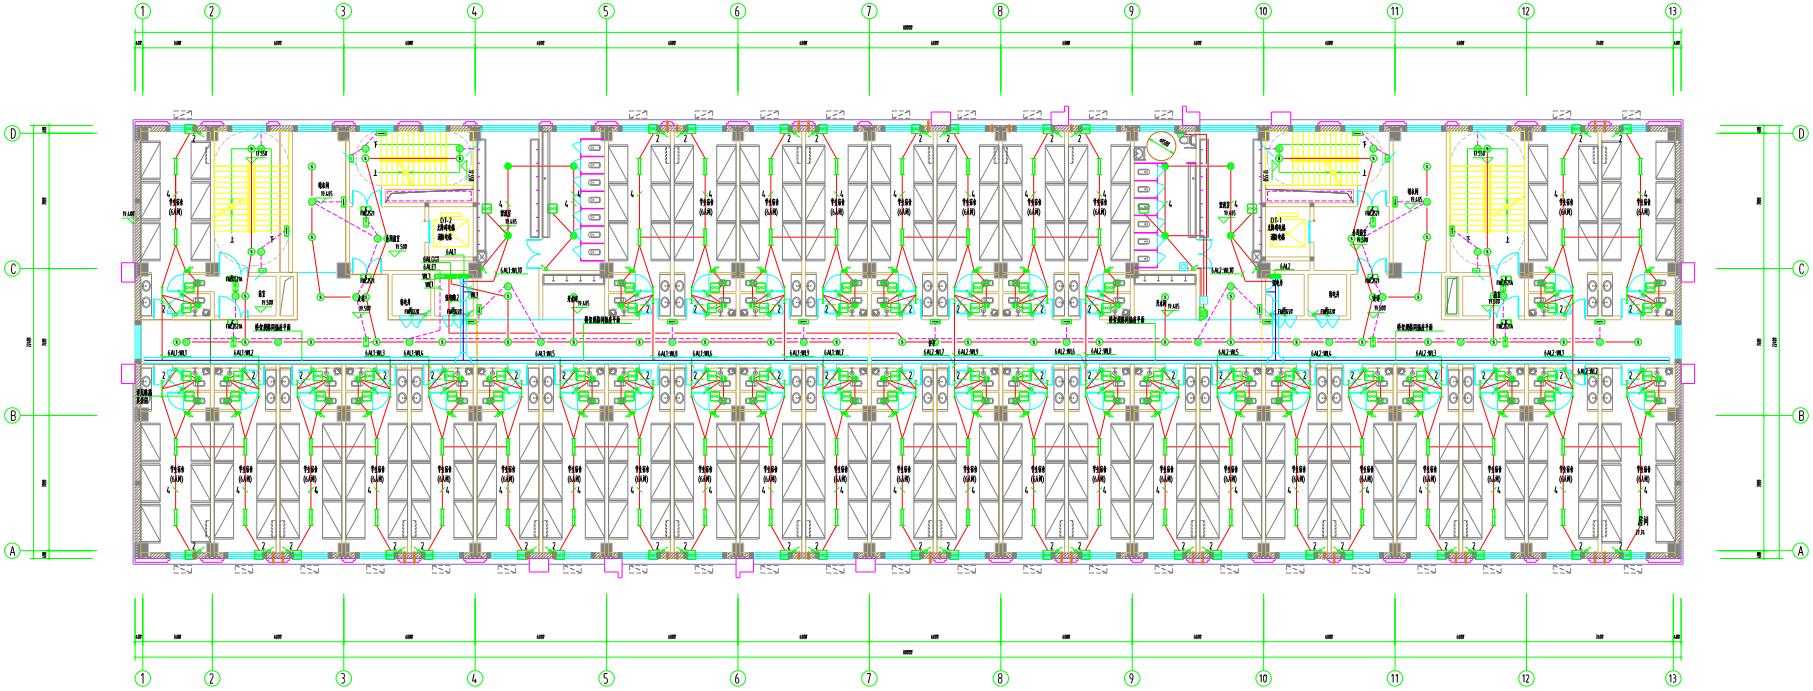

六层照明平面图

残卫呼叫系统

残卫呼叫系统设备材料表				
序号	图例	名称	型号及规格	备注
1		残卫呼叫系统控制器	产品自带,安装高度0.8m	12V电源
2	DC	声光报警装置	底座安装高度 3.0	24V电源
3	DC	声光报警器	底座安装高度 3.0	24V电源

照明计算表

	房间参数						利用系数查表法计算		系数法计算步骤									计算结果			
序号	房间名称	房间长度 (m)	房间宽度 (m)	面积 (m^2)	灯具安装高度 (m)	工作面高度 (m)	墙面反射率	利用系数值	光源种类	单灯光通量	光源功率 (W)	光源数量 (ks)	光光通量 (lm)	镇流器功率 (W)	照明光源	维护系数	要求照度值 (lx)	灯具数	总功率 (W)	计算照度值 (lx)	功率密度计算值 (W/m^2)
1	学生宿舍	7.200	3.60	26.20	3.00	0.75	墙面颜色用户自定义	0.60	常用荧光灯的灯具	1	42	4.45	4.200	0	学生宿舍	0.80	150.00	2	84	153.62	3.20

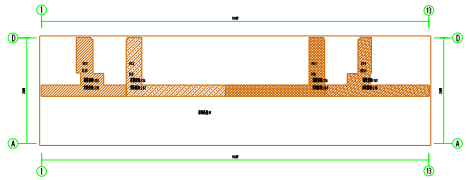

防烟分区示意图

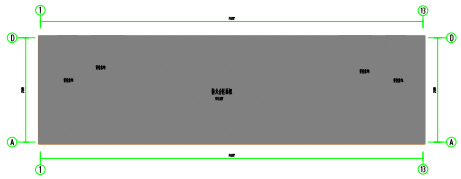

防火分区示意图